

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

COMMITENTE:
C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.
VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTENRNA, 3
80025 CASANDRINO (NA)

COMMESSA:

NUOVO CALZATURIFICIO

QUADRO:


QUADRO GENERALE
BASSA TENSIONE


TECNOSAPRI
SERVICE

IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI


PROGETTAZIONE: CALZATURIFICIO		TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI61439-1-2		PROTEZIONI			
SERIE:		TENSIONE 220 V COMANDI		DESIGNAZIONI					
PROGETTO:		TENSIONE SEGNALI							
COMMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.									
				DATA FIRME					
				DIS.	06/09/2023	T.G.			
				VISTO	06/09/2023	P.D.			
				APPROV.	06/09/2023	P.D.			
				TECNO SPARI SERVICE S.R.L.				FOGLIO	
								T.F.	14
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : QGBT	

				DATA	06/09/2023	COMMITENTE:		TECNOSAPRI SERVICE	IMPIANTO:		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.	C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			QUADRO DI BASSA TENSIONE				
				VISTO	P.D.				COPERTINA				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT			QG230066		FG. 1 F.S. 2

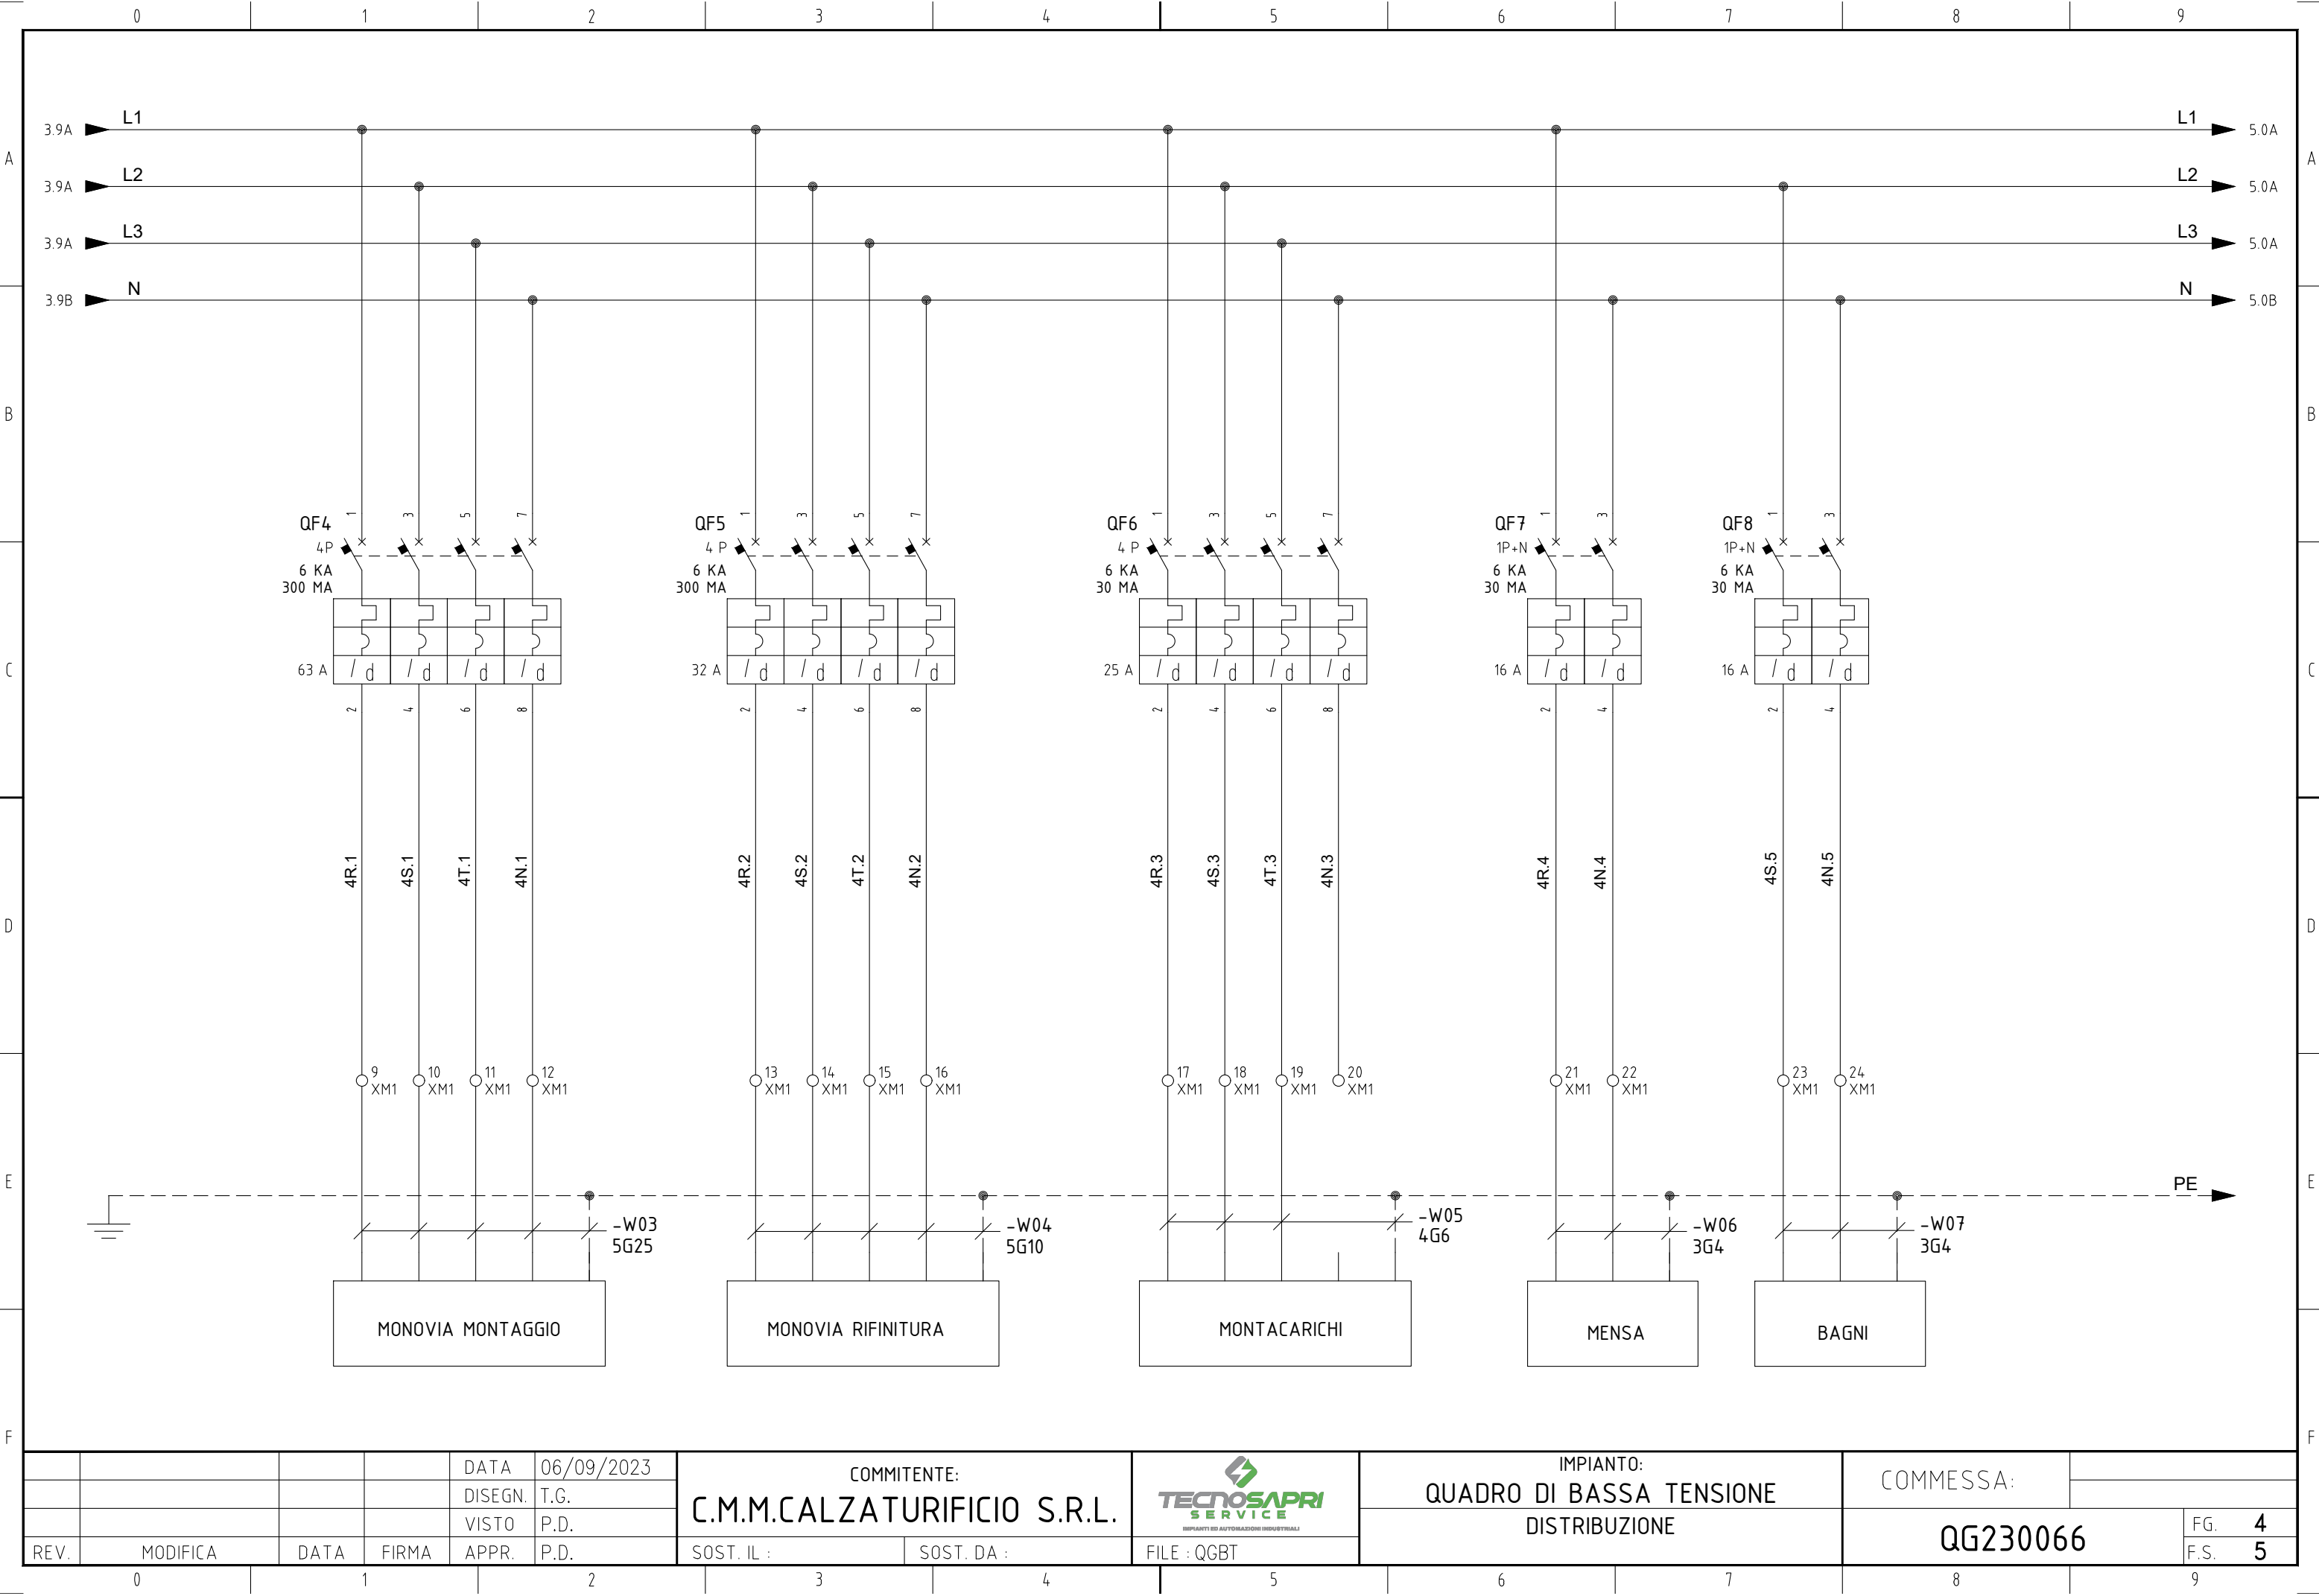


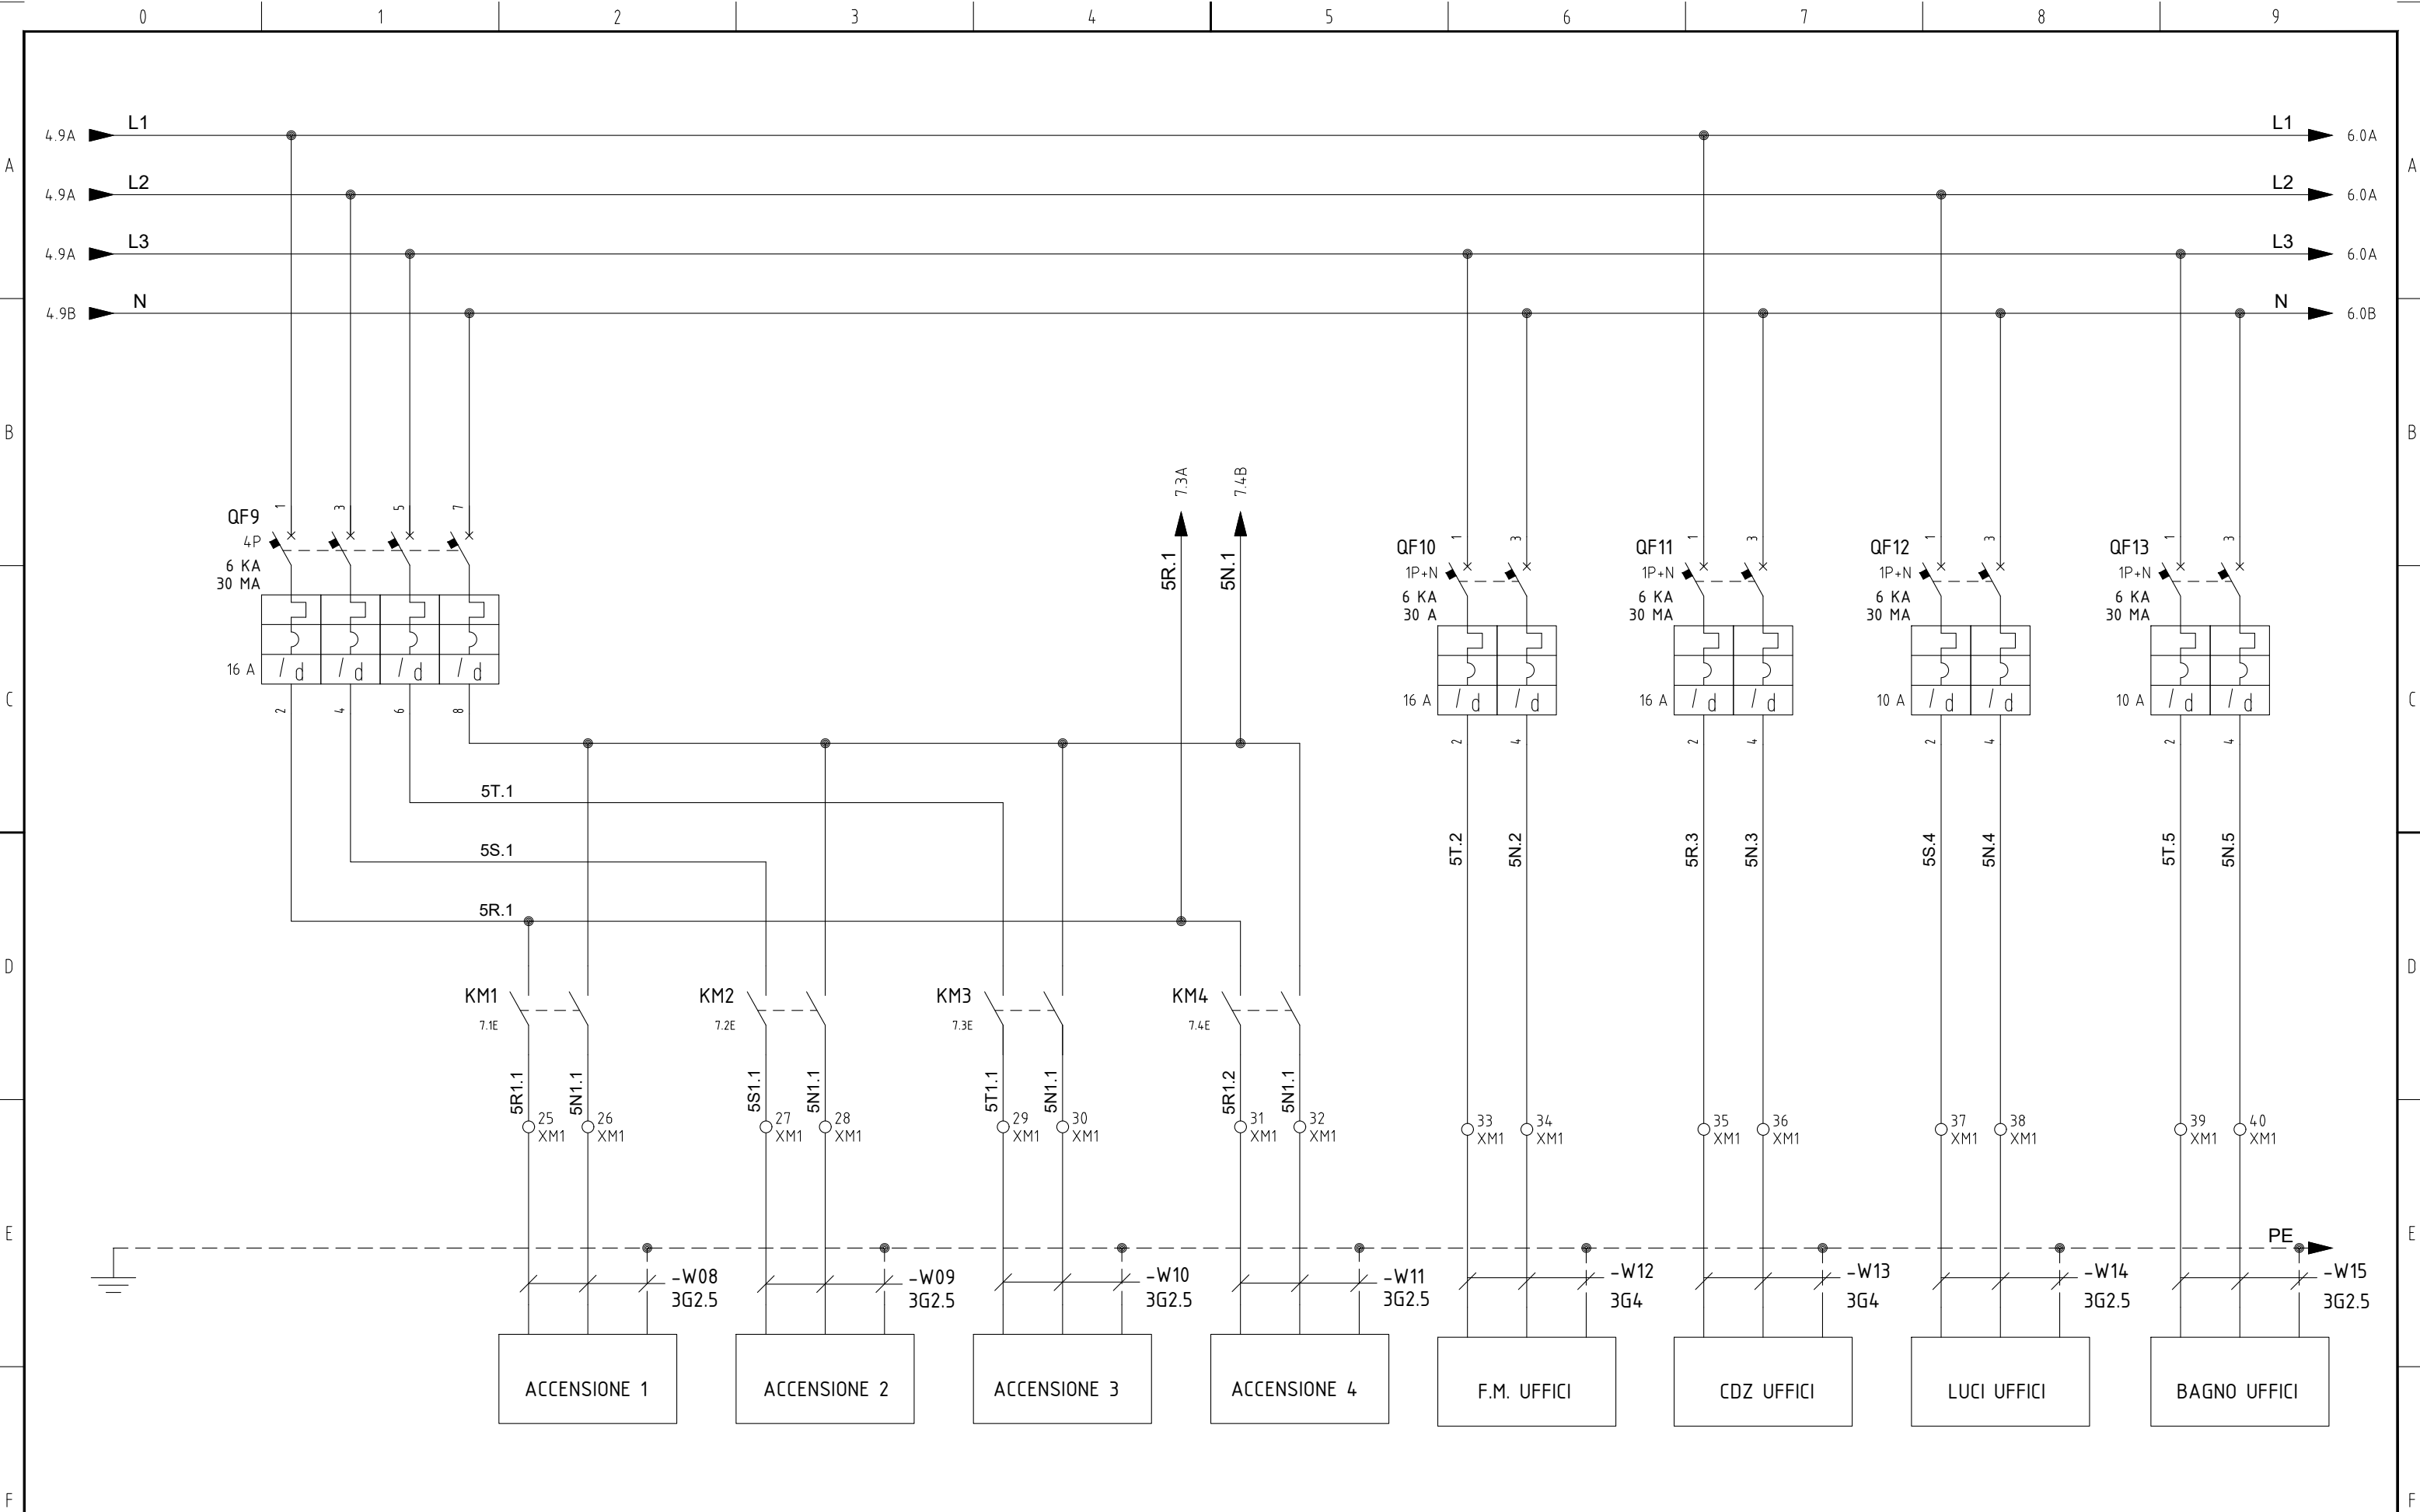

				DATA	06/09/2023	COMMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.		 IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	IMPIANTO: QUADRO DI BASSA TENSIONE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT	DISTRIBUZIONE		QG230066		FG. 5
													F.S. 6

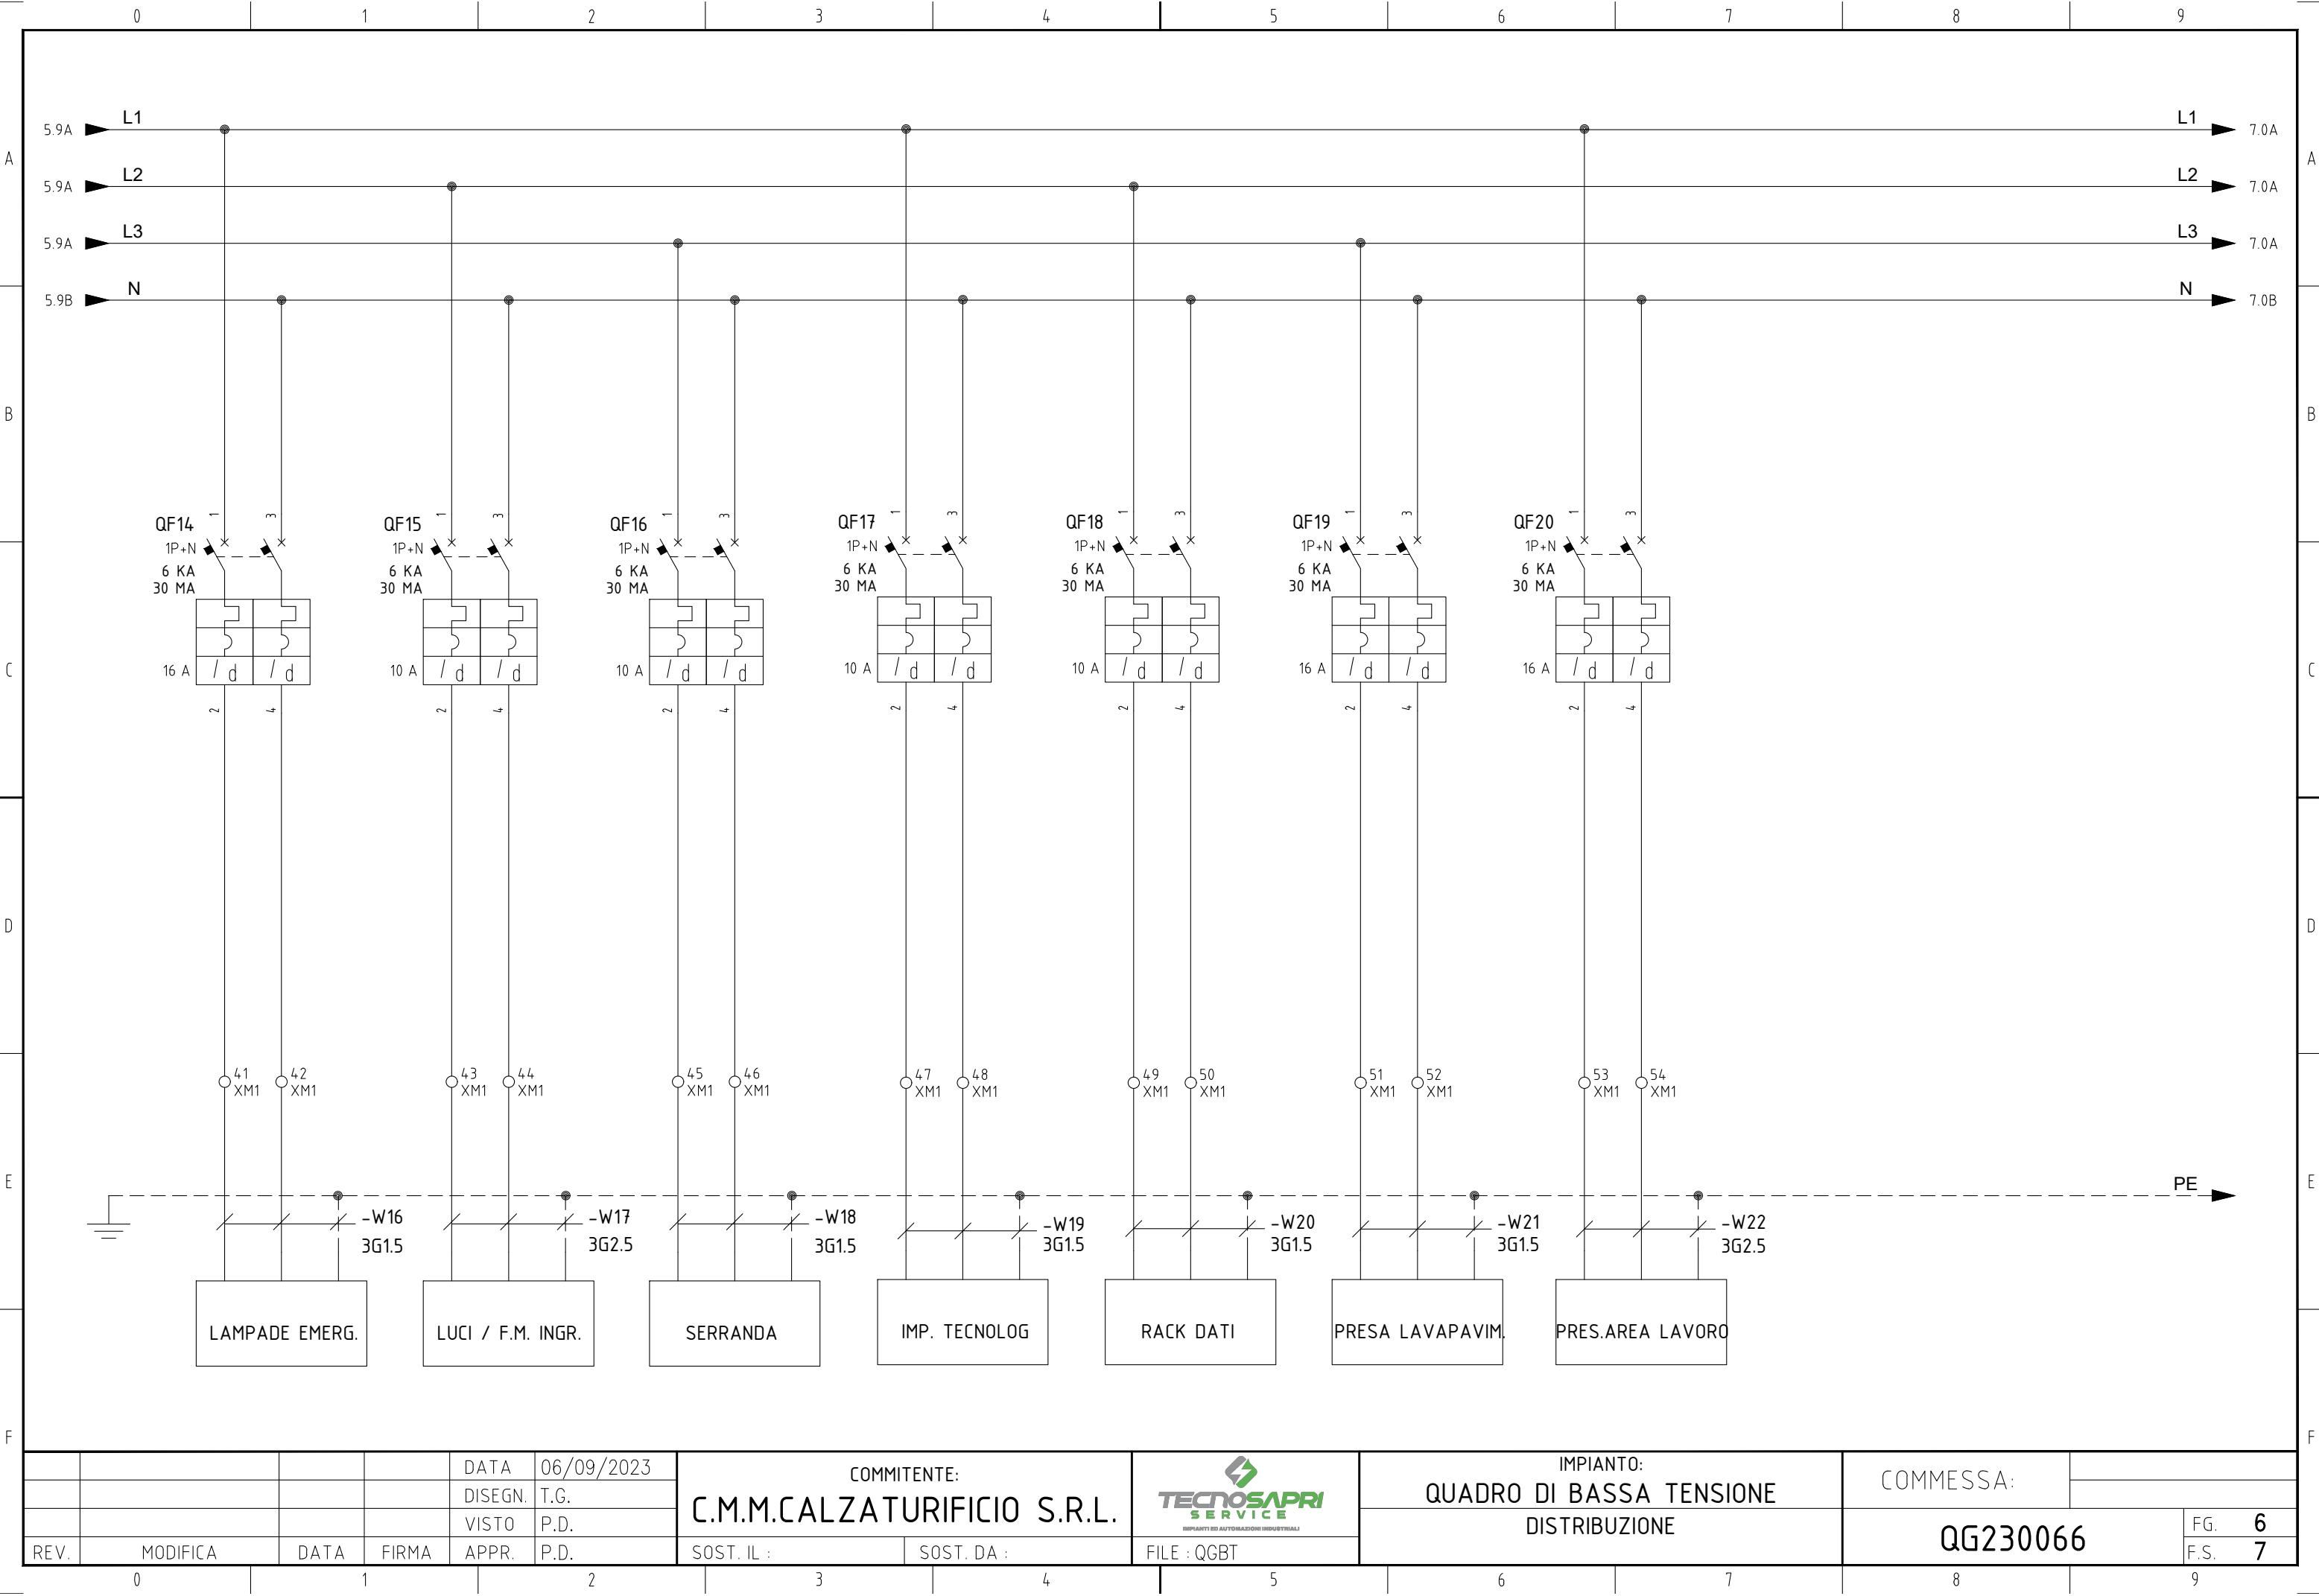


COMANDO LUCI

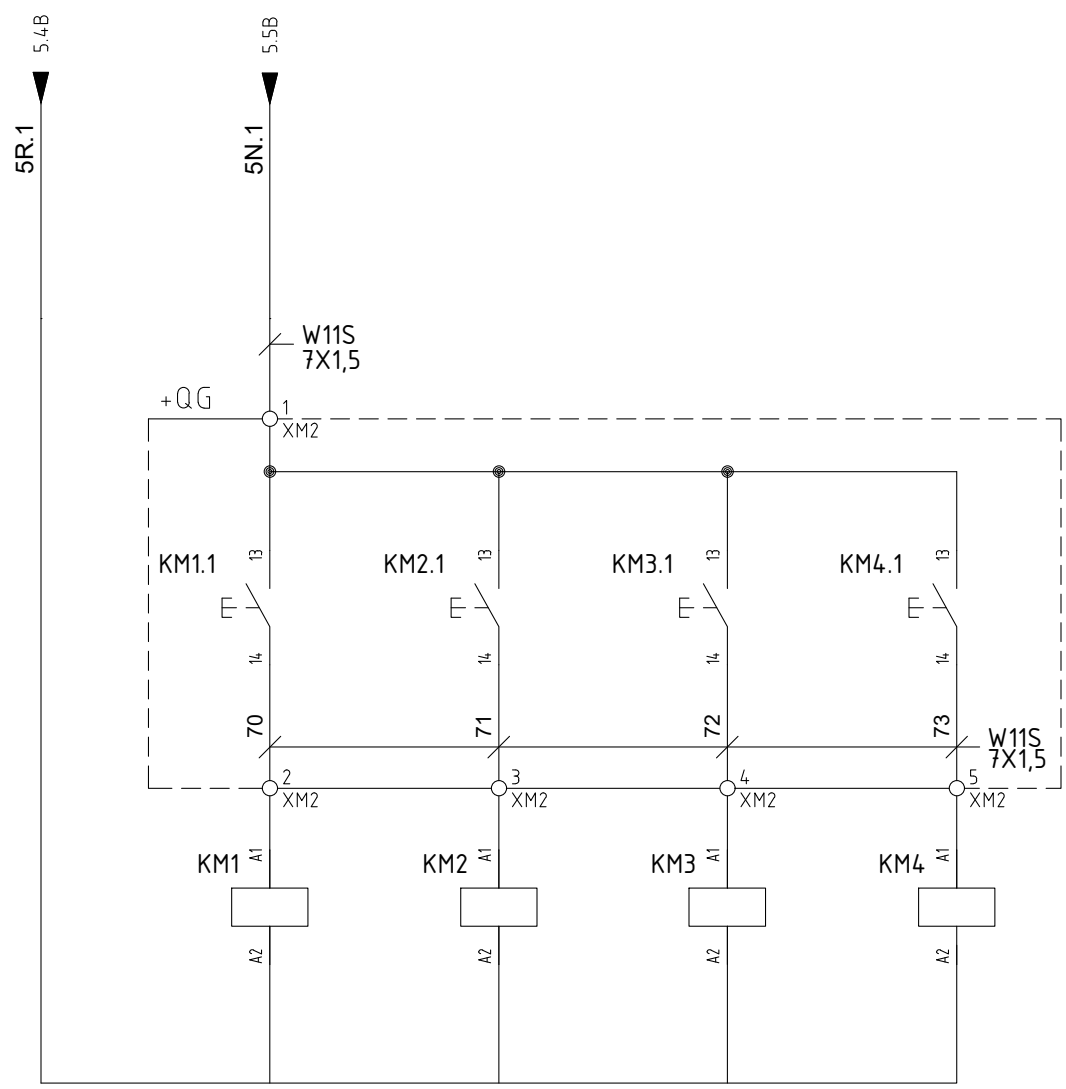

				DATA	06/09/2023	COMMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.		 IMPIANTO: QUADRO DI BASSA TENSIONE COMANDO LUCI	COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.						
				VISTO	P.D.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT	QG230066		FG. 7 F.S. 8


Morsettieria X1

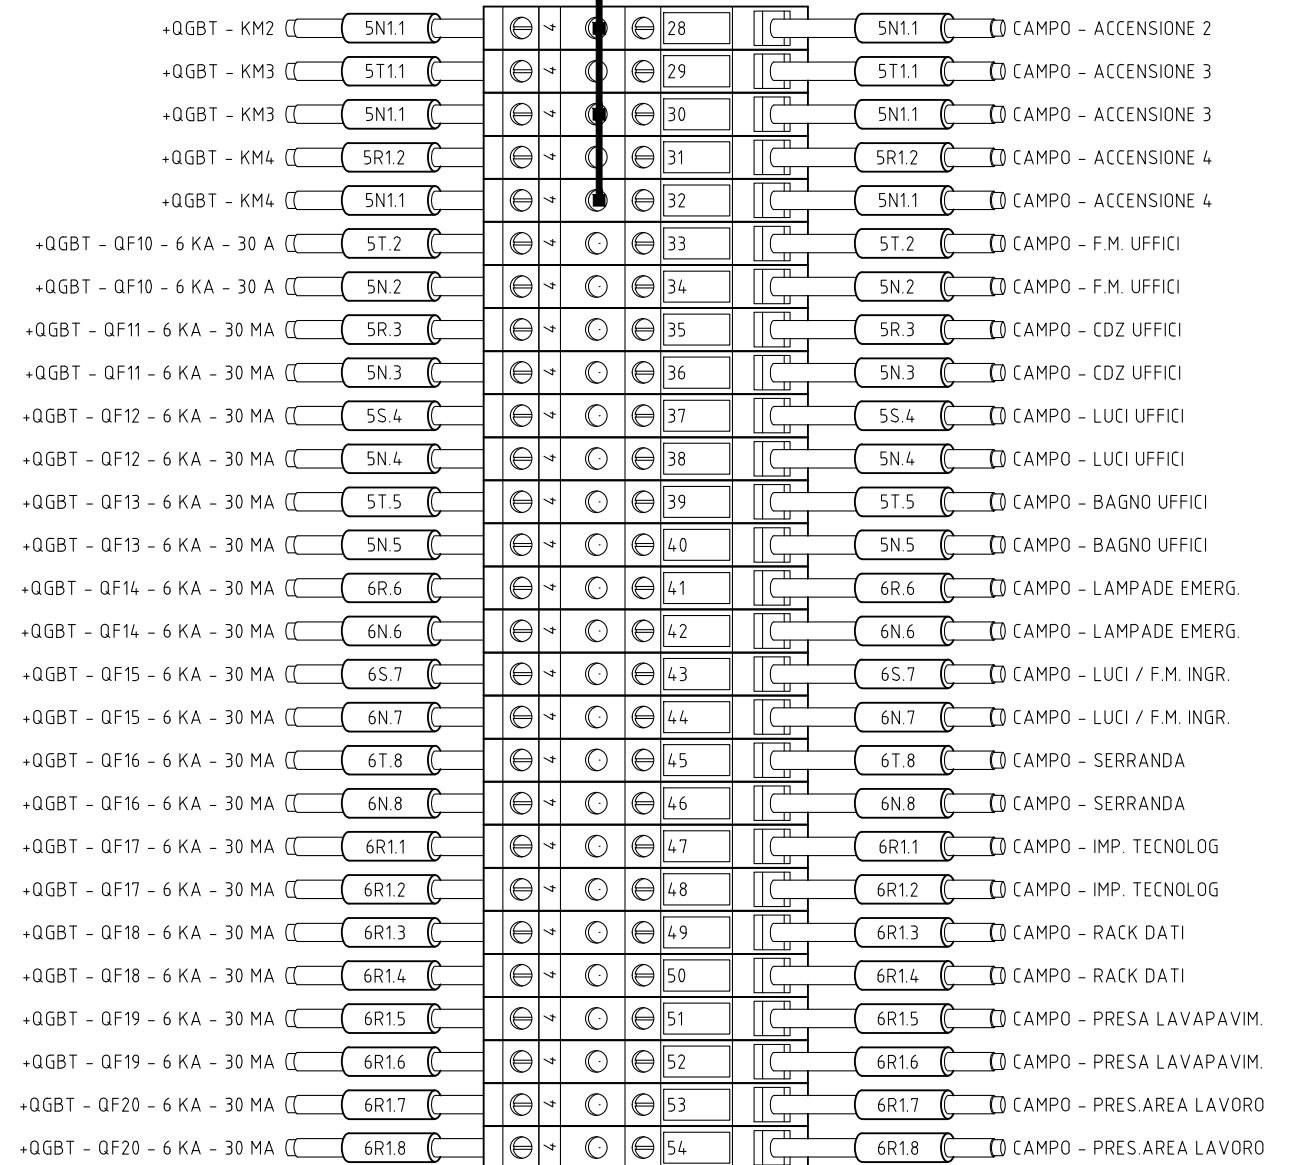

A

+QGBT - XMGEN


GENERALE QUADRO

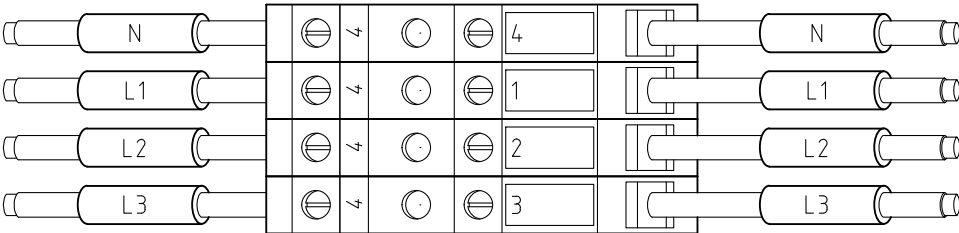

B

+QGBT - XM2

ACCENSIONE 1 / 2 / 3 / 4

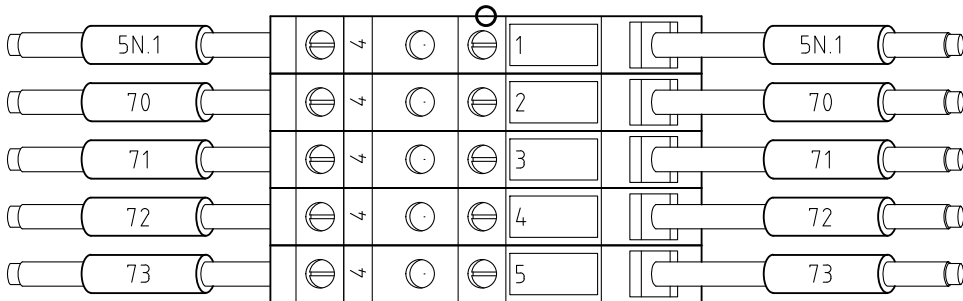

C

D

E

F

				DATA	06/09/2023	COMMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			IMPIANTO:		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QUADRO DI BASSA TENSIONE				
				VISTO	P.D.				MORSETTIERA XM2 (PULSANT.) / XMGEN		QG230066		FG.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT				F.S.	11

CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES													
QUADRO \ BOARD									DESTINAZIONE \ LOCATION				
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
+QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 . BLINDO AREA MONTAGGIO	3/5E	1	○	3R1.2	BU	-W01 FG160AM16 5G16 5G16 LINEA BLINDO AREA MONTAGGIO	70	BU	3R1.2		3/5E	. BLINDO AREA MONTAGGIO . BLINDO AREA MONTAGGIO . BLINDO AREA MONTAGGIO . BLINDO AREA MONTAGGIO 0/0E	
	3/6E	2	○	3S1.2	BN			BN	3S1.2		3/6E		
	3/6E	3	○	3T1.2	BK			BK	3T1.2		3/6E		
	3/6E	4	○	3N1.2	GY			GY	3N1.2		3/6E		
	3/6E			PE	GNYE			GNYE	PE		0/0E		
+QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 . MONOVIA ORLATURA	3/7E	5	○	3R1.3	BU	-W02 FG160AM16 5G4 5G4 MONOVIA ORLATURA	45	BU	3R1.3		3/7E	. MONOVIA ORLATURA . MONOVIA ORLATURA . MONOVIA ORLATURA . MONOVIA ORLATURA 0/8E	
	3/8E	6	○	3S1.3	BN			BN	3S1.3		3/8E		
	3/8E	7	○	3T1.3	BK			BK	3T1.3		3/8E		
	3/8E	8	○	3N1.3	GY			GY	3N1.3		3/8E		
	3/8E			PE	GNYE			GNYE	PE		0/8E		
+QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 . MONOVIA MONTAGGIO	4/1E	9	○	4R.1	BU	-W03 FG160AM16 5G25 5G25 MONOVIA MONTAGGI	20	BU	4R.1		4/1E	. MONOVIA MONTAGGIO . MONOVIA MONTAGGIO . MONOVIA MONTAGGIO . MONOVIA MONTAGGIO 0/0E	
	4/1E	10	○	4S.1	BN			BN	4S.1		4/1E		
	4/1E	11	○	4T.1	BK			BK	4T.1		4/1E		
	4/2E	12	○	4N.1	GY			GY	4N.1		4/2E		
	4/2E			PE	GNYE			GNYE	PE		0/0E		
+QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 . MONOVIA RIFINITURA	4/3E	13	○	4R.2	BU	-W04 FG160AM16 5G10 5G10 MONOVIA RIFINITURA	30	BU	4R.2		4/3E	. MONOVIA RIFINITURA . MONOVIA RIFINITURA . MONOVIA RIFINITURA . MONOVIA RIFINITURA 0/0E	
	4/3E	14	○	4S.2	BN			BN	4S.2		4/3E		
	4/3E	15	○	4T.2	BK			BK	4T.2		4/3E		
	4/3E	16	○	4N.2	GY			GY	4N.2		4/3E		
	4/4E			PE	GNYE			GNYE	PE		0/0E		
+QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 +QGBT XM1 . MONTACARICHI	4/5E	17	○	4R.3	BN	-W05 FG160AM16 4G6 4G6 MONTACARICHI	40	BN	4R.3		4/5E	. MONTACARICHI . MONTACARICHI . MONTACARICHI . MONTACARICHI 0/0E	
	4/5E	18	○	4S.3	BK			BK	4S.3		4/5E		
	4/5E	19	○	4T.3	GY			GY	4T.3		4/5E		
	4/6E			PE	GNYE			GNYE	PE		0/0E		
	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . MENSA	4/6E	21	○	4R.4			BU	-W06 FG160AM16 3G4 3G4 MENZA	45	BU		4R.4
4/6E		22	○	4N.4	BN	BN	4N.4				4/6E		
4/7E				PE	GNYE	GNYE	PE				0/7E		

				DATA	06/09/2023	COMMITENTE:			IMPIANTO:		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.	C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			QUADRO DI BASSA TENSIONE				
				VISTO	P.D.				Legenda Fogli				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT			QG230066		FG. 11
													F.S. 12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES												A
	QUADRO \ BOARD									DESTINAZIONE \ LOCATION			
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
B	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . BAGNI	4/7E	23 ○	4S.5	BU	-W07 FG160AM16 3G4 3G4 BAGNI	40		BU	4S.5		4/7E 4/7E 0/8E	. BAGNI . BAGNI
		4/7E	24 ○	4N.5	BN				BN	4N.5			
		4/8E		PE	GNYE				GNYE	PE			
C	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . ACCENSIONE 1	5/2E	25 ○	5R1.1	BU	-W08 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 ACCENSIONE 1			BU	5R1.1		5/2E 5/2E 0/0E	. ACCENSIONE 1 . ACCENSIONE 1
		5/2E	26 ○	5N1.1	BN				BN	5N1.1			
		5/2E		PE	GNYE				GNYE	PE			
D	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . ACCENSIONE 2	5/3E	27 ○	5S1.1	BU	-W09 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 ACCENSIONE 2			BU	5S1.1		5/3E 5/3E 0/0E	. ACCENSIONE 2 . ACCENSIONE 2
		5/3E	28 ○	5N1.1	BN				BN	5N1.1			
		5/3E		PE	GNYE				GNYE	PE			
E	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . ACCENSIONE 3	5/4E	29 ○	5T1.1	BU	-W10 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 ACCENSIONE 3			BU	5T1.1		5/4E 5/4E 0/0E	. ACCENSIONE 3 . ACCENSIONE 3
		5/4E	30 ○	5N1.1	BN				BN	5N1.1			
		5/4E		PE	GNYE				GNYE	PE			
F	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . ACCENSIONE 4	5/5E	31 ○	5R1.2	BU	-W11 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 ACCENSIONE 4			BU	5R1.2		5/5E 5/5E 0/0E	. ACCENSIONE 4 . ACCENSIONE 4
		5/5E	32 ○	5N1.1	BN				BN	5N1.1			
		5/5E		PE	GNYE				GNYE	PE			
G	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . F.M. UFFICI	5/6E	33 ○	5T.2	BU	-W12 FG160AM16 3G4 3G4 F.M. UFFICI	20		BU	5T.2		5/6E 5/6E 0/0E	. F.M. UFFICI . F.M. UFFICI
		5/6E	34 ○	5N.2	BN				BN	5N.2			
		5/6E		PE	GNYE				GNYE	PE			
H	+QGBT XM1 +QGBT XM1 . CDZ UFFICI	5/7E	35 ○	5R.3	BU	-W13 FG160AM16 3G4 3G4 CONDIZIONATORI UFFICI	20		BU	5R.3		5/7E 5/7E 0/0E	. CDZ UFFICI . CDZ UFFICI
		5/7E	36 ○	5N.3	BN				BN	5N.3			
		5/7E		PE	GNYE				GNYE	PE			
I	+QGBT XM1 +QGBT XM1	5/8E	37 ○	5S.4	BU	-W14 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 LUCI UFFICI	20		BU	5S.4		5/8E 5/8E	. LUCI UFFICI . LUCI UFFICI
		5/8E	38 ○	5N.4	BN				BN	5N.4			
				DATA	06/09/2023	COMMITENTE:			IMPIANTO:		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.	C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			QUADRO DI BASSA TENSIONE				
				VISTO	P.D.				LISTA CAVI				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT			QG230066		FG. 12 F.S. 13
0		1				2			3		4		9

[illegible]

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES											
QUADRO \ BOARD				CAVO CABLE				DESTINAZIONE \ LOCATION			
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.					NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
+QGBT XM1 +QGBT XM1 . PRES.AREA LAVORO	6/6E	53 ○	6R1.7	BU	-W22 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 PRESE CIVILI AREA LAVORO			6R1.7		6/6E 6/7E 0/0E	. PRES.AREA LAVORO . PRES.AREA LAVORO
	6/7E	54 ○	6R1.8	BN				6R1.8			
	6/7E		PE	GNYE				PE			
+QGBT XMGEN +QGBT XMGEN +QGBT XMGEN +QGBT XMGEN	3/0B	1 ○	L1	BN	-W001 FG160AM16 3x50+1x25 3x50+1x25 LINEA DA CABINA ELETTRICA Q.EGBT	70		L1		3/0D 3/1D 3/1D 3/1D	. INTER. POSTO IN CABINA ELETTR. . INTER. POSTO IN CABINA ELETTR. . INTER. POSTO IN CABINA ELETTR. . INTER. POSTO IN CABINA ELETTR.
	3/1B	2 ○	L2	BK				L2	1		
	3/1B	3 ○	L3	GY				L3	3		
	3/1B	4 ○	N	GNYE				N	5		
									7		

				DATA	06/09/2023	COMMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			IMPIANTO: QUADRO DI BASSA TENSIONE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				LISTA CAVI				
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT			QG230066		FG. 14 F.S. 70_GS