

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO

COMMITENTE:
C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.
VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTENRNA, 3
80025 CASANDRINO (NA)

COMMESSA:

NUOVO CALZATURIFICIO

QUADRO:


QUADRO GENERALE
COMPRESSORI




PROGETTAZIONE : CALZATURIFICIO				TENSIONE 400 V ESERCIZIO			NORME CEI614 39-1-2		PROTEZIONI				
SERIE				TENSIONE 220 V COMANDI			DESIGNAZIONI						
PROGETTO				TENSIONE SEGNALI									
COMMITTENTE C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.													
					DATA	FIRME							
				DIS.	06/09/2023	T.G.							
				VISTO	06/09/2023	D.P.							
				APPROV.	06/09/2023	D.P.							
				TECNO SPARI SERVICE S.R.L.									FOGLIO
													T.F.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA			SOST. IL		FILE : COMPRESSORI				

				DATA	06/09/2023	COOMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			IMPIANTO: QUADRO GENERALE COMPRESSORI		COMMESSA: SQ230066		
				DISEGN.	T.G.				COPERTINA				
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : COMPRESSORI				FG. 1	
												F.S. 2	

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

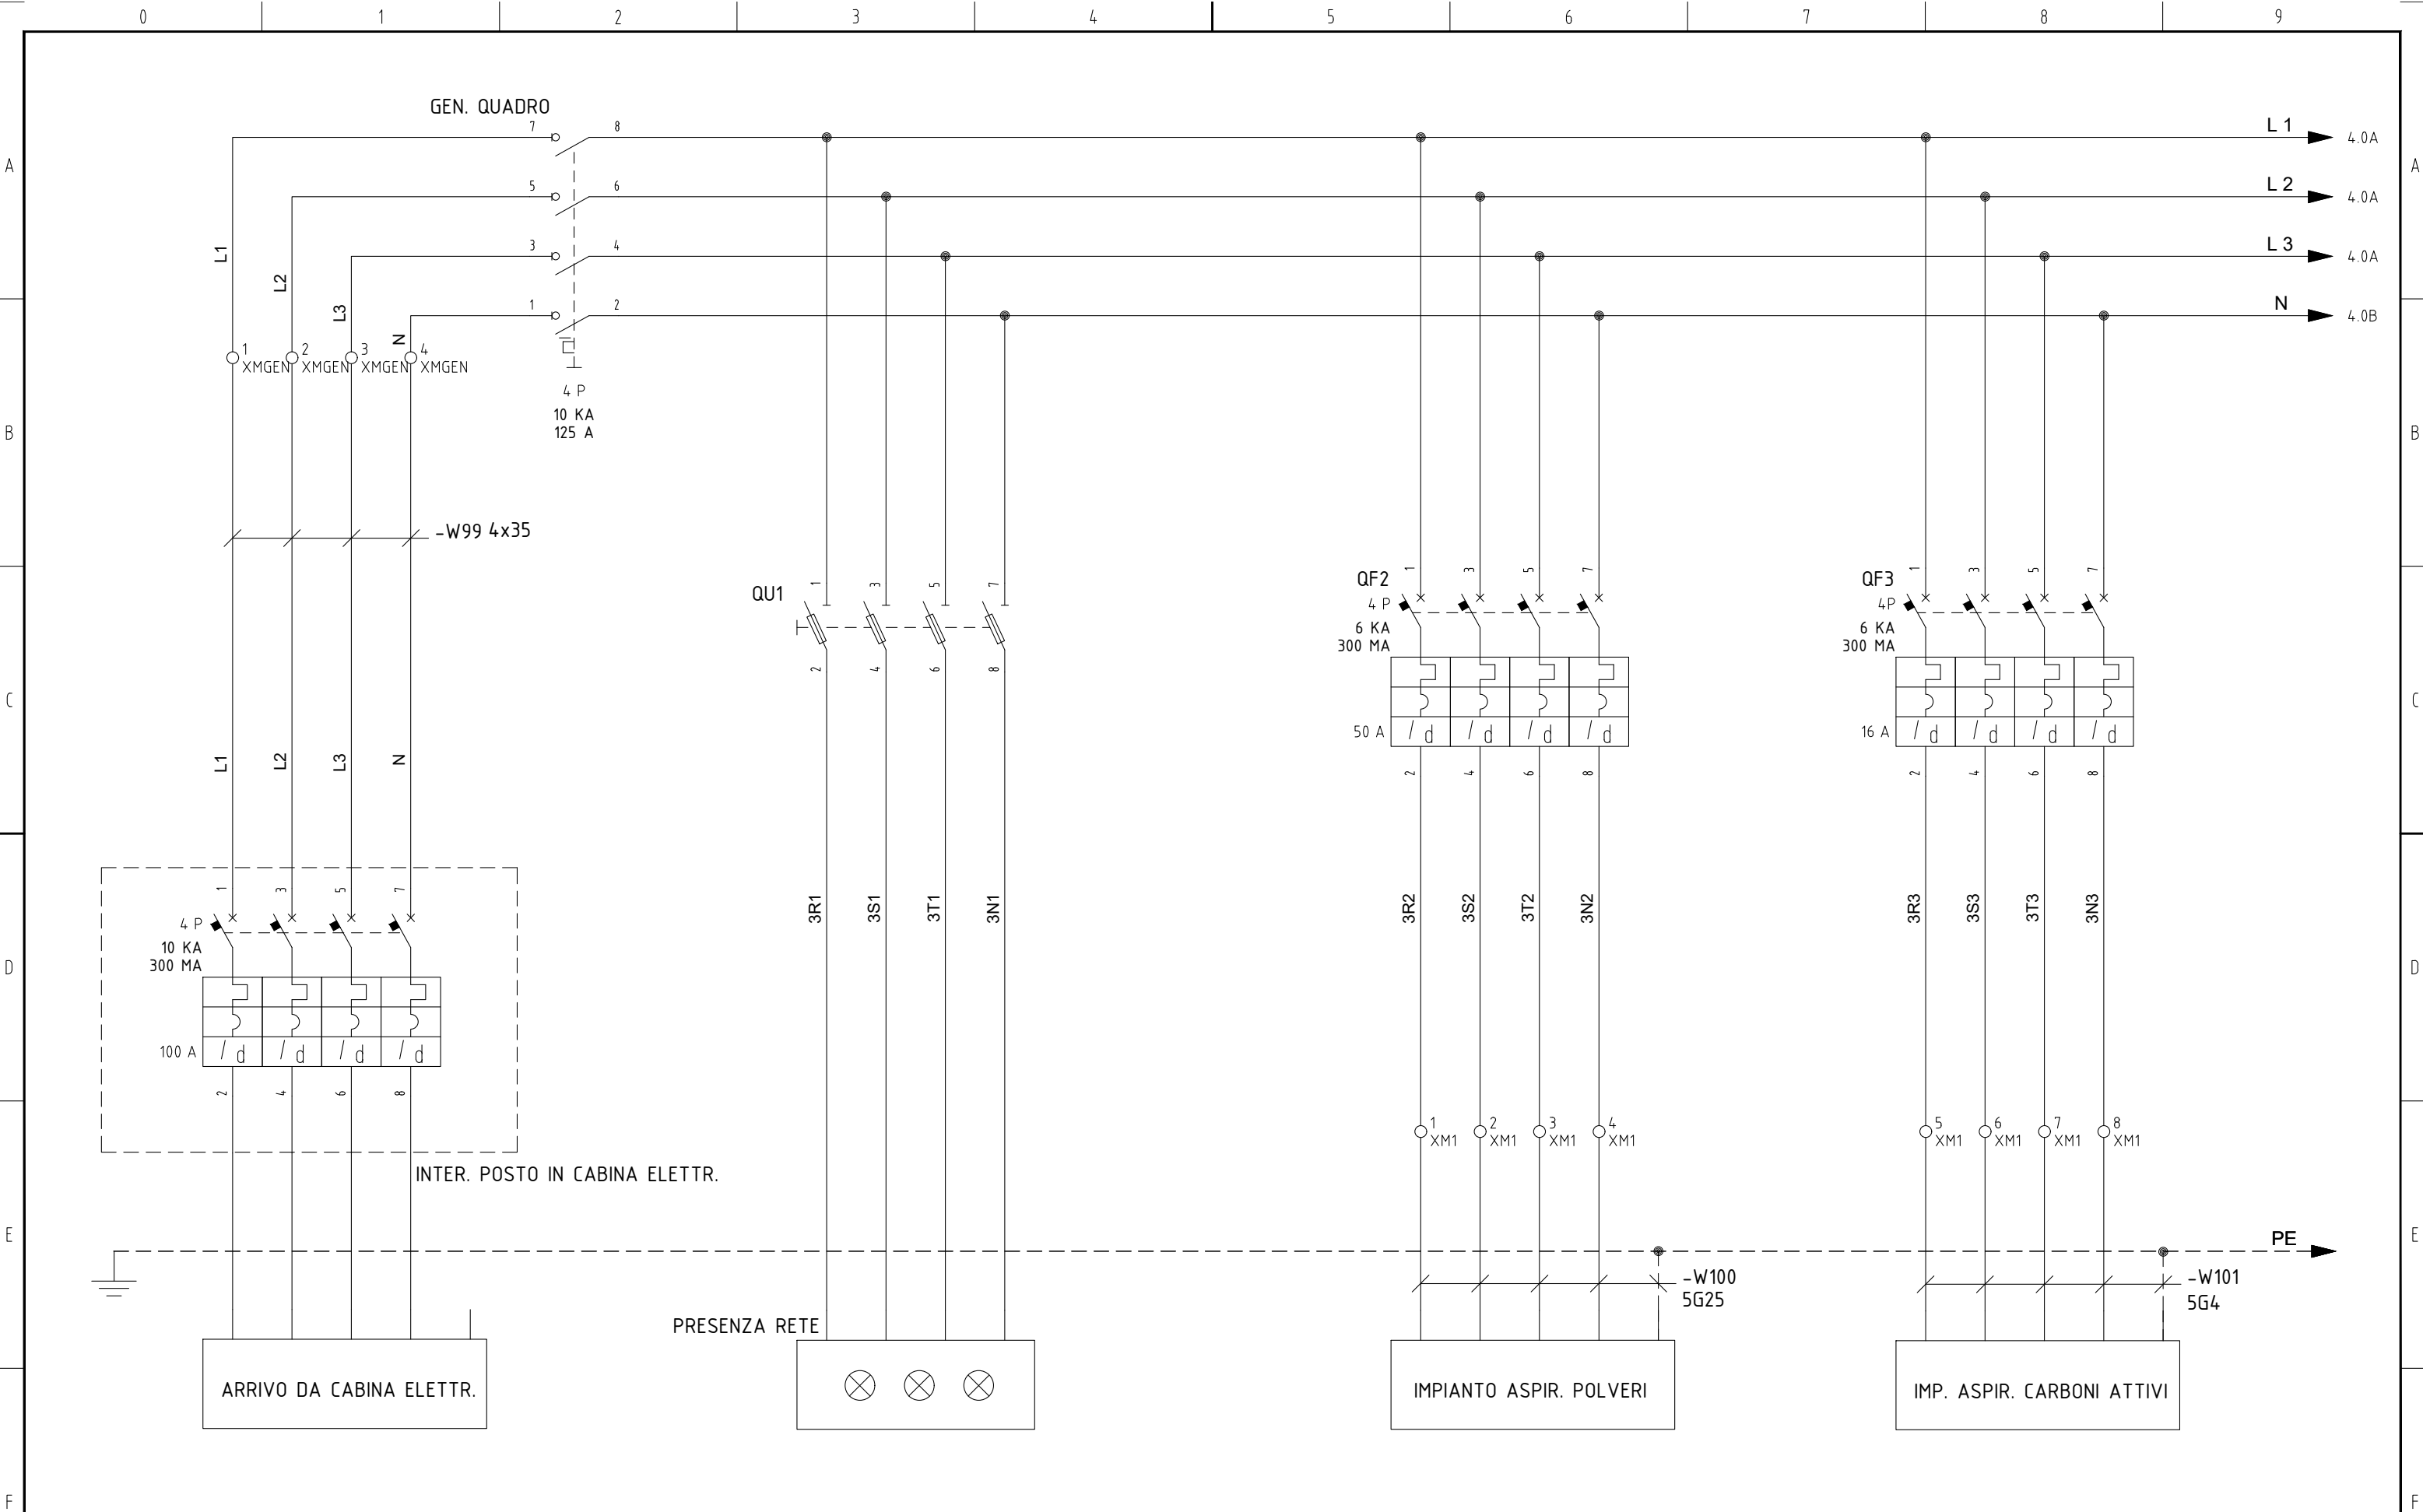

				DATA	06/09/2023	COOMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			IMPIANTO: QUADRO GENERALE COMPRESSORI		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : COMPRESSORI	DISTRIBUZIONE		SQ230066		FG. 3
													F.S. 4

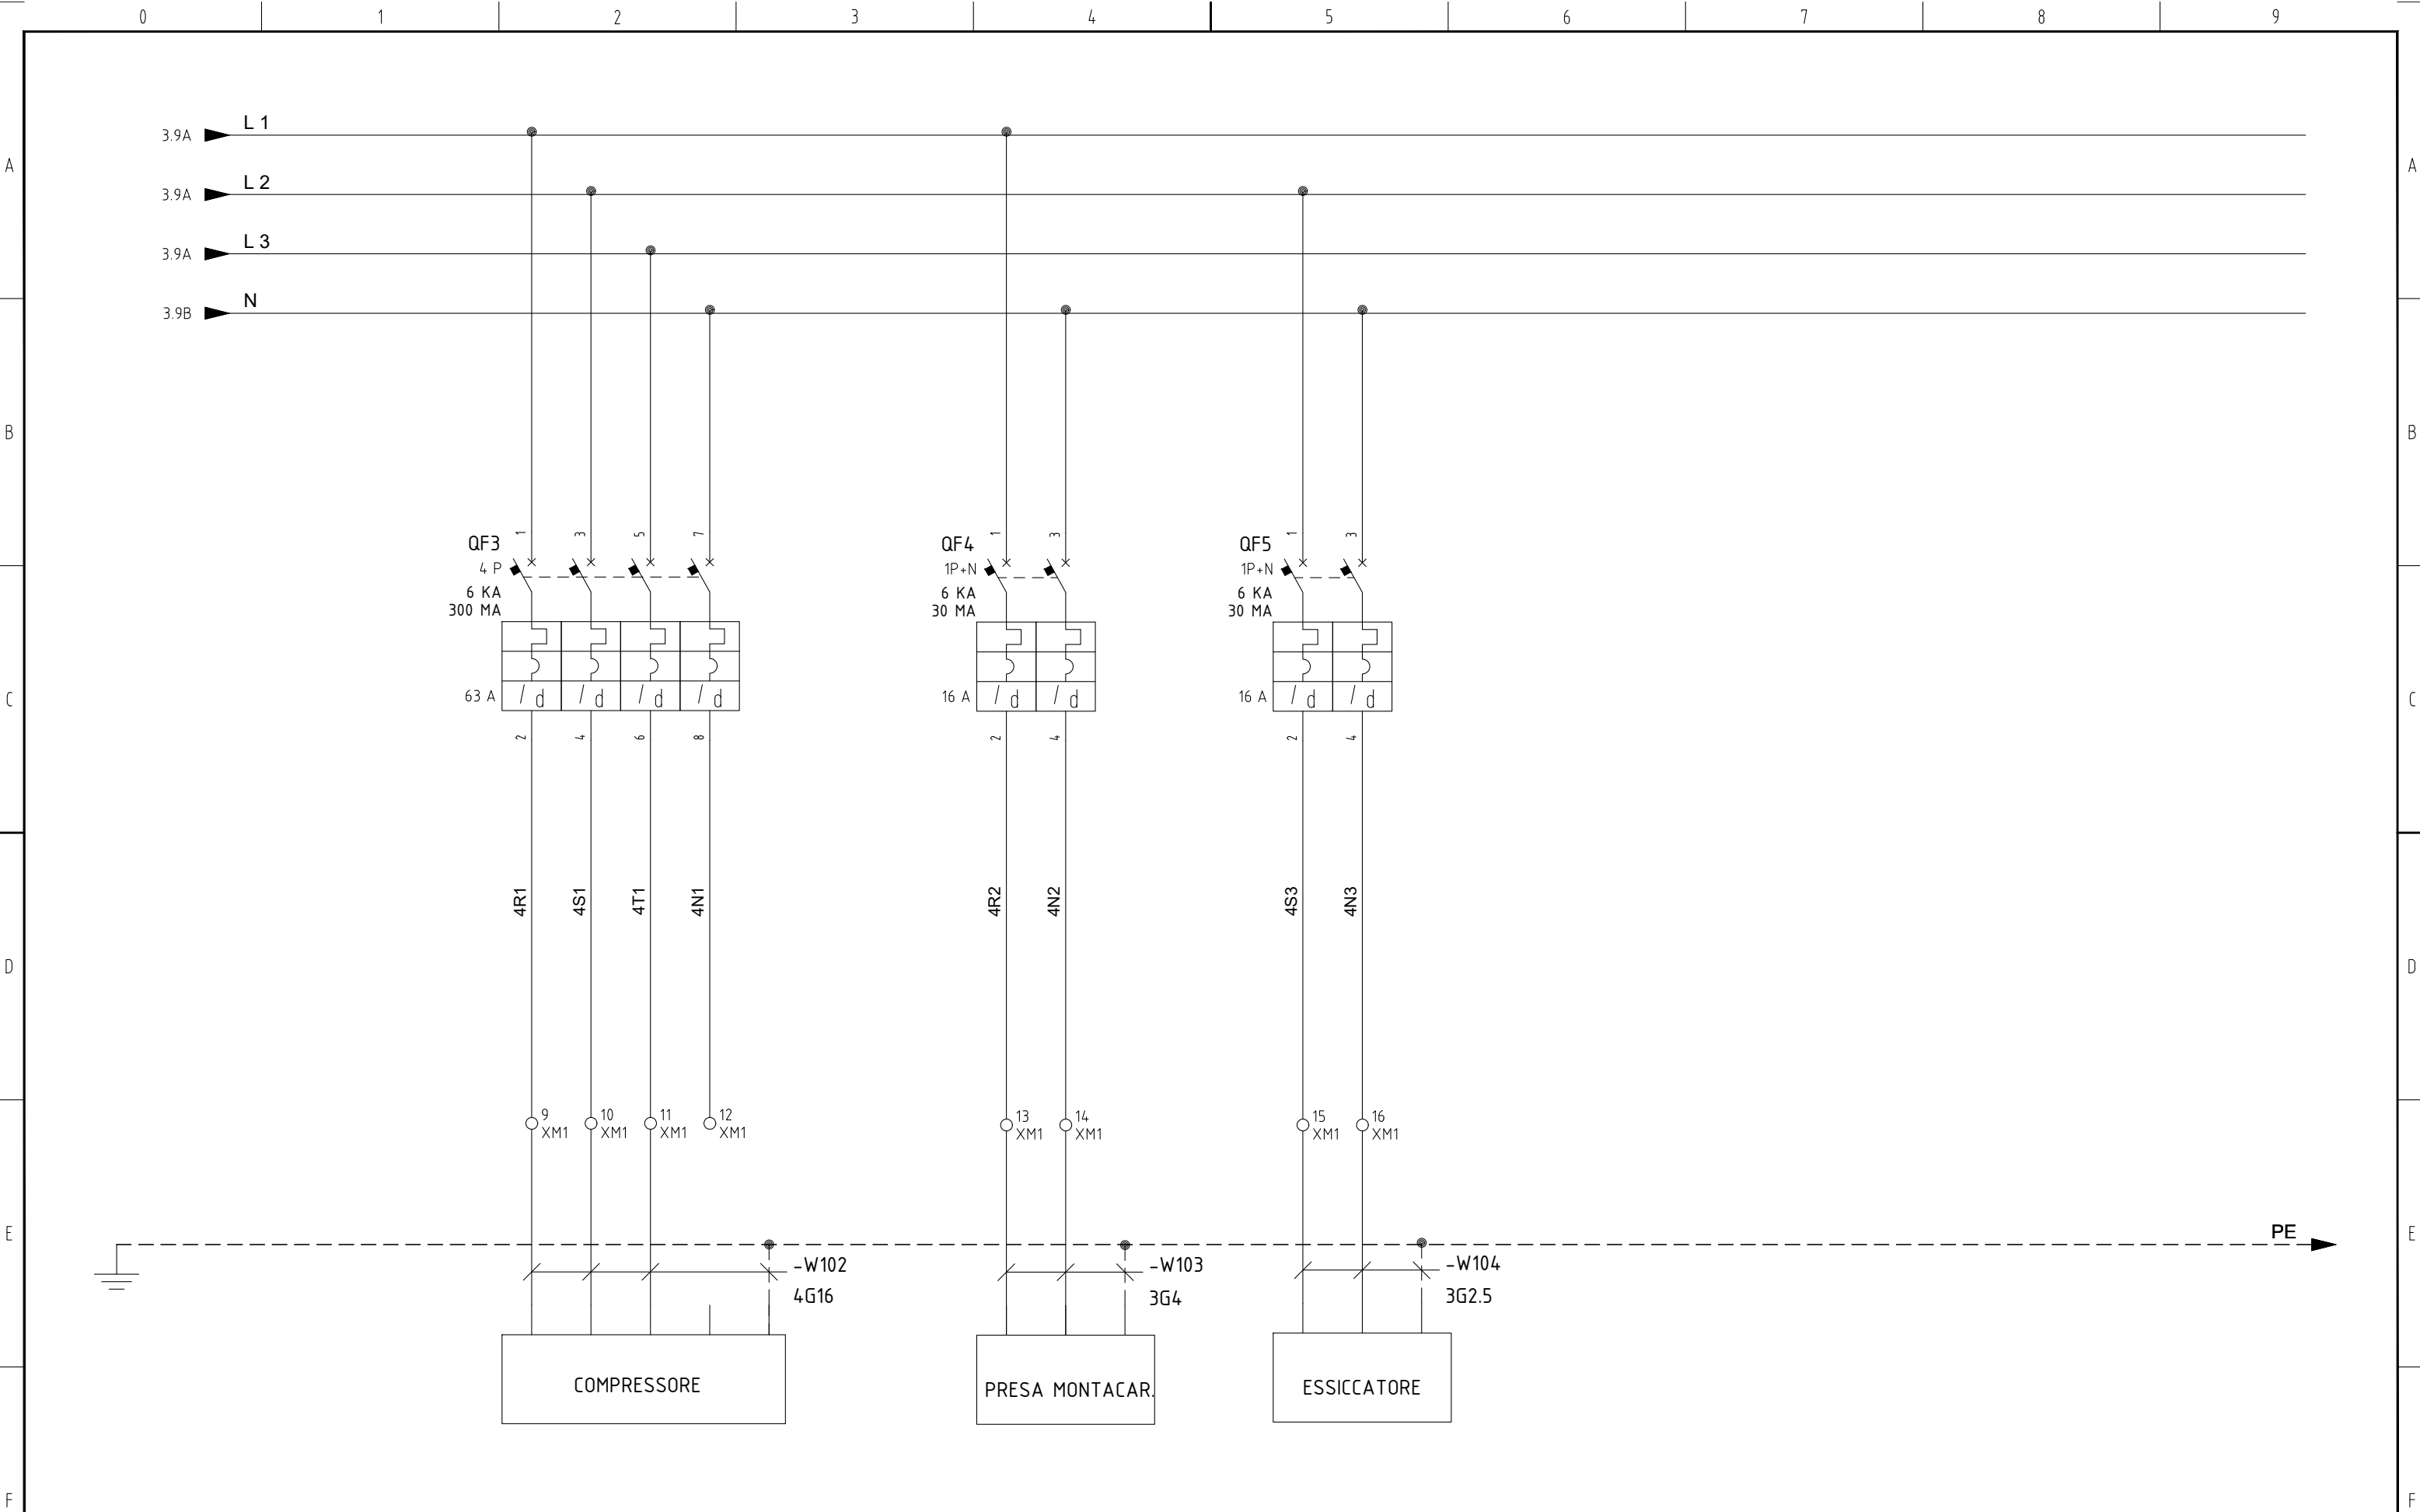

				DATA	06/09/2023	COOMITENTE:			IMPIANTO:		COMMESSA:								
				DISEGN.	T.G.	C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			QUADRO GENERALE COMPRESSORI										
				VISTO	P.D.				DISTRIBUZIONE										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : COMPRESSORI			SQ230066		FG. 4						
												F.S. 5							
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	

B



D

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

CAVI ESTERNI \ EXTERNAL CABLES												
QUADRO \ BOARD				ID SUL CAVO ID IN CABLE					DESTINAZIONE \ LOCATION			
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.						CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [mt]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE
+S.Q.COMPRESSORE XMGEN	3/0B	1 ○	L1	BN	-W99 FE0 4x35RM 4x35 LINEA DA CABINA Q.EGBT	70		BN	L1			
+S.Q.COMPRESSORE XMGEN	3/1B	2 ○	L2	BK				BK	L2	1	3/0D	. INTER IN CABINA ELETTR.
+S.Q.COMPRESSORE XMGEN	3/1B	3 ○	L3	GY				GY	L3	3	3/1D	. INTER IN CABINA ELETTR.
+S.Q.COMPRESSORE XMGEN	3/1B	4 ○	N	GNYE				GNYE	N	5	3/1D	. INTER IN CABINA ELETTR.
										7	3/1D	
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/5E	1 ○	3R2	BU	-W100 FG160AM16 5G25 5G25 IMPIANTO ASPRIAZIONE POLVERI	20		BU	3R2			
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/6E	2 ○	3S2	BN				BN	3S2		3/5E	. IMPIANTO ASPIR. POLVERI
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/6E	3 ○	3T2	BK				BK	3T2		3/6E	. IMPIANTO ASPIR. POLVERI
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/6E	4 ○	3N2	GY				GY	3N2		3/6E	. IMPIANTO ASPIR. POLVERI
. IMPIANTO ASPIR. POLVERI	3/6E		PE	GNYE				GNYE	PE		0/0E	
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/8E	5 ○	3R3	BU	-W101 FG160AM16 5G4 5G4 IMPIANTO ASPIRAZIONE CARBONI ATTIVI	25		BU	3R3			
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/8E	6 ○	3S3	BN				BN	3S3		3/8E	. IMP. ASPIR. CARBONI ATTIVI
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/8E	7 ○	3T3	BK				BK	3T3		3/8E	. IMP. ASPIR. CARBONI ATTIVI
+S.Q.COMPRESSORE XM1	3/8E	8 ○	3N3	GY				GY	3N3		3/8E	. IMP. ASPIR. CARBONI ATTIVI
. IMP. ASPIR. CARBONI ATTIVI	3/9E		PE	GNYE				GNYE	PE		0/9E	
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/2E	9 ○	4R1	BN	-W102 FG160AM16 4G16 4G16 COMPRESSORE	10		BN	4R1			
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/2E	10 ○	4S1	BK				BK	4S1		4/2E	. COMPRESSORE
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/2E	11 ○	4T1	GY				GY	4T1		4/2E	. COMPRESSORE
. COMPRESSORE	4/3E		PE	GNYE				GNYE	PE		0/0E	
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/4E	13 ○	4R2	BU	-W103 FG160AM16 3G4 3G4 PRESA MOTACARICHI	15		BU	4R2			
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/4E	14 ○	4N2	BN				BN	4N2		4/4E	. PRESA MONTACAR.
. PRESA MONTACAR.	4/4E		PE	GNYE				GNYE	PE		0/4E	
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/5E	15 ○	4S3	BU	-W104 FG160AM16 3G2.5 3G2.5 ESSICCATORE	15		BU	4S3			
+S.Q.COMPRESSORE XM1	4/5E	16 ○	4N3	BN				BN	4N3		4/5E	. ESSICCATORE
. ESSICCATORE	4/5E		PE	GNYE				GNYE	PE		0/5E	

				DATA	06/09/2023	COOMITENTE: C.M.M.CALZATURIFICIO S.R.L.			IMPIANTO: QUADRO GENERALE COMPRESSORI		COMMESSA:	
				DISEGN.	T.G.				LISTA CAVI			
				VISTO	P.D.							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : COMPRESSORI			SQ230066	
											FG.	6
											F.S.	/