

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO

VIA STROMBOLI
80026 CASORIA (NA)


ALIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE N°7
COLONNINE RICARICA AUTO

QUADRO GENERALE BT 2
QGBT2



PROGETTAZIONE: 240082				TENSIONE 400 V ESERCIZIO			NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI	
SERIE:				TENSIONE 220 V COMANDI			DESIGNAZIONI			
PROGETTO:				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
					DATA	FIRME				
				DIS.	28/10/2024	T.G.				
				VISTO	28/10/2024	D.P.				
				APPROV.	28/10/2024	D.P.				
							FOGLIO			
				TECNO SPARI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA			SOST. IL		FILE : QGBT2	

				DATA	28/10/2024	MEDINOK S.P.A.		 TECNOSAPRI SERVICE (SERVIZI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE)	QUADRO GENERALE BT2			
				DISEGN.	T.G.							
				VISTO	P.D.						COPERTINA	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT2			FG. 1	
										F.S. 2		

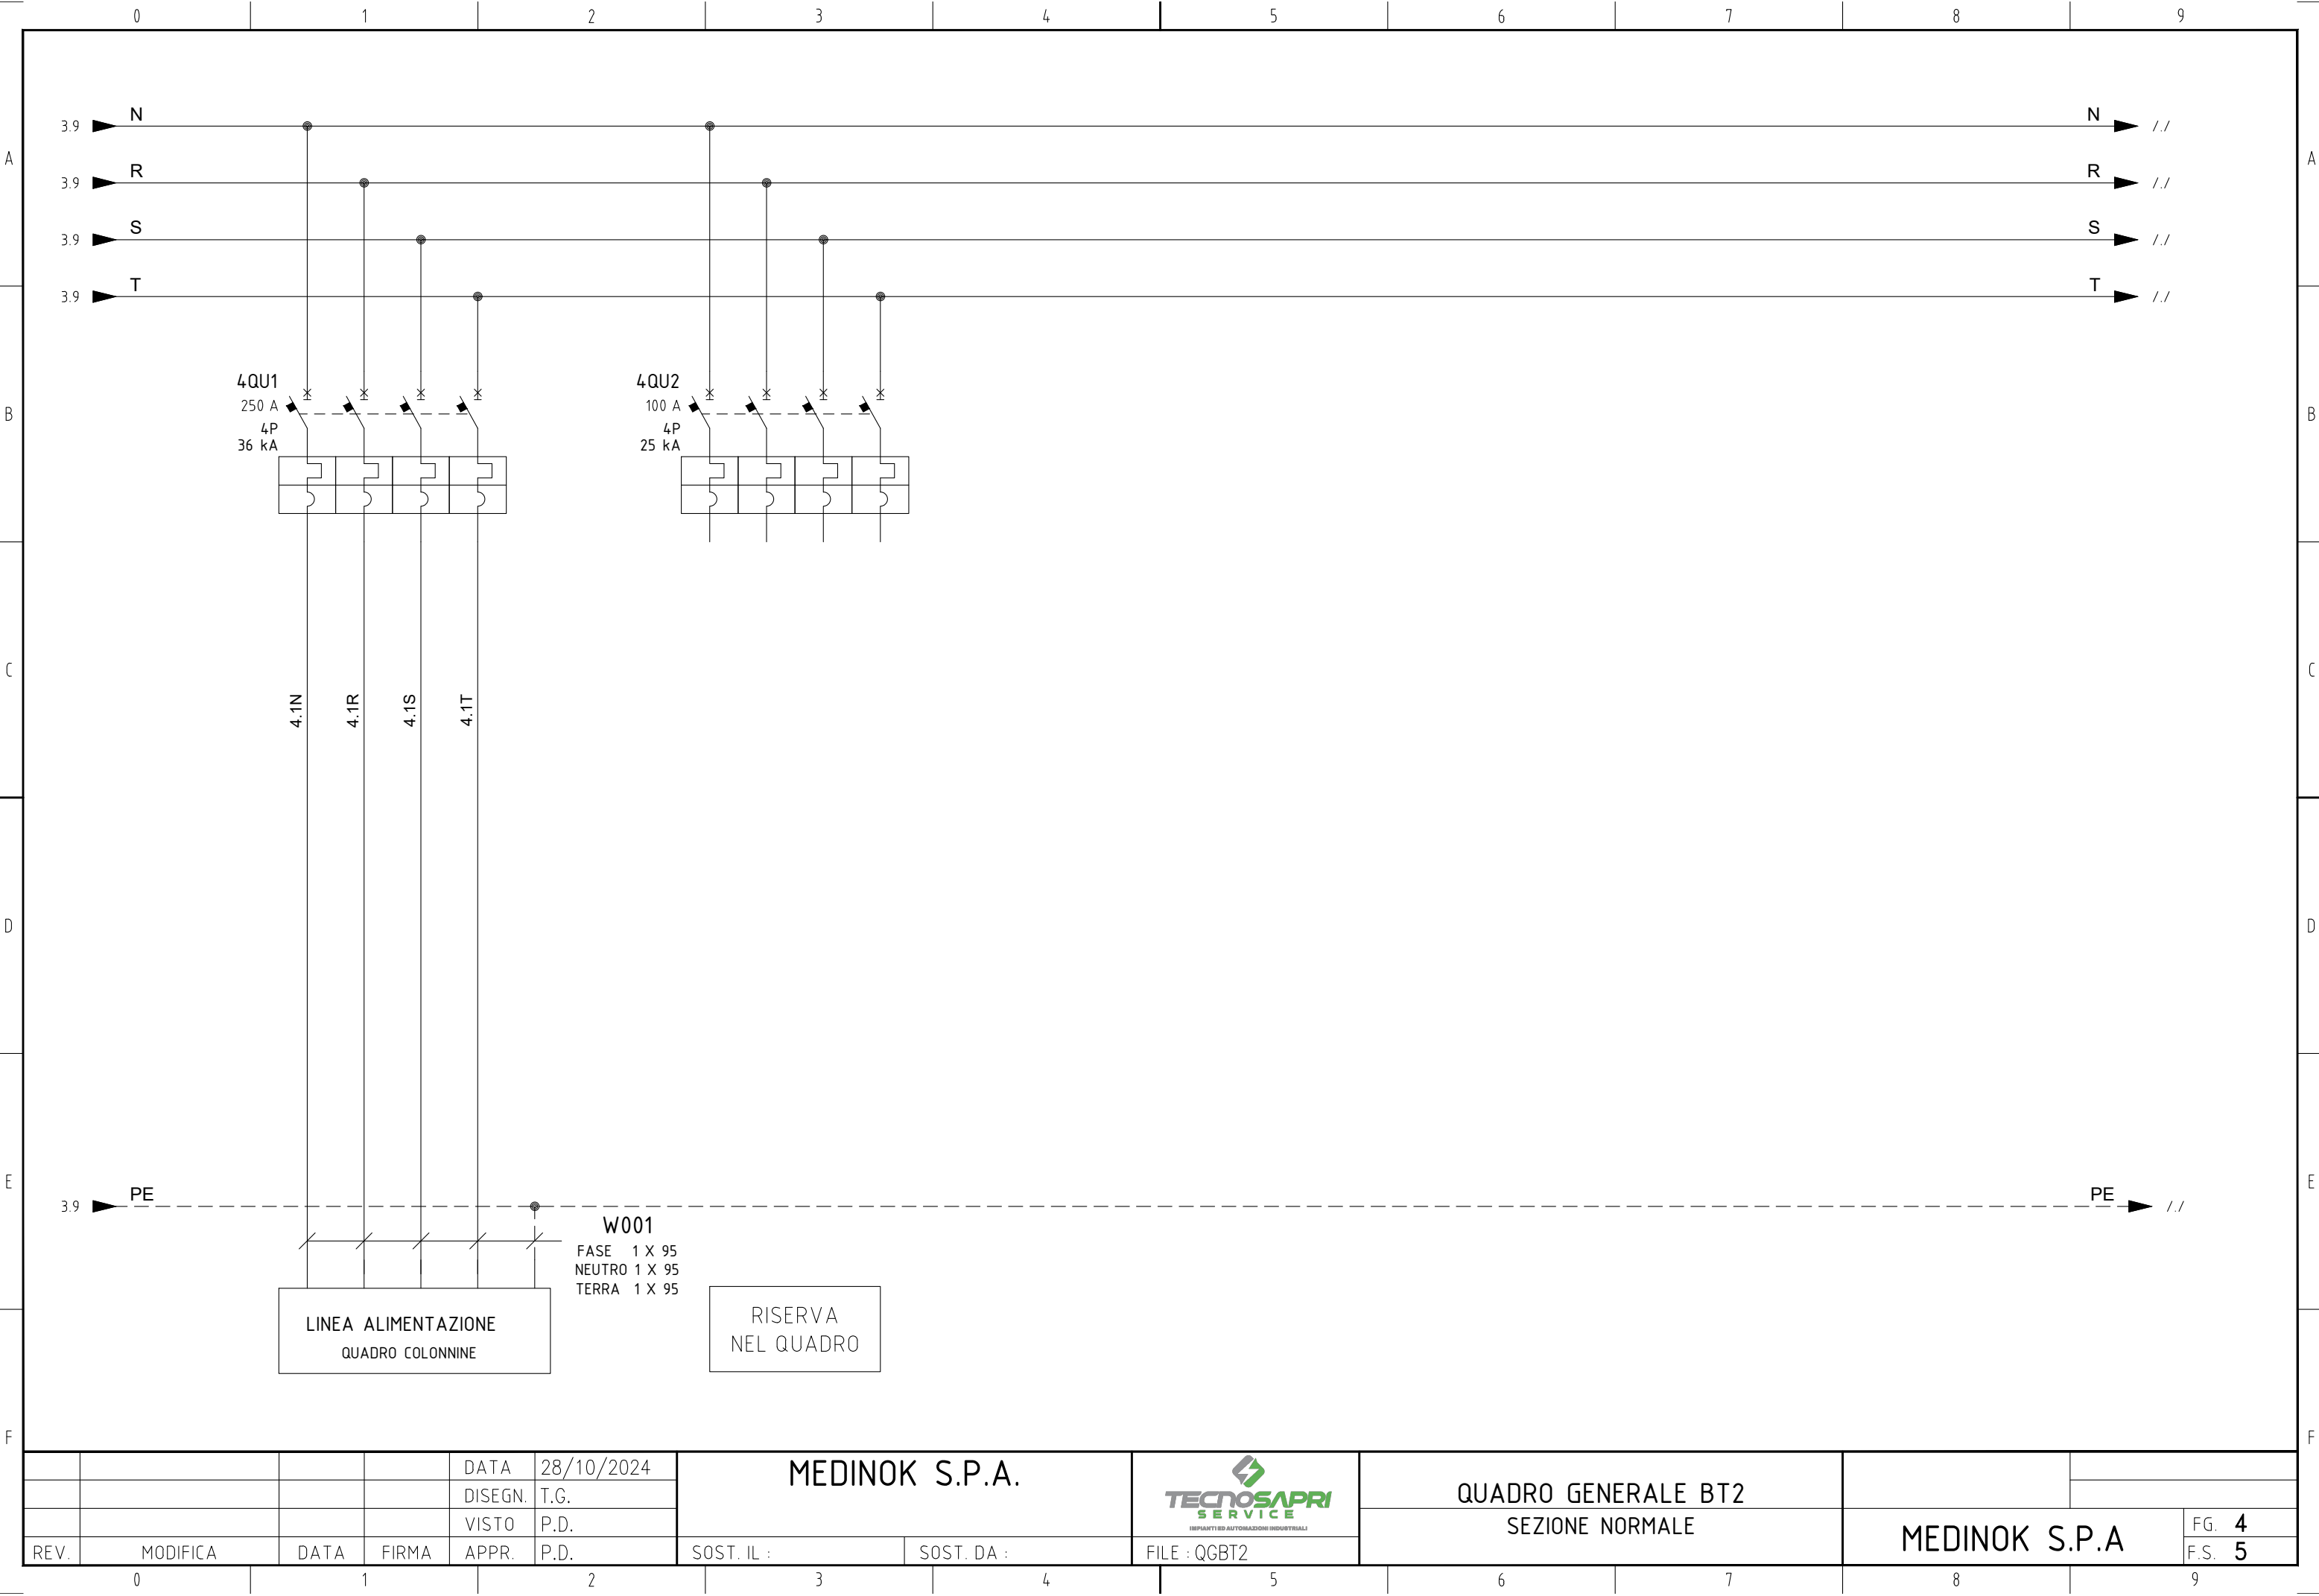

				DATA	28/10/2024
				DISEGN.	T.G.
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

MEDINOK S.P.A.	
SOST. IL :	SOST. DA :


FILE : QGBT2

QUADRO GENERALE BT2
SEZIONE NORMALE

MEDINOK S.P.A.		FG. 4
		F.S. 5

[illegible]

LAYOUT QGBT2

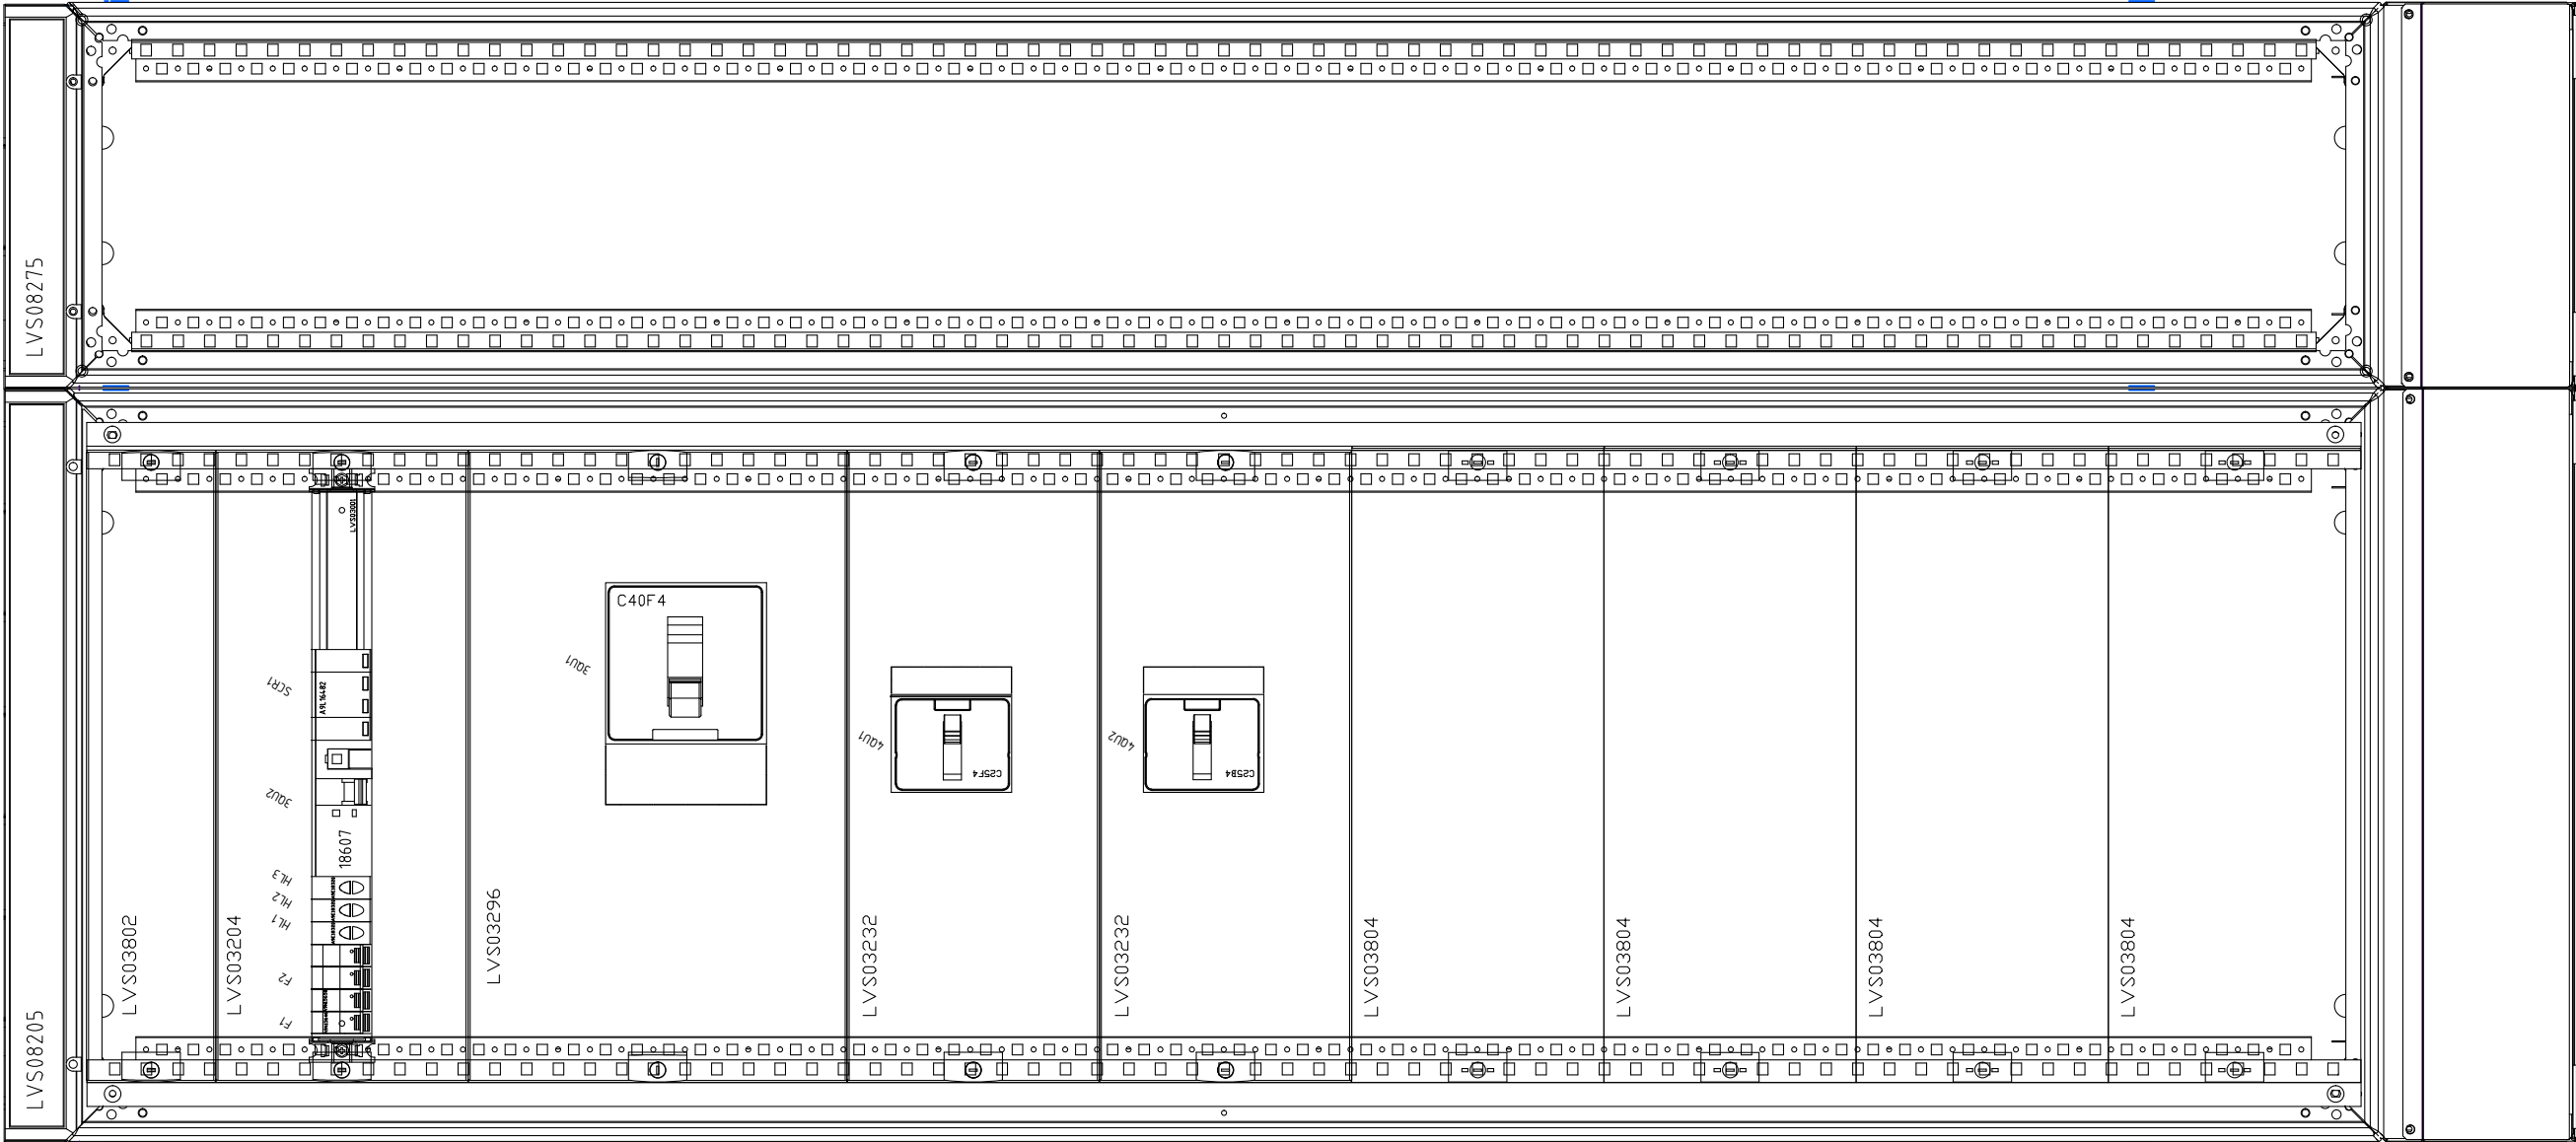

				DATA	28/10/2024	MEDINOK S.P.A.			QUADRO GENERALE BT2					
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.						LAYOUT QGBT2		MEDINOK S.P.A.	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QGBT2				FG. 7 F.S. 8		

