

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPO

VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

COMMESSA:

ALIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE
COLONNINE RICARICA AUTO / IMPIANTO ILLUMINAZIONE

QUADRO:

QUADRO BASSA TENSIONE ZONA PARCHEGGIO
QBT PARC



TECHNO SAPRI SERVICE

IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO				TENSIONE 230 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
QUADRO: QBT ZONA PARCHEGGIO				TENSIONE COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO:				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE:										
N° COMMESSA: 250017										
										SCHEMA AGGIORNATO: 
					DATA	FIRME				
				DIS.	02/03/2025	T.G.				
				VISTO	02/03/2025	D.P.				
				APPROV.	02/03/2025	D.P.				
				TECNO SPARI SERVICE S.R.L.					FOGLIO	
									T.F. 8	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : QBT ZONA PARCHEGGIO		

				DATA	02/03/2025	IN.TEC. S.R.L. VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)		 SPEDIZIONE AUTOMATIZZATA INFORMATICA	QUADRO BASSA TENSIONE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				ZONA PARCHEGGIO				
				VISTO	P.D.				COPERTINA		250017		FG. 1
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RF			F.S. 1A		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F



LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

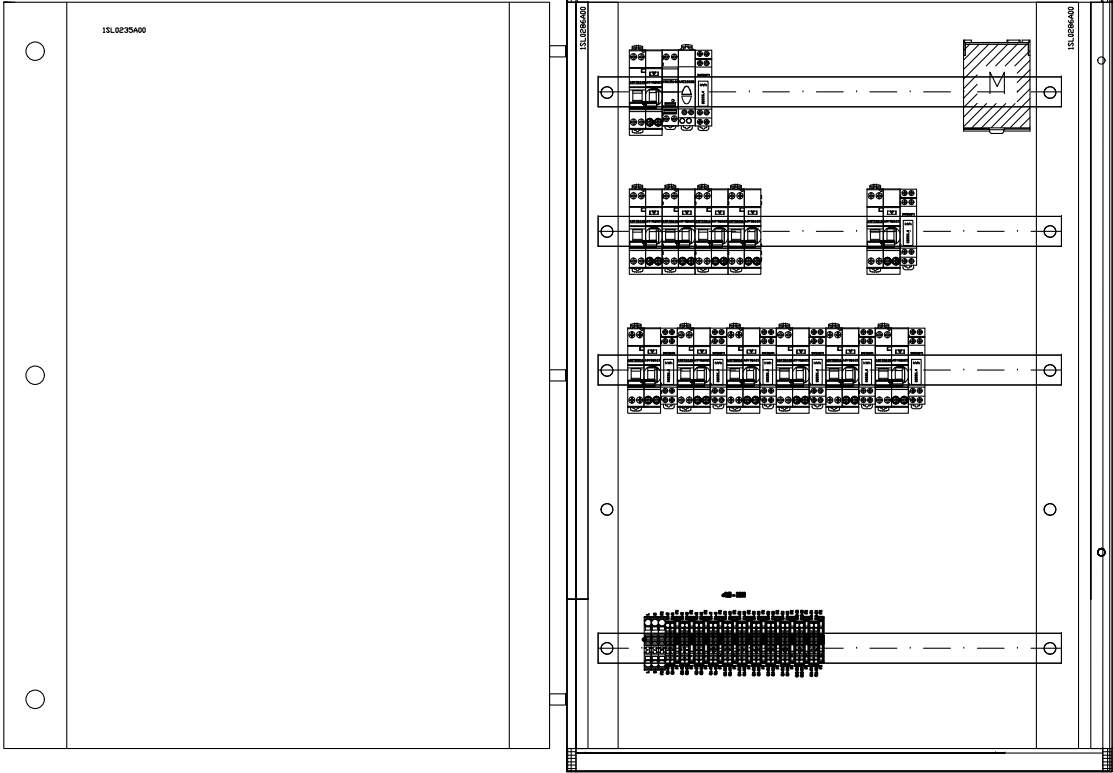


				DATA	02/03/2025	IN.TEC. S.R.L. VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)			QUADRO BASSA TENSIONE ZONA PARCHEGGIO		COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G.	LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.								
			VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			250017	F.S. 1B	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


LAYOUT Q.E.

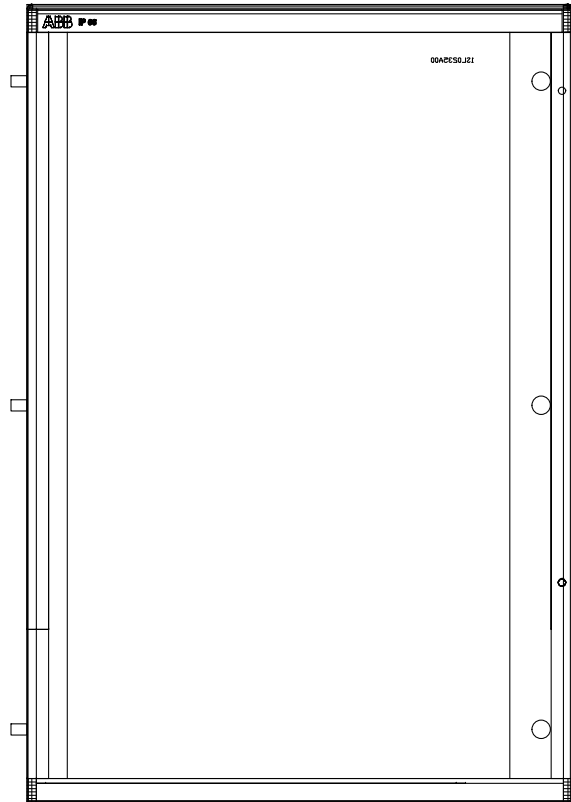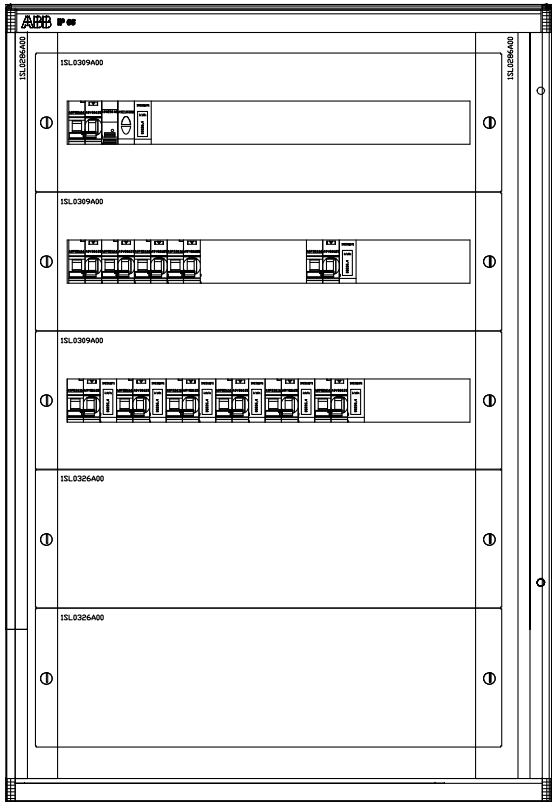

				DATA	02/03/2025	IN.TEC. S.R.L. VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)			QUADRO BASSA TENSIONE ZONA PARCHEGGIO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT Q.E.		250017		FG. 1B	
													F.S. 2	

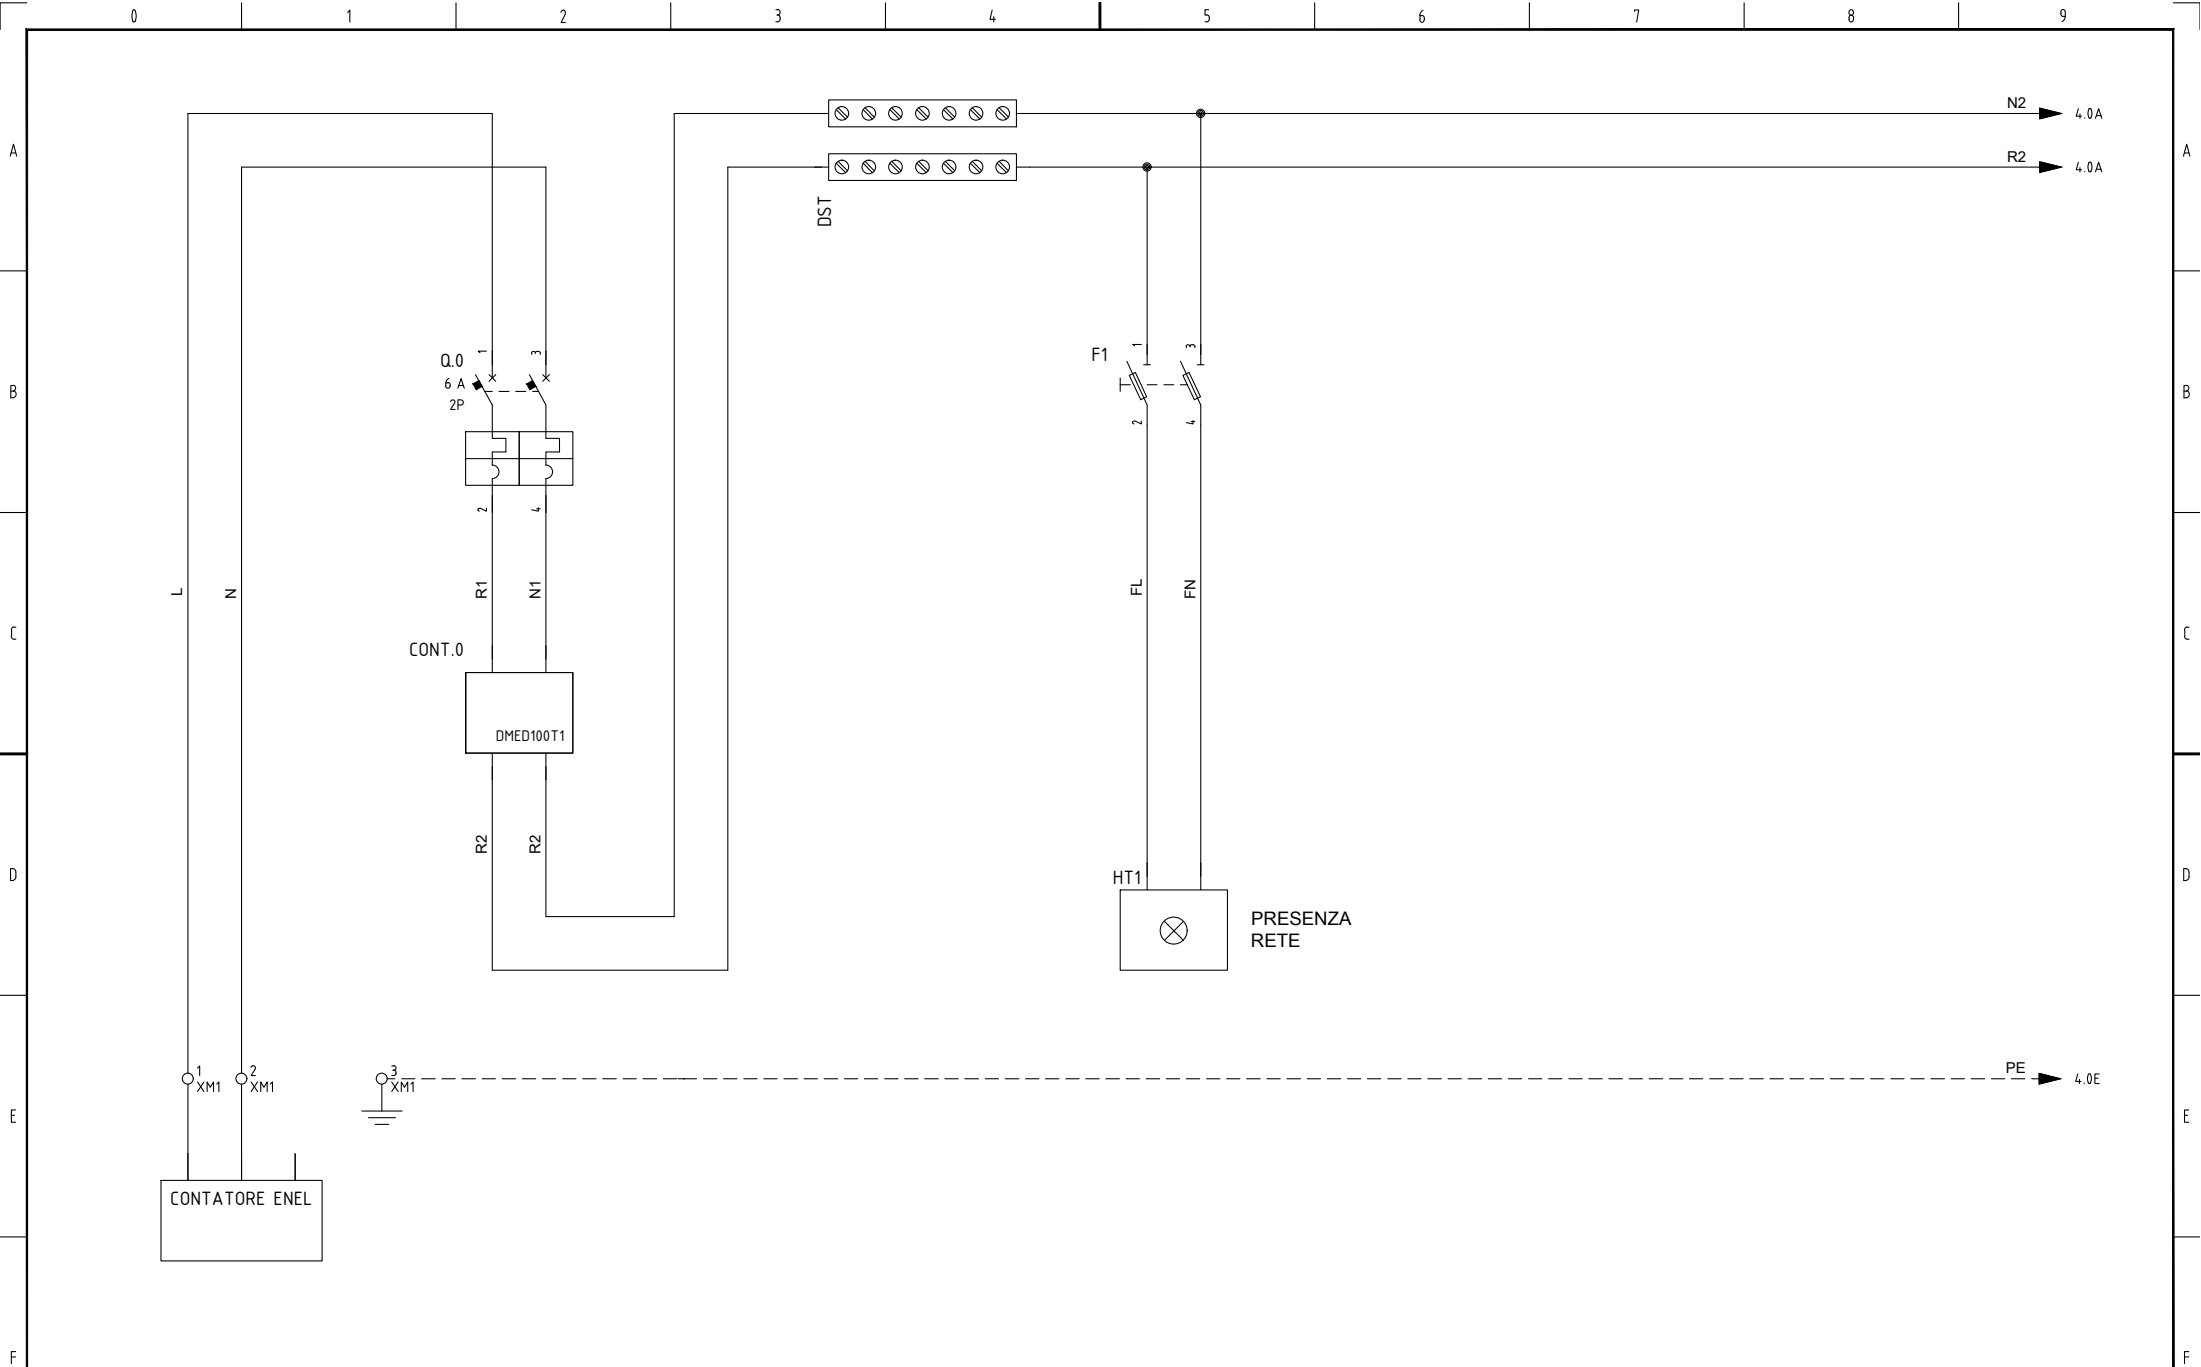

				DATA	02/03/2025	IN.TEC. S.R.L. VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)			QUADRO BASSA TENSIONE ZONA PARCHEGGIO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	SEZIONE NORMALE		250017		FG.	3
													F.S.	4

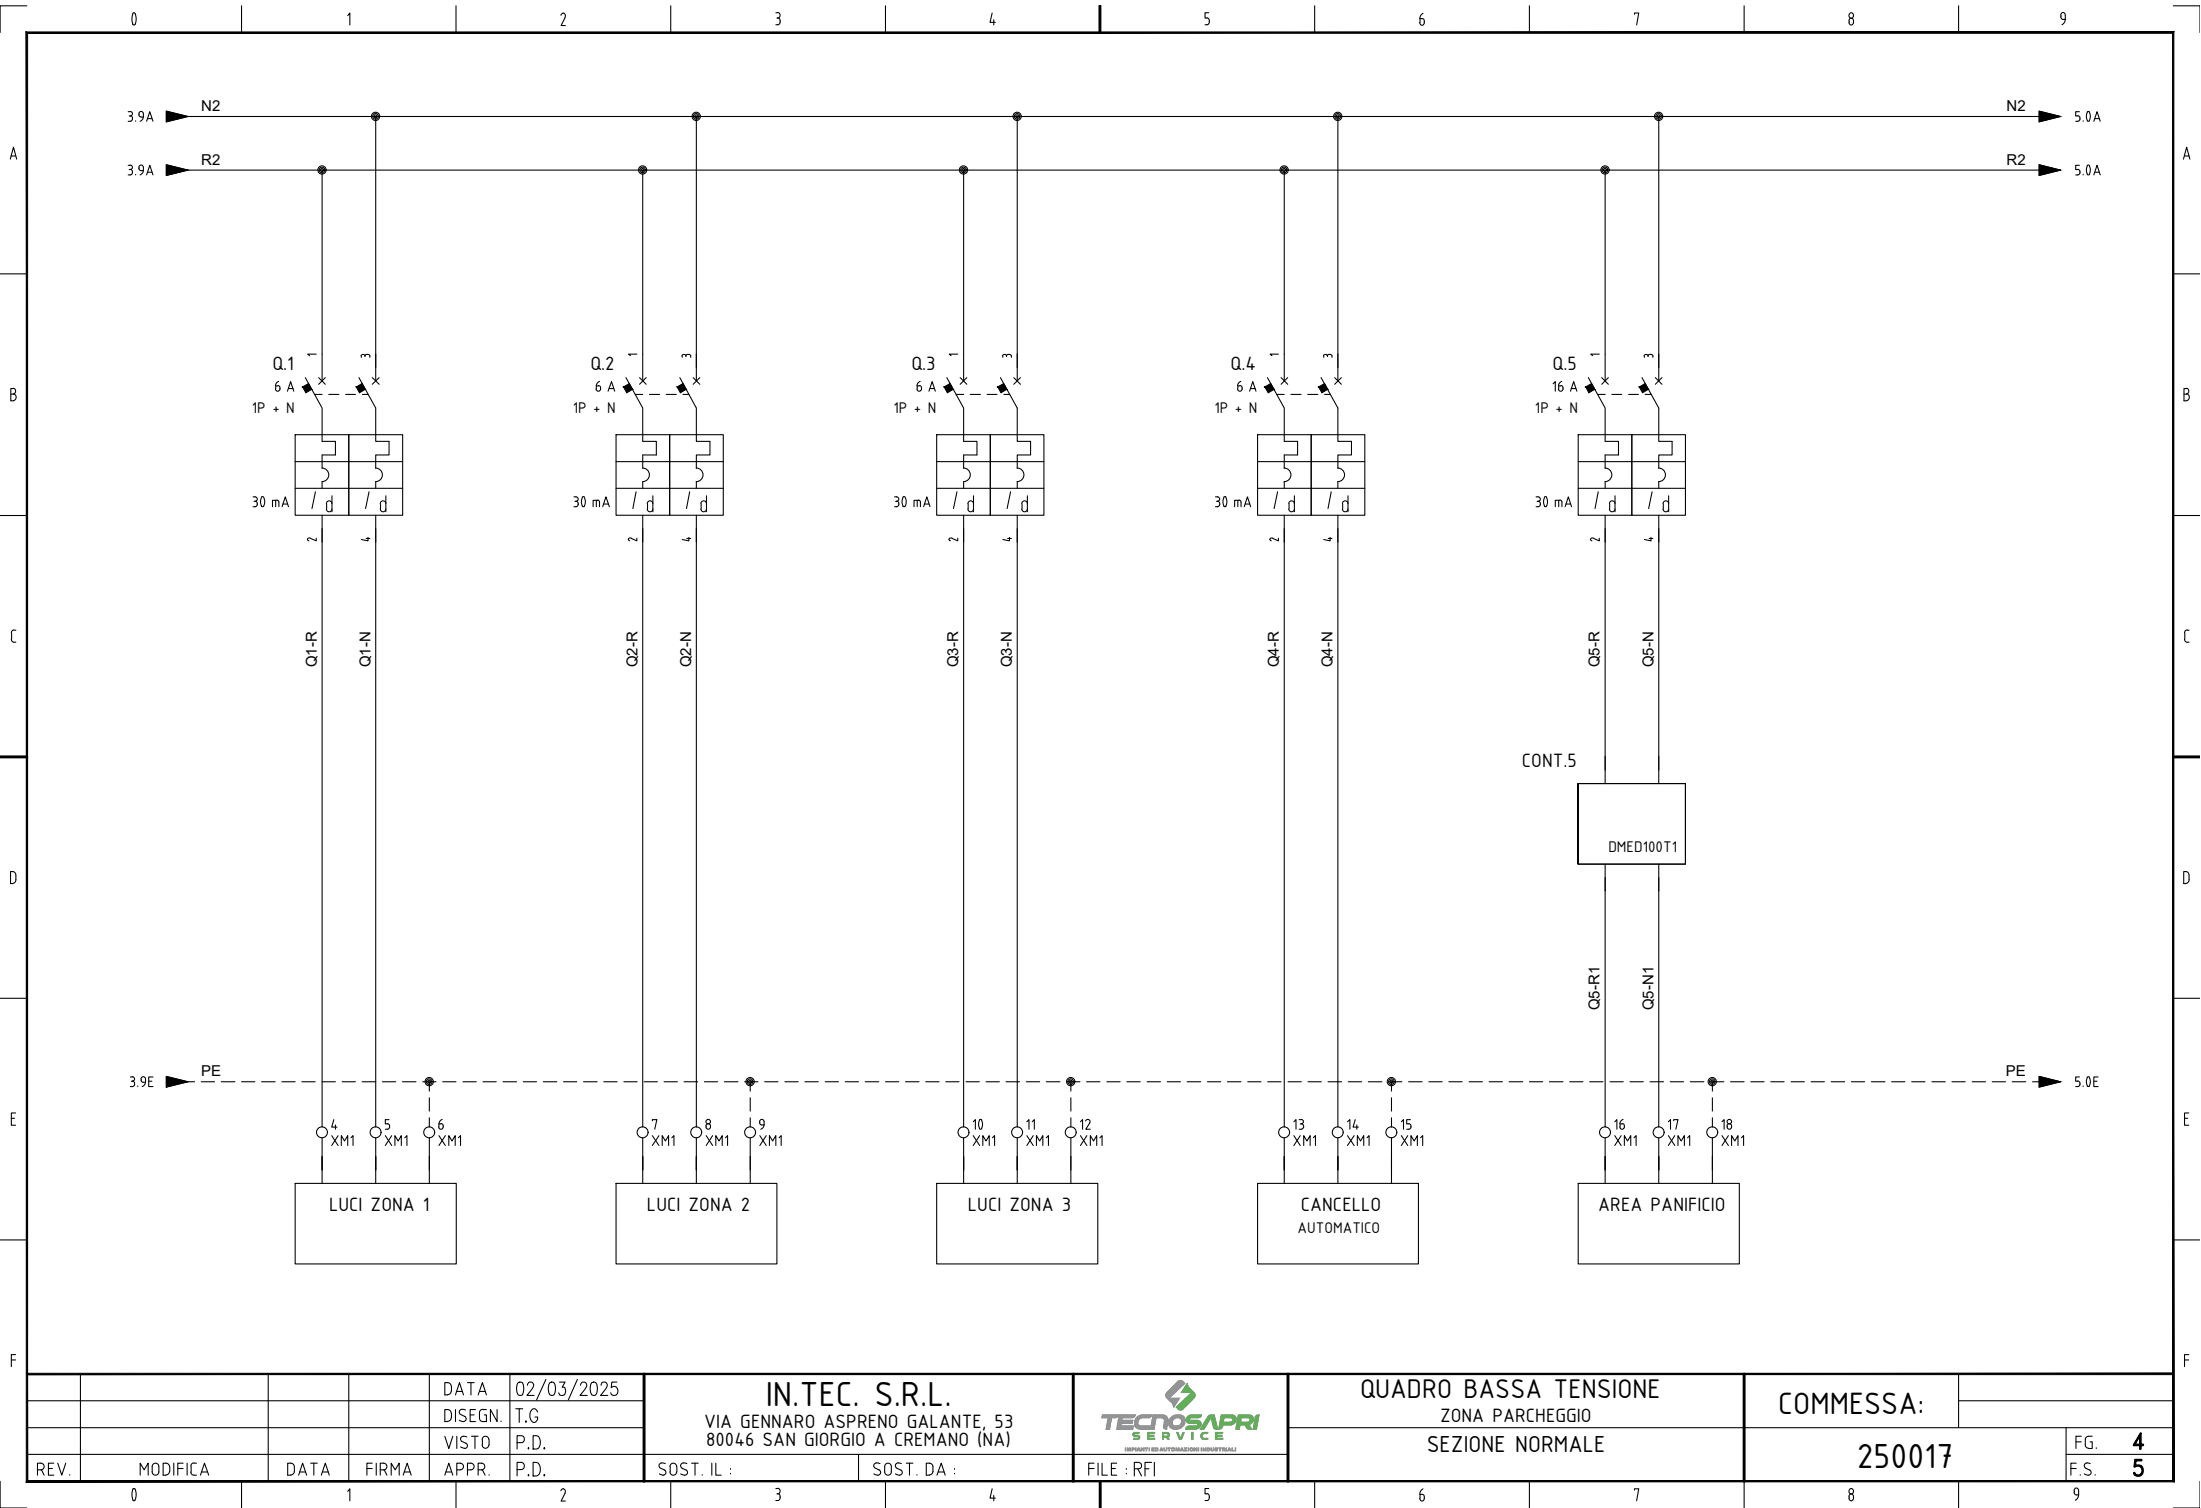


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

DATA	02/03/2025
DISIGN.	T.G.
VISTO	P.D.
APPR.	P.D.
SOST. IL :	SOST. DA :

IN.TEC. S.R.L.
VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
TECNOSAPRI SERVICE
IMPORTATI ED AUTOMATIZZAZIONE ELETTRONICA
FILE : RFI

QUADRO BASSA TENSIONE
ZONA PARCHEGGIO
SEZIONE NORMALE

COMMESSA:	
250017	FG. 4
	F.S. 5

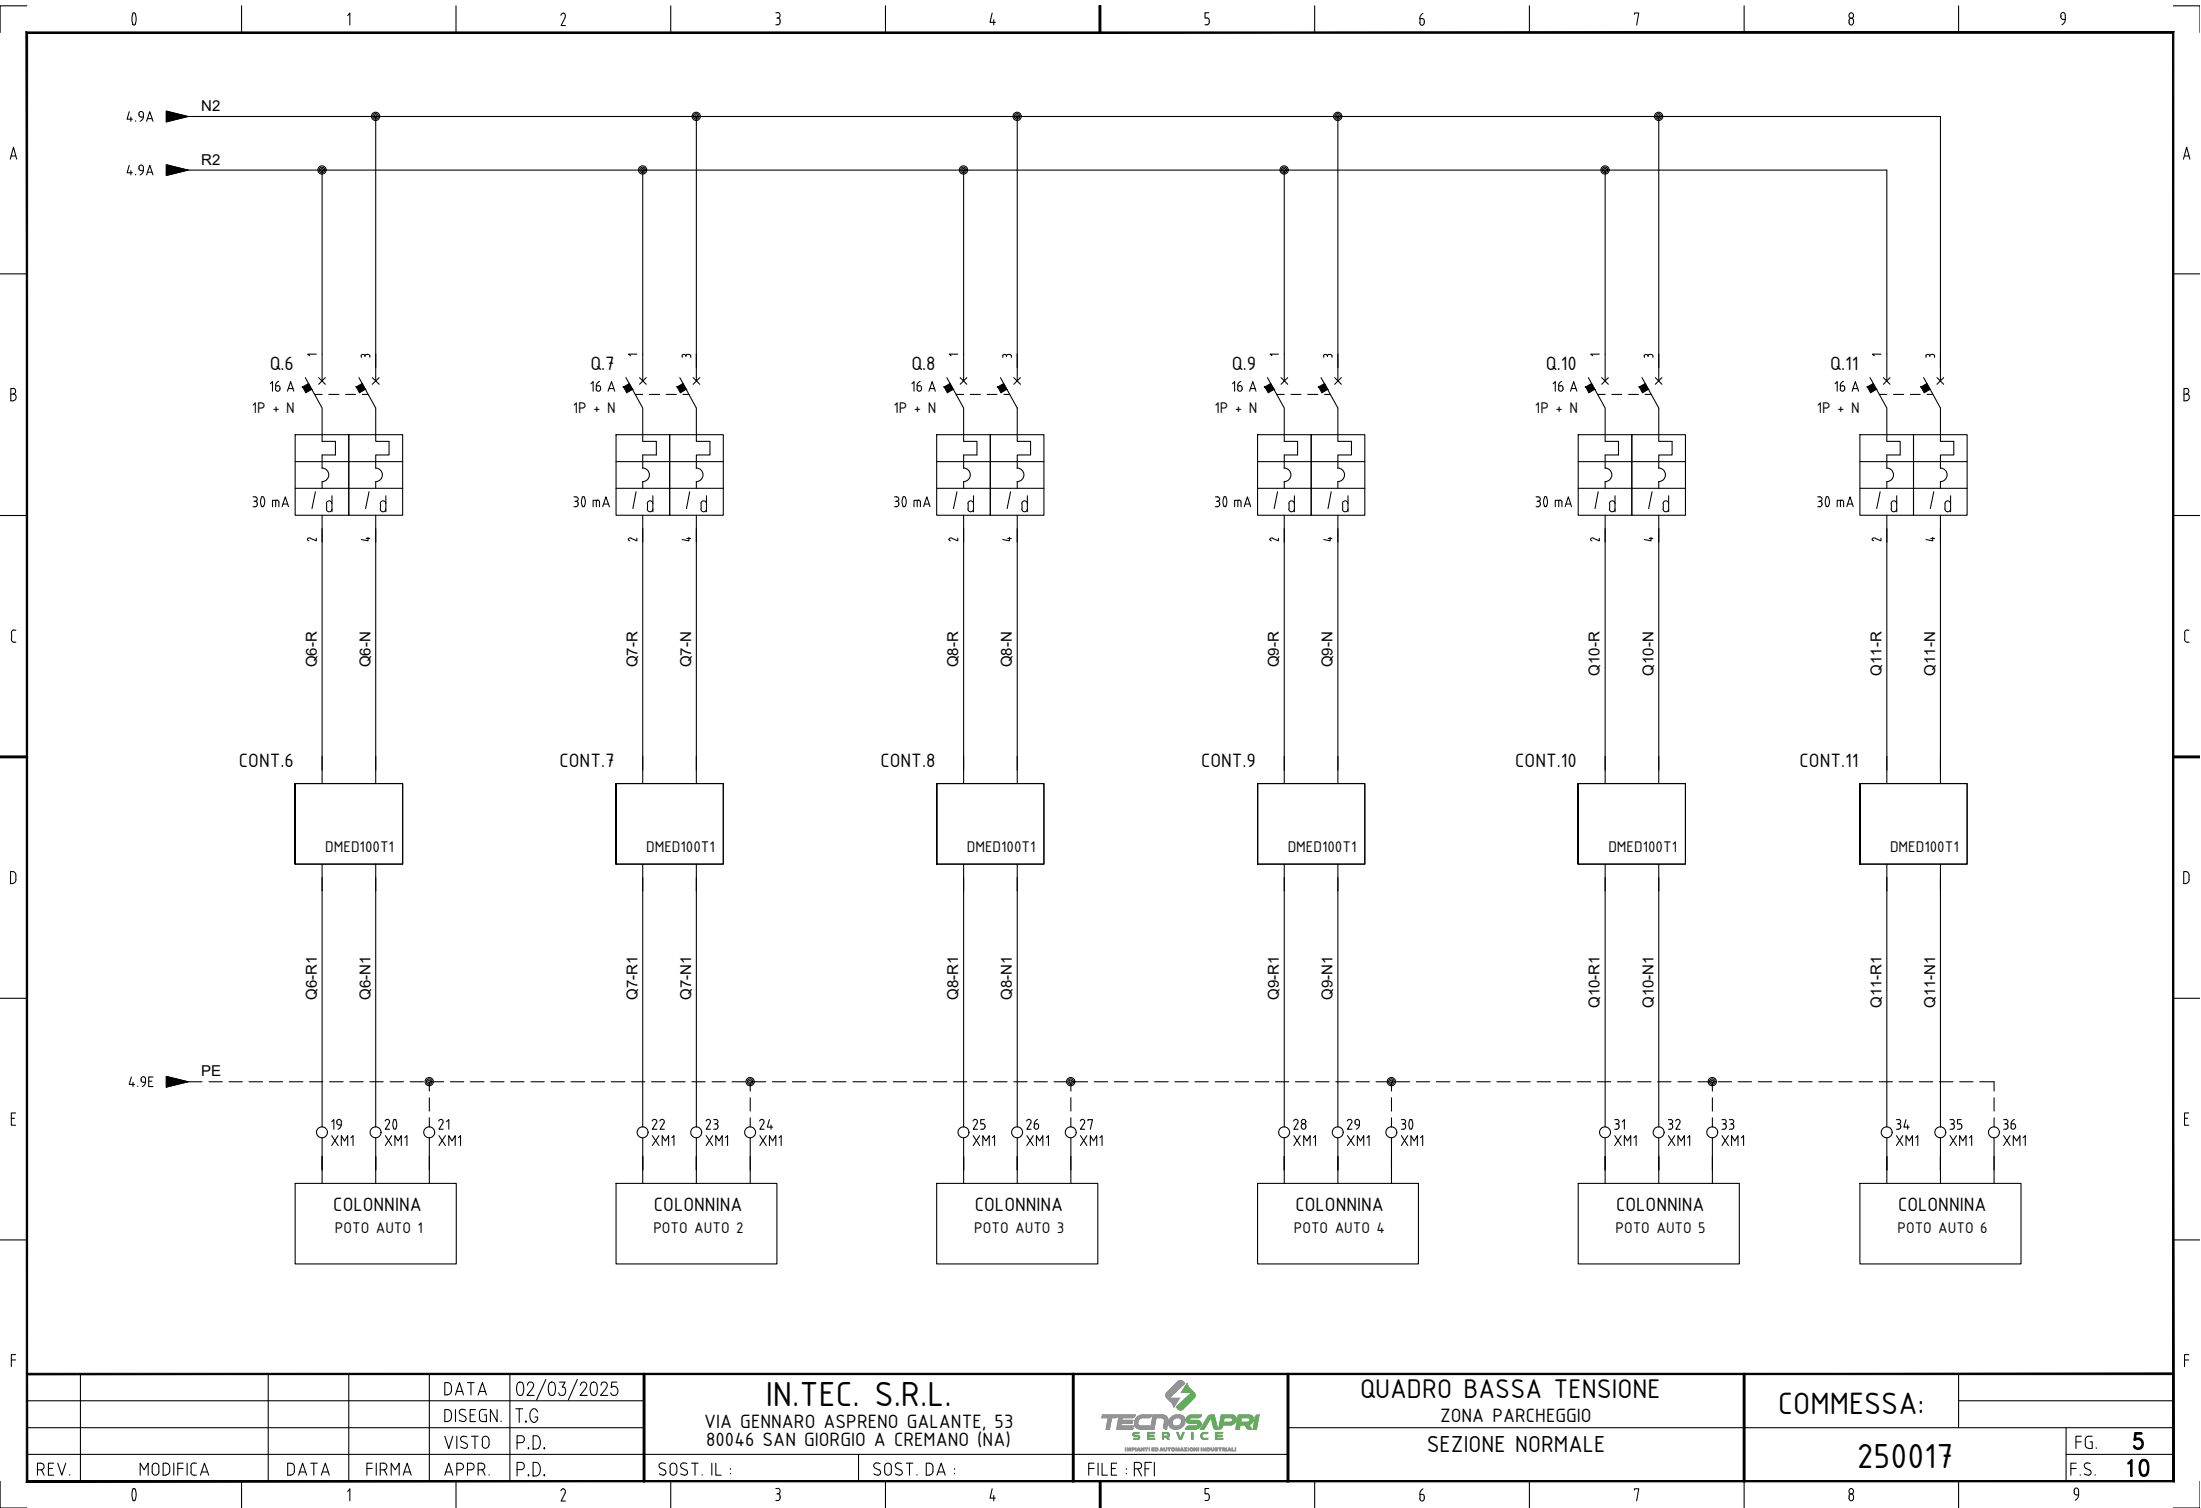

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

DATA	02/03/2025
DESGN.	T.G.
VISTO	P.D.
APPR.	P.D.

IN.TEC. S.R.L.	
VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53	
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	
SOST. IL :	SOST. DA :


FILE : RFI

QUADRO BASSA TENSIONE
ZONA PARCHEGGIO
SEZIONE NORMALE

COMMESSA:	
250017	FG. 5
	F.S. 10

MORSETTIERA

+QG - XM1

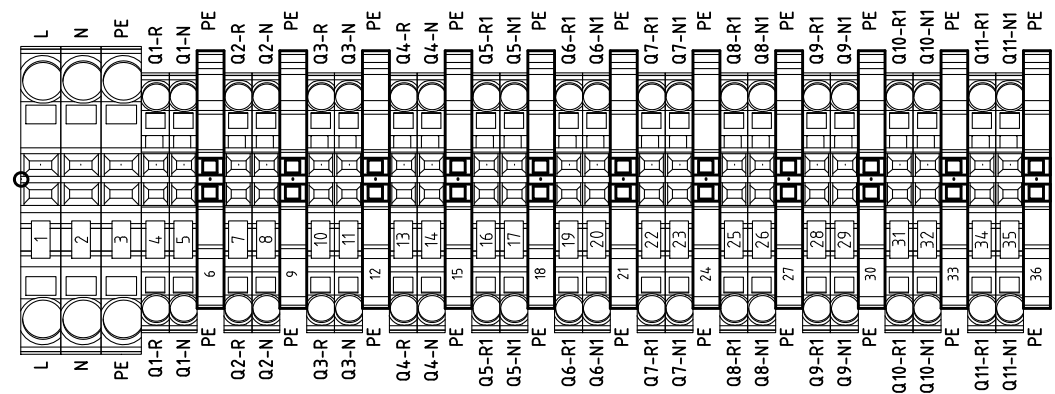

				DATA	02/03/2025	IN.TEC. S.R.L. VIA GENNARO ASPRENO GALANTE, 53 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)			QUADRO BASSA TENSIONE ZONA PARCHEGGIO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	MORSETTIERA		250017		FG.	10
													F.S.	