


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO




TECNOSAPRI
SERVICE
IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 IMPALANTI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	COMMESSA:	
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI FIUMELATTE		
				VISTO	P.D.					COPERTINA	250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :RFI			F.S. 1A

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

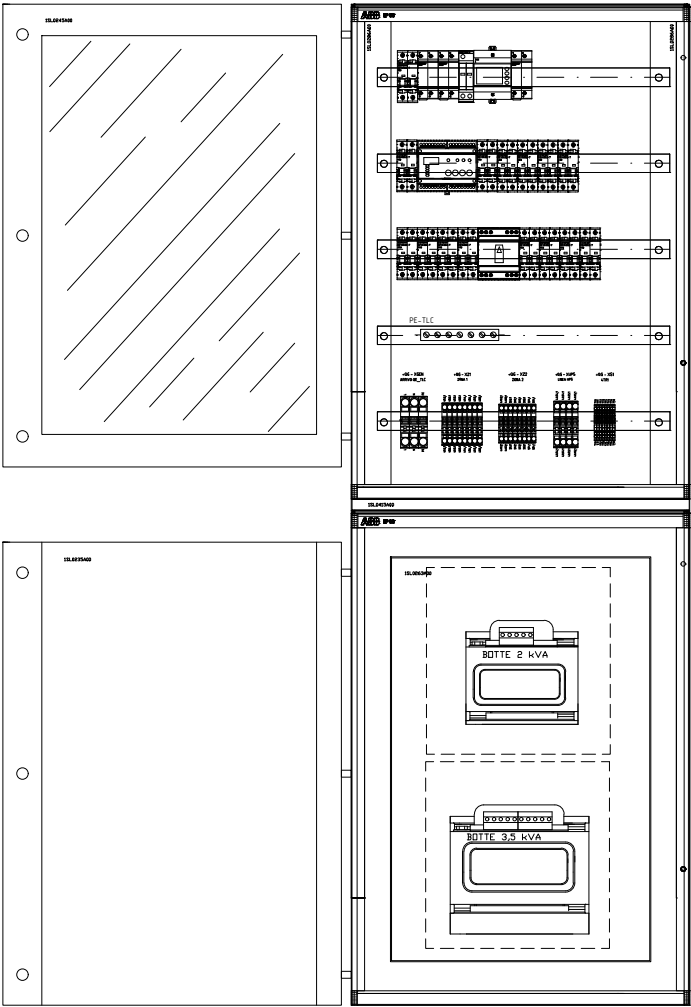

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI FIUMELATTE LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.	COMMESSA: 250039	FG. 1A F.S. 1B
				DISEGN.	T.G.						
				VISTO	P.D.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			

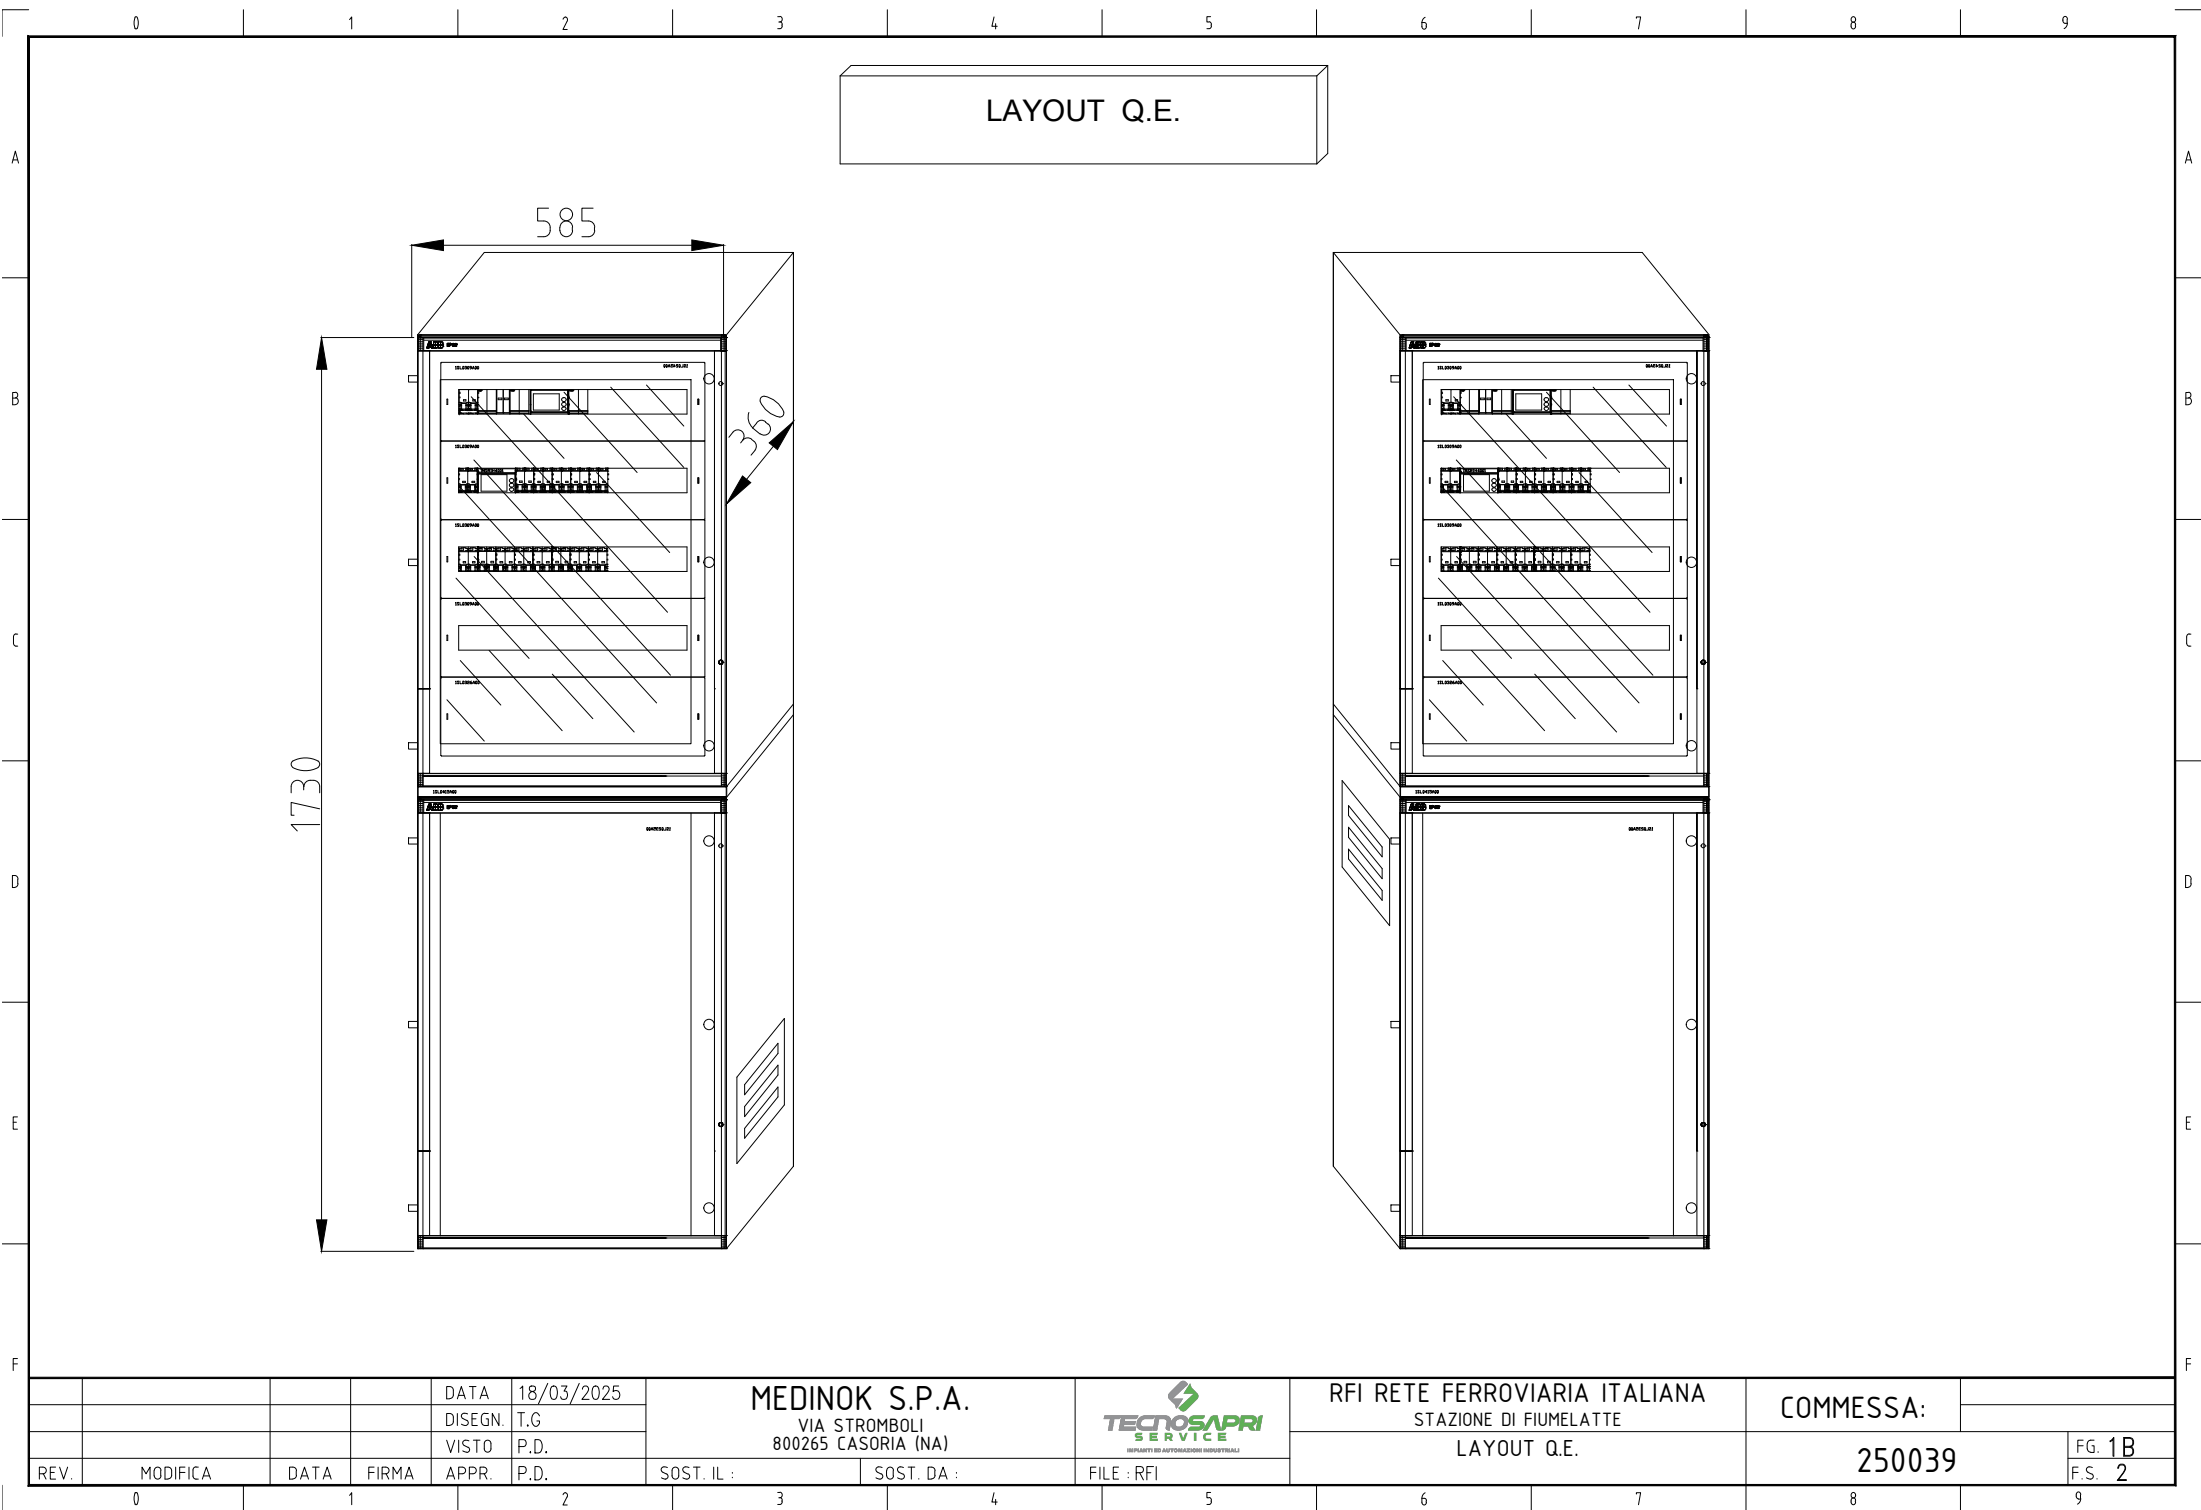


LAYOUT Q.E.

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI FIUMELATTE LAYOUT Q.E.		COMMESSA: 250039		FG. 1B F.S. 2	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

LISTA FOGLI \ INDEX

[illegible]


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G	STAZIONE DI FIUMELATTE								
			VISTO	P.D.							LEGENDA		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RF]				F.S. 3	

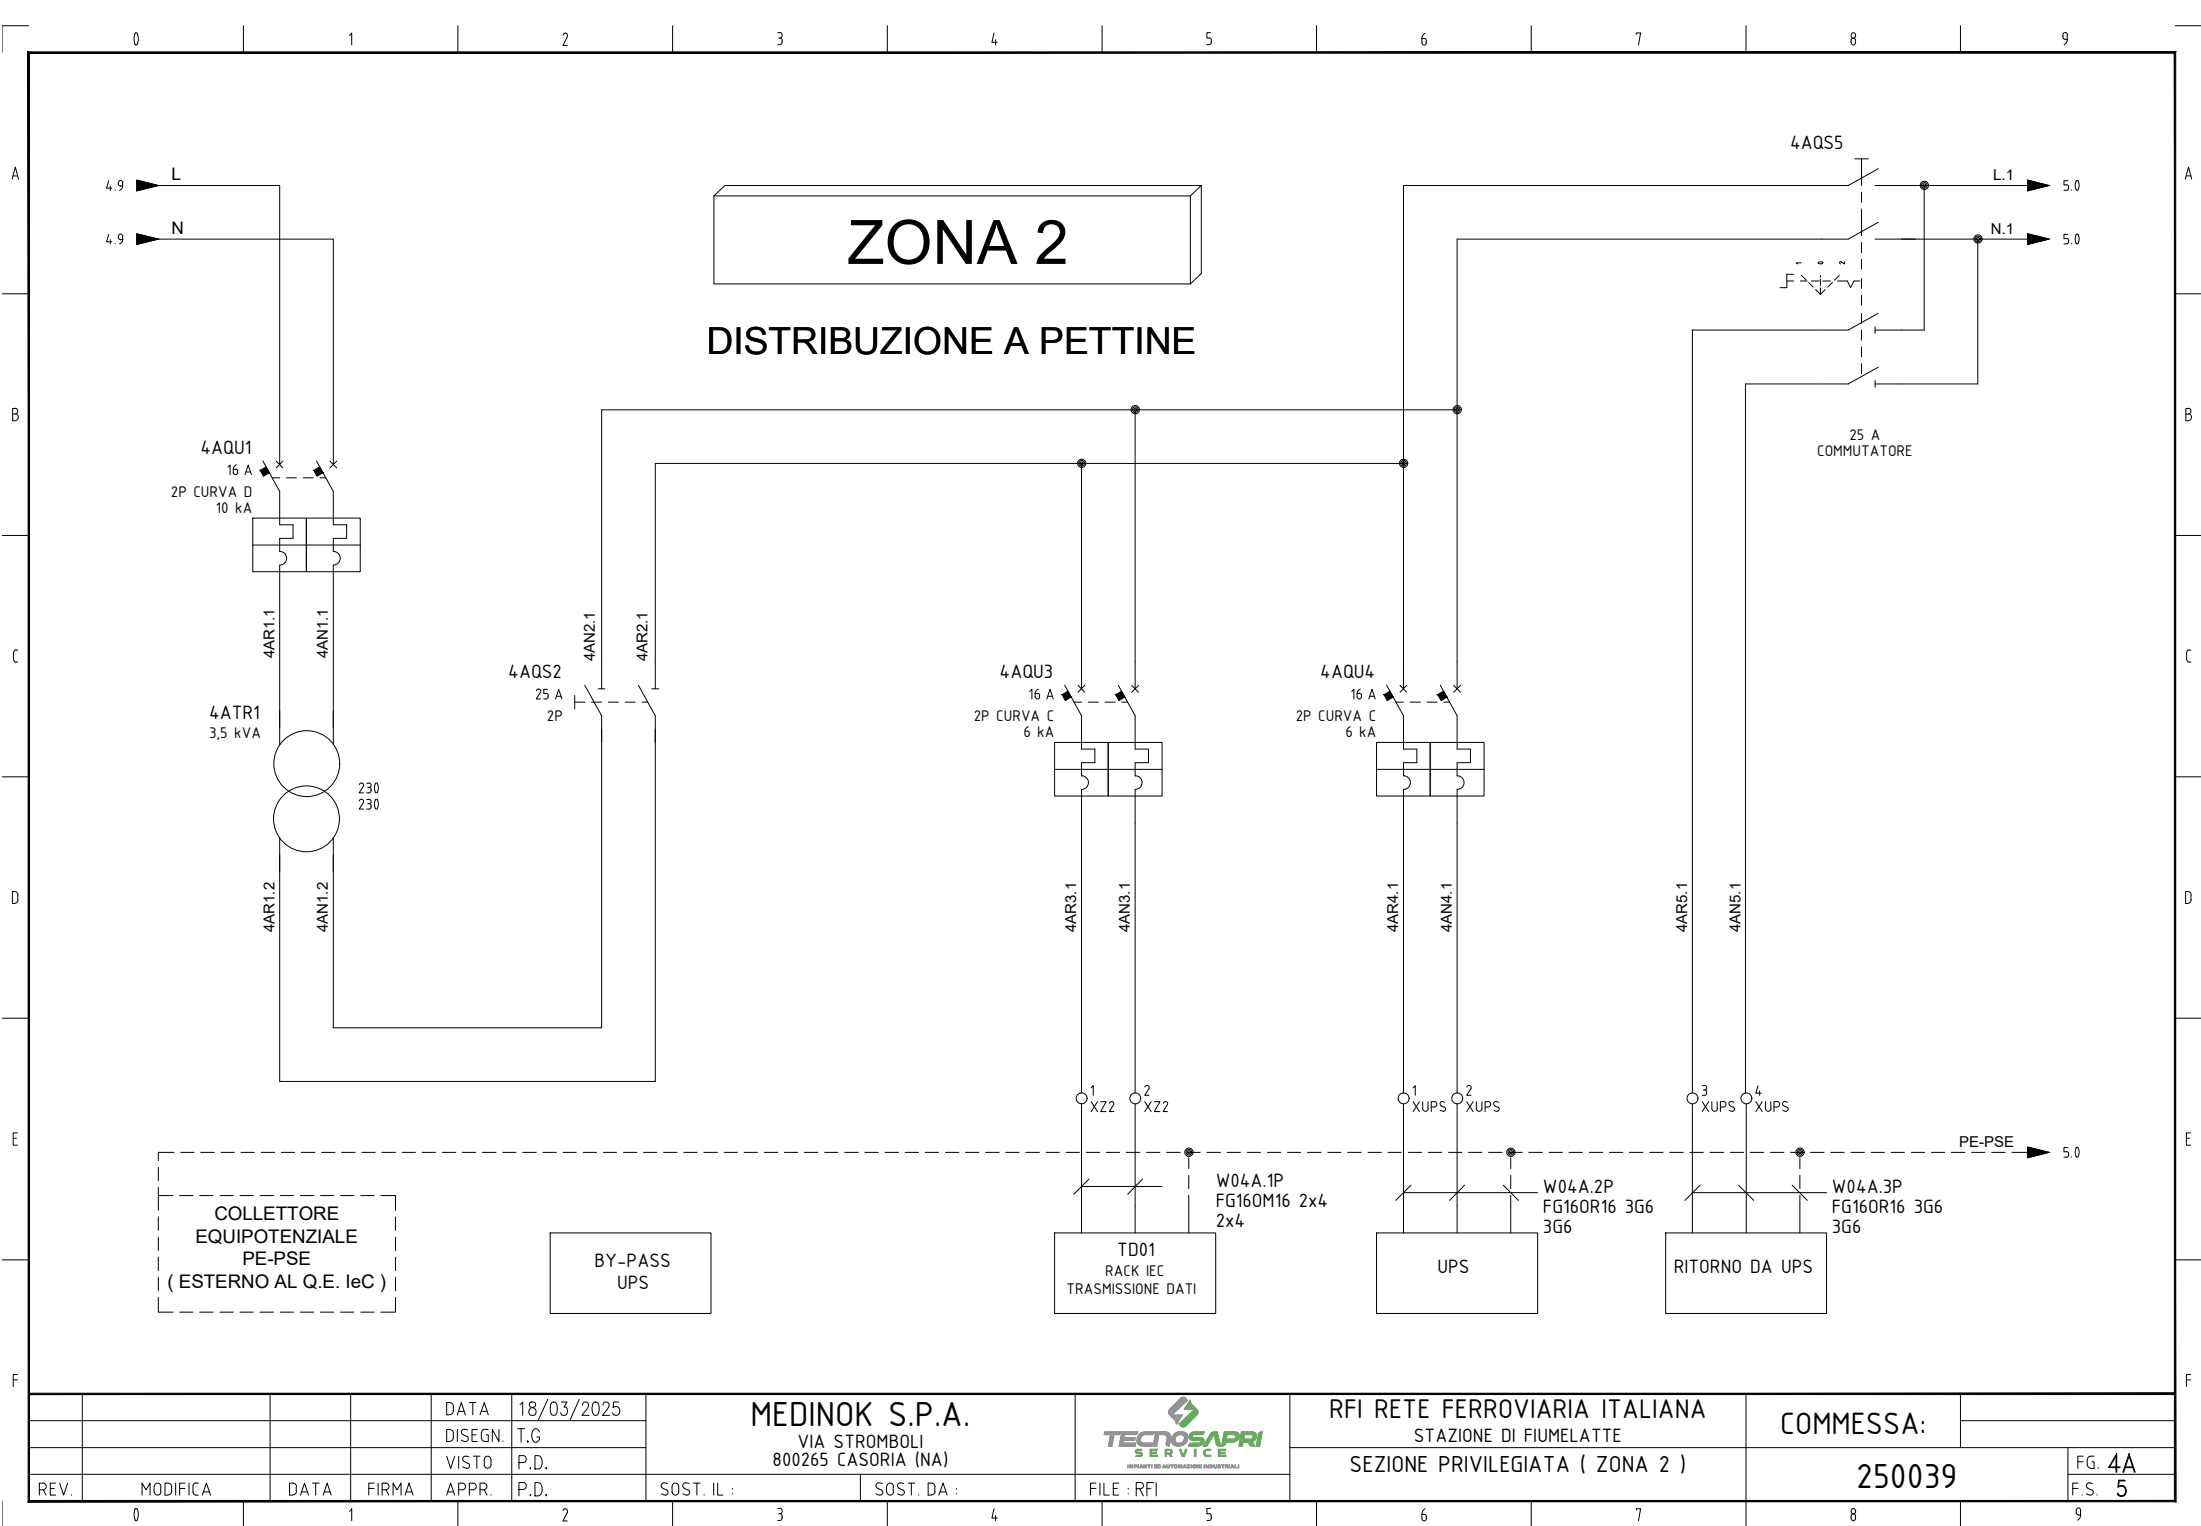

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)				RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI FIUMELATTE SEZIONE PRIVILEGIATA (ZONA 2)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.										
				VISTO	P.D.										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			250039		FG. 4A		
														F.S. 5	

ZONA 2

DISTRIBUZIONE A PETTINE

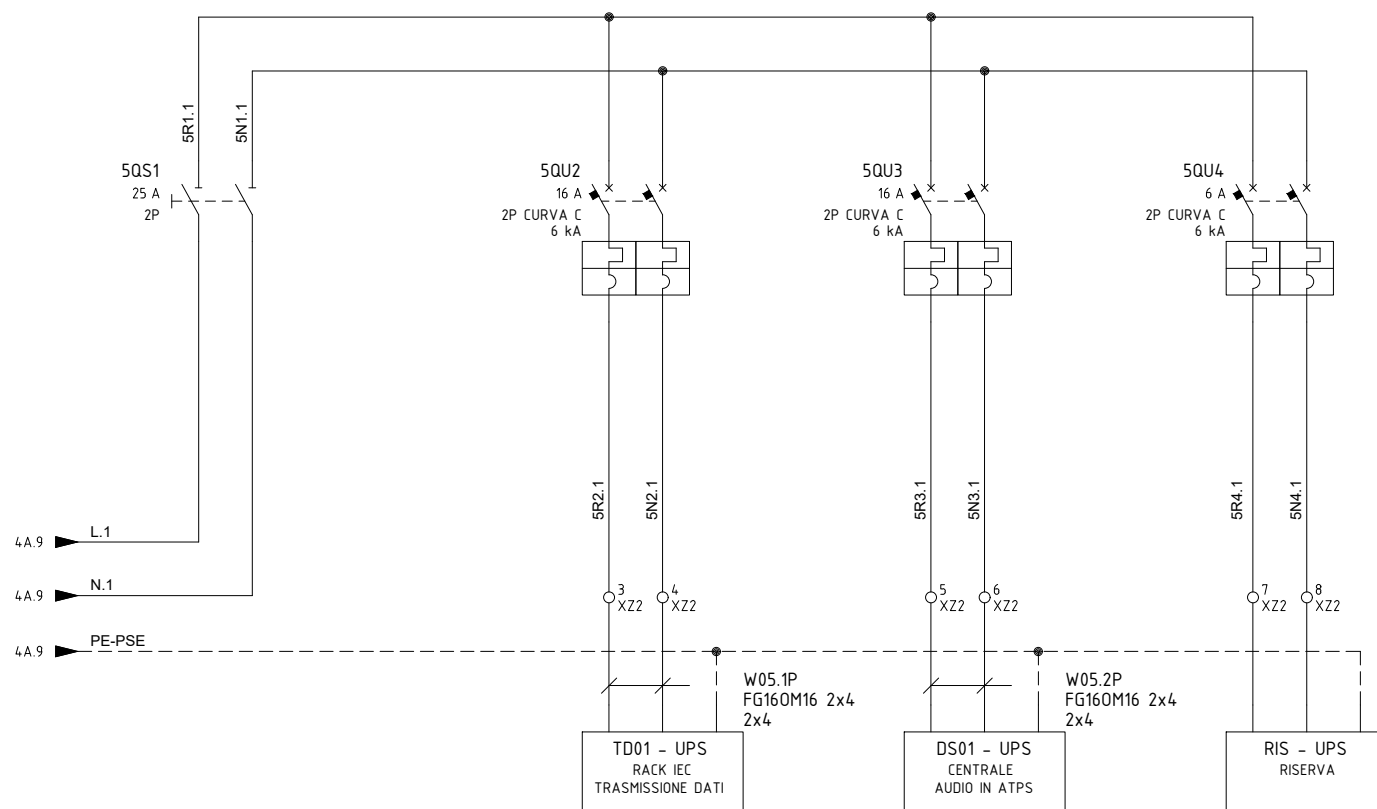

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE IMPRESA DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G	STAZIONE DI FIUMELATTE								
			VISTO	P.D.							SEZIONE PRIVILEGIATA (ZONA 2)		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					FS. 7

A

F

CAVI \ CABLES													
QUADRO \ PANEL						DESTINAZIONE \ LOCATION							
QUADRO BOARD	Foglio SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGTH [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	Foglio SHEET	QUADRO BOARD	
+GG XGEN	3/0	1	O	LN	BU	W03.10P FG160M16 3G25	10	BN	LN		3/0	+GG G.E. TLC	
+GG XGEN	3/0	2	O	PE	BN	DE IeC		BN	PE		3/0	+GG G.E. TLC	
+GG XGEN	3/1	3	O		BNTE			BNTE			3/1	+GG G.E. TLC	
+GG XZ1	4/3	1	O	4R2.1	BU			BN	4R2.1		4/3	+GG ML01	
+GG XZ1	4/3	2	O	4N2.1	BN	W04.1P FG160M16 3G4	30	BN	4N2.1		4/3	+GG ML01	
+GG ML01	4/3			PE	BNTE	ML01		BNTE	PE				
+GG XZ2	4A/4	1	O	4AR3.1	BU	W04.1P FG160M16 2x4	5	BN	4AR3.1		4A/4	+GG T001	
+GG XZ2	4A/5	2	O	4AN3.1	BN	T001		BN	4AN3.1		4A/5	+GG T001	
+GG XUPS	4A/6	1	O	4ARL.1	BU			BN	4ARL.1		4A/6	+GG UPS	
+GG XUPS	4A/6	2	O	4ANL.1	BN	W04.2P FG160R16 3G6	5	BN	4ANL.1		4A/6	+GG UPS	
+GG UPS				PE	BNTE	UPS		BNTE	PE		4A/6	+GG UPS	
+GG XUPS	4A/7	3	O	4AR5.1	BU			BN	4AR5.1		4A/7	+GG RITORNO DA UPS	
+GG XUPS	4A/8	4	O	4AN5.1	BN	W04.3P FG160R16 3G6	5	BN	4AN5.1		4A/8	+GG RITORNO DA UPS	
+GG RITORNO DA UPS				PE	BNTE	ARRIVO DA UPS		BNTE	PE				
+GG XZ2	5/3	3	O	5R2.1	BU	W05.1P FG160M16 2x4	5	BN	5R2.1		5/3	+GG T001 - UPS	
+GG XZ2	5/3	4	O	5N2.1	BN	T001		BN	5N2.1		5/3	+GG T001 - UPS	
+GG XZ2	5/4	5	O	5R3.1	BU	W05.2P FG160M16 2x4	5	BN	5R3.1		5/4	+GG D501 - UPS	
+GG XZ2	5/4	6	O	5N3.1	BN	D501		BN	5N3.1		5/4	+GG D501 - UPS	
+GG XS1	7/6	1	O	7.10	1			1	7.10	O 11			
+GG XS1	7/6	2	O	7.11	2			2	7.11	O 9			
+GG XS1	7/6	3	O	7.12	3			3	7.12	O 5			
+GG XS1	7/6	4	O	7.13	4			4	7.13	O 6			
+GG XS1	7/6	5	O	7.14	5			5	7.14	O 4			
+GG XS1	7/6	6	O	7.15	6			6	7.15	O 8			
+GG XS1	7/6	7	O	7.16	7			7	7.16	O 3			
+GG XS1	7/6	8	O	7.18	8			8	7.18	O 7			
						-W07.15 HSLH HP - JZ-02 8x1							
						PANNELLO DI CONTR. LTR1						MONITOR 4TR1	

DATA 18/03/2005
DISIGN L.G.
VISTO P.D.
APPR. P.D.

MEDINOK S.P.A.
VIA STOROBOLI
80025 CASORIA (NA)

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI FIROLETTE
LISTA CAVI

COMMESSA:
250039

REV. MODIFICA
DATA FIRMA
APPR. P.D.

SOST. L.
SOST. D.

FILE. RFI

85013
Pg. 13
P. 7