





PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

COMMITTENTE:		 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE		DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE MILANO																																																			
PROGETTAZIONE: TECNOSAPRI SERVICE INGEGNERIA E PROGETTAZIONE ISO 9001 U-C (Certification) la società Tecno Sapri Service S.R.L. Via Henri Matisse, 140 80147 Napoli (NA) Sito Web: https://www.tecnosapriservice.it/																																																							
A.Q. relativo alla eventuale progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi di Telecomunicazioni di R.F.I. S.p.A. di giurisdizione della D.T.P. di Milano. Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti Informazioni al Pubblico, Sistemi di Video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, Reti LAN e Reti WAN, Sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ricadenti nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Milano, etc., ivi inclusi quelli riportati nell'art. 3.1, comma 8 dello schema di A. Q. Lotto n.: 7 D.T.P. di MILANO - CIG 8369311DE9 Contratto Applicativo n.18/2024																																																							
Via Stromboli, 80026 Casoria NA																																																							
"Progettazione e realizzazione dei nuovi impianti Iec e DS presso le località delle tratte Colico-Tirano, Lecco-Colico-Chiavenna, comprensivo di rinnovo locali TLC e adeguamento impianti telefonici in linea e al PCS di Milano Greco Pirelli". Codice Identificativo Sara (CIG) derivato: B4D83EE3F9 - Codice Unico di Progetto (CUP): J51G22000180001 - Lavori a carico del progetto: 3523-S01-RE-F01 STAZIONE DI TRESENDA: SCHEMA ELETTRICO SCALA <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>Foglio</td> <td>1</td> <td>di</td> <td>1</td> </tr> </table>						Foglio	1	di	1																																														
Foglio	1	di	1																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">PROGETTO/ANNO</th> <th style="width: 10%;">SOTTOPR.</th> <th style="width: 10%;">LIVELLO</th> <th style="width: 10%;">NOME DOC.</th> <th style="width: 10%;">PROGR.OP.</th> <th style="width: 10%;">FASE FUNZ.</th> <th style="width: 10%;">NUMERAZ.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 5 2 3 2 4</td> <td style="text-align: center;">0 0 0</td> <td style="text-align: center;">P E</td> <td style="text-align: center;">T L S C</td> <td style="text-align: center;">0 0</td> <td style="text-align: center;">0 0</td> <td style="text-align: center;">E 0 0 9</td> </tr> </table>						PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.	3 5 2 3 2 4	0 0 0	P E	T L S C	0 0	0 0	E 0 0 9																																				
PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.																																																	
3 5 2 3 2 4	0 0 0	P E	T L S C	0 0	0 0	E 0 0 9																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Revis.</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Data</th> <th>Verificato</th> <th>Data</th> <th>Approvato</th> <th>Data</th> <th>Autorizzato il Responsabile di SO Ingegneria</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td>Progetto Esecutivo</td> <td style="text-align: center;">ING. DAVIDE MINERVINI</td> <td style="text-align: center;">18/03/2025</td> <td style="text-align: center;">GIUSEPPE TORRONE</td> <td style="text-align: center;">18/03/2025</td> <td style="text-align: center;">DOMENICO PRISCO</td> <td style="text-align: center;">18/03/2025</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">18/03/2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td>Progetto Esecutivo</td> <td style="text-align: center;">ING. DAVIDE MINERVINI</td> <td style="text-align: center;">25/03/2025</td> <td style="text-align: center;">GIUSEPPE TORRONE</td> <td style="text-align: center;">25/03/2025</td> <td style="text-align: center;">DOMENICO PRISCO</td> <td style="text-align: center;">25/03/2025</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">25/03/2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td>Progetto Esecutivo</td> <td style="text-align: center;">ING. DAVIDE MINERVINI</td> <td style="text-align: center;">29/04/2025</td> <td style="text-align: center;">GIUSEPPE TORRONE</td> <td style="text-align: center;">29/04/2025</td> <td style="text-align: center;">DOMENICO PRISCO</td> <td style="text-align: center;">29/04/2025</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">29/04/2025</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato il Responsabile di SO Ingegneria	Data	A	Progetto Esecutivo	ING. DAVIDE MINERVINI	18/03/2025	GIUSEPPE TORRONE	18/03/2025	DOMENICO PRISCO	18/03/2025	-	18/03/2025	B	Progetto Esecutivo	ING. DAVIDE MINERVINI	25/03/2025	GIUSEPPE TORRONE	25/03/2025	DOMENICO PRISCO	25/03/2025	-	25/03/2025	C	Progetto Esecutivo	ING. DAVIDE MINERVINI	29/04/2025	GIUSEPPE TORRONE	29/04/2025	DOMENICO PRISCO	29/04/2025	-	29/04/2025										
Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato il Responsabile di SO Ingegneria	Data																																														
A	Progetto Esecutivo	ING. DAVIDE MINERVINI	18/03/2025	GIUSEPPE TORRONE	18/03/2025	DOMENICO PRISCO	18/03/2025	-	18/03/2025																																														
B	Progetto Esecutivo	ING. DAVIDE MINERVINI	25/03/2025	GIUSEPPE TORRONE	25/03/2025	DOMENICO PRISCO	25/03/2025	-	25/03/2025																																														
C	Progetto Esecutivo	ING. DAVIDE MINERVINI	29/04/2025	GIUSEPPE TORRONE	29/04/2025	DOMENICO PRISCO	29/04/2025	-	29/04/2025																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">POSIZIONE ARCHIVIO</th> <th style="width: 15%;">LINEA</th> <th style="width: 15%;">SEDE TECN.</th> <th style="width: 15%;">NOME DOC.</th> <th style="width: 15%;">NUMERAZ.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L 2 6 3</td> <td style="text-align: center;">L O 2 9 1 6</td> <td style="text-align: center;">0 0 0 0</td> <td style="text-align: center;">E 0 0 0 0</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th>Verificato e trasmesso</th> <th>Data</th> <th>Convalidato</th> <th>Data</th> <th>Archiviato</th> <th>Data</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						POSIZIONE ARCHIVIO	LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.	L 2 6 3	L O 2 9 1 6	0 0 0 0	E 0 0 0 0	Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data																																			
POSIZIONE ARCHIVIO	LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.																																																			
L 2 6 3	L O 2 9 1 6	0 0 0 0	E 0 0 0 0																																																				
Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data																																																		
File:3523-24-000-PE-TLSC-00-00-E009.dwg																																																							



PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO IeC				TENSIONE 230 V ESERCIZIO				NORME CEI EN 61439-1-2				PROTEZIONI							
STAZIONE DI: TRESENDA				TENSIONE 230 V COMANDI				DESIGNAZIONI											
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. IeC				TENSIONE SEGNALI															
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.																			
N° COMMESSA: 250039																			
					DATA	FIRME													
				DIS.	18/03/2025	T.G.													
				VISTO	18/03/2025	D.P.													
				APPROV.	18/03/2025	D.P.													
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.								FOGLIO							
												T.F. 17							
REV.		MODIFICA		DATA		FIRME		SOST. DA				SOST. IL				FILE : TRESENDA			
		RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA COPERTINA		COMMESSA:		250039		FG. 1		F.S. 1A									
FILE : RFI																			

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

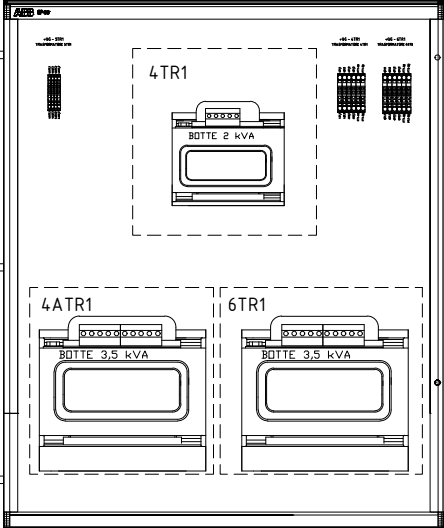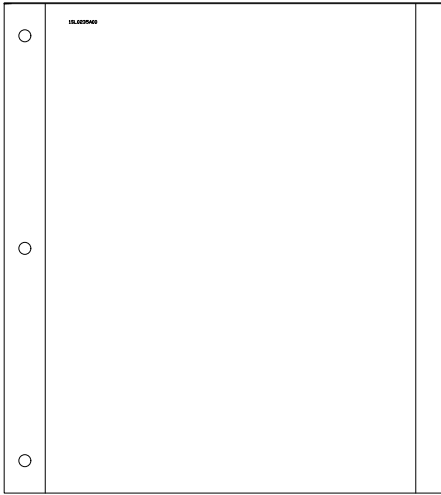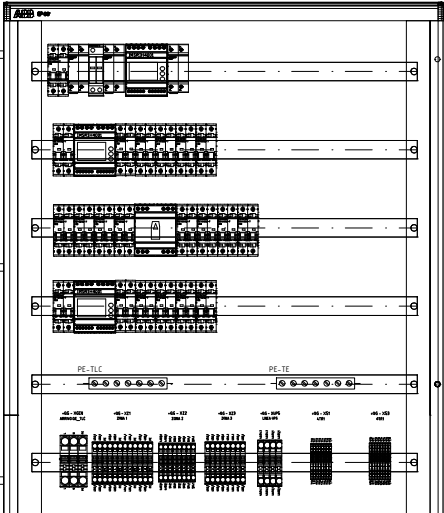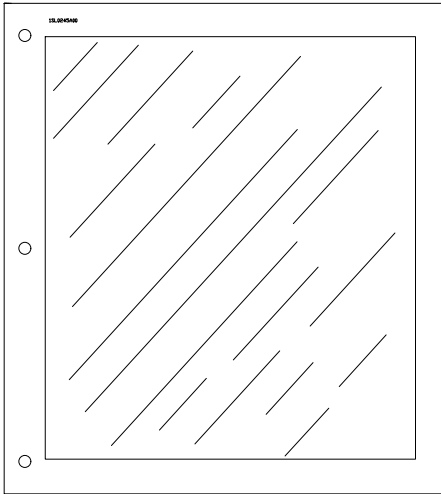

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.		COMMESSA: 250039		FG. 1A F.S. 1B
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B



C

D

E

F

LAYOUT Q.E.

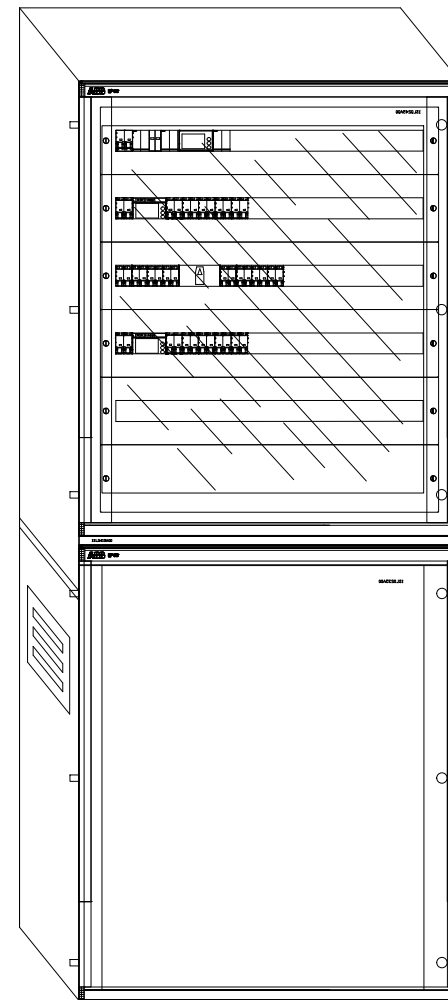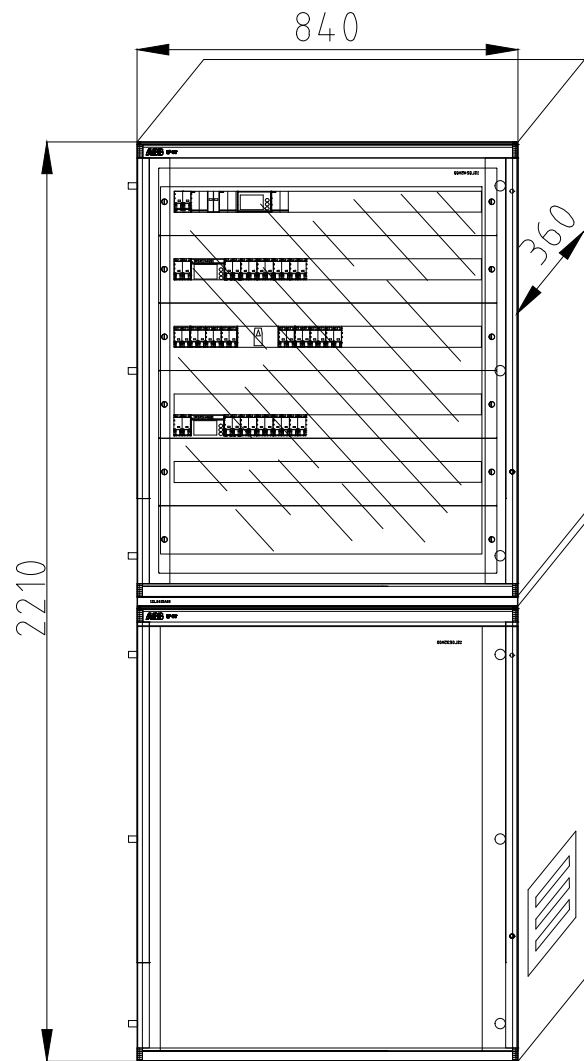


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA LAYOUT Q.E.			COMMESSA: 250039		FG. 1B F.S. 2	
				DISEGN.	T.G.										
				VISTO	P.D.										
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI							

LISTA FOGLI \ INDEX

[illegible]

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI TRESENDA					
				VISTO	P.D.						LEGENDA			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			250039		F.S.	3

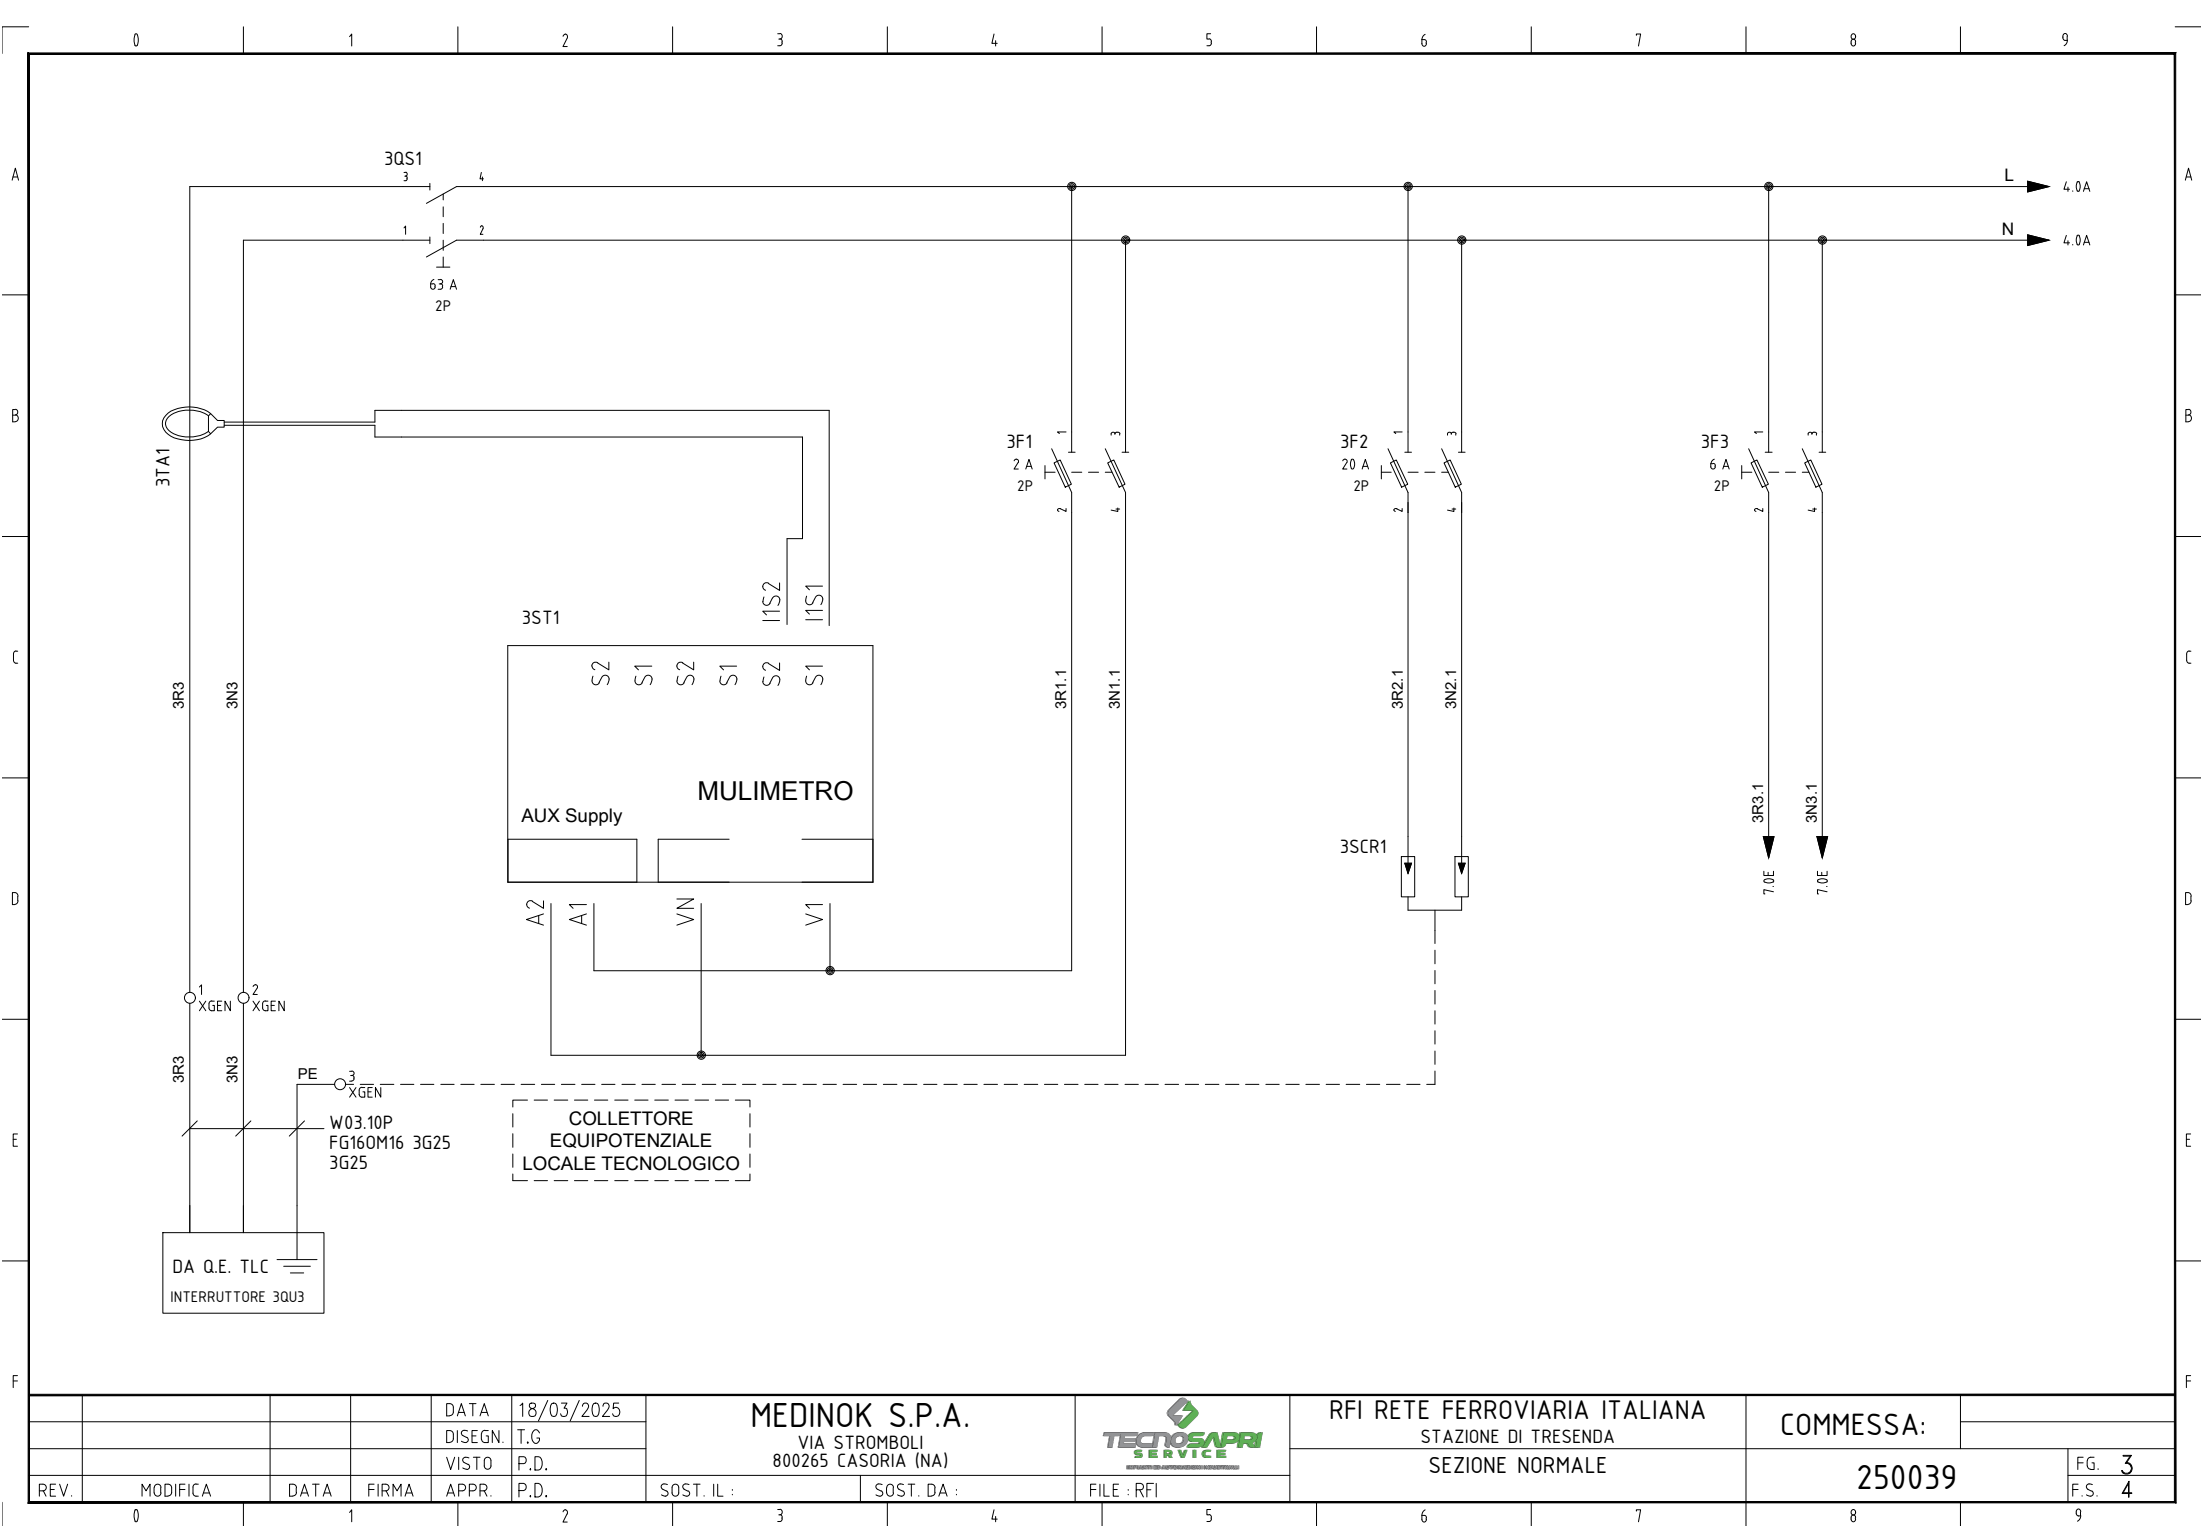


				DATA	18/03/2025
				DISEGN.	T.G
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.


MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		
SOST. IL :	SOST. DA :	

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI TRESENDA
SEZIONE NORMALE


COMMESSA:	
250039	FG. 3
	F.S. 4

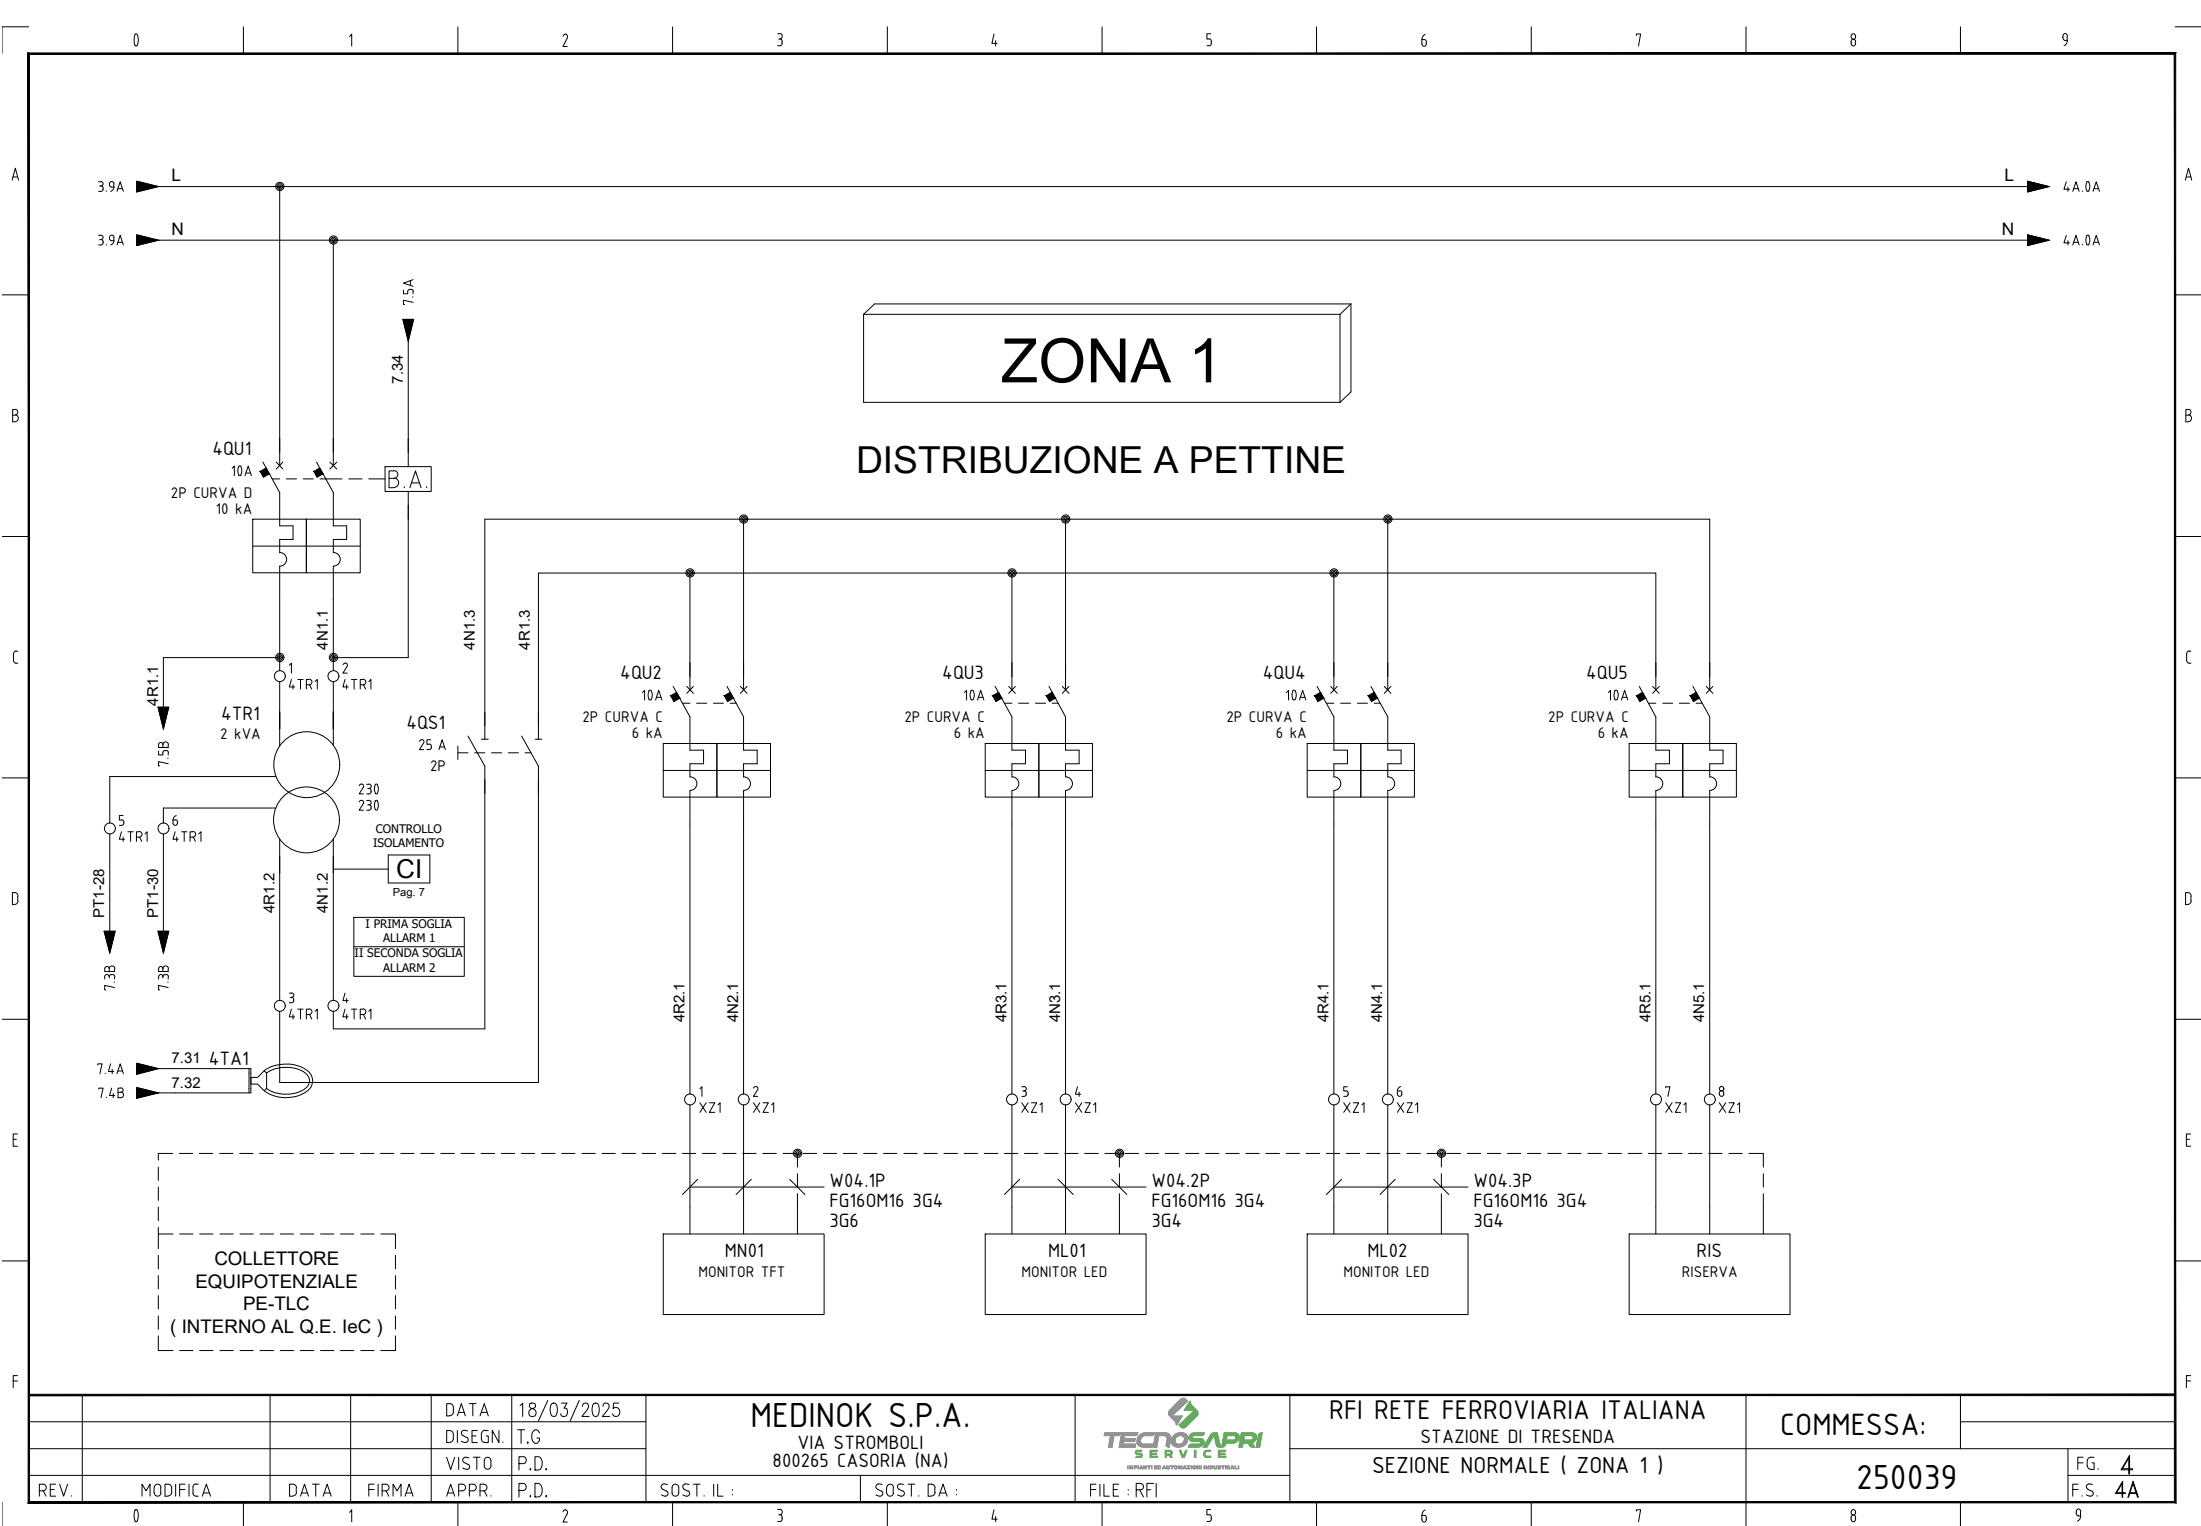

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE (ZONA 1)		250039	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

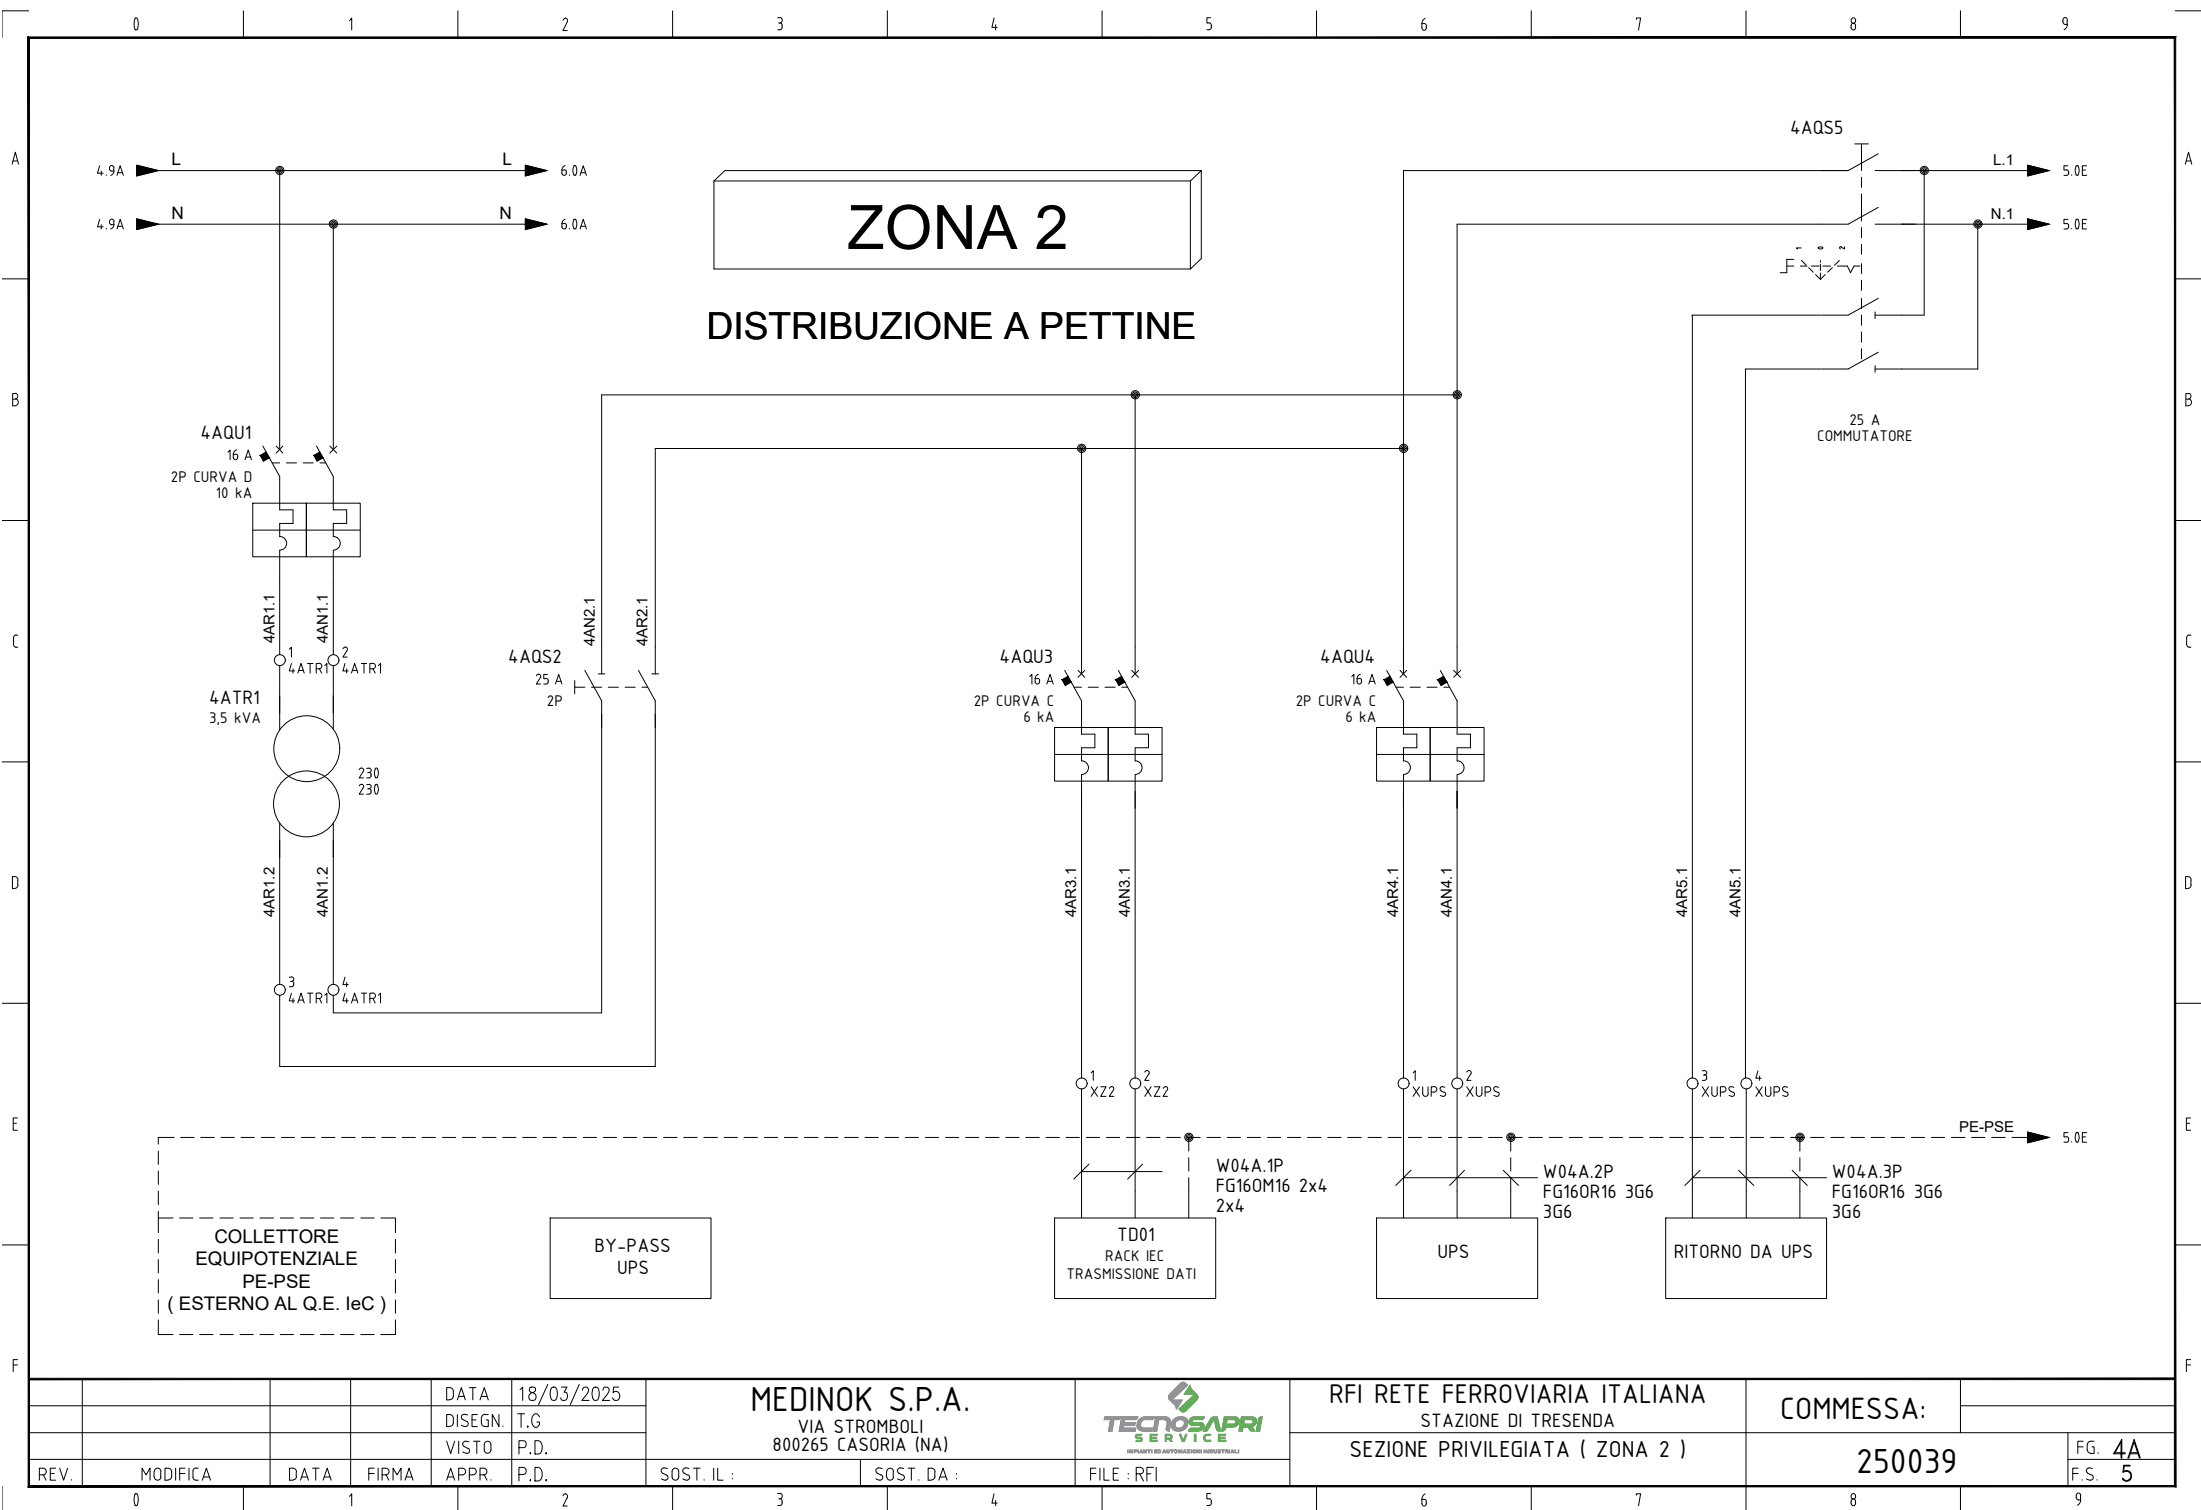


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA SEZIONE PRIVILEGIATA (ZONA 2)		COMMESSA: 250039			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					FG. 4A	
													F.S. 5	

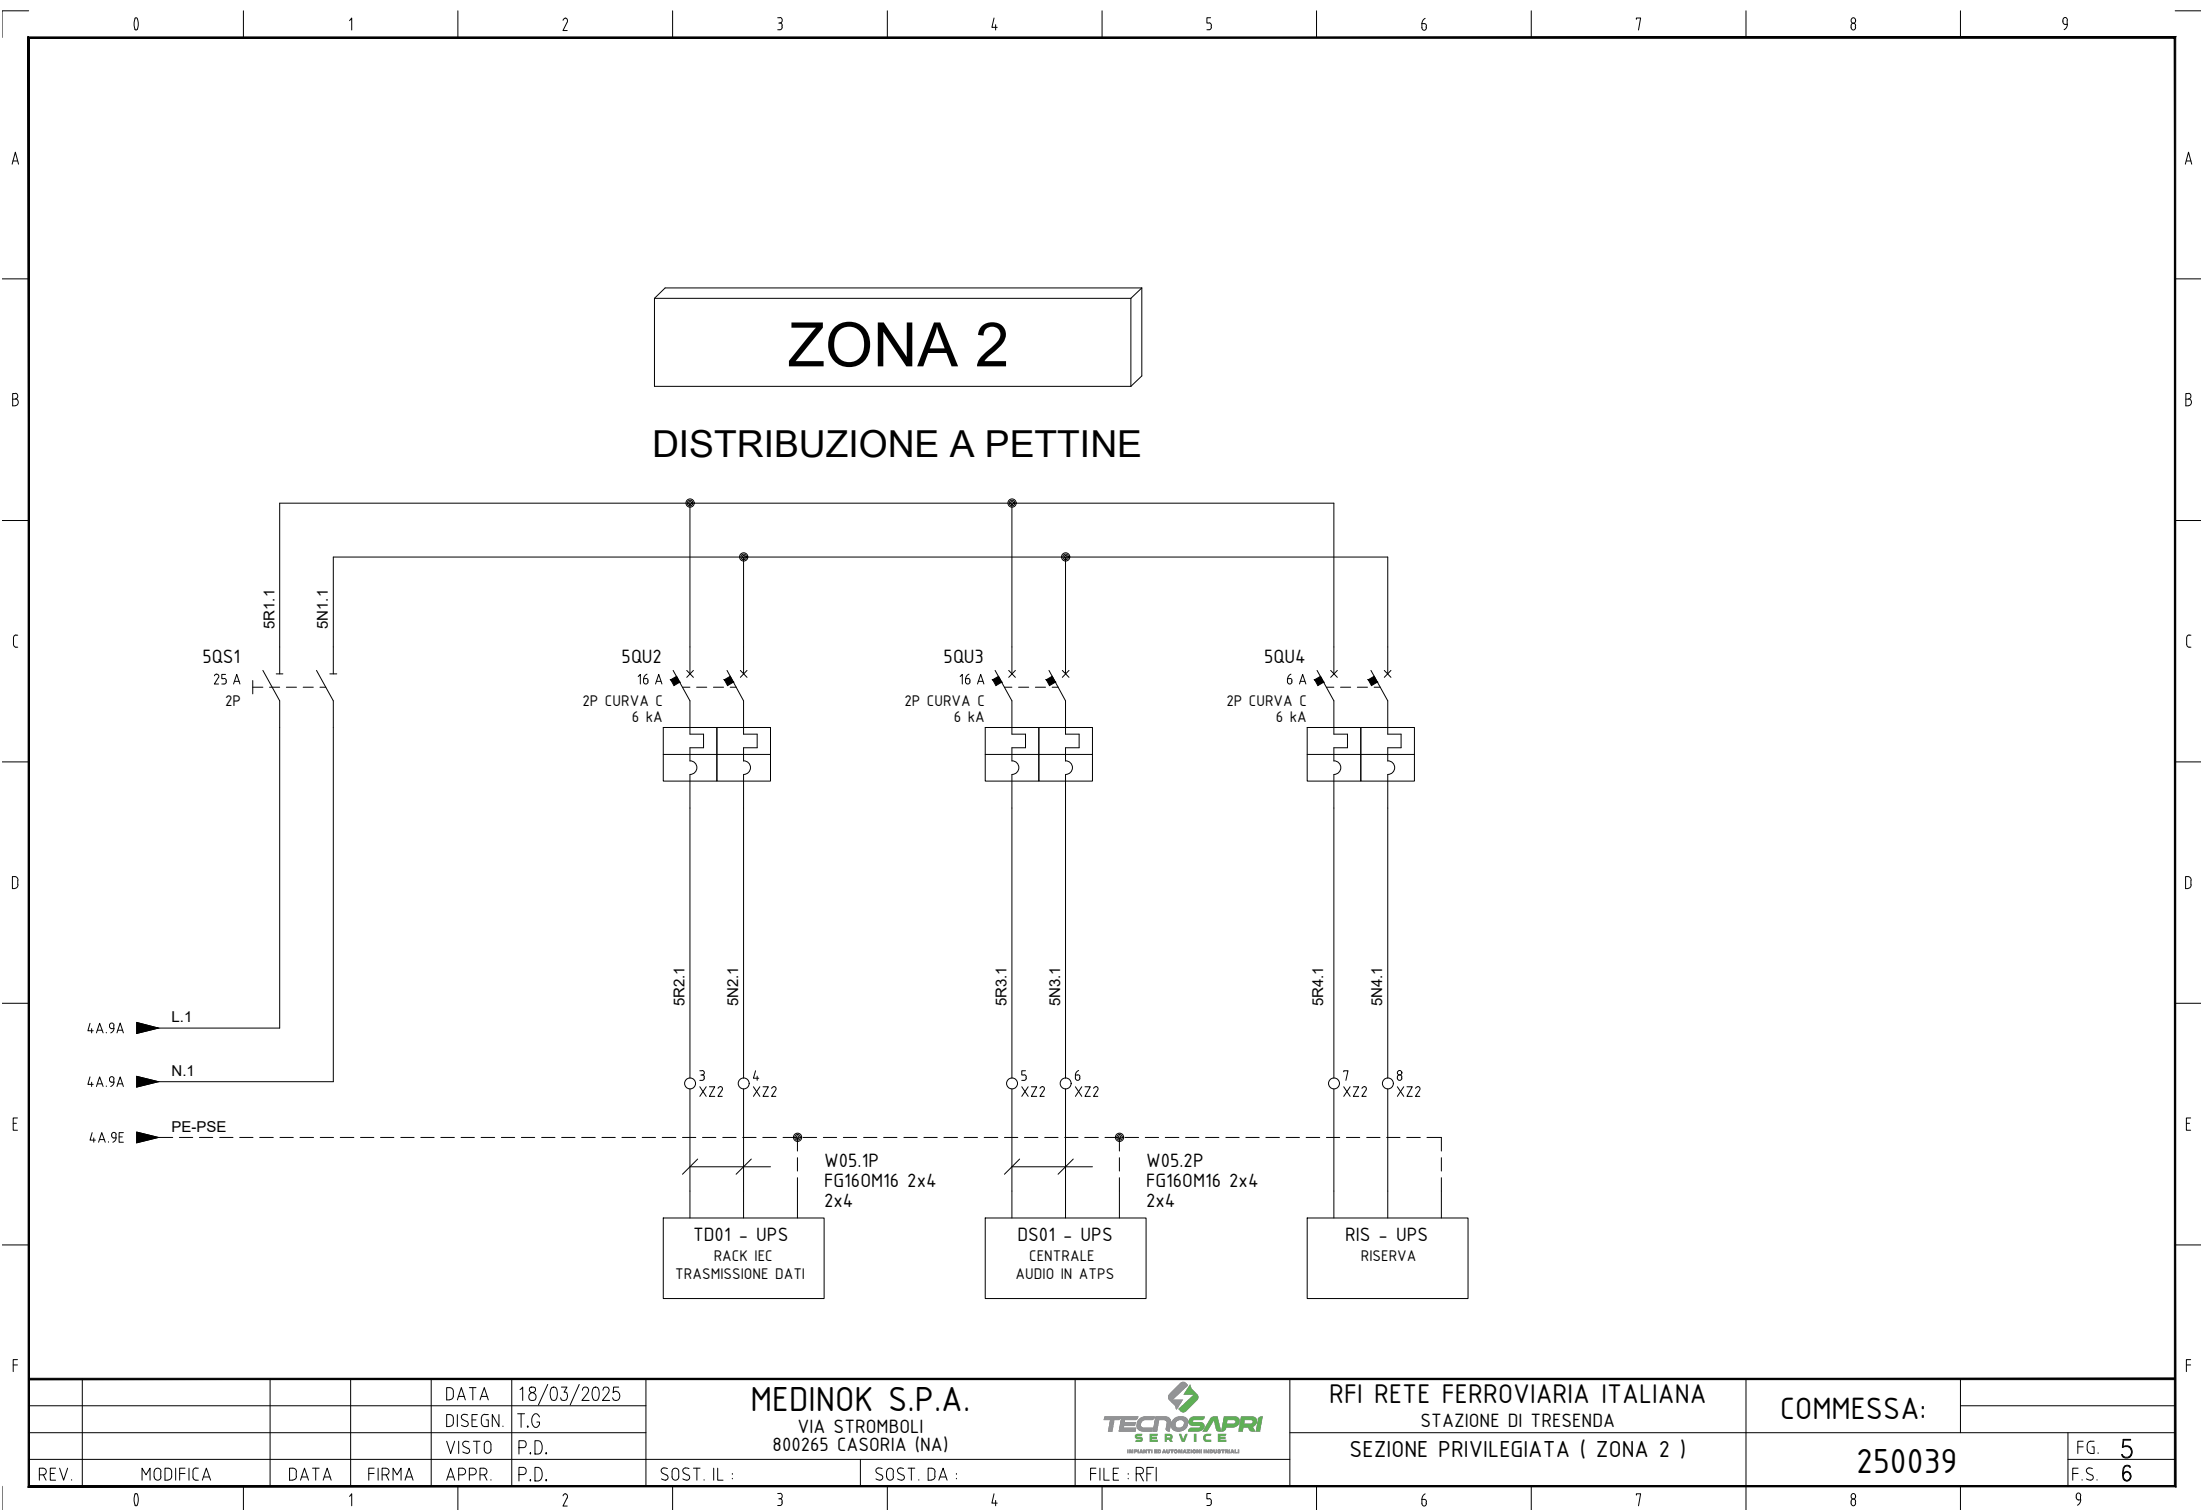

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			TECNOSAPRI SERVICE IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI		RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA SEZIONE PRIVILEGIATA (ZONA 2)		COMMESSA: 250039		FG. 5 F.S. 6	
				DISEGN.	T.G.											
				VISTO	P.D.											
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI								


ZONA 3

DISTRIBUZIONE A PETTINE

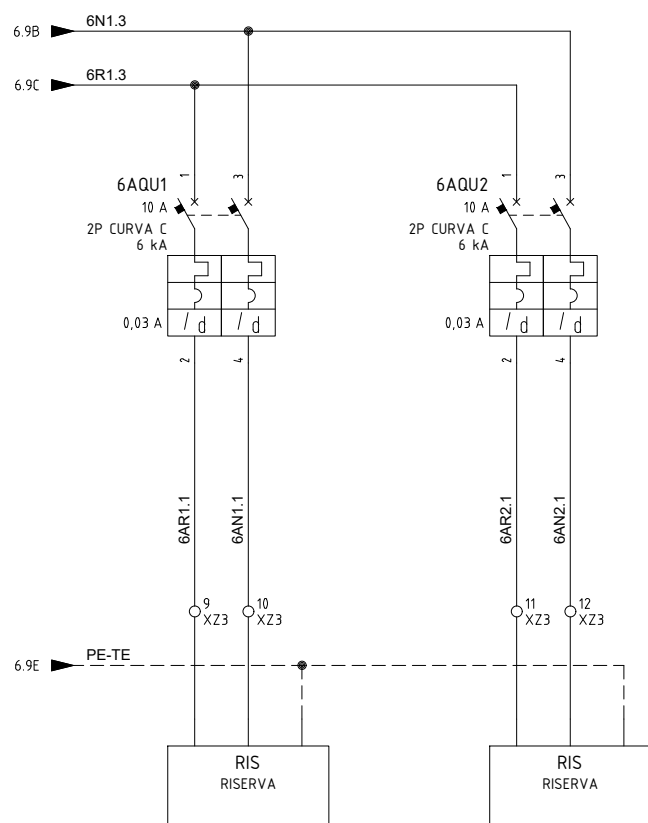


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI TRESENDA				
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE (ZONA 3)		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI				F.S. 7	

TIPICO COLLEGAMENTO MONITOR DI ISOLAMENTO

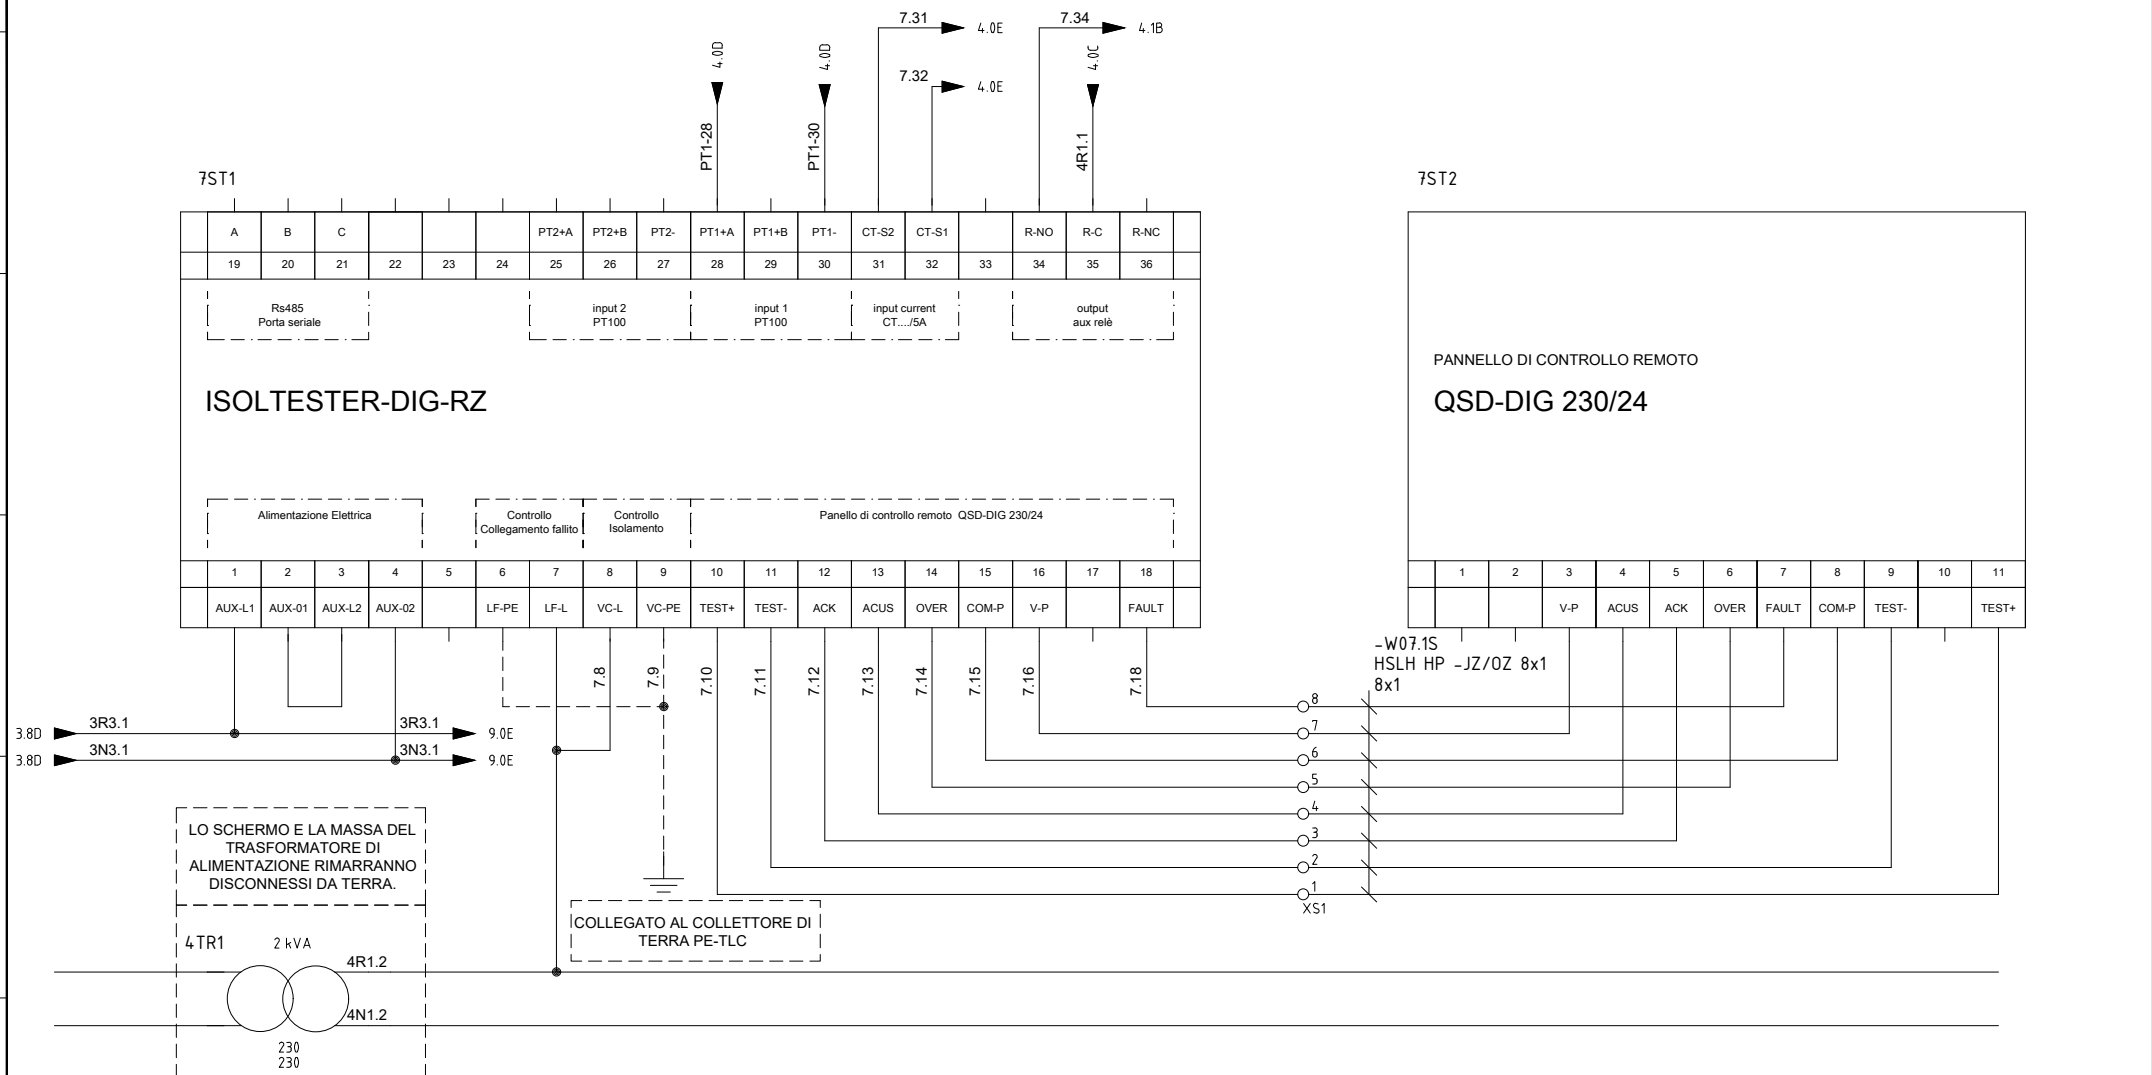

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA MONITOR ISOLAMENTO (4-TR1)	COMMESSA: 250039	FG. 7 F.S. 9
------	----------	------	-------	-------	------	------------	------------	------------	---	---------------------	-----------------


TIPICO COLLEGAMENTO MONITOR DI ISOLAMENTO

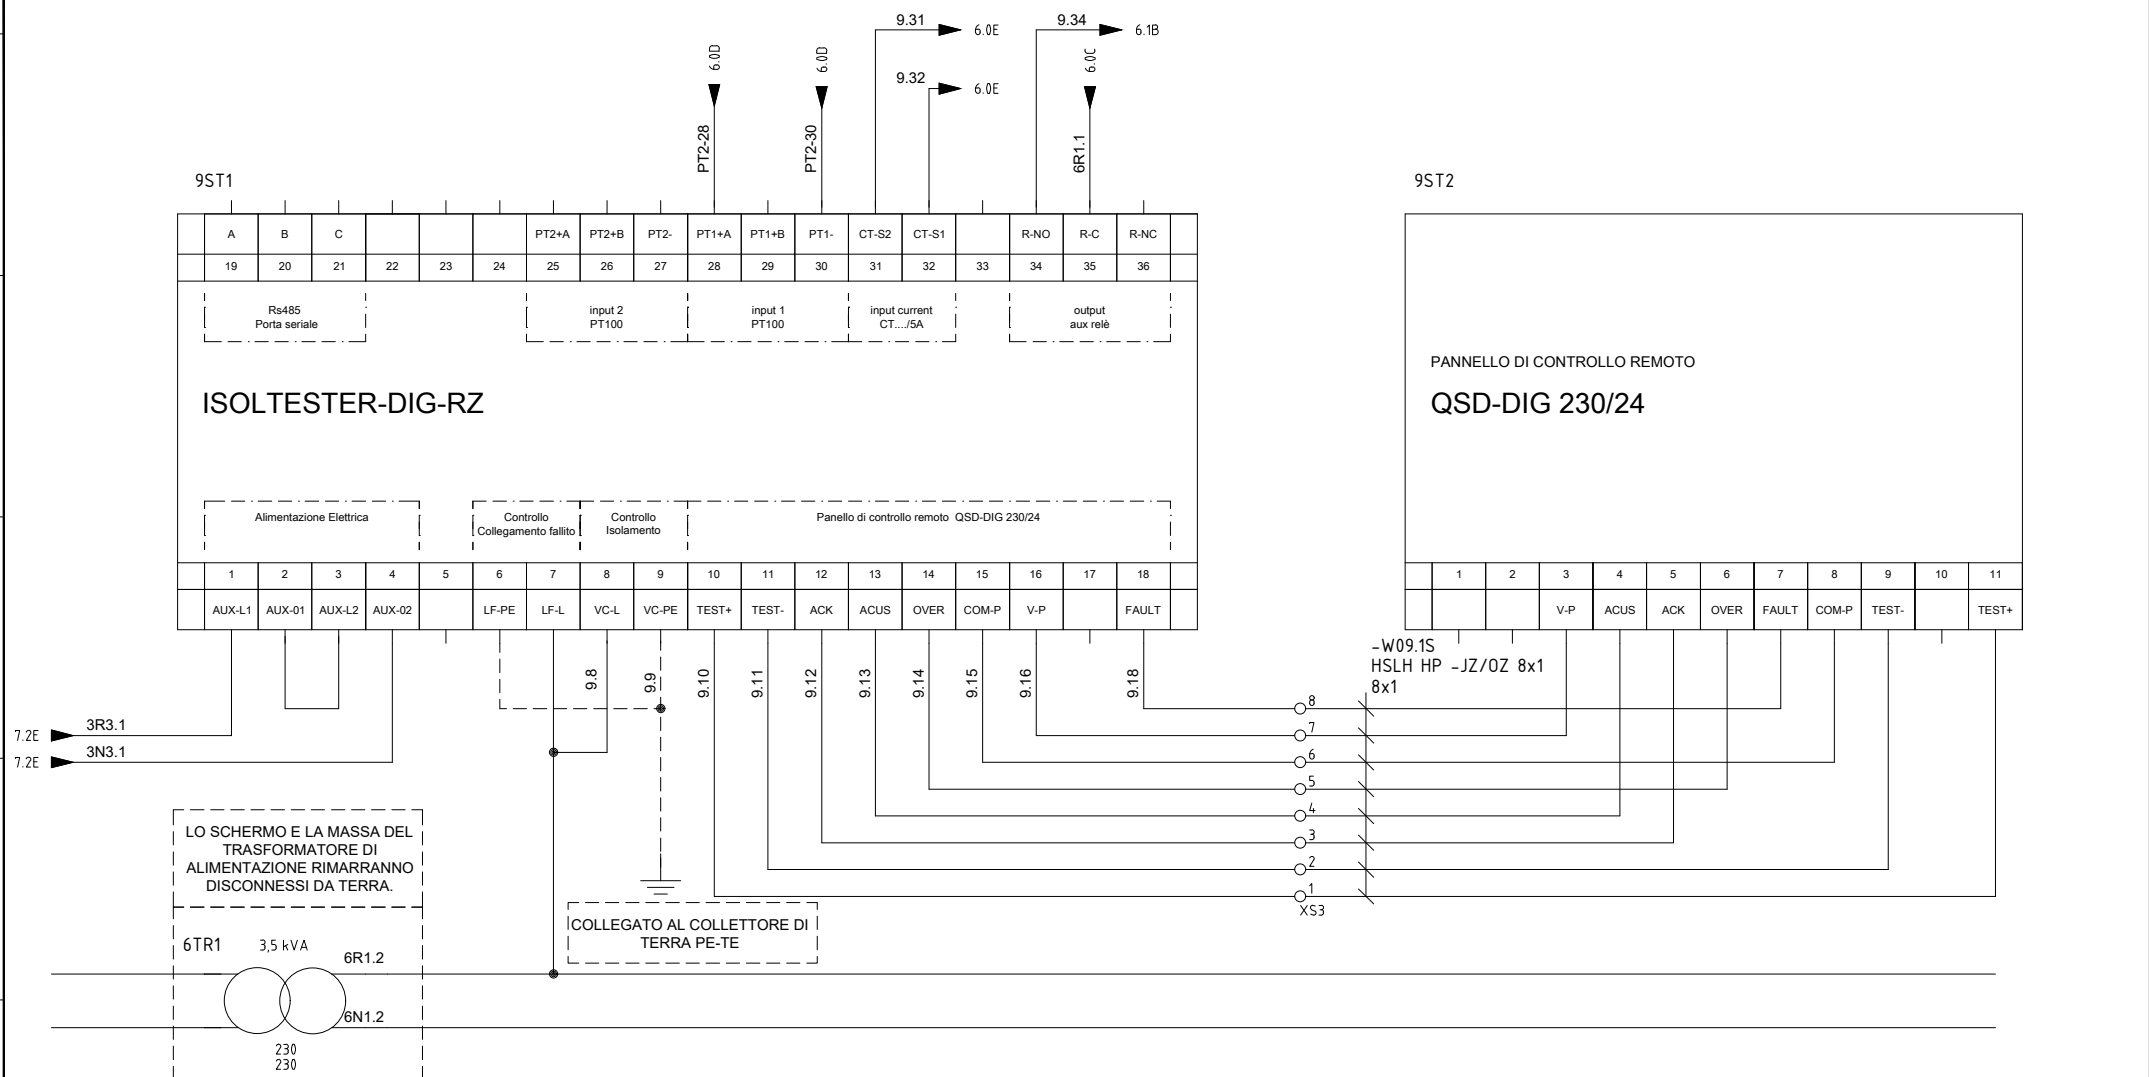


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA MONITOR ISOLAMENTO (6TR1)	COMMESSA: 250039	FG. 9 F.S. 10
------	----------	------	-------	-------	------	------------	------------	------------	--	---------------------	------------------

MORSETTIERA


+QG - XGEN
QE leC

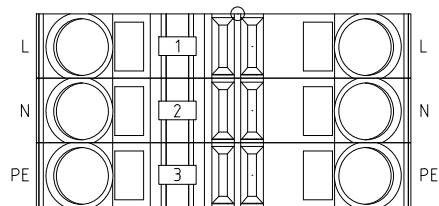


+QG - XZ1
ZONA 1

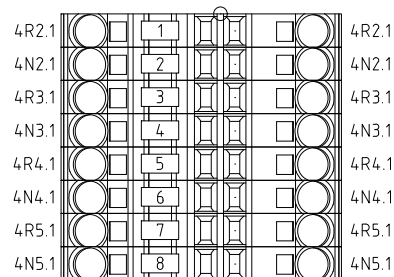


+QG - XZ2
ZONA 2

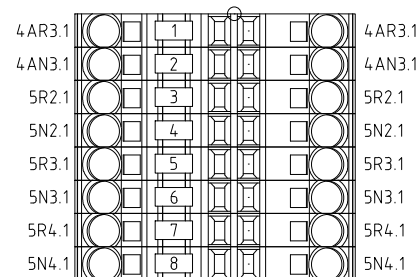


+QG - 4TR1
4TR1

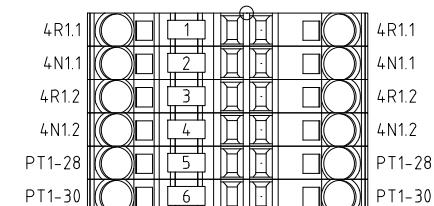


+QG - XUPS
LINEA UPS

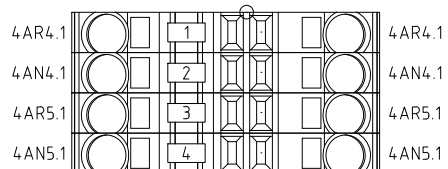


+QG - XZ3
ZONA 3

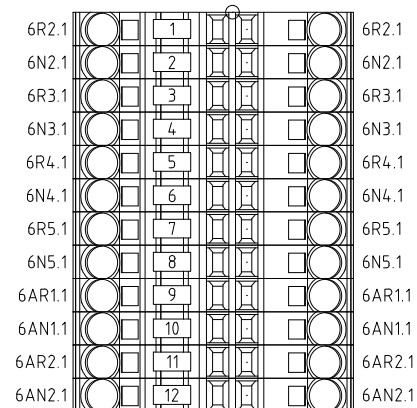


+QG - XS1
4TR1

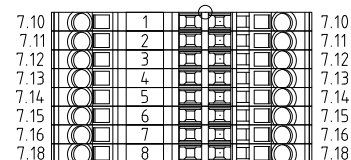


+QG - 4ATR1
4ATR1



+QG - XS3
6TR1

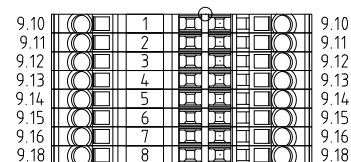

+QG - 6TR1
6TR1

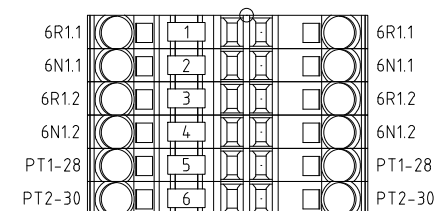

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRENDA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	MORSETTIERA		250039		FG. 10	F.S. 12

DATI SALIENTI UTENZE

Utenza	Sistema	Circuito	Pn [kW]	Coef.	Pd [kW]	Cosfi	Ikm max [kA]	Designazione	Formazione	Lc [m]	CdtT (Ib) [%]	Ib<=In<=Iz
LT IeC QE GBT												
GEN IeC	TT	L1-N	5,25	1	5,25	0,89	6,19	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G25	20	0,502	30,5<=50,8 A (Ib<=In)
LT IeC QE IEC												
GEN IeC	TT	L1-N	6,33	1	6,33	0,898	4,08			0	0,502	30,5<=50,8 A (Ib<=In)
AUX-N	TT	L1-N	0,005	1	0,005	0,9	4,94			0	0,502	0,024<=11 A (Ib<=In)
Alim. TR-Z1	TT	L1-N	1,17	1	1,17	0,886	4,74			0	0,502	5,72<=10 A (Ib<=In)
Alim. TR-Z2	TT	L1-N	2,5	1	2,5	0,907	4,59			0	0,502	12<=16 A (Ib<=In)
Alim. TR-Z3	TT	L1-N	2,65	1	2,65	0,894	4,64			0	0,502	12,9<=16 A (Ib<=In)
TR-Z1	TT	L1-N	1,17	1	1,17	0,886	4,74			0	0,559	5,72<=10 A (Ib<=In)
TR-Z2	TT	L1-N	2,5	1	2,5	0,907	4,59			0	0,57	12<=16 A (Ib<=In)
TR-Z3	TT	L1-N	2,65	1	2,65	0,894	4,64			0	0,588	12,9<=16 A (Ib<=In)
GEN Z1	IT	L1-N	1,15	1	1,15	0,9	3,39			0	0,559	5,53<=9,52 A (Ib<=In)
GEN Z2	IT	L1-N	2,4	1	2,4	0,9	3,98			0	0,57	11,5<=16 A (Ib<=In)
GEN Z3	IT	L1-N	2,6	1	2,6	0,9	3,83			0	0,588	12,5<=14,3 A (Ib<=In)
MN01	IT	L1-N	0,35	1	0,35	0,9	3,39	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	20	0,726	1,68<=9,52<=24 A
ML01	IT	L1-N	0,35	1	0,35	0,9	3,39	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	20	0,726	1,68<=9,52<=20 A
ML02	IT	L1-N	0,35	1	0,35	0,9	3,39	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G4	80	1,23	1,68<=9,52<=20 A
RIS	IT	L1-N	0,1	1	0,1	0,9	3,39			0	0,559	0,481<=9,52 A (Ib<=In)
BY-PASS UPS	IT	L1-N								0		
DS01	IT	L1-N	1,6	1	1,6	0,9	4,17	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x4	5	0,419	7,7<=16<=27 A
UPS	IT	L1-N						FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G6	5		
COMMUTATORE	IT	L1-N						FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G6	5		
TD01 - UPS	IT	L1-N	1,6	1	1,6	0,9	4,17	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x4	5	0,419	7,7<=16<=27 A
DS01 - UPS	IT	L1-N	1,6	1	1,6	0,9	4,17	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x4	5	0,419	7,7<=16<=27 A
RIS - UPS	IT	L1-N	0,1	1	0,1	0,9	3,54			0	0,193	0,481<=9,52 A (Ib<=In)

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA DATI SALIENTI UTENZE	COMMESSA: 250039	FG. 12 F.S. 12A
------	----------	------	-------	-------	------	------------	------------	------------	---	-------------------------	--------------------

DATI SALIENTI UTENZE

TB01	IT	L1-N	1,2	1	1,2	0,9	3,83	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x6	40	1,73	5,77<=10<=20 A
TB01-A	IT	L1-N	1,2	1	1,2	0,9	3,83	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x6	40	1,73	5,77<=10<=20 A
TB02	IT	L1-N	1,2	1	1,2	0,9	3,83	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x6	50	2,02	5,77<=10<=20 A
TB02-A	IT	L1-N	1,2	1	1,2	0,9	3,83	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x6	50	2,02	5,77<=10<=20 A
RIS	IT	L1-N	0,1	1	0,1	0,9	3,83			0	0,588	0,481<=10 A (Ib<=In)
RIS	IT	L1-N	0,1	1	0,1	0,9	3,83			0	0,588	0,481<=10 A (Ib<=In)

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESENDA DATI SALIENTI UTENZE		COMMESSA: 250039		FG. 12A F.S. 13
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	CAVI \ CABLES												
	QUADRO \ PANEL								DESTINAZIONE \ LOCATION				
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CONDUCTOR NO.	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
	+QG XGEN	3/0E	1 ○	L	BU	W03.10P FG160M16 3G25 QE leC	20		BU	L		3/0F	+QG Q.E. TLC
	+QG XGEN	3/0E	2 ○	N	BN				BN	N		3/0F	+QG Q.E. TLC
	+QG XGEN	3/1E	3 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/1F	+QG Q.E. TLC
	+QG XZ1	4/3E	1 ○	4R2.1	BU	W04.1P FG160M16 3G4 MN01	20		BU	4R2.1		4/3F	+QG MN01
	+QG XZ1	4/3E	2 ○	4N2.1	BN				BN	4N2.1		4/3F	+QG MN01
	+QG MN01	4/3F		PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ1	4/4E	3 ○	4R3.1	BU	W04.2P FG160M16 3G4 ML01	20		BU	4R3.1		4/4F	+QG ML01
	+QG XZ1	4/4E	4 ○	4N3.1	BN				BN	4N3.1		4/4F	+QG ML01
	+QG ML01	4/5F		PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ1	4/6E	5 ○	4R4.1	BU	W04.3P FG160M16 3G4 ML02	80		BU	4R4.1		4/6F	+QG ML02
	+QG XZ1	4/6E	6 ○	4N4.1	BN				BN	4N4.1		4/6F	+QG ML02
	+QG ML02	4/6F		PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ2	4A/4E	1 ○	4AR3.1	BU	W04A.1P FG160M16 2x4 TD01	5		BU	4AR3.1		4A/4F	+QG DS01
	+QG XZ2	4A/5E	2 ○	4AN3.1	BN				BN	4AN3.1		4A/5F	+QG DS01
	+QG XUPS	4A/6E	1 ○	4AR4.1	BU	W04A.2P FG160R16 3G6 UPS	5		BU	4AR4.1		4A/6F	+QG UPS
	+QG XUPS	4A/6E	2 ○	4AN4.1	BN				BN	4AN4.1		4A/6F	+QG UPS
	+QG UPS	4A/6F		PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XUPS	4A/7E	3 ○	4AR5.1	BU	W04A.3P FG160R16 3G6 RITORNO DA UPS	5		BU	4AR5.1		4A/7F	+QG RITORNO DA UPS
	+QG XUPS	4A/8E	4 ○	4AN5.1	BN				BN	4AN5.1		4A/8F	+QG RITORNO DA UPS
	+QG RITORNO DA UPS	4A/8F		PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ2	5/3E	3 ○	5R2.1	BU	W05.1P FG160M16 2x4 TD01 - UPS	5		BU	5R2.1		5/3F	+QG TD01 - UPS
	+QG XZ2	5/3E	4 ○	5N2.1	BN				BN	5N2.1		5/3F	+QG TD01 - UPS
	+QG XZ2	5/4E	5 ○	5R3.1	BU	W05.2P FG160M16 2x4 DS01 - UPS	5		BU	5R3.1		5/4F	+QG DS01 - UPS
	+QG XZ2	5/4E	6 ○	5N3.1	BN				BN	5N3.1		5/4F	+QG DS01 - UPS
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI TRESEDA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LISTA CAVI		250039		FG. 13 F.S. 13A
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

