


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI: COSIO TRAONA				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
N° COMMESSA: 250038										
					DATA	FIRME				
				DIS.	18/03/2025	T.G.				
				VISTO	18/03/2025	D.P.				
				APPROV.	18/03/2025	D.P.				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : COSIO TRAONA		
								FOGLIO T.F.		

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI COSIO TRAONA					
				VISTO	P.D.						COPERTINA			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			250038		F.S. 1A	



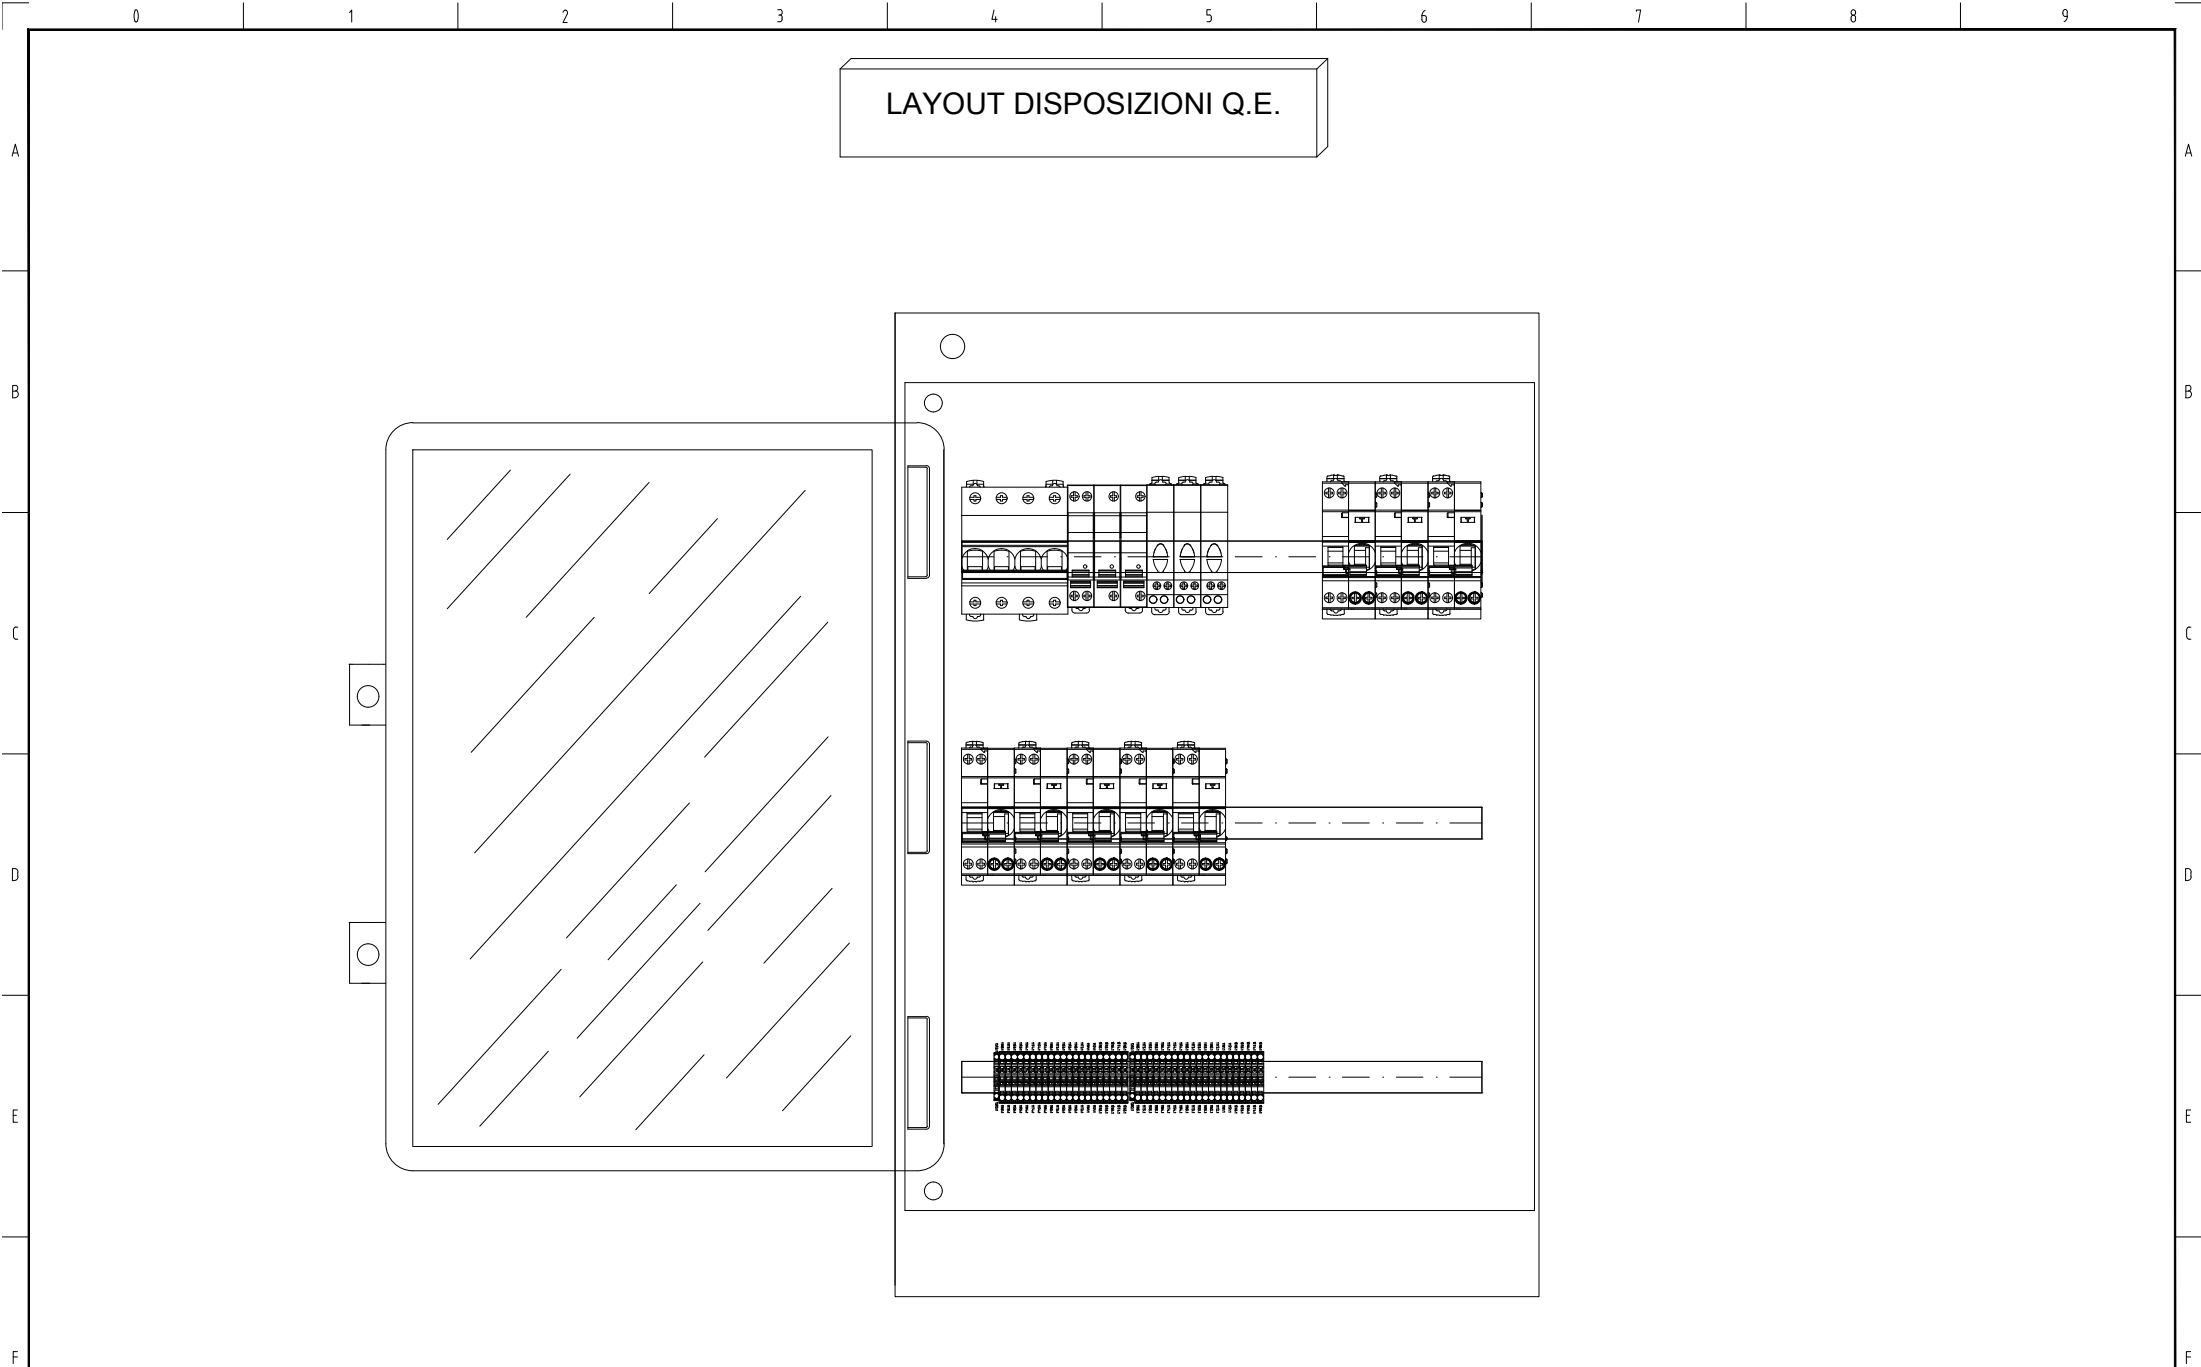

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI COSIO TRAONA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038		FG. 1A	F.S. 1B

B


C

D


E

F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

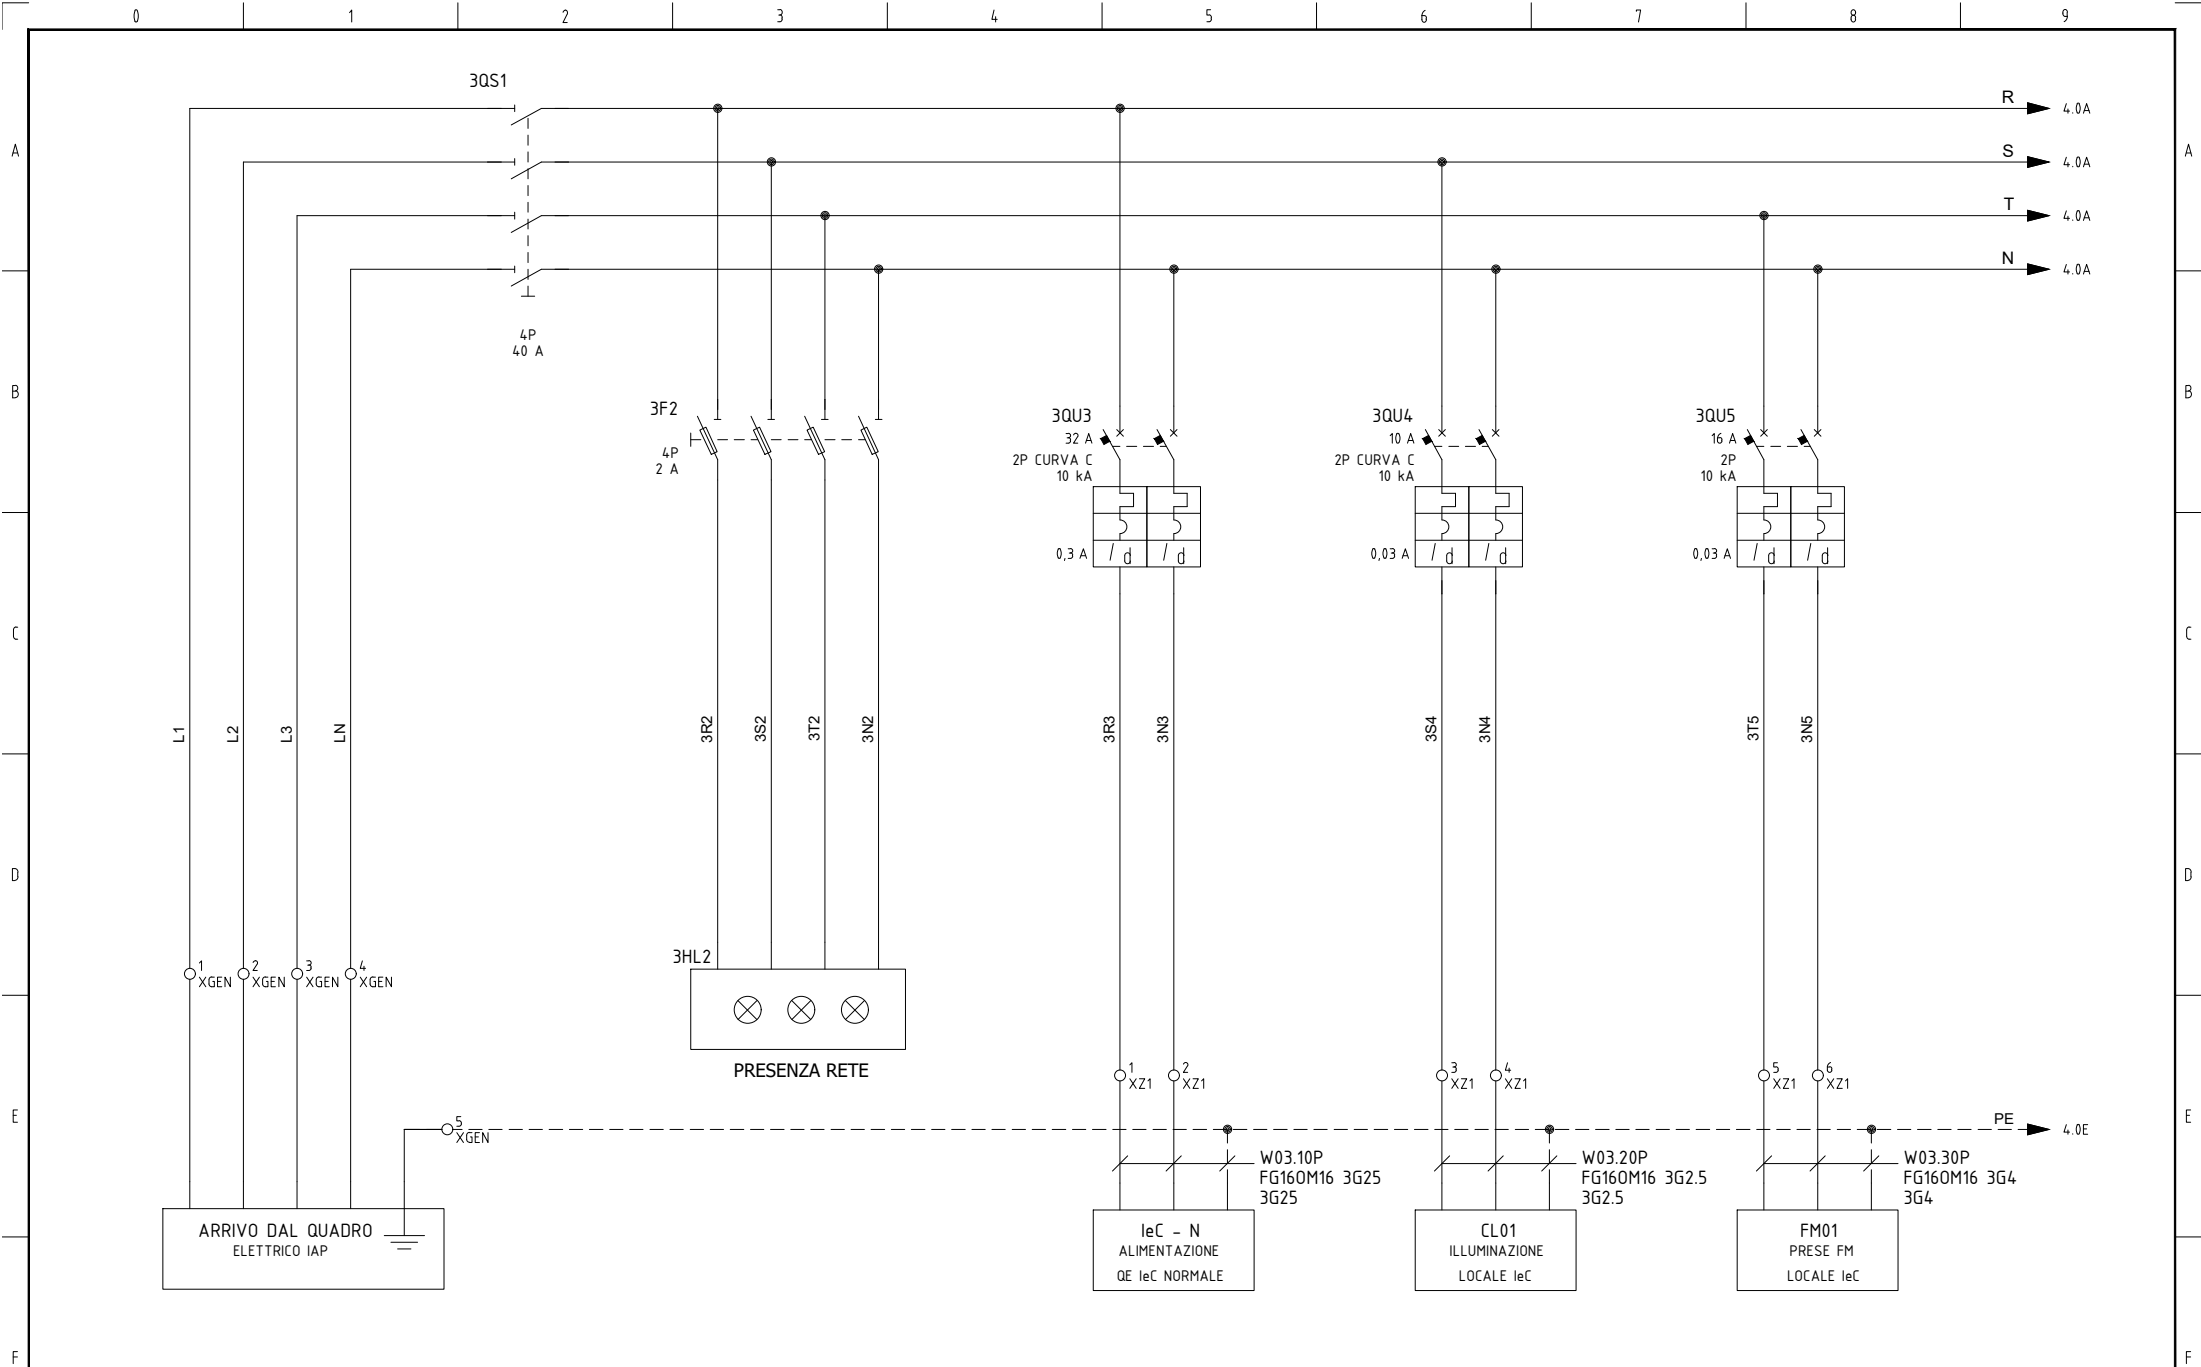

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI COSIO TRAONA SEZIONE NORMALE		COMMESSA: 250038			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					FG. 3	F.S. 4

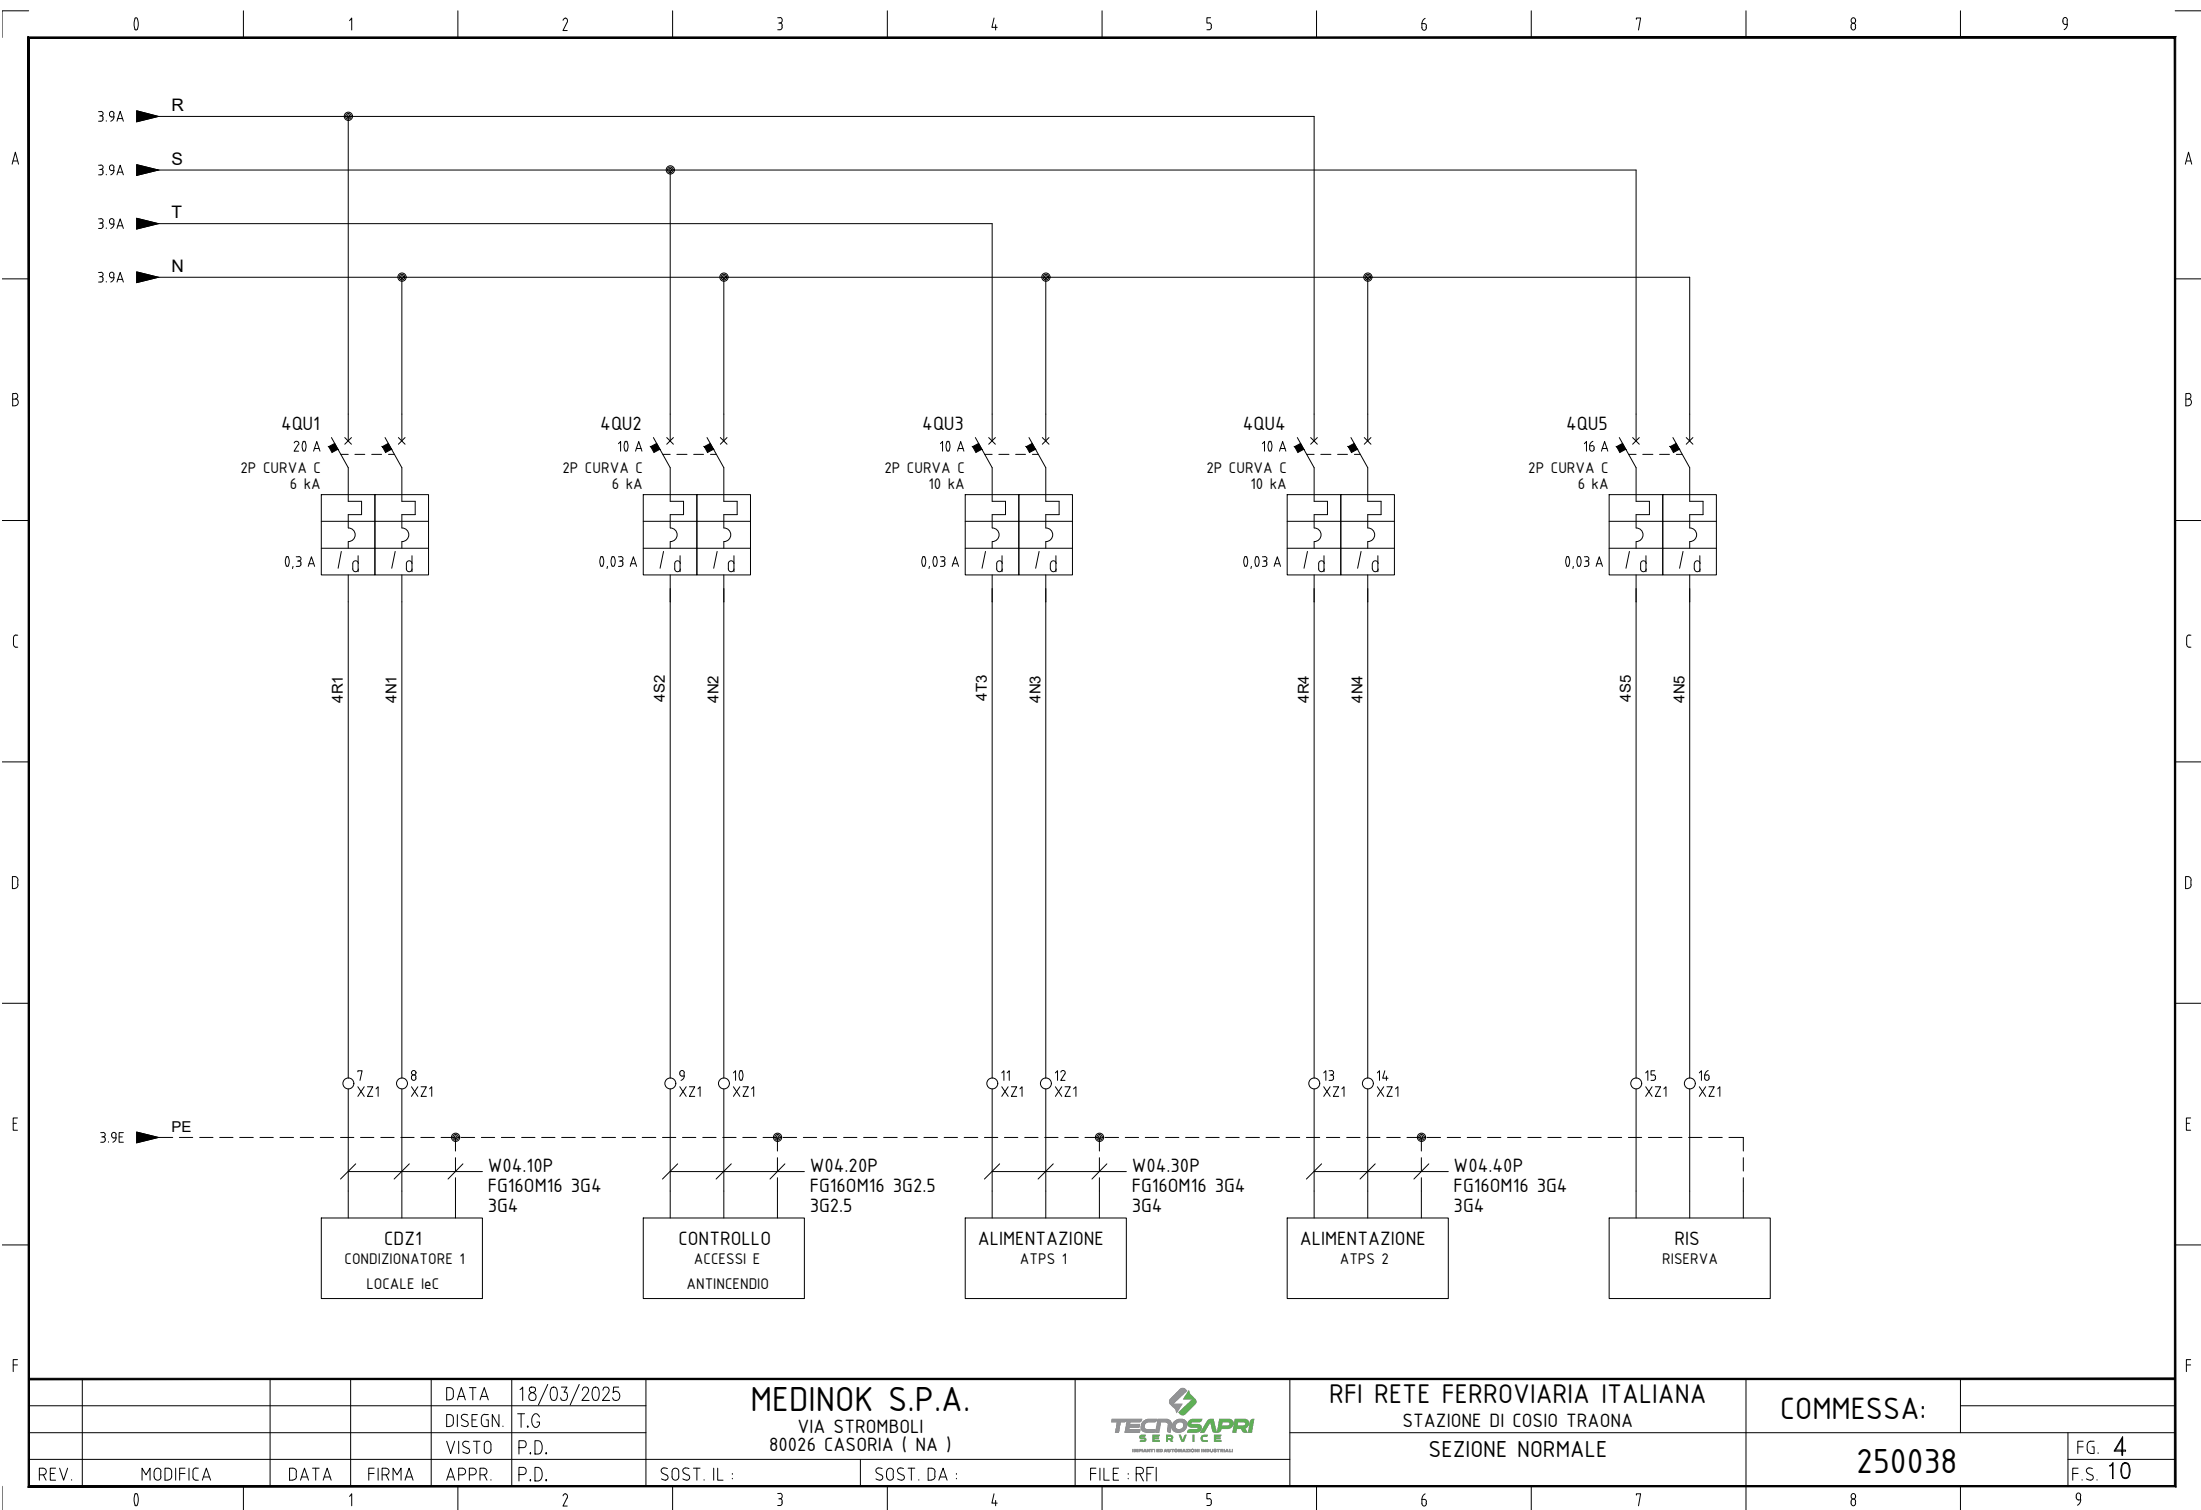

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

DATA	18/03/2025
DISEGN.	T.G.
VISTO	P.D.
APPR.	P.D.
SOST. IL :	SOST. DA :

MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
80026 CASORIA (NA)




FILE : RFI

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI COSIO TRAONA
SEZIONE NORMALE


COMMESSA:	
250038	FG. 4 F.S. 10

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

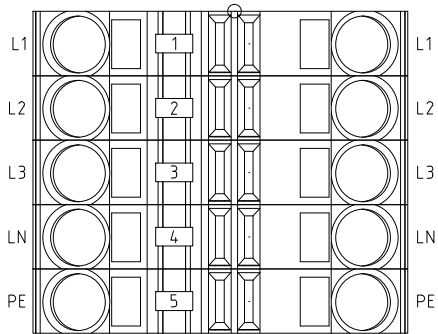

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

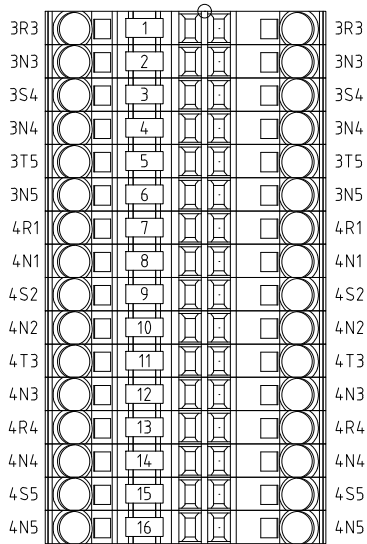

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI COSIO TRAONA MORSETTIERA		COMMESSA: 250038		FG. 10 F.S. 15	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	CAVI \ CABLES												
	QUADRO \ PANEL								DESTINAZIONE \ LOCATION				
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
A	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/5 3/5 3/1	1	3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25 ARRIVO DA QE IaP	10		BU	3R3		3/5 3/5 3/5	CAMPO IeC - N CAMPO IeC - N CAMPO IeC - N
			2	3N3	BN				BN	3N3			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
B	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/6 3/6 3/1	3	3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5 ILLUMINAZIONE LOCALE TLC	15		BU	3S4		3/6 3/6 3/7	CAMPO CL01 CAMPO CL01 CAMPO CL01
			4	3N4	BN				BN	3N4			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/8 3/8 3/1	5	3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4 PRESE DI SERVIZIO	25		BU	3T5		3/8 3/8 3/8	CAMPO FM01 CAMPO FM01 CAMPO FM01
			6	3N5	BN				BN	3N5			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
C	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/1 4/1 3/1	7	4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4 CONDIZIONAMENTO 1	20		BU	4R1		4/1 4/1 4/1	CAMPO CDZ1 CAMPO CDZ1 CAMPO CDZ1
			8	4N1	BN				BN	4N1			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/2 4/3 3/1	9	4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5 ANTINCENDIO	15		BU	4S2		4/2 4/3 4/3	CAMPO CONTROLLO CAMPO CONTROLLO CAMPO CONTROLLO
			10	4N2	BN				BN	4N2			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
D	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/4 4/4 3/1	11	4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4 ATPS 1	10		BU	4T3		4/4 4/4 4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE
			12	4N3	BN				BN	4N3			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
	+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/6 4/6 3/1	13	4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4 ATPS 2	10		BU	4R4		4/6 4/6 4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE
			14	4N4	BN				BN	4N4			
			5	PE	GNYE				GNYE	PE			
F													
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI COSIO TRAONA		COMMESSA: 250038		FG. 15 F.S. /	
			DISEGN.	T.G									
			VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LISTA CAVI				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			