


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI	
STAZIONE DI: DELEBIO				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI			
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI					
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.									
N° COMMESSA: 250038									
					DATA	FIRME			
				DIS.	18/03/2025	T.G.			
				VISTO	18/03/2025	D.P.			
				APPROV.	18/03/2025	D.P.			
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA	SOST. IL		FILE : DELEBIO		Foglio
									T.F.

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 IMPRESA DI INGEGNERIA E PROGETTAZIONE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI DELEBIO				
				VISTO	P.D.						COPERTINA		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI				FG. 1A	



LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

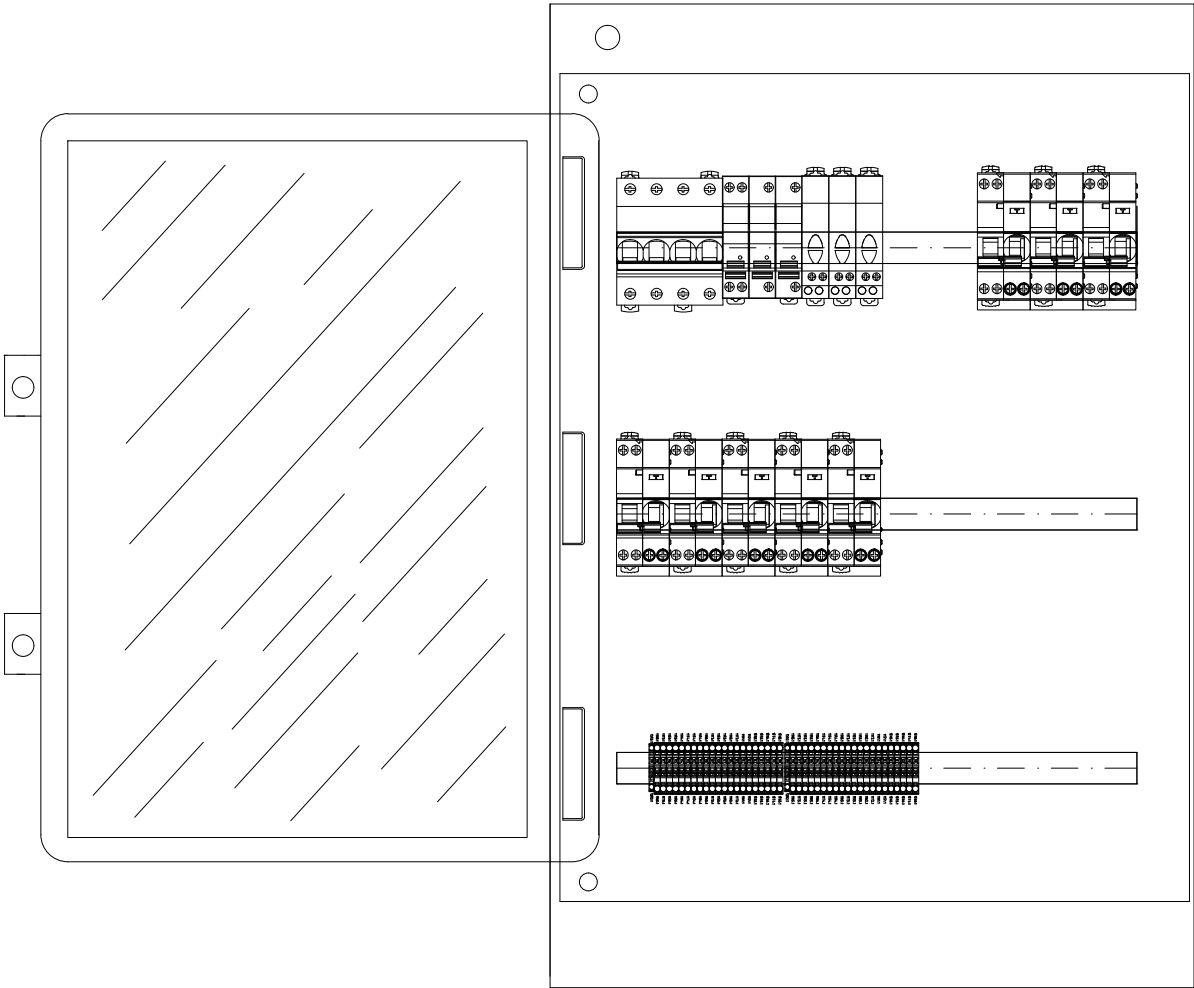

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI DELEBIO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.						LAYOUT		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			F.S. 1B		

B

C

D

E


F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

LISTA FOGLI \ INDEX

[illegible]

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 IMPARTI DEI SERVIZI INFORMATICA E CONSULTING	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI DELEBIO				
				VISTO	P.D.						LEGENDA		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			FS. 3		

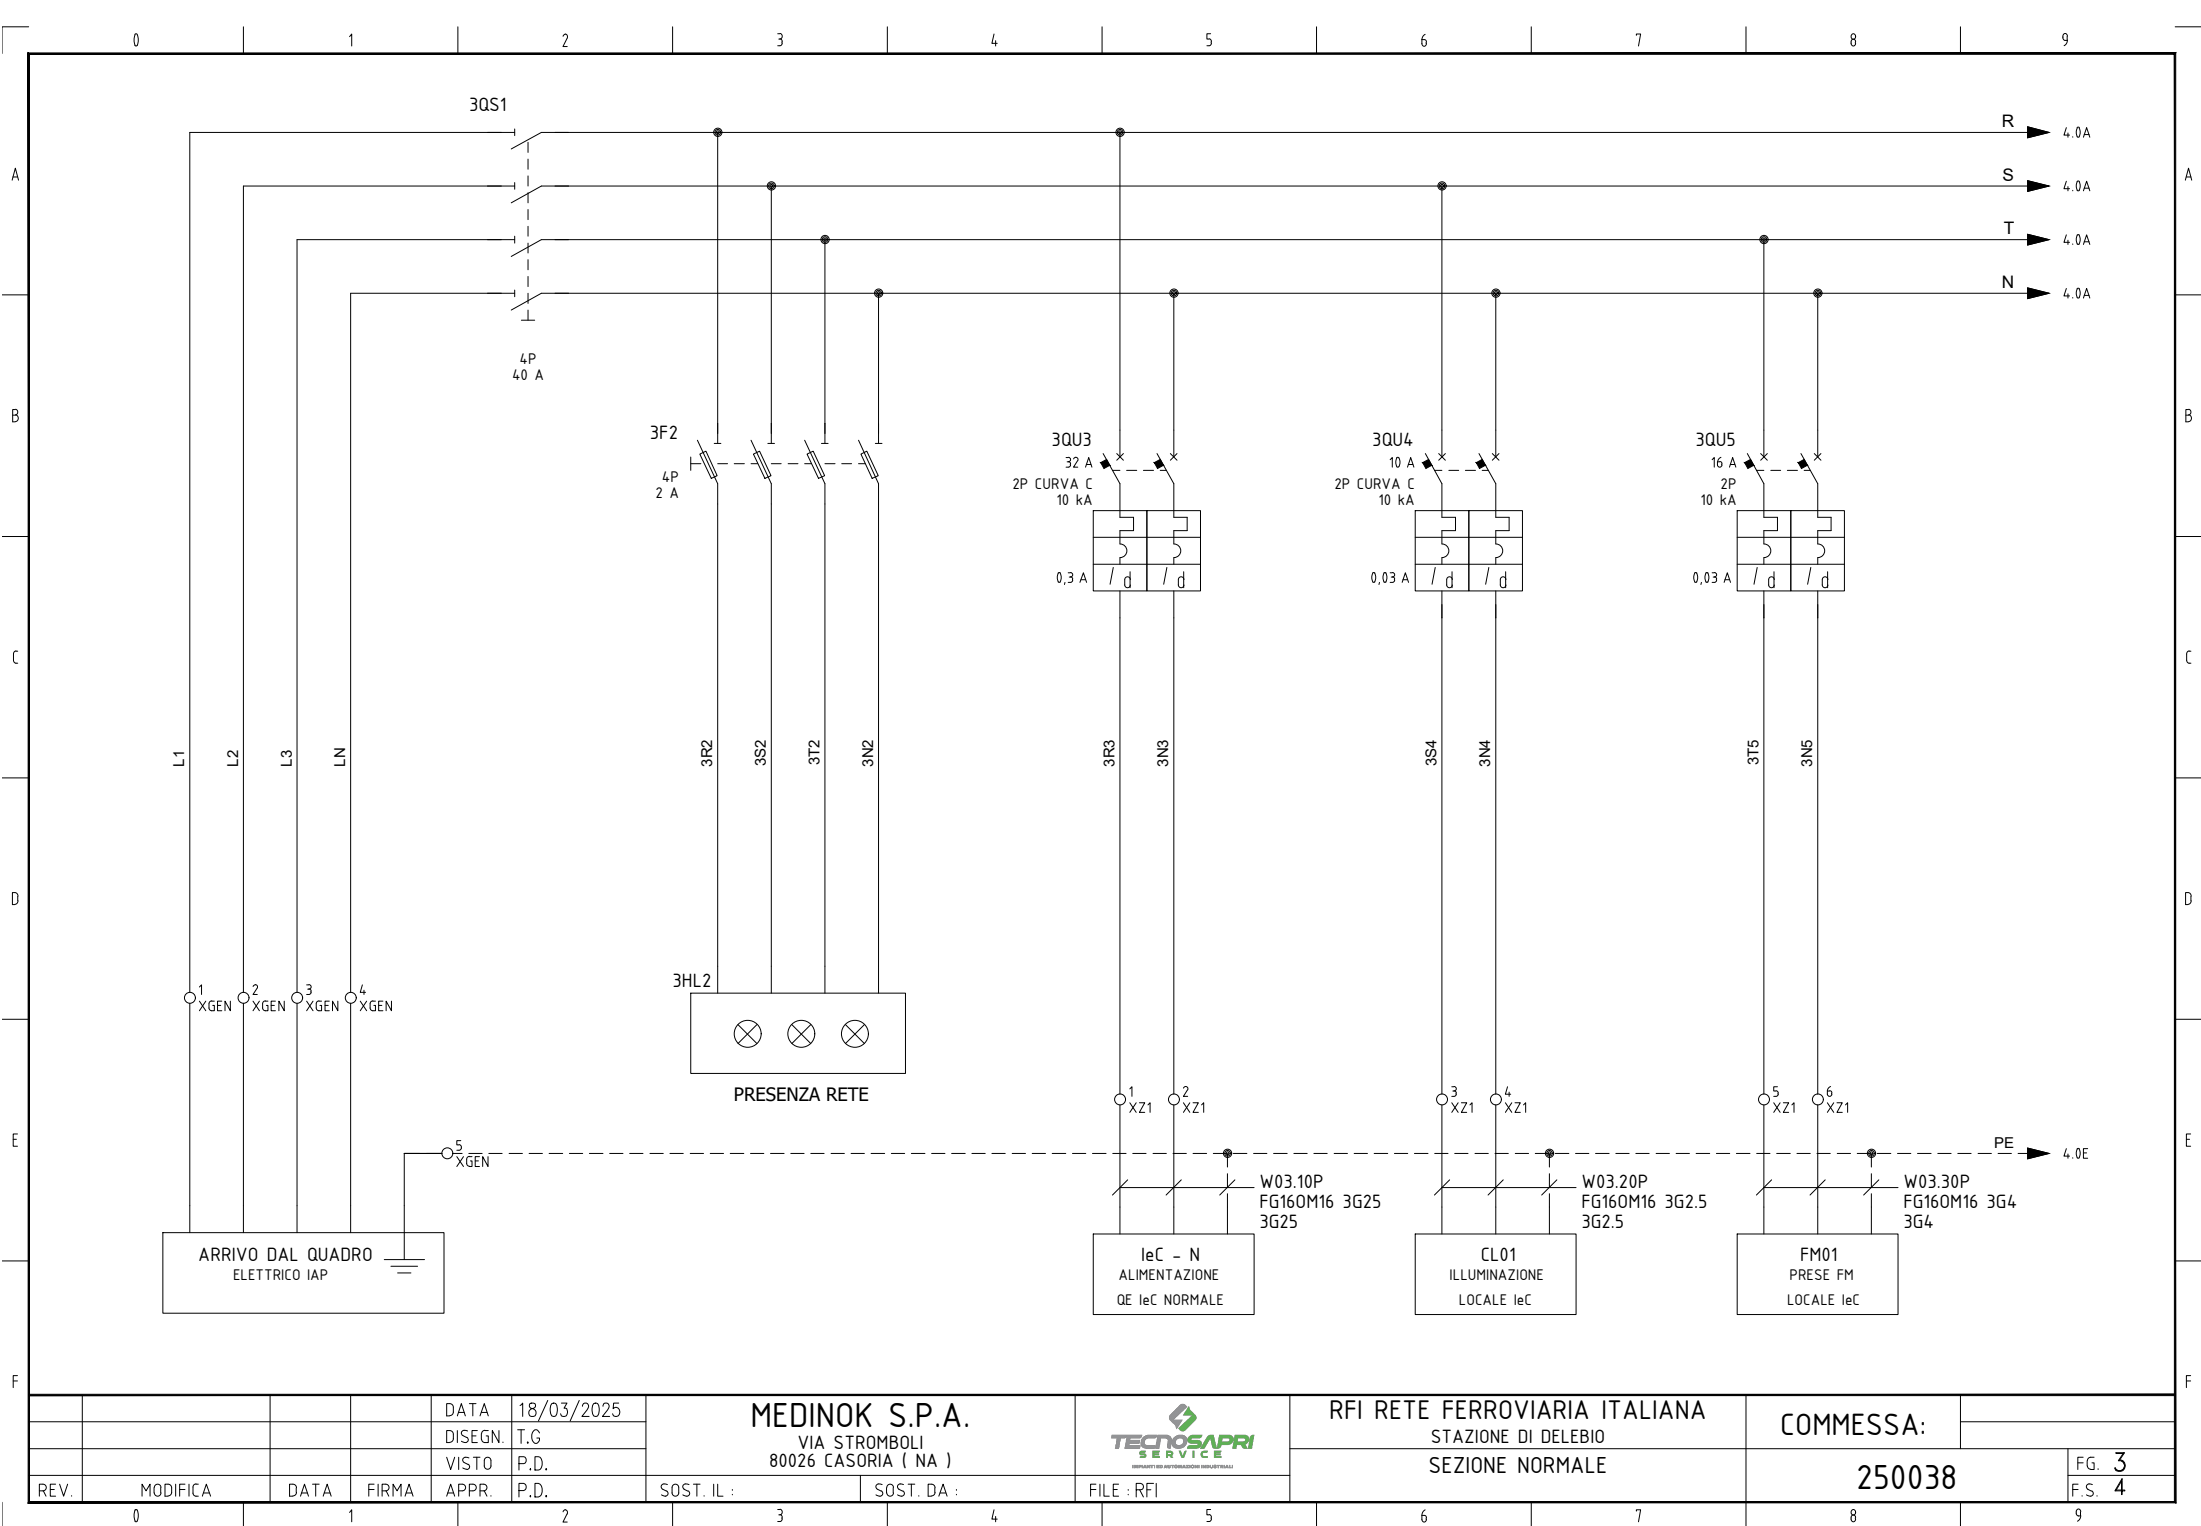


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.
		18/03/2025			
		DISEGN.	T.G.		
		VISTO	P.D.		

MEDINOK S.P.A.	
VIA STROMBOLI	
80026 CASORIA (NA)	
SOST. IL :	SOST. DA :

FILE : RFI

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI DELEBIO
SEZIONE NORMALE

COMMESSA:	
250038	FG. 3
	F.S. 4

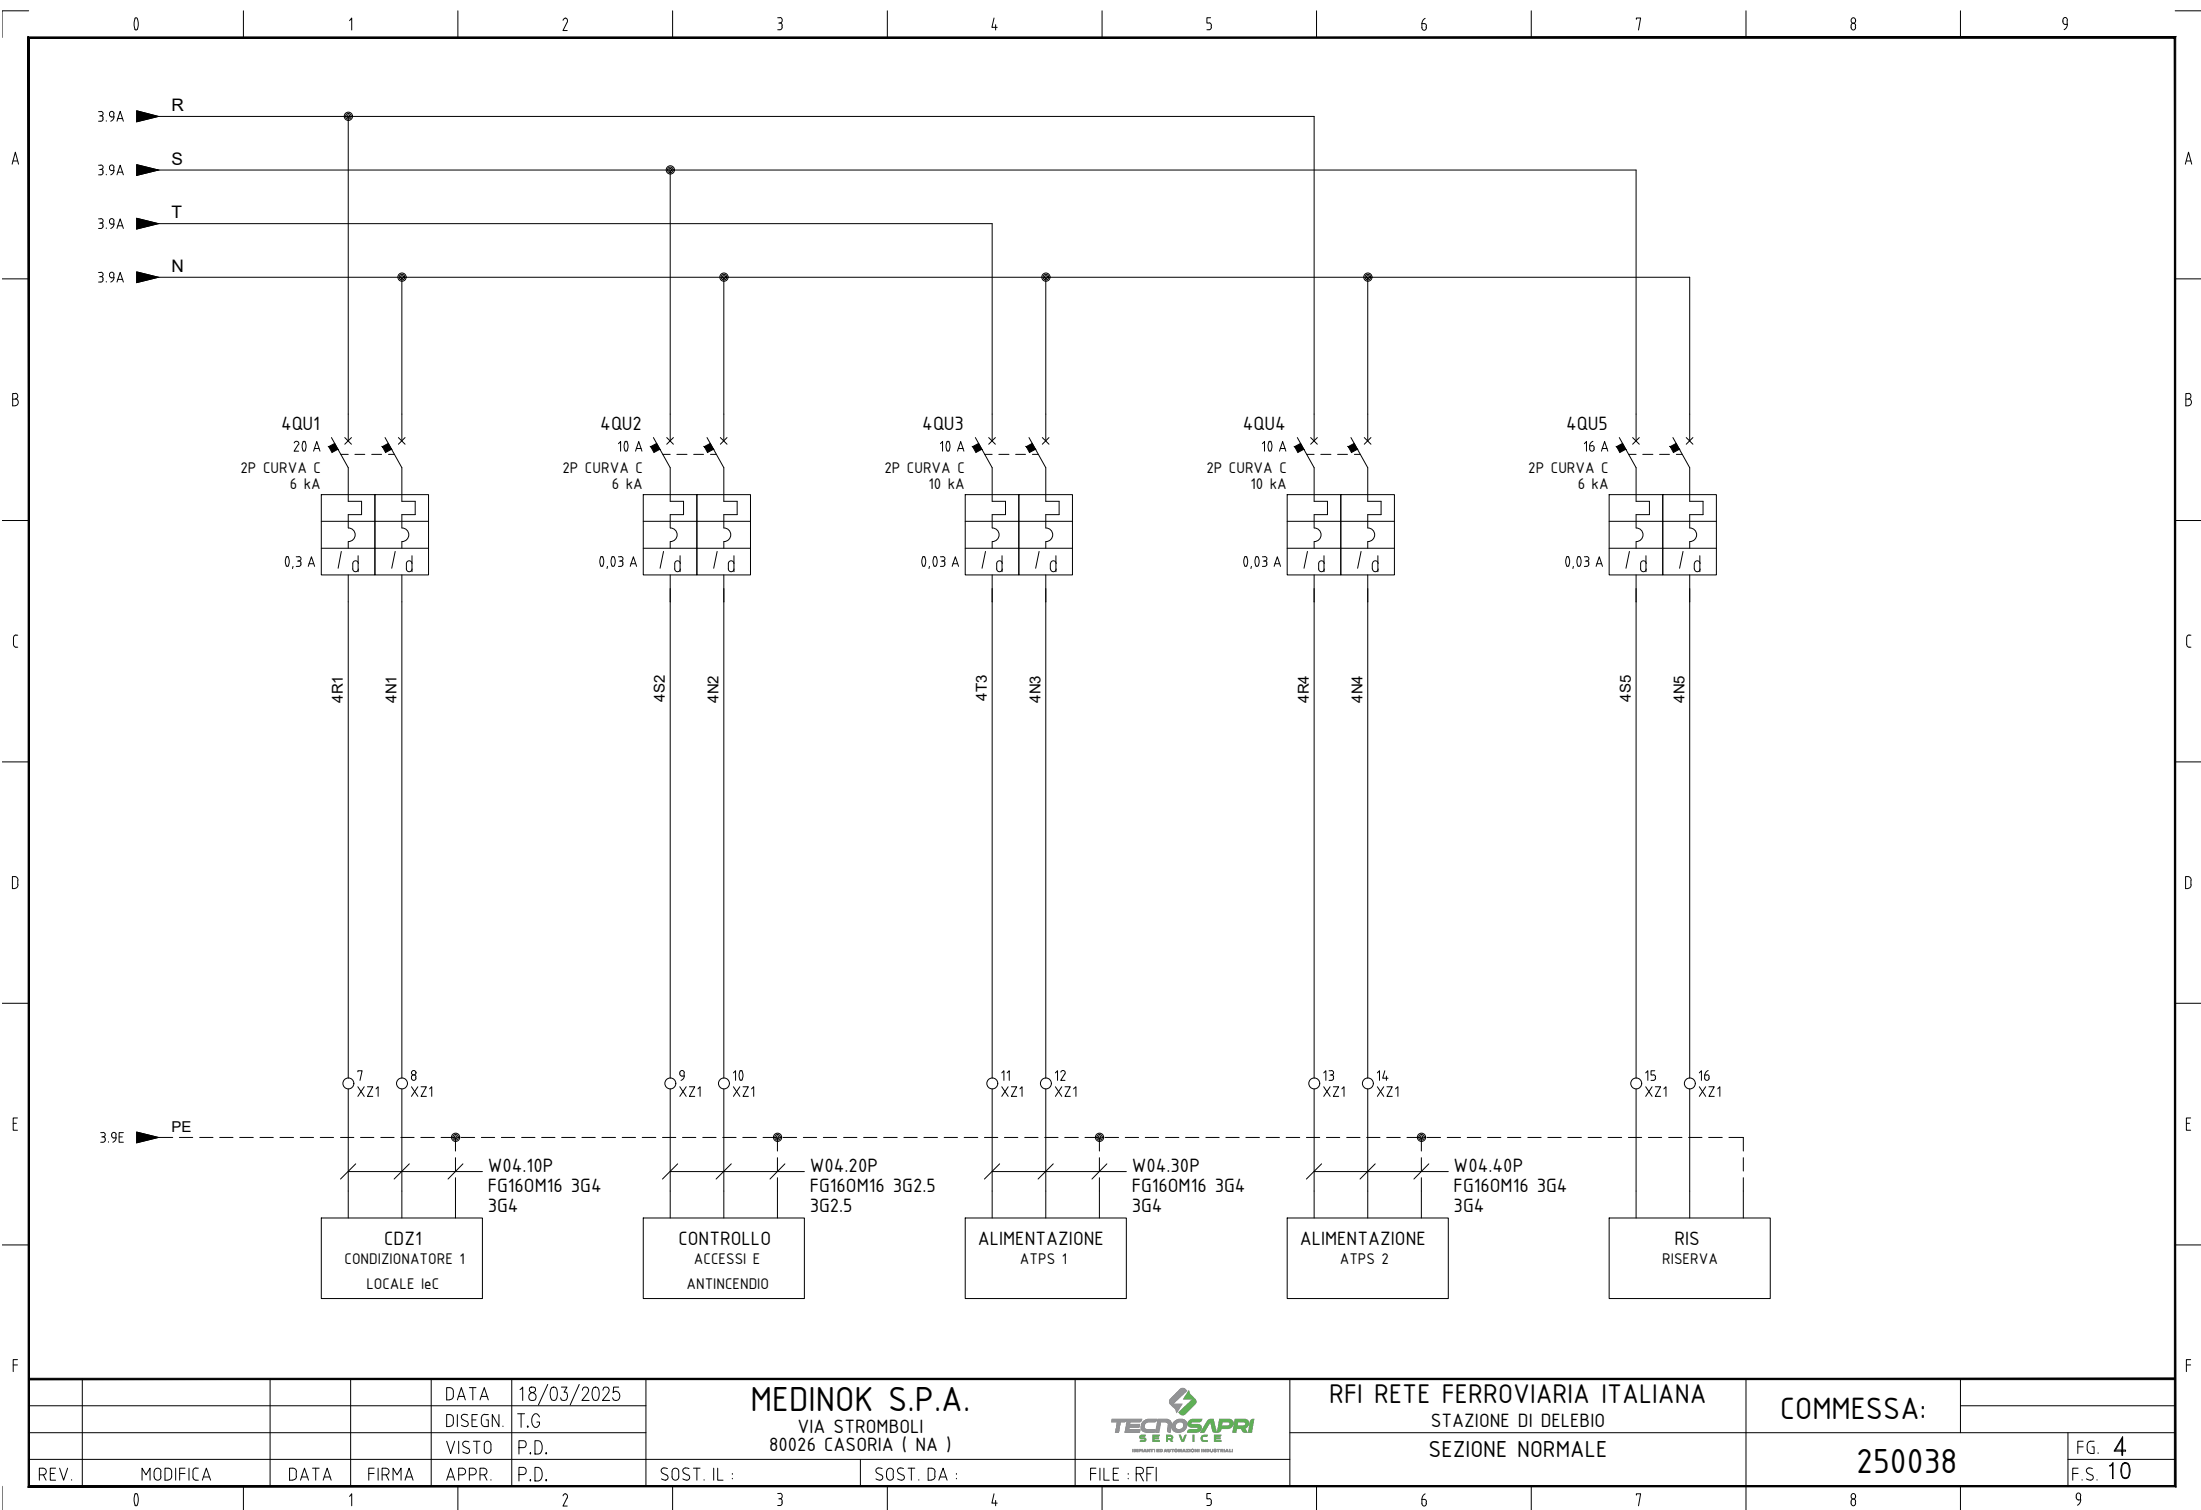

				DATA	18/03/2025
				DISEGN.	T.G
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.


MEDINOK S.P.A.	
VIA STROMBOLI	
80026 CASORIA (NA)	
SOST. IL :	SOST. DA :
FILE : RFI	




RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
STAZIONE DI DELEBIO				
SEZIONE NORMALE		250038	FG. 4	
			F.S. 10	

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

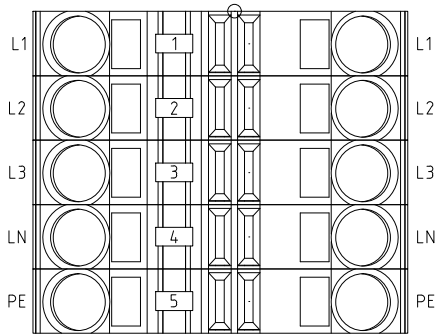

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

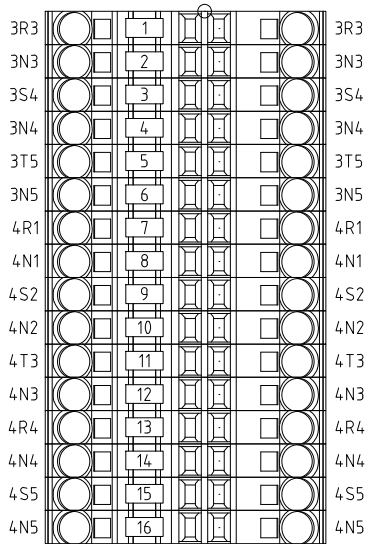

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI DELEBIO				
				VISTO	P.D.						MORSETTIERA		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			F.S. 15		

CAVI \ CABLES														
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION					
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD		
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/5	1 ○	3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25 ARRIVO DA QE IaP	10		BU	3R3		3/5	CAMPO IeC – M		
	3/5	2 ○	3N3	BN				BN	3N3				3/5	CAMPO IeC – M
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				3/5	CAMPO IeC – M
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/6	3 ○	3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5 ILLUMINAZIONE LOCALE TLC	15		BU	3S4		3/6	CAMPO CL01		
	3/6	4 ○	3N4	BN				BN	3N4				3/6	CAMPO CL01
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				3/7	CAMPO CL01
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/8	5 ○	3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4 PRESE DI SERVIZIO	25		BU	3T5		3/8	CAMPO FM01		
	3/8	6 ○	3N5	BN				BN	3N5				3/8	CAMPO FM01
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				3/8	CAMPO FM01
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/1	7 ○	4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4 CONDIZIONAMENTO 1	20		BU	4R1		4/1	CAMPO CDZ1		
	4/1	8 ○	4N1	BN				BN	4N1				4/1	CAMPO CDZ1
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/1	CAMPO CDZ1
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/2	9 ○	4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5 ANTINCENDIO	15		BU	4S2		4/2	CAMPO CONTROLLO		
	4/3	10 ○	4N2	BN				BN	4N2				4/3	CAMPO CONTROLLO
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/3	CAMPO CONTROLLO
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/4	11 ○	4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4 ATPS 1	10		BU	4T3		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE		
	4/4	12 ○	4N3	BN				BN	4N3				4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/6	13 ○	4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4 ATPS 2	10		BU	4R4		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE		
	4/6	14 ○	4N4	BN				BN	4N4				4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE IMPAGNATI CON AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI DELEBIO				
				VISTO	P.D.						LISTA CAVI		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :RFI					