


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI: DORIO				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
N° COMMESSA: 250038										
					DATA	FIRME				
				DIS.	18/03/2025	T.G.				
				VISTO	18/03/2025	D.P.				
				APPROV.	18/03/2025	D.P.				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : DORIO		FOGLIO
										T.F.

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 IMPRESA DI INFORMATICA INDUSTRIALE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI DORIO				
				VISTO	P.D.						COPERTINA		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					



LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

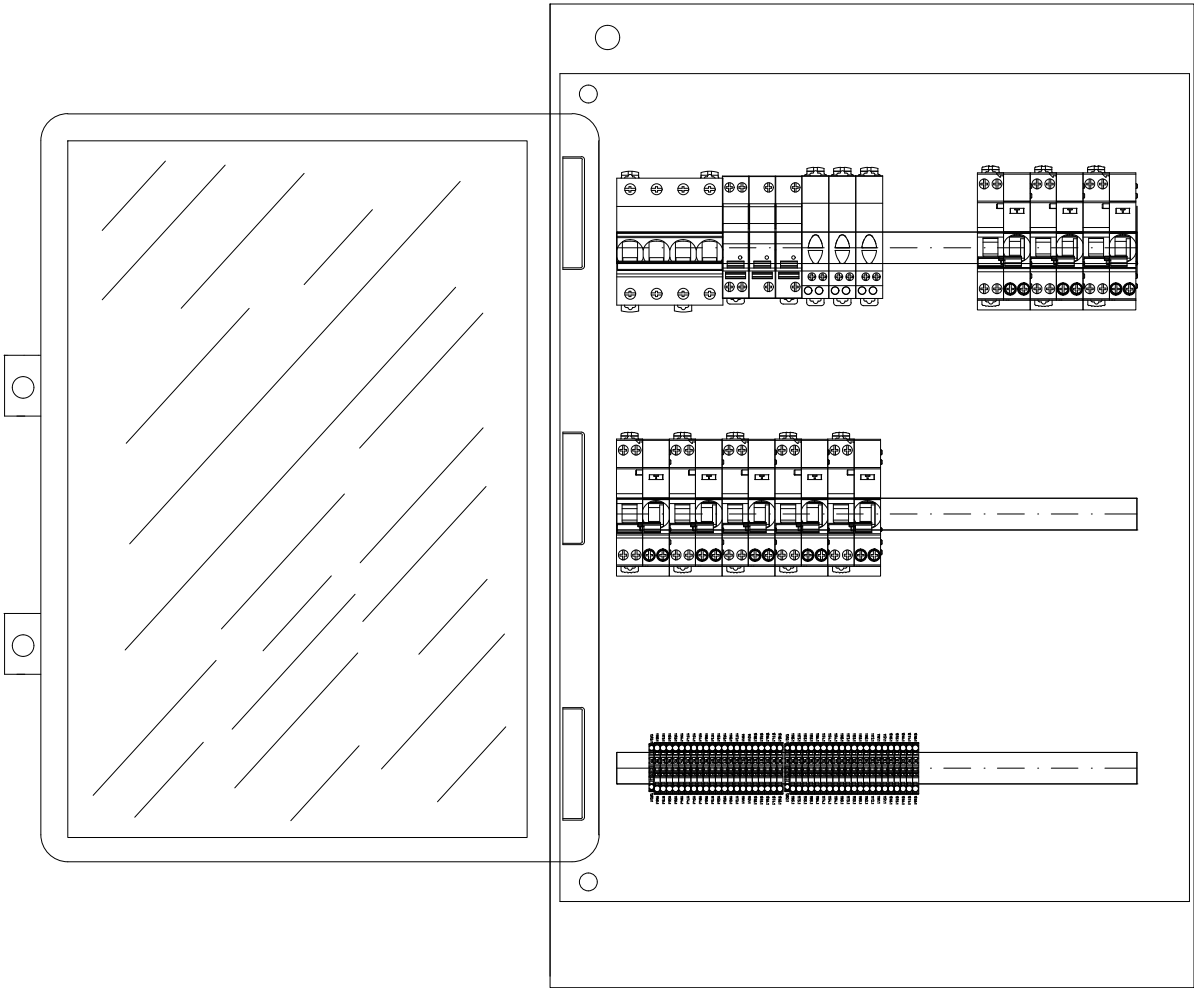

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI DORIO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038		FG. 1A	F.S. 1B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A A

B B



C C

D D

E E

F F

LAYOUT Q.E.

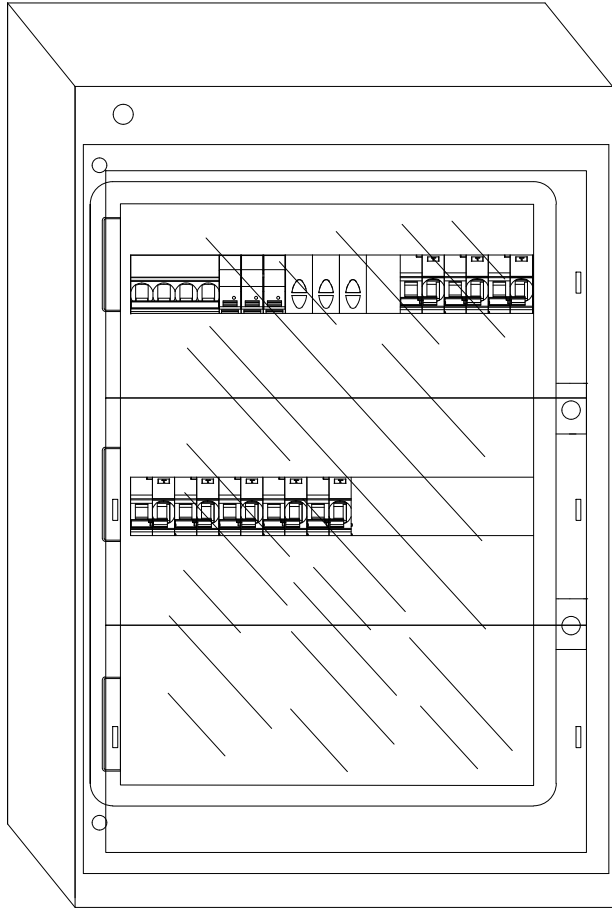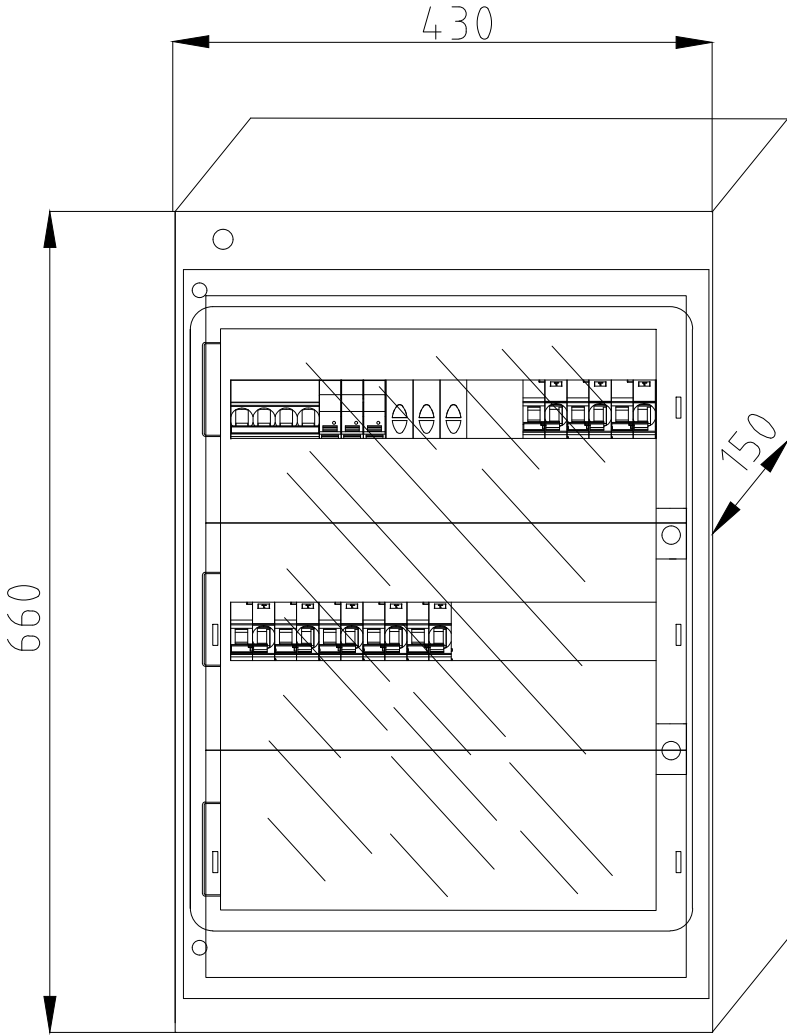


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI DORIO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038	FG. 1B	F.S. 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


LISTA FOGLI \ INDEX

[illegible]

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 TECNOSAPI SERVICE IMPAGNATI CON AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI DORIO				
				VISTO	P.D.						LEGENDA		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					

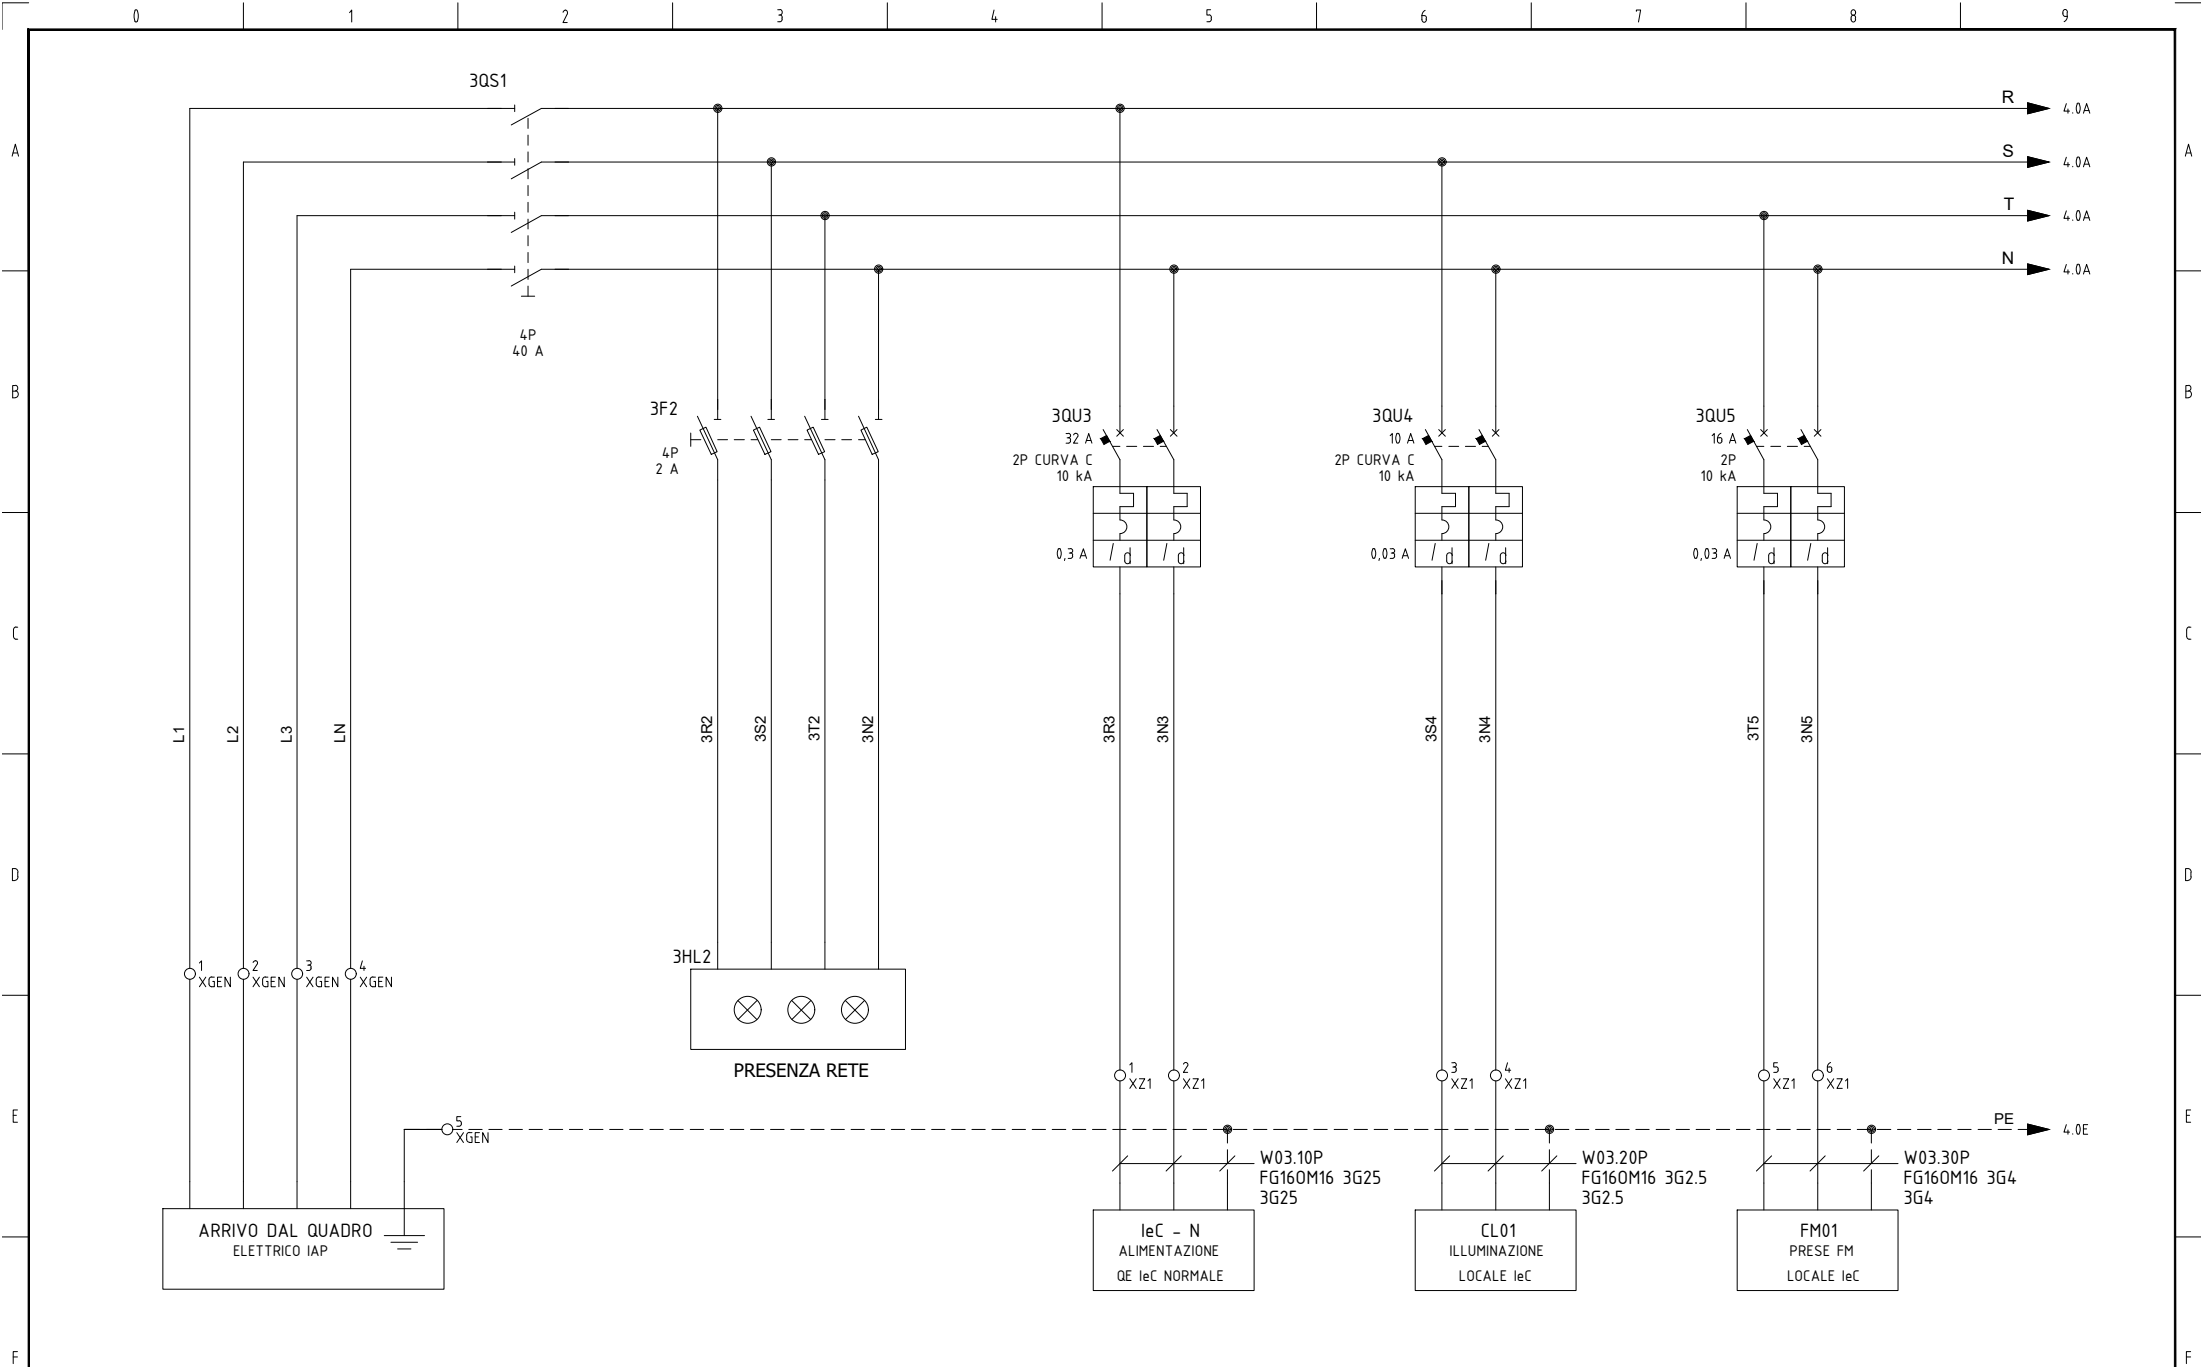


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI DORIO		COMMESSA:								
				DISEGN.	T.G.														
				VISTO	P.D.							SEZIONE NORMALE		250038		FG. 3			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	F.S. 4										
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	

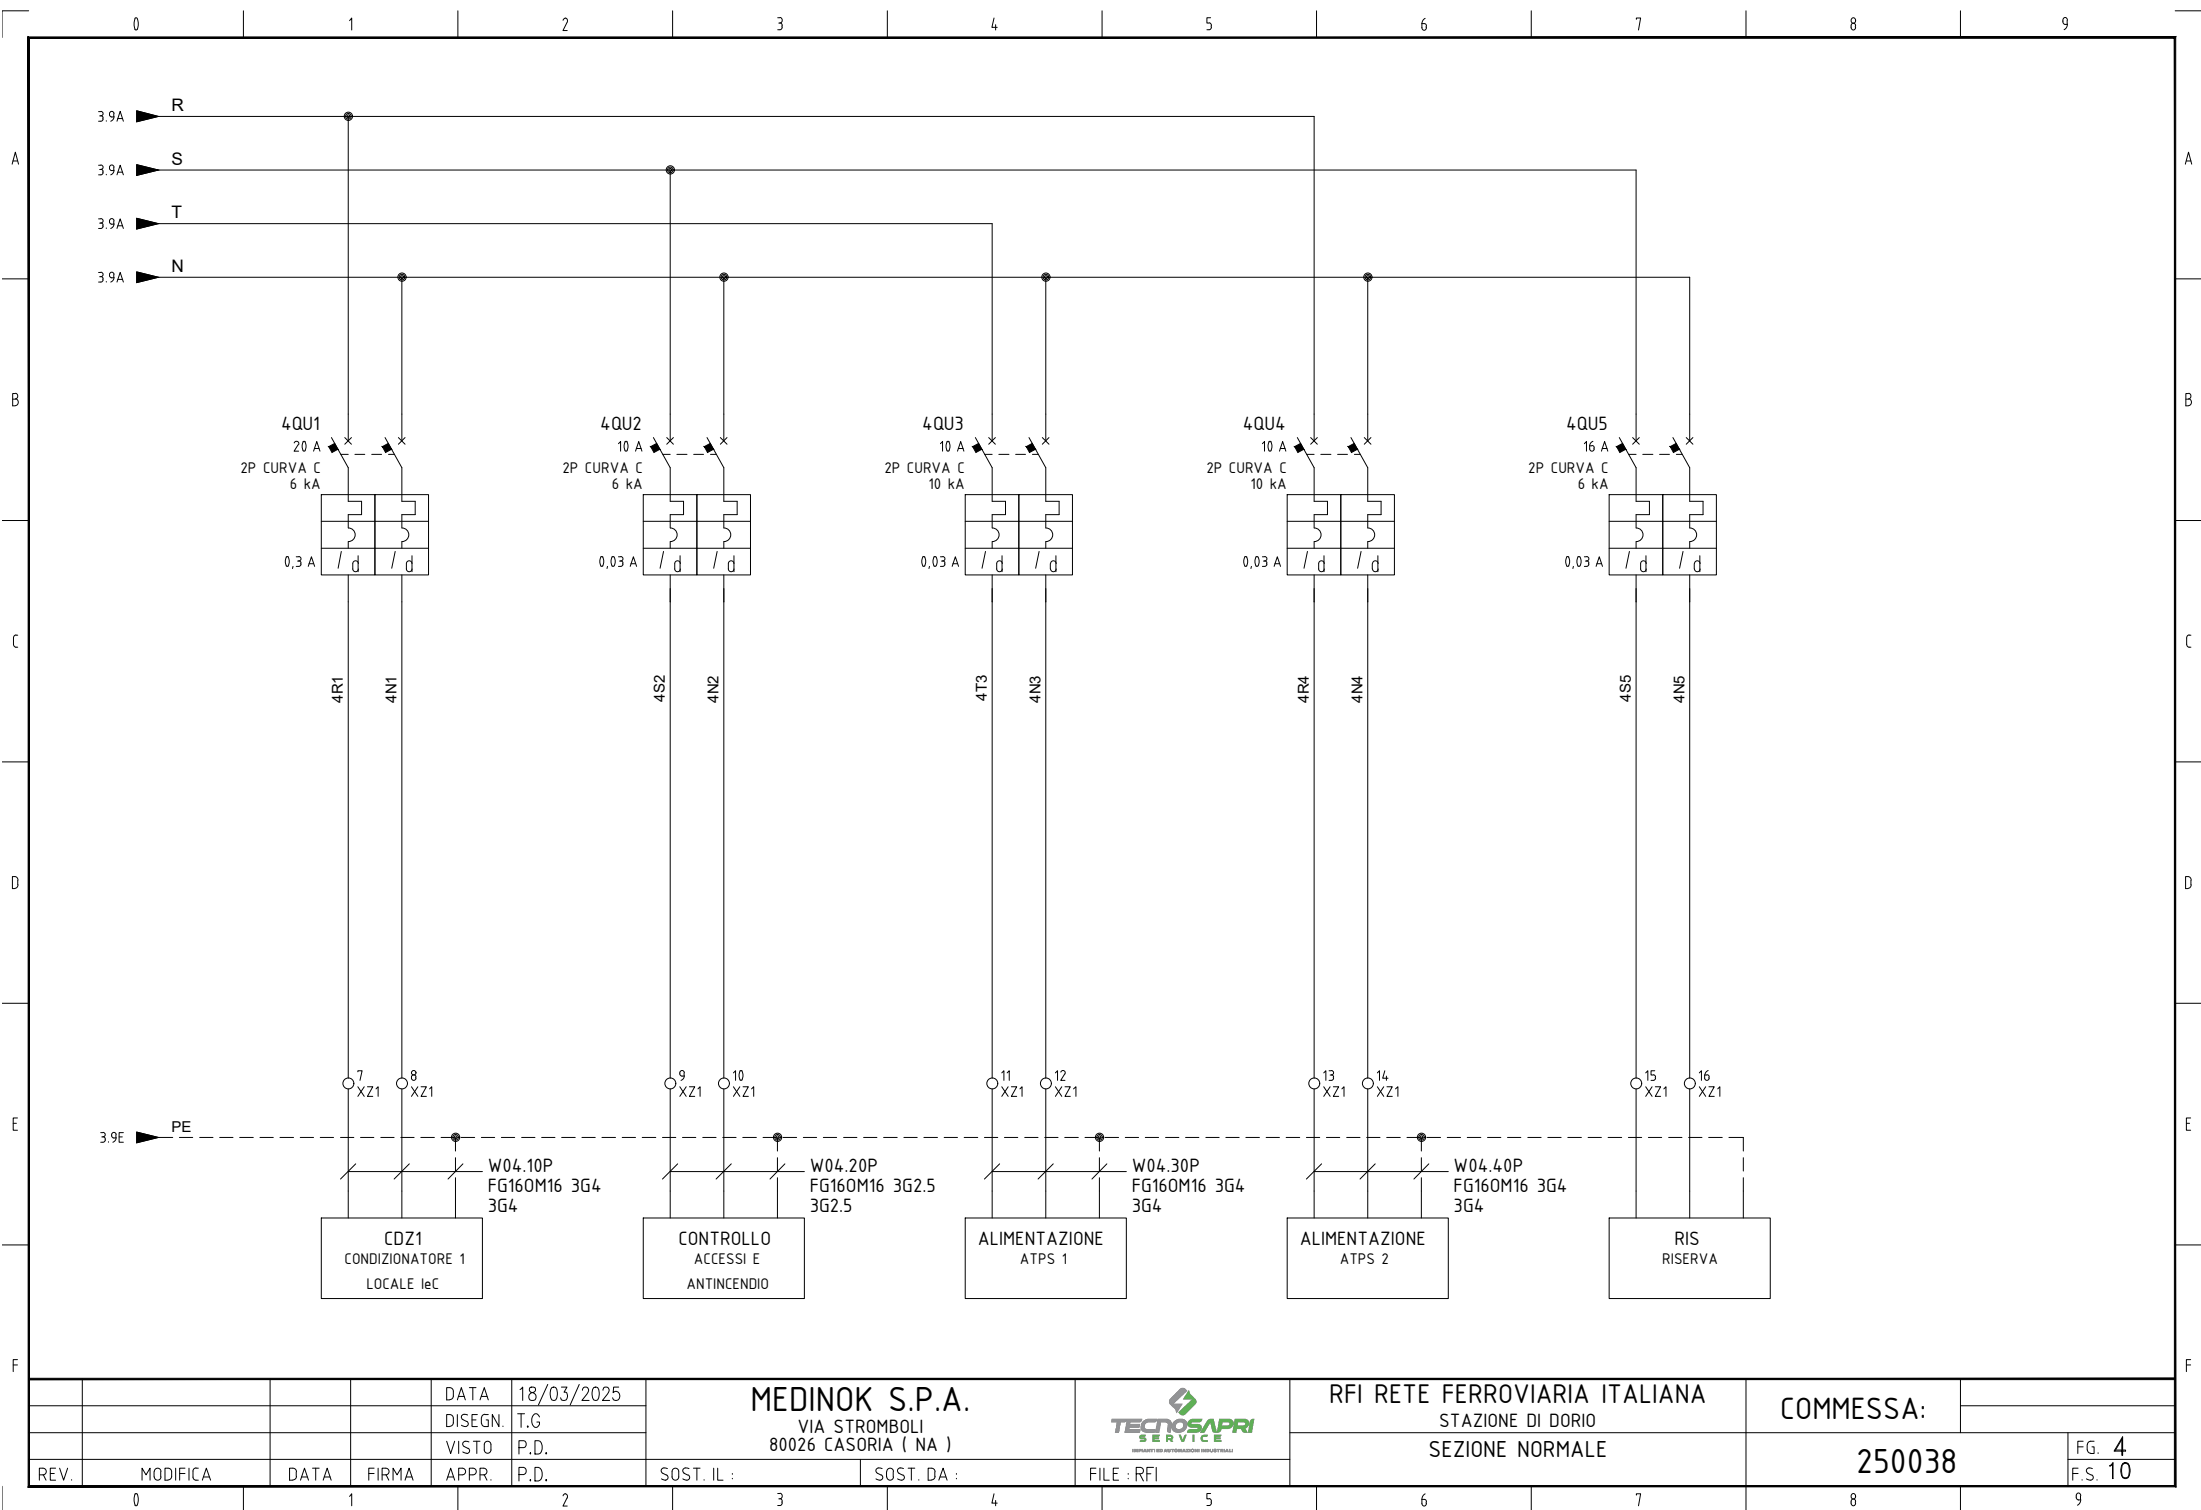


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI DORIO SEZIONE NORMALE		COMMESSA: 250038			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					FG. 4	F.S. 10

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

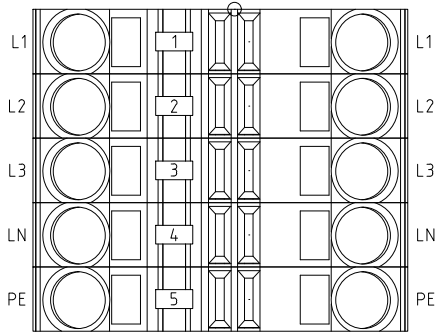

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

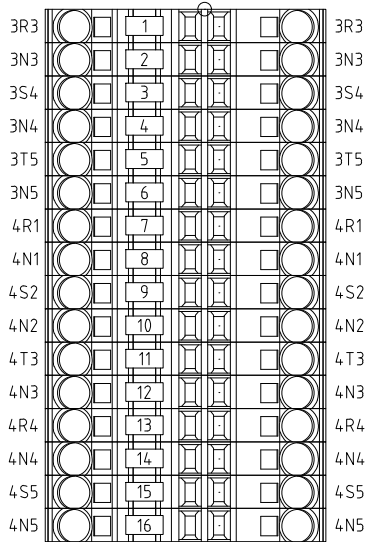

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			 RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI DORIO MORSETTIERA		COMMESSA: 250038		FG. 10 F.S. 15	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CAVI \ CABLES												
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION			
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/5 3/5 3/1	1 ○	3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25 ARRIVO DA QE IaP	10		BU	3R3		3/5 3/5 3/5	CAMPO IeC - N CAMPO IeC - N CAMPO IeC - N
		2 ○	3N3	BN				BN	3N3			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/6 3/6 3/1	3 ○	3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5 ILLUMINAZIONE LOCALE TLC	15		BU	3S4		3/6 3/6 3/7	CAMPO CL01 CAMPO CL01 CAMPO CL01
		4 ○	3N4	BN				BN	3N4			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/8 3/8 3/1	5 ○	3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4 PRESE DI SERVIZIO	25		BU	3T5		3/8 3/8 3/8	CAMPO FM01 CAMPO FM01 CAMPO FM01
		6 ○	3N5	BN				BN	3N5			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/1 4/1 3/1	7 ○	4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4 CONDIZIONAMENTO 1	20		BU	4R1		4/1 4/1 4/1	CAMPO CDZ1 CAMPO CDZ1 CAMPO CDZ1
		8 ○	4N1	BN				BN	4N1			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/2 4/3 3/1	9 ○	4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5 ANTINCENDIO	15		BU	4S2		4/2 4/3 4/3	CAMPO CONTROLLO CAMPO CONTROLLO CAMPO CONTROLLO
		10 ○	4N2	BN				BN	4N2			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/4 4/4 3/1	11 ○	4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4 ATPS 1	10		BU	4T3		4/4 4/4 4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE
		12 ○	4N3	BN				BN	4N3			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/6 4/6 3/1	13 ○	4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4 ATPS 2	10		BU	4R4		4/6 4/6 4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE
		14 ○	4N4	BN				BN	4N4			
		5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE			