


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI: LIERNA				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
N° COMMESSA: 250038										
					DATA	FIRME				
				DIS.	18/03/2025	T.G.				
				VISTO	18/03/2025	D.P.				
				APPROV.	18/03/2025	D.P.				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : LIERNA		

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE IMPRESA DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI LIERNA					
				VISTO	P.D.						COPERTINA		250038	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :RFI					F.S. 1A	



LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

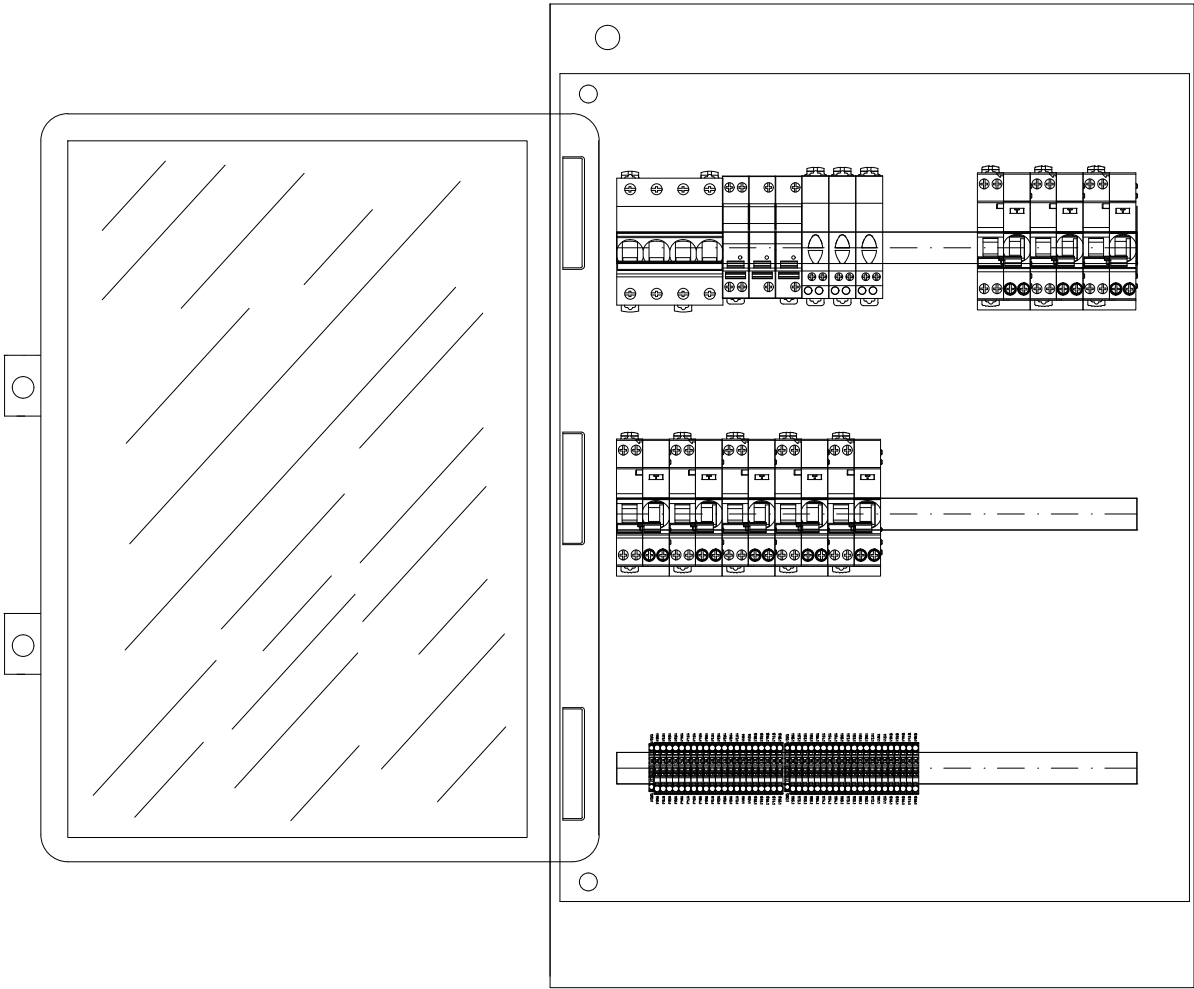

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI LIERNA		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038		FG. 1A	F.S. 1B

B

C


D

E


F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

LISTA FOGLI \ INDEX																					
Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions									Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	COPERTINA																				
1A	LAYOUT																				
1B	LAYOUT																				
2	LEGENDA																				
3	SEZIONE NORMALE																				
4	SEZIONE NORMALE																				
10	MORSETTIERA																				
15	LISTA CAVI																				

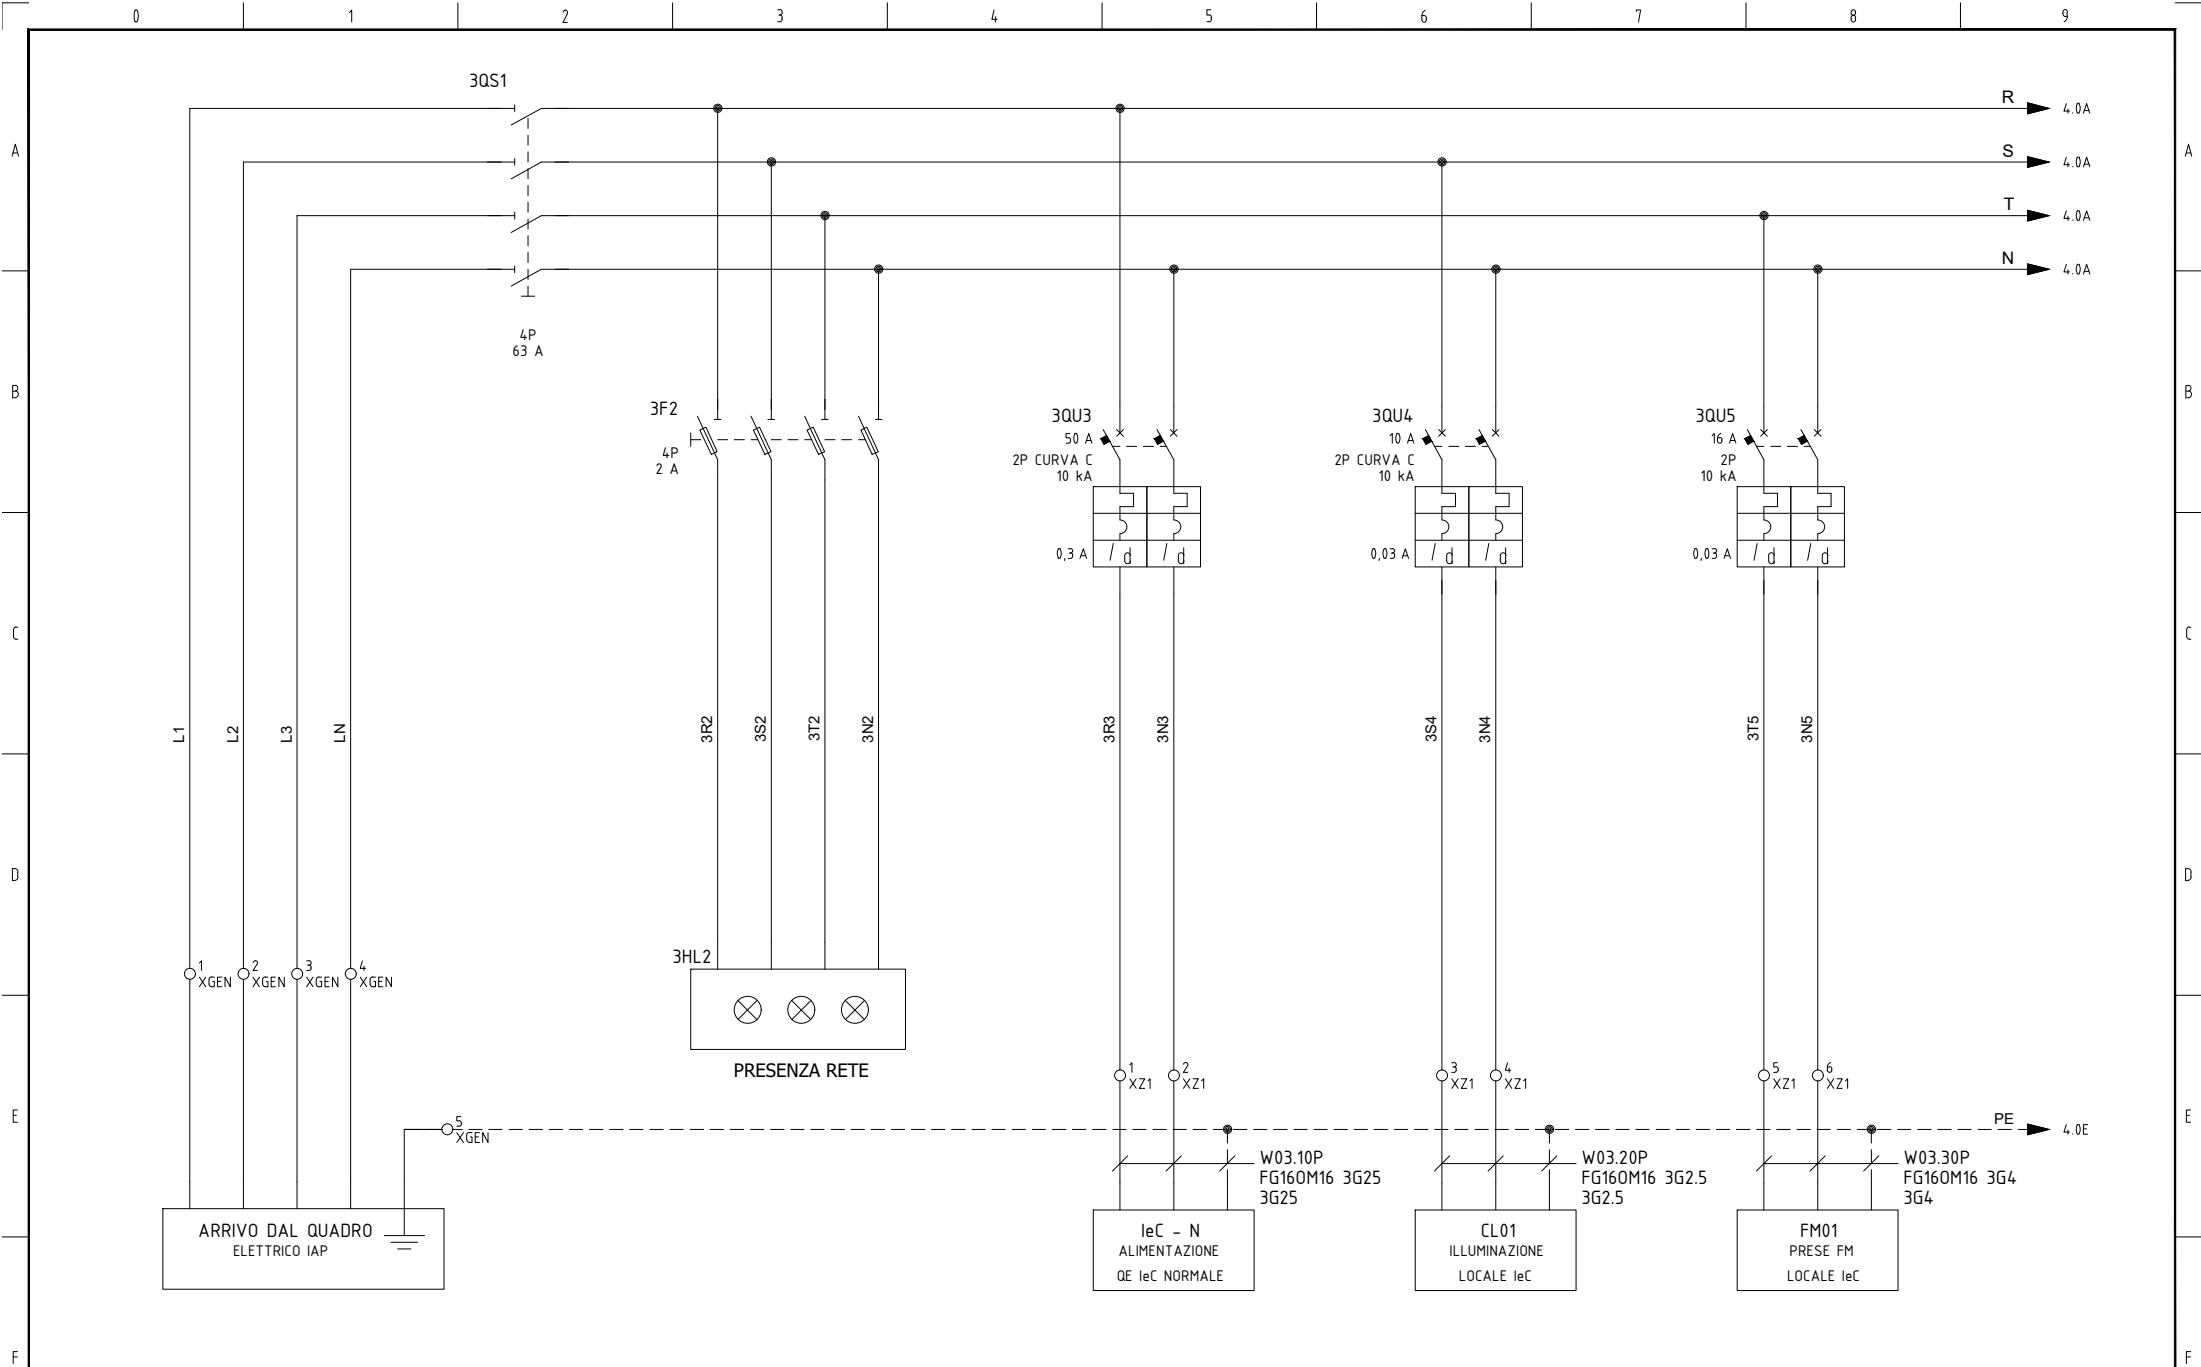

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI LIERNA		COMMESSA:								
				DISEGN.	T.G.														
				VISTO	P.D.							SEZIONE NORMALE		250038		FG. 3			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	F.S. 4										
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	

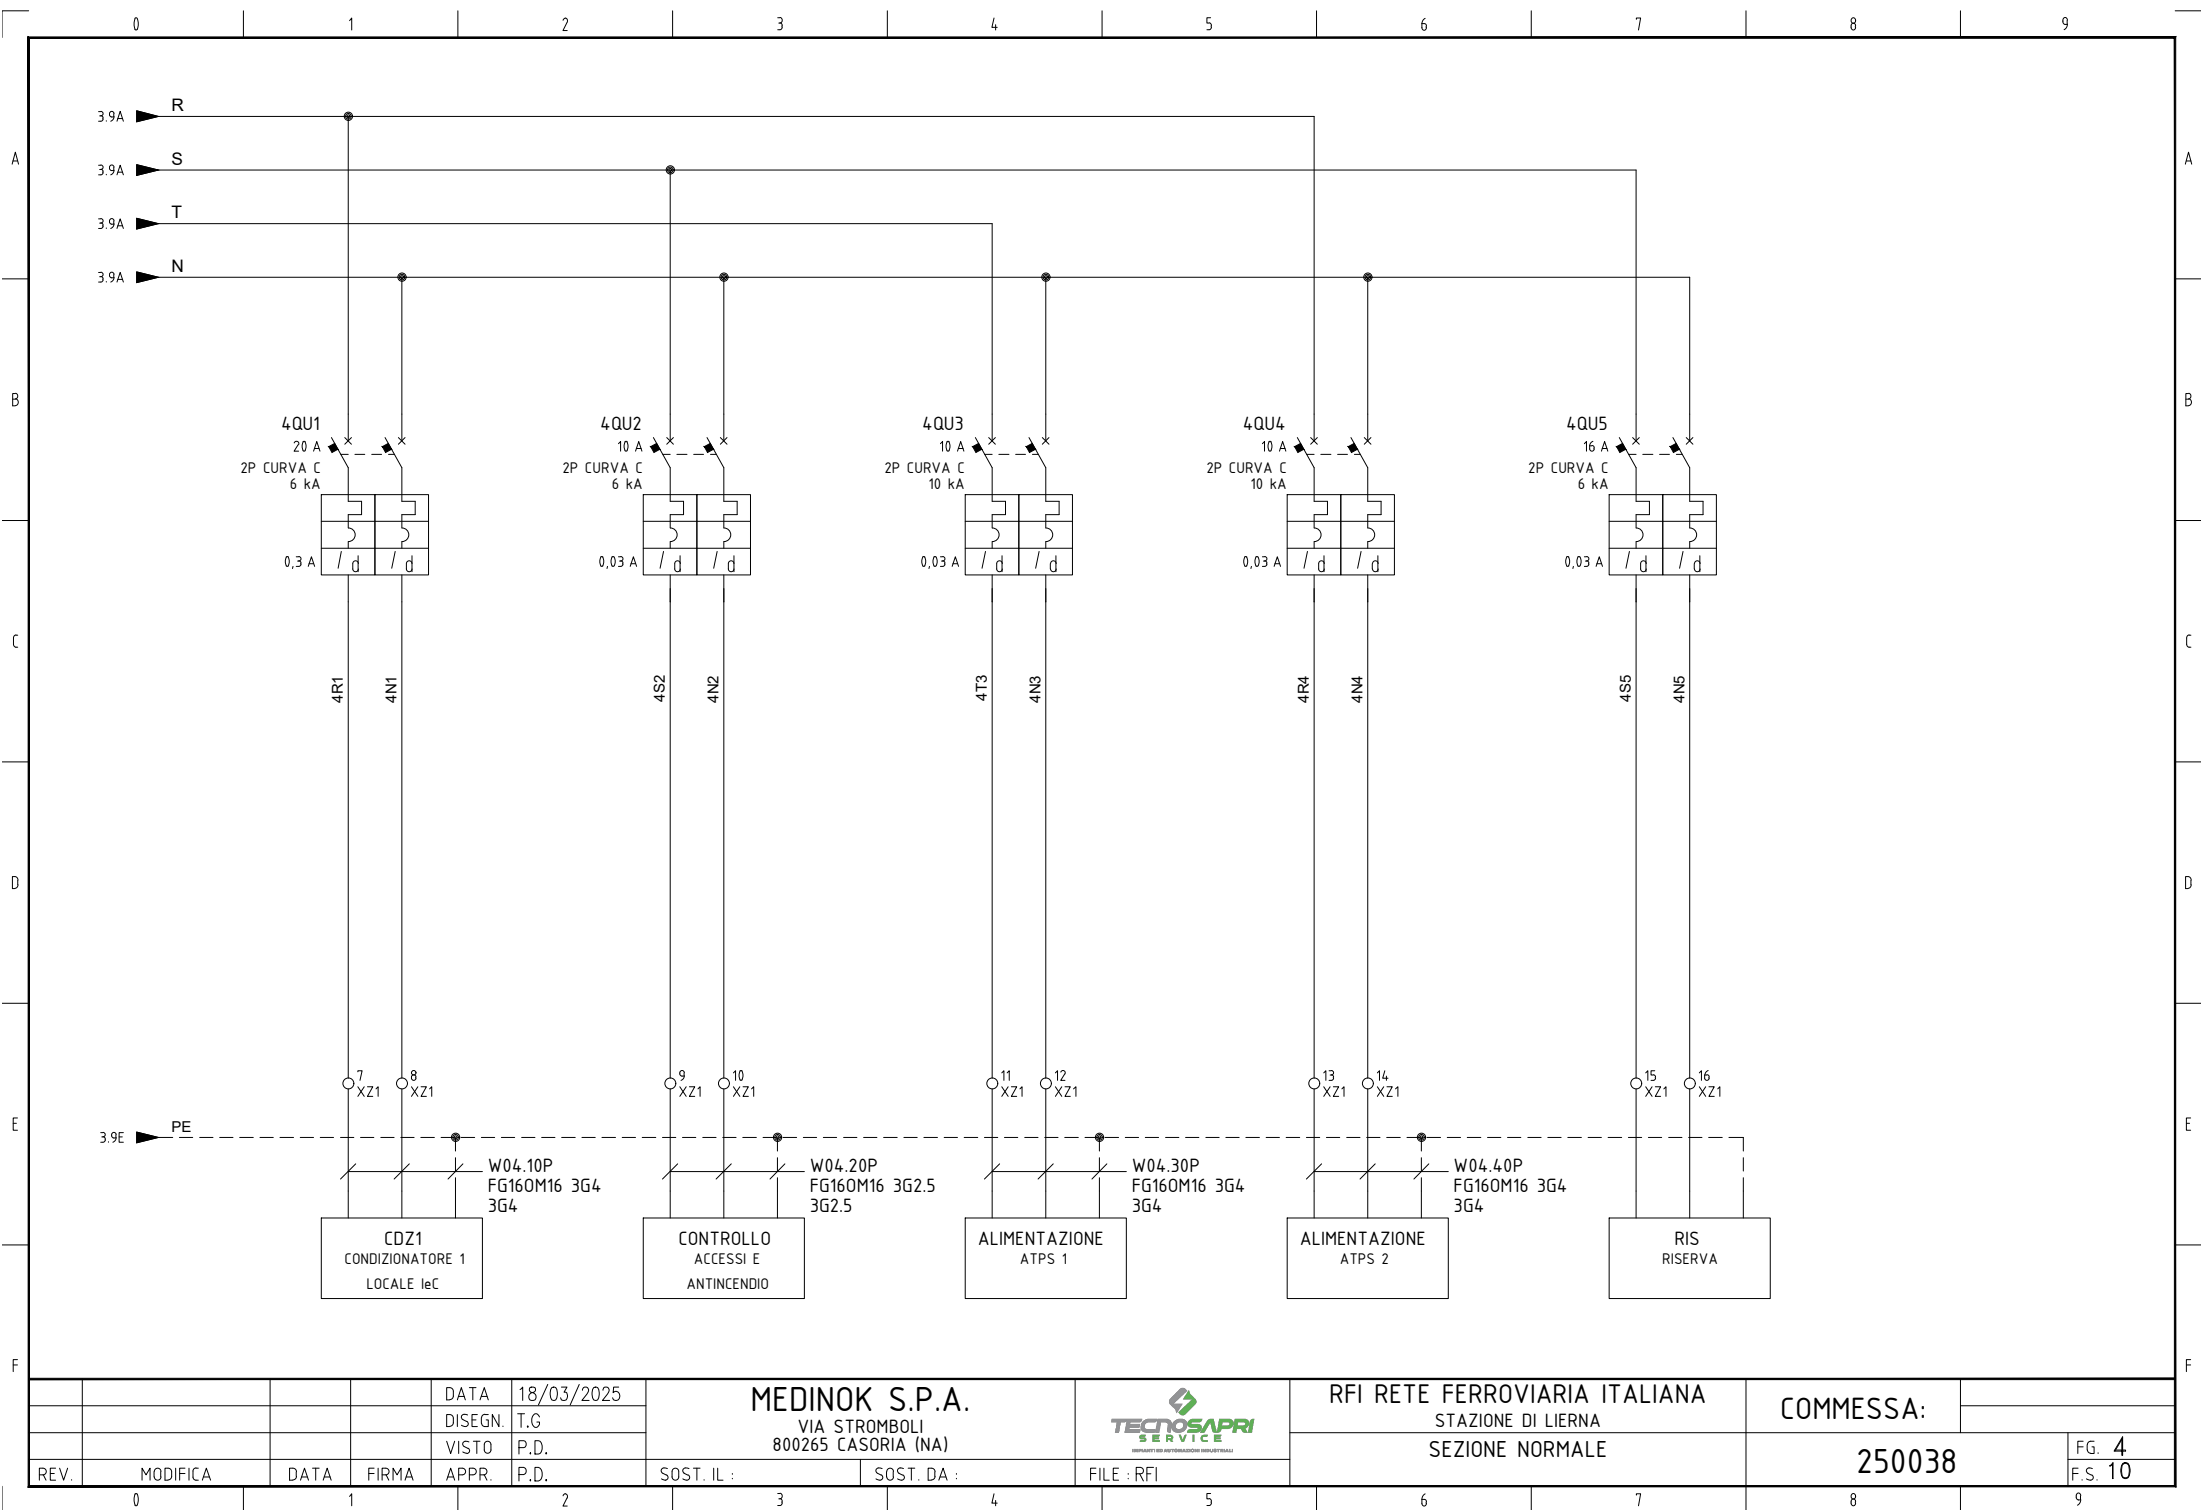

MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
800265 CASORIA (NA)



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI LIERNA
SEZIONE NORMALE


COMMESSA:

250038


FG. 4
F.S. 10

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

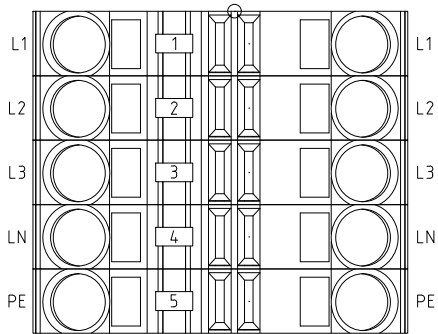

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

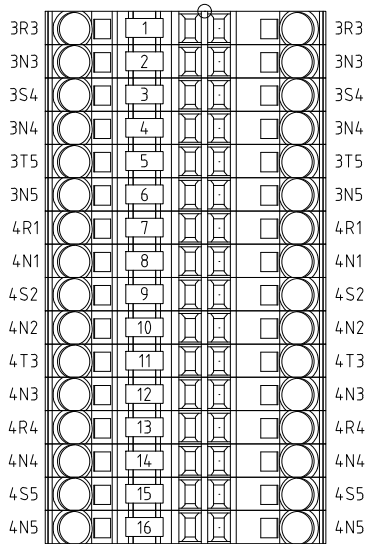

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI LIERNA MORSETTIERA		COMMESSA: 250038		FG. 10 F.S. 15	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	CAVI \ CABLES												
	QUADRO \ PANEL								DESTINAZIONE \ LOCATION				
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
A	+QG XZ1	3/5	1 ○	3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25	10		BU	3R3		3/5	CAMPO leC - N
	+QG XZ1	3/5	2 ○	3N3	BN				BN	3N3		3/5	CAMPO leC - N
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/5	CAMPO leC - N
B	+QG XZ1	3/6	3 ○	3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5	15		BU	3S4		3/6	CAMPO CL01
	+QG XZ1	3/6	4 ○	3N4	BN				BN	3N4		3/6	CAMPO CL01
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/7	CAMPO CL01
	+QG XZ1	3/8	5 ○	3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4	25		BU	3T5		3/8	CAMPO FM01
	+QG XZ1	3/8	6 ○	3N5	BN				BN	3N5		3/8	CAMPO FM01
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/8	CAMPO FM01
C	+QG XZ1	4/1	7 ○	4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4	20		BU	4R1		4/1	CAMPO CDZ1
	+QG XZ1	4/1	8 ○	4N1	BN				BN	4N1		4/1	CAMPO CDZ1
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/1	CAMPO CDZ1
	+QG XZ1	4/2	9 ○	4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5	15		BU	4S2		4/2	CAMPO CONTROLLO
	+QG XZ1	4/3	10 ○	4N2	BN				BN	4N2		4/3	CAMPO CONTROLLO
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/3	CAMPO CONTROLLO
D	+QG XZ1	4/4	11 ○	4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4	10		BU	4T3		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XZ1	4/4	12 ○	4N3	BN				BN	4N3		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XZ1	4/6	13 ○	4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4	10		BU	4R4		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XZ1	4/6	14 ○	4N4	BN				BN	4N4		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
E													
F													
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)				RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI LIERNA LISTA CAVI		COMMESSA: 250038	
				DISEGN.	T.G								
				VISTO	P.D.								
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI				FG. 15 F.S. /
	0		1		2		3	4	5	6	7	8	9