


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO


PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI: PRATA CAMPORTACCIO				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
N° COMMESSA: 250038										
					DATA	FIRME				
				DIS.	18/03/2025	T.G.				
				VISTO	18/03/2025	D.P.				
				APPROV.	18/03/2025	D.P.				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : PRATA CAMPORTACCIO		
								FOGLIO		
								T.F.		

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE (SISTEMI PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI)	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO				
				VISTO	P.D.				COPERTINA		250038		FG. 1
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					F.S. 1A
0						1	2	3	4	5	6	7	8

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

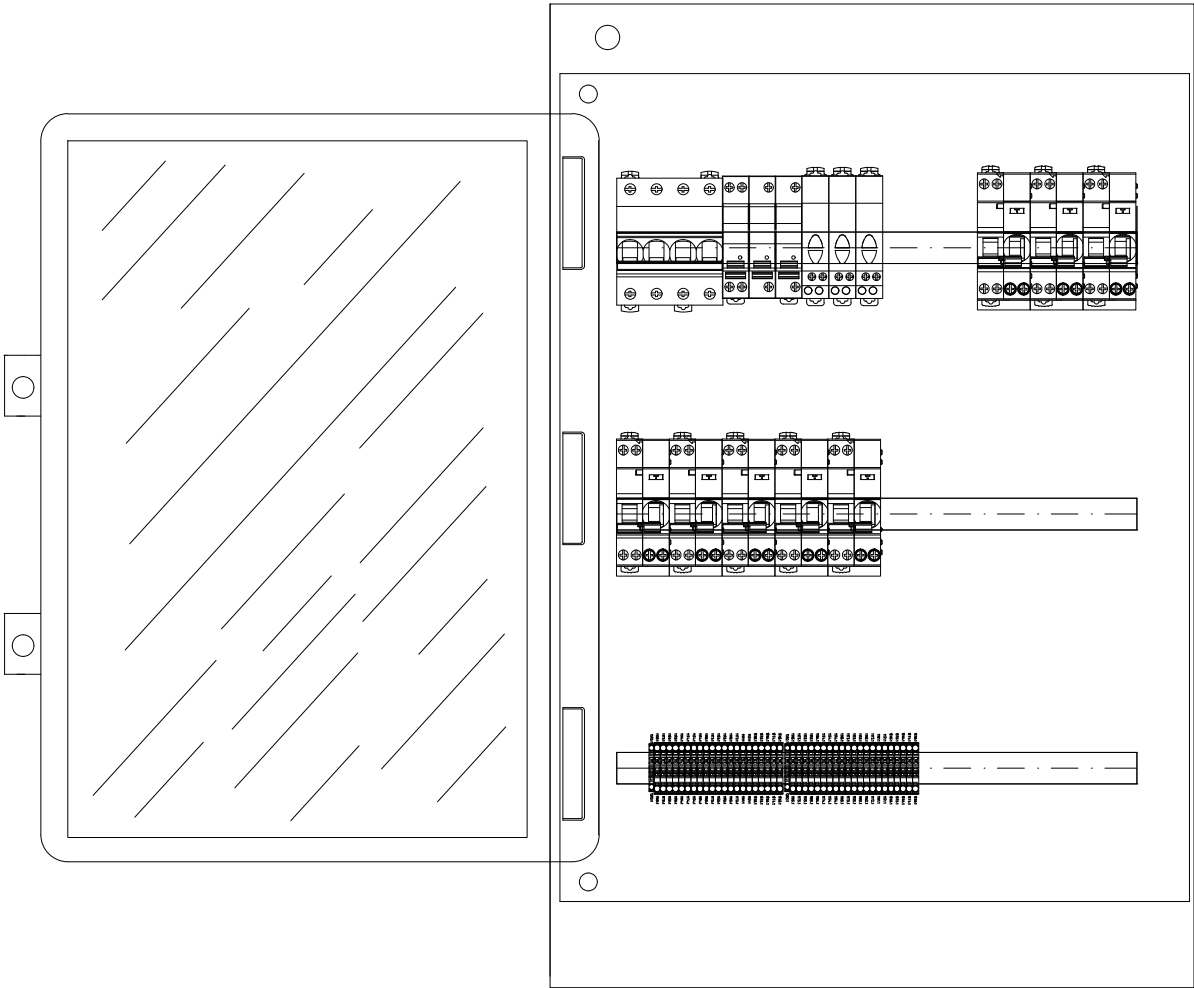

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO		COMMESSA:	
				DISEGN.	T.G.							
				VISTO	P.D.							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038	FG. 1A F.S. 1B

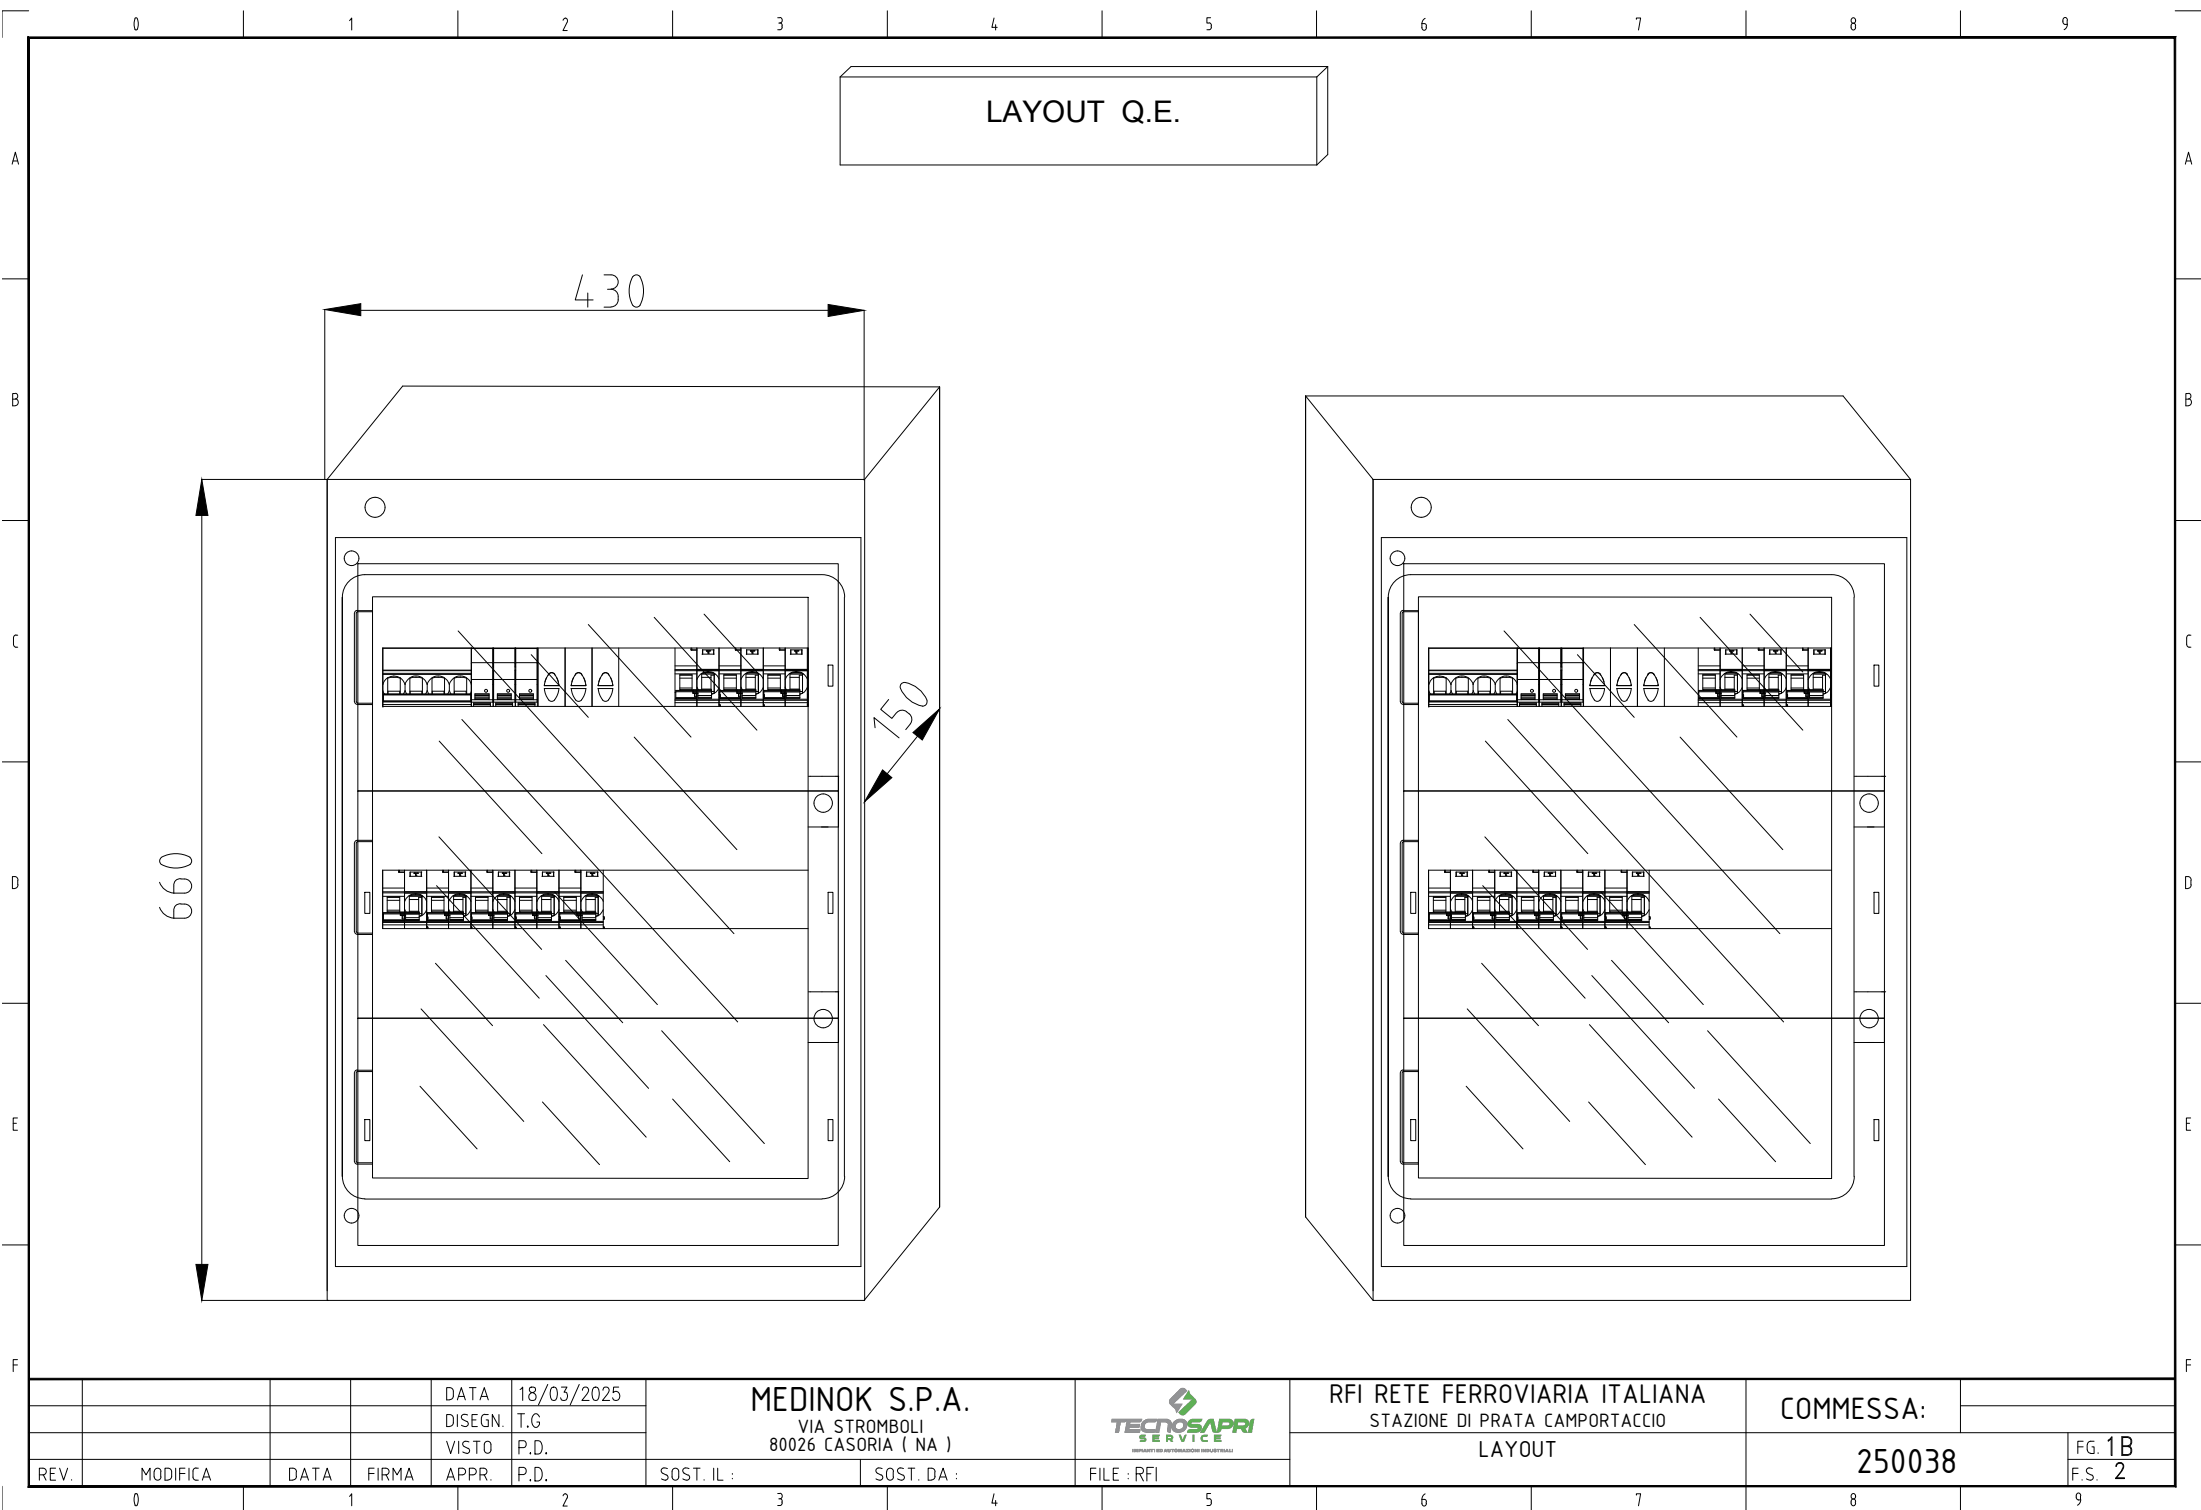

				DATA	18/03/2025
				DISEGN.	T.G
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.


MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
80026 CASORIA (NA)




RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO
LAYOUT

COMMESSA:	
250038	FG. 1B F.S. 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																
A	LISTA FOGLI \ INDEX																		A						
	Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions									Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni Revisions											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	1	COPERTINA																							
	1A	LAYOUT																							
	1B	LAYOUT																							
B	2	LEGENDA																							
	3	SEZIONE NORMALE																							
	4	SEZIONE NORMALE																							
	10	MORSETTIERA																							
	15	LISTA CAVI																							
C																									
D																									
E																									
F																									
					DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)						RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO		COMMESSA:	250038		FG. 2 F.S. 3							
				DISEGN.	T.G.																				
				VISTO	P.D.																				
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :		SOST. DA :		FILE : RFI		LEGENDA												
	0		1				3		4		5		6		7		8		9						

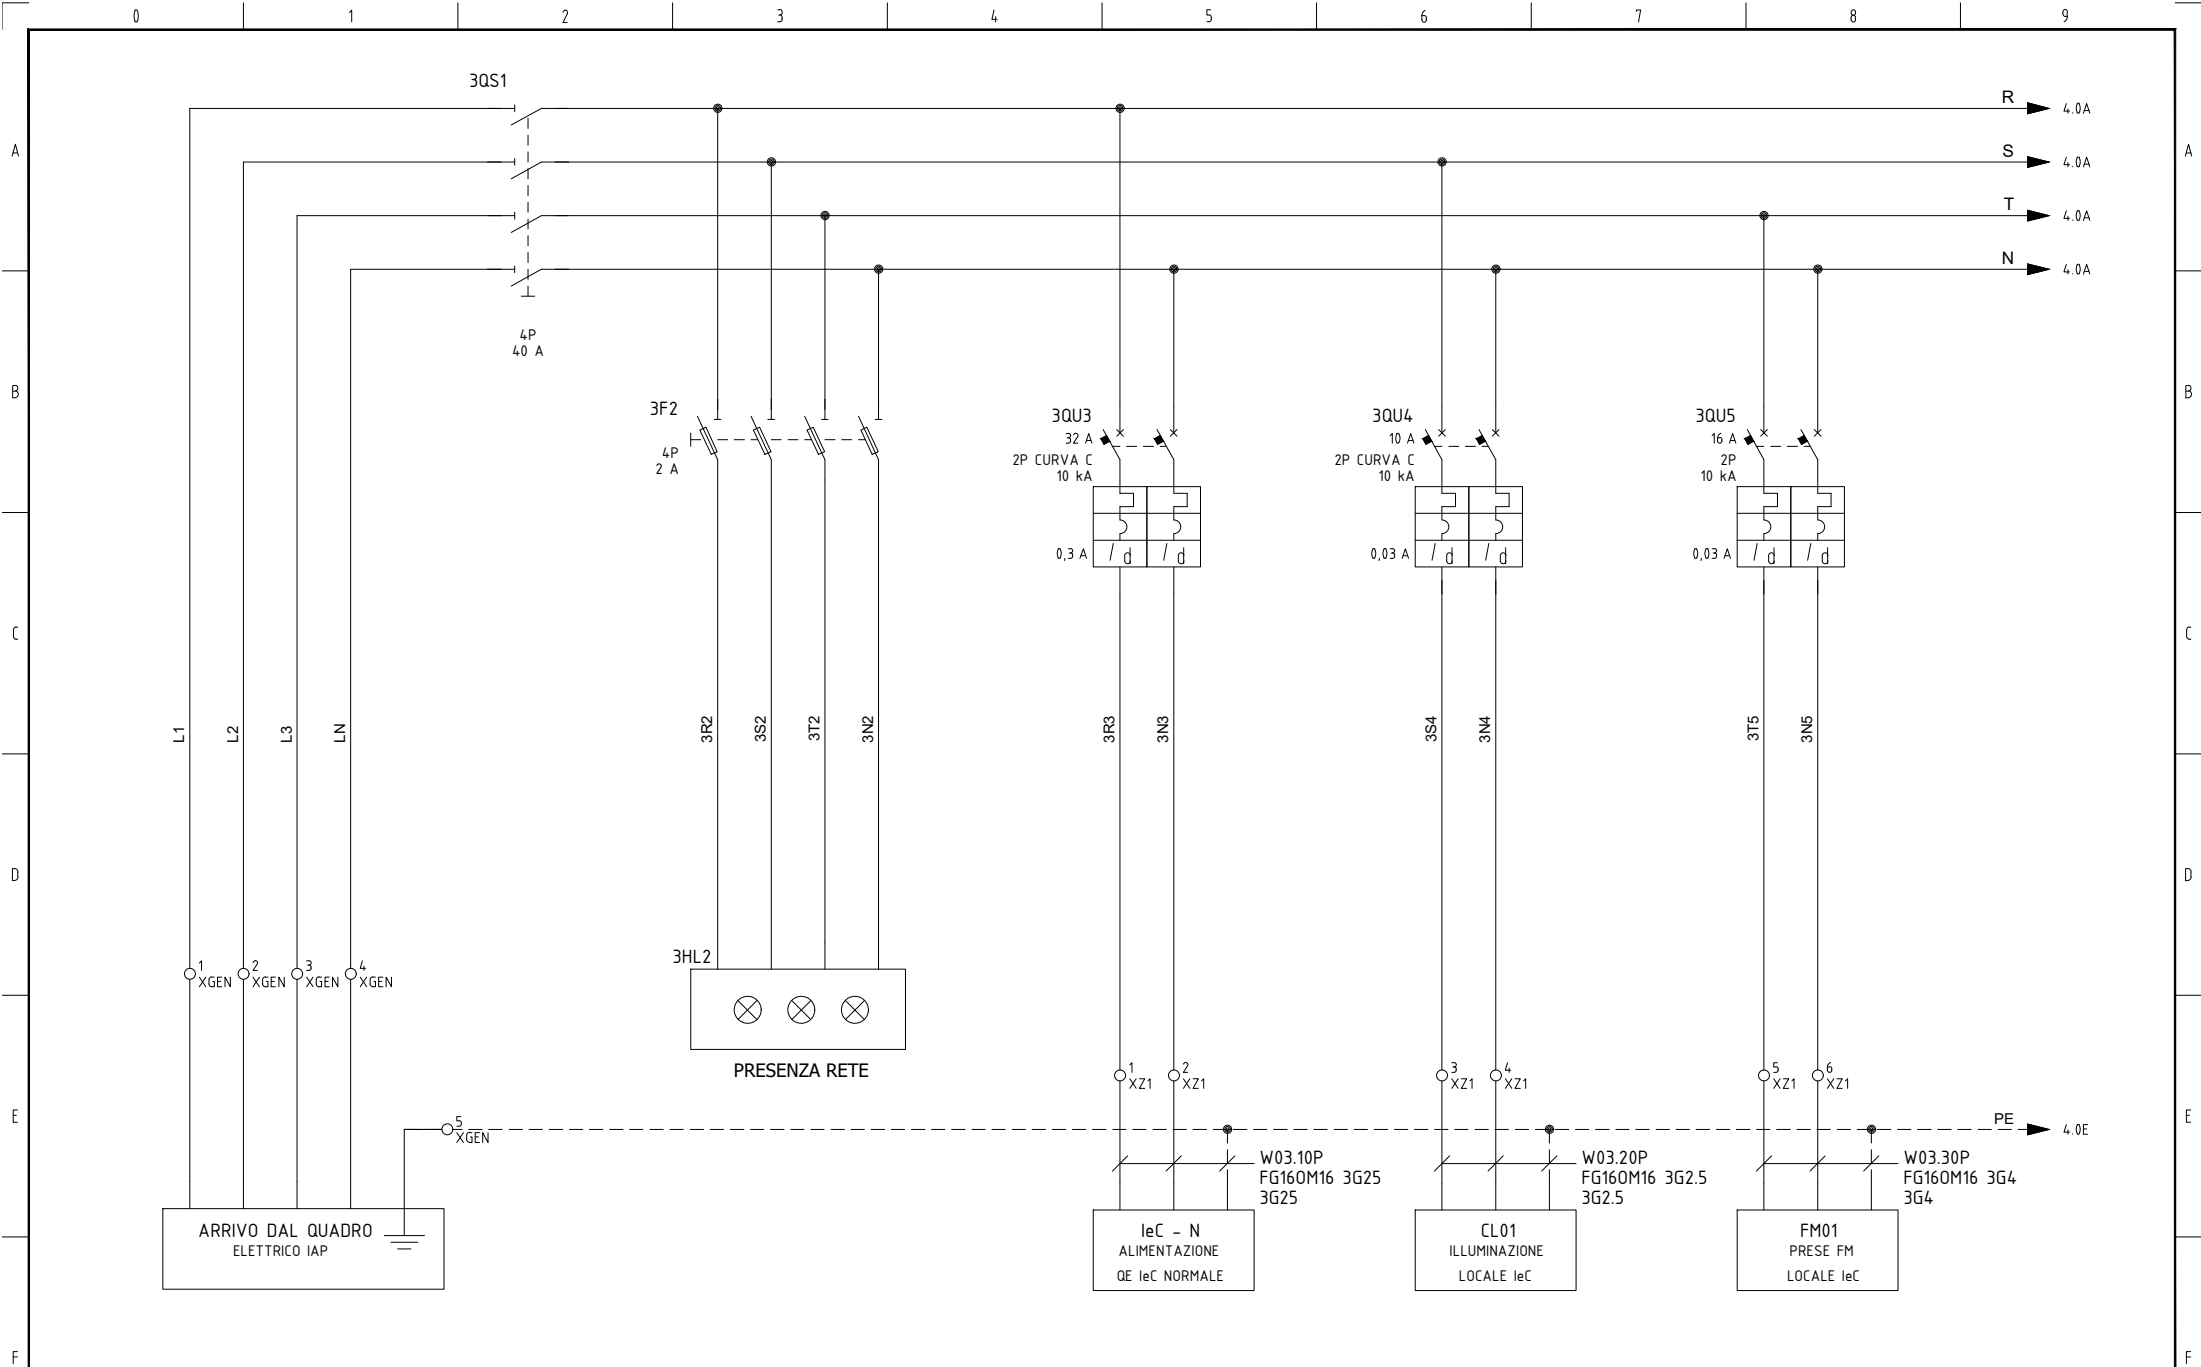


			DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)				RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:								
			DISEGN.	T.G.					STAZIONE DI PRATA CAMPORACCIO										
			VISTO	P.D.							SEZIONE NORMALE			FG. 3					
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			250038	F.S. 4							
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	

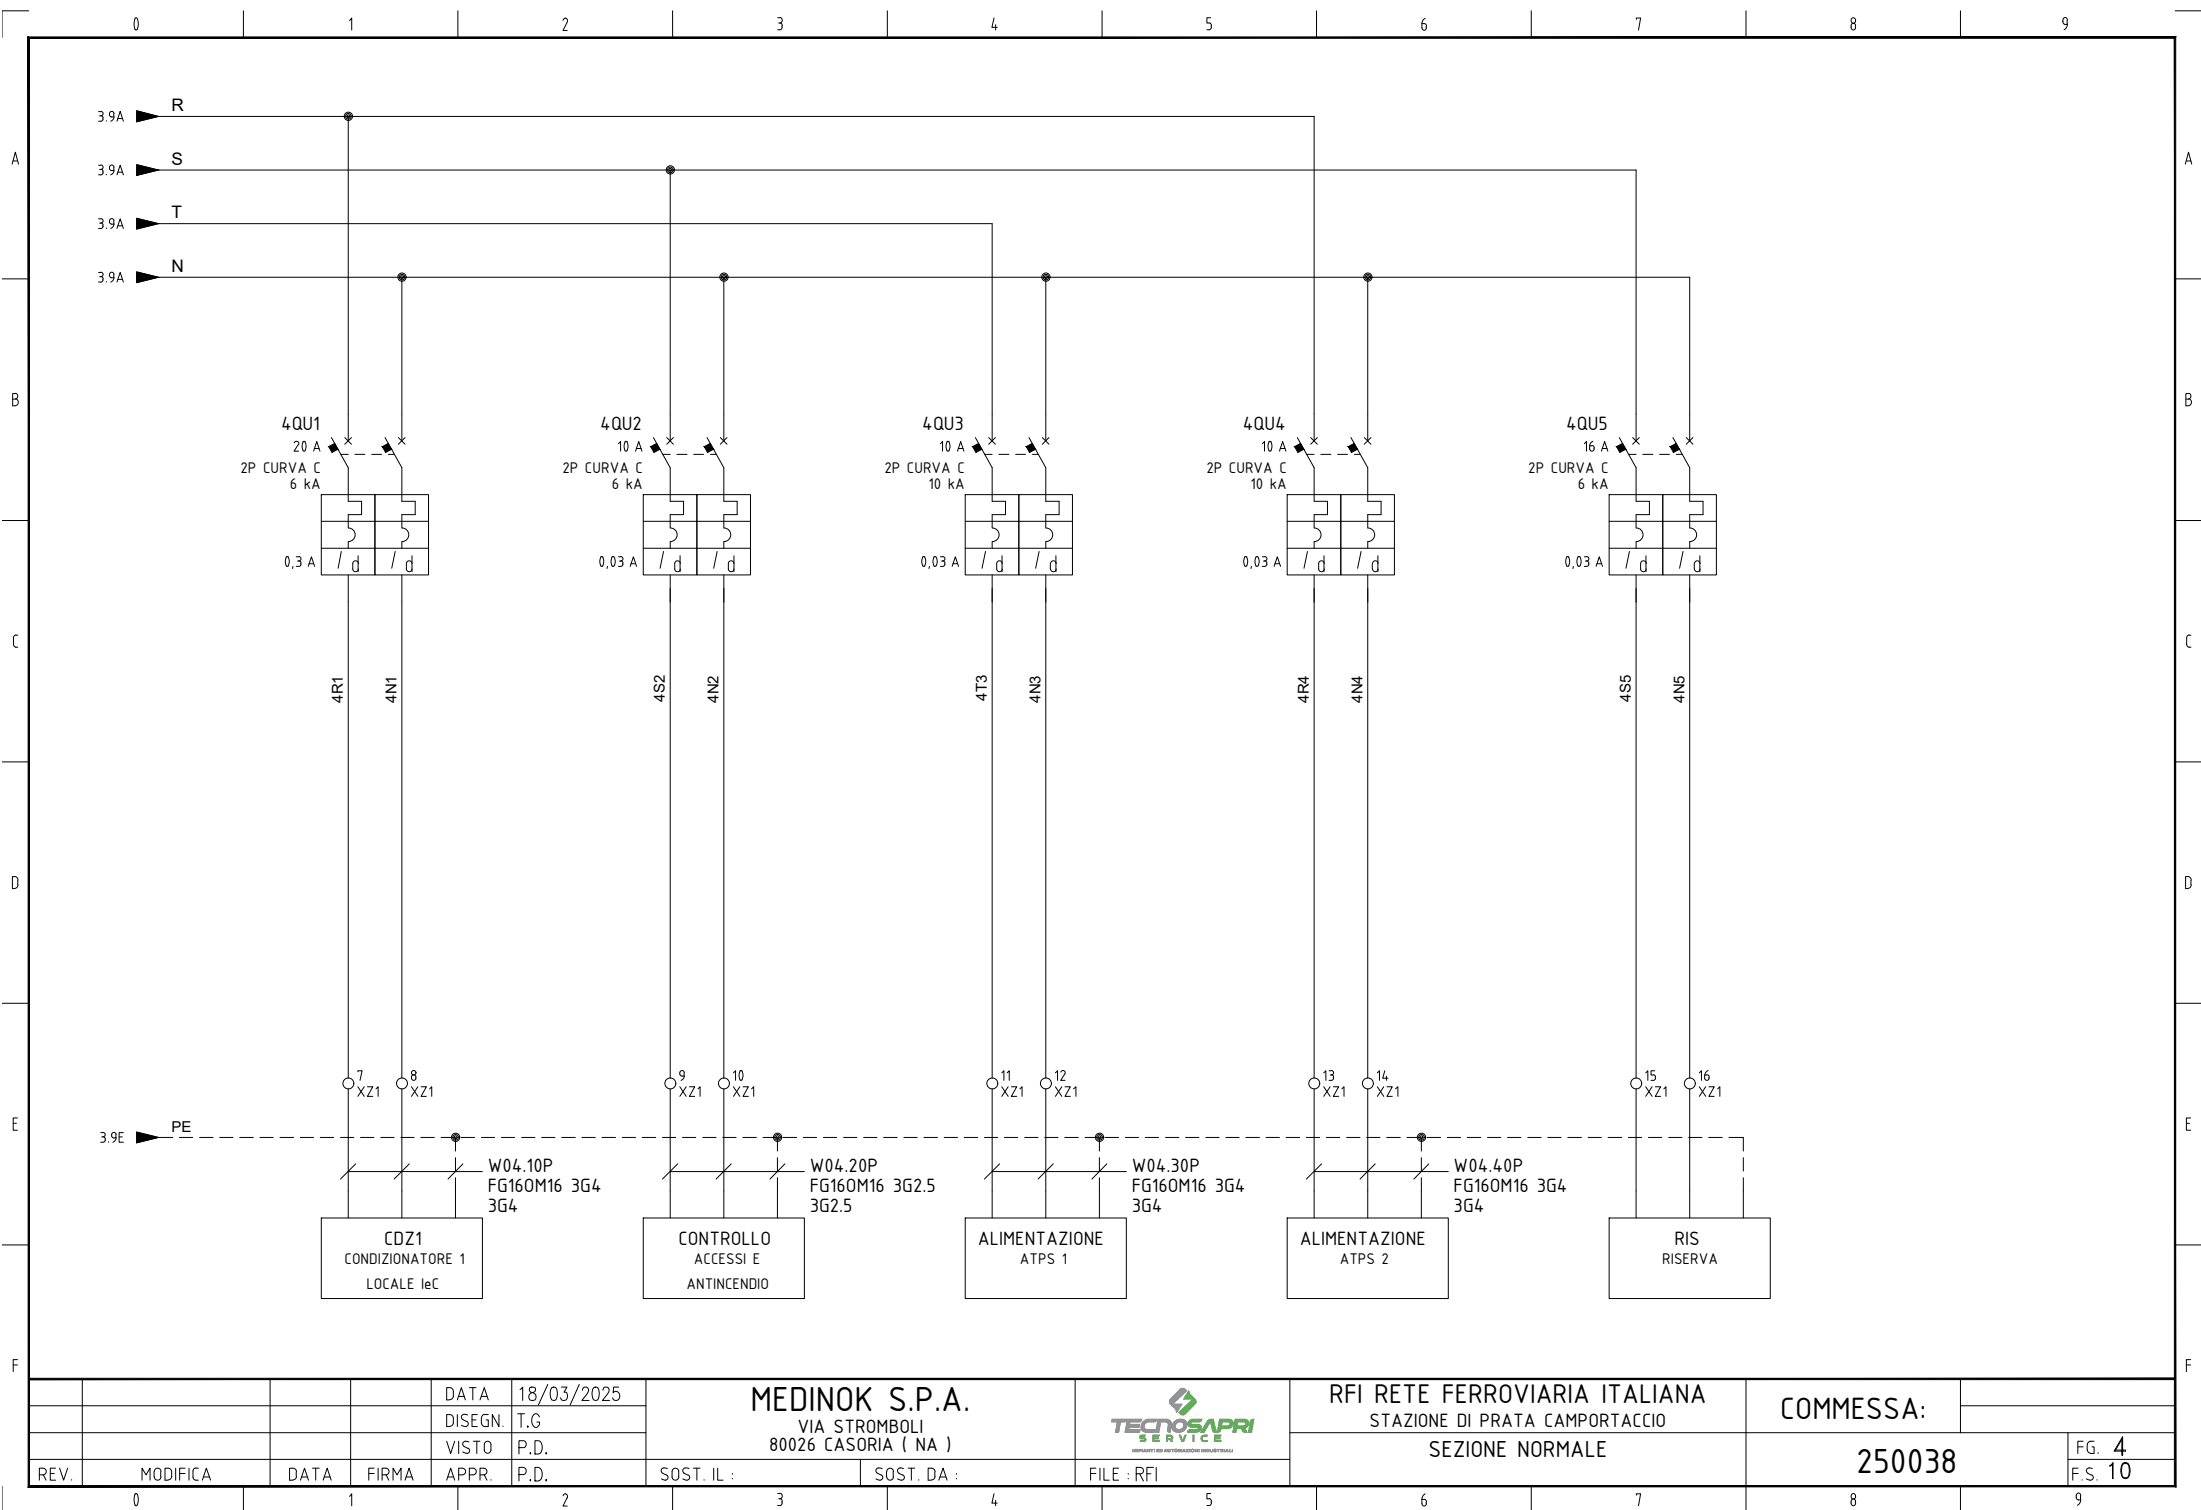


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

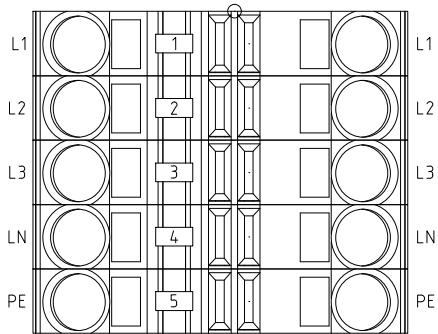

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

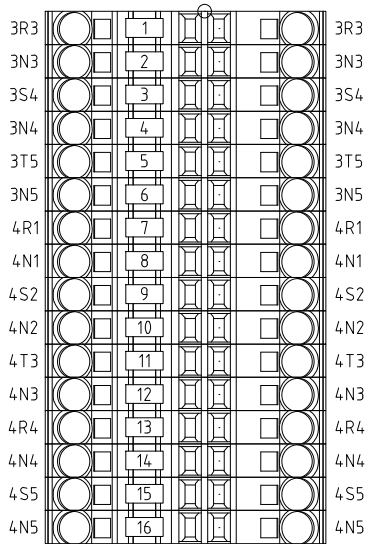

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO MORSETTIERA		COMMESSA: 250038		FG. 10 F.S. 15	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
CAVI \ CABLES													
A	QUADRO \ PANEL								DESTINAZIONE \ LOCATION				
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
B	+QG XZ1	3/5	1 ○	3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25	10		BU	3R3		3/5	CAMPO IeC - N
	+QG XZ1	3/5	2 ○	3N3	BN				BN	3N3		3/5	CAMPO IeC - N
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/5	CAMPO IeC - N
	+QG XZ1	3/6	3 ○	3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5	15		BU	3S4		3/6	CAMPO CL01
	+QG XZ1	3/6	4 ○	3N4	BN				BN	3N4		3/6	CAMPO CL01
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/7	CAMPO CL01
	+QG XZ1	3/8	5 ○	3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4	25		BU	3T5		3/8	CAMPO FM01
	+QG XZ1	3/8	6 ○	3N5	BN				BN	3N5		3/8	CAMPO FM01
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		3/8	CAMPO FM01
C	+QG XZ1	4/1	7 ○	4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4	20		BU	4R1		4/1	CAMPO CDZ1
	+QG XZ1	4/1	8 ○	4N1	BN				BN	4N1		4/1	CAMPO CDZ1
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/1	CAMPO CDZ1
	+QG XZ1	4/2	9 ○	4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5	15		BU	4S2		4/2	CAMPO CONTROLLO
	+QG XZ1	4/3	10 ○	4N2	BN				BN	4N2		4/3	CAMPO CONTROLLO
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/3	CAMPO CONTROLLO
	+QG XZ1	4/4	11 ○	4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4	10		BU	4T3		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XZ1	4/4	12 ○	4N3	BN				BN	4N3		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
D	+QG XZ1	4/6	13 ○	4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4	10		BU	4R4		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XZ1	4/6	14 ○	4N4	BN				BN	4N4		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
	+QG XGEN	3/1	5 ○	PE	GNYE				GNYE	PE		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)				RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI PRATA CAMPORTACCIO		COMMESSA:	
				DISEGN.	T.G								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LISTA CAVI		250038		FG. 15 F.S. /
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			