

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI: SAMOLACO				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
N° COMMESSA: 250038										
					DATA	FIRME				
				DIS.	18/03/2025	T.G.				
				VISTO	18/03/2025	D.P.				
				APPROV.	18/03/2025	D.P.				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : SAMOLACO		
								FOGLIO T.F.		

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 IMPAGNI ED INTERMEDIARI INDUSTRIALI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI SAMOLACO				
				VISTO	P.D.						COPERTINA		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI				F.S. 1A	



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

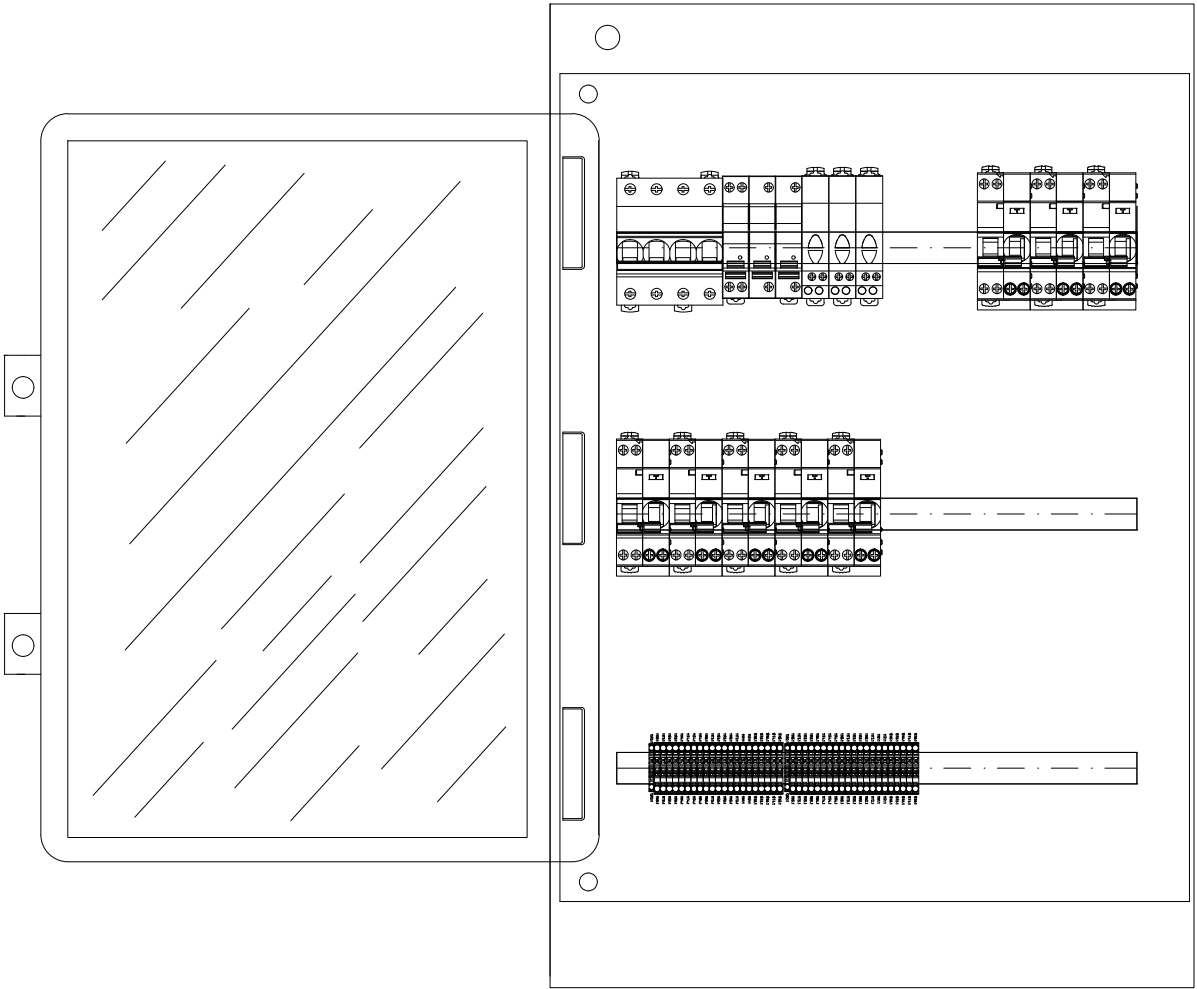

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SAMOLACO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038		FG. 1A	F.S. 1B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

C


D

E


F

0	1	2	3	4	5	6	7	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
	LISTA FOGLI \ INDEX																											
A	Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni					Revisions					Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni					Revisions					A			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1			2	3	4	5	6	7	8	9						
	1	COPERTINA																										
	1A	LAYOUT																										
	1B	LAYOUT																										
	2	LEGENDA																										
B	3	SEZIONE NORMALE																										
	4	SEZIONE NORMALE																										
	10	MORSETTIERA																										
	15	LISTA CAVI																										

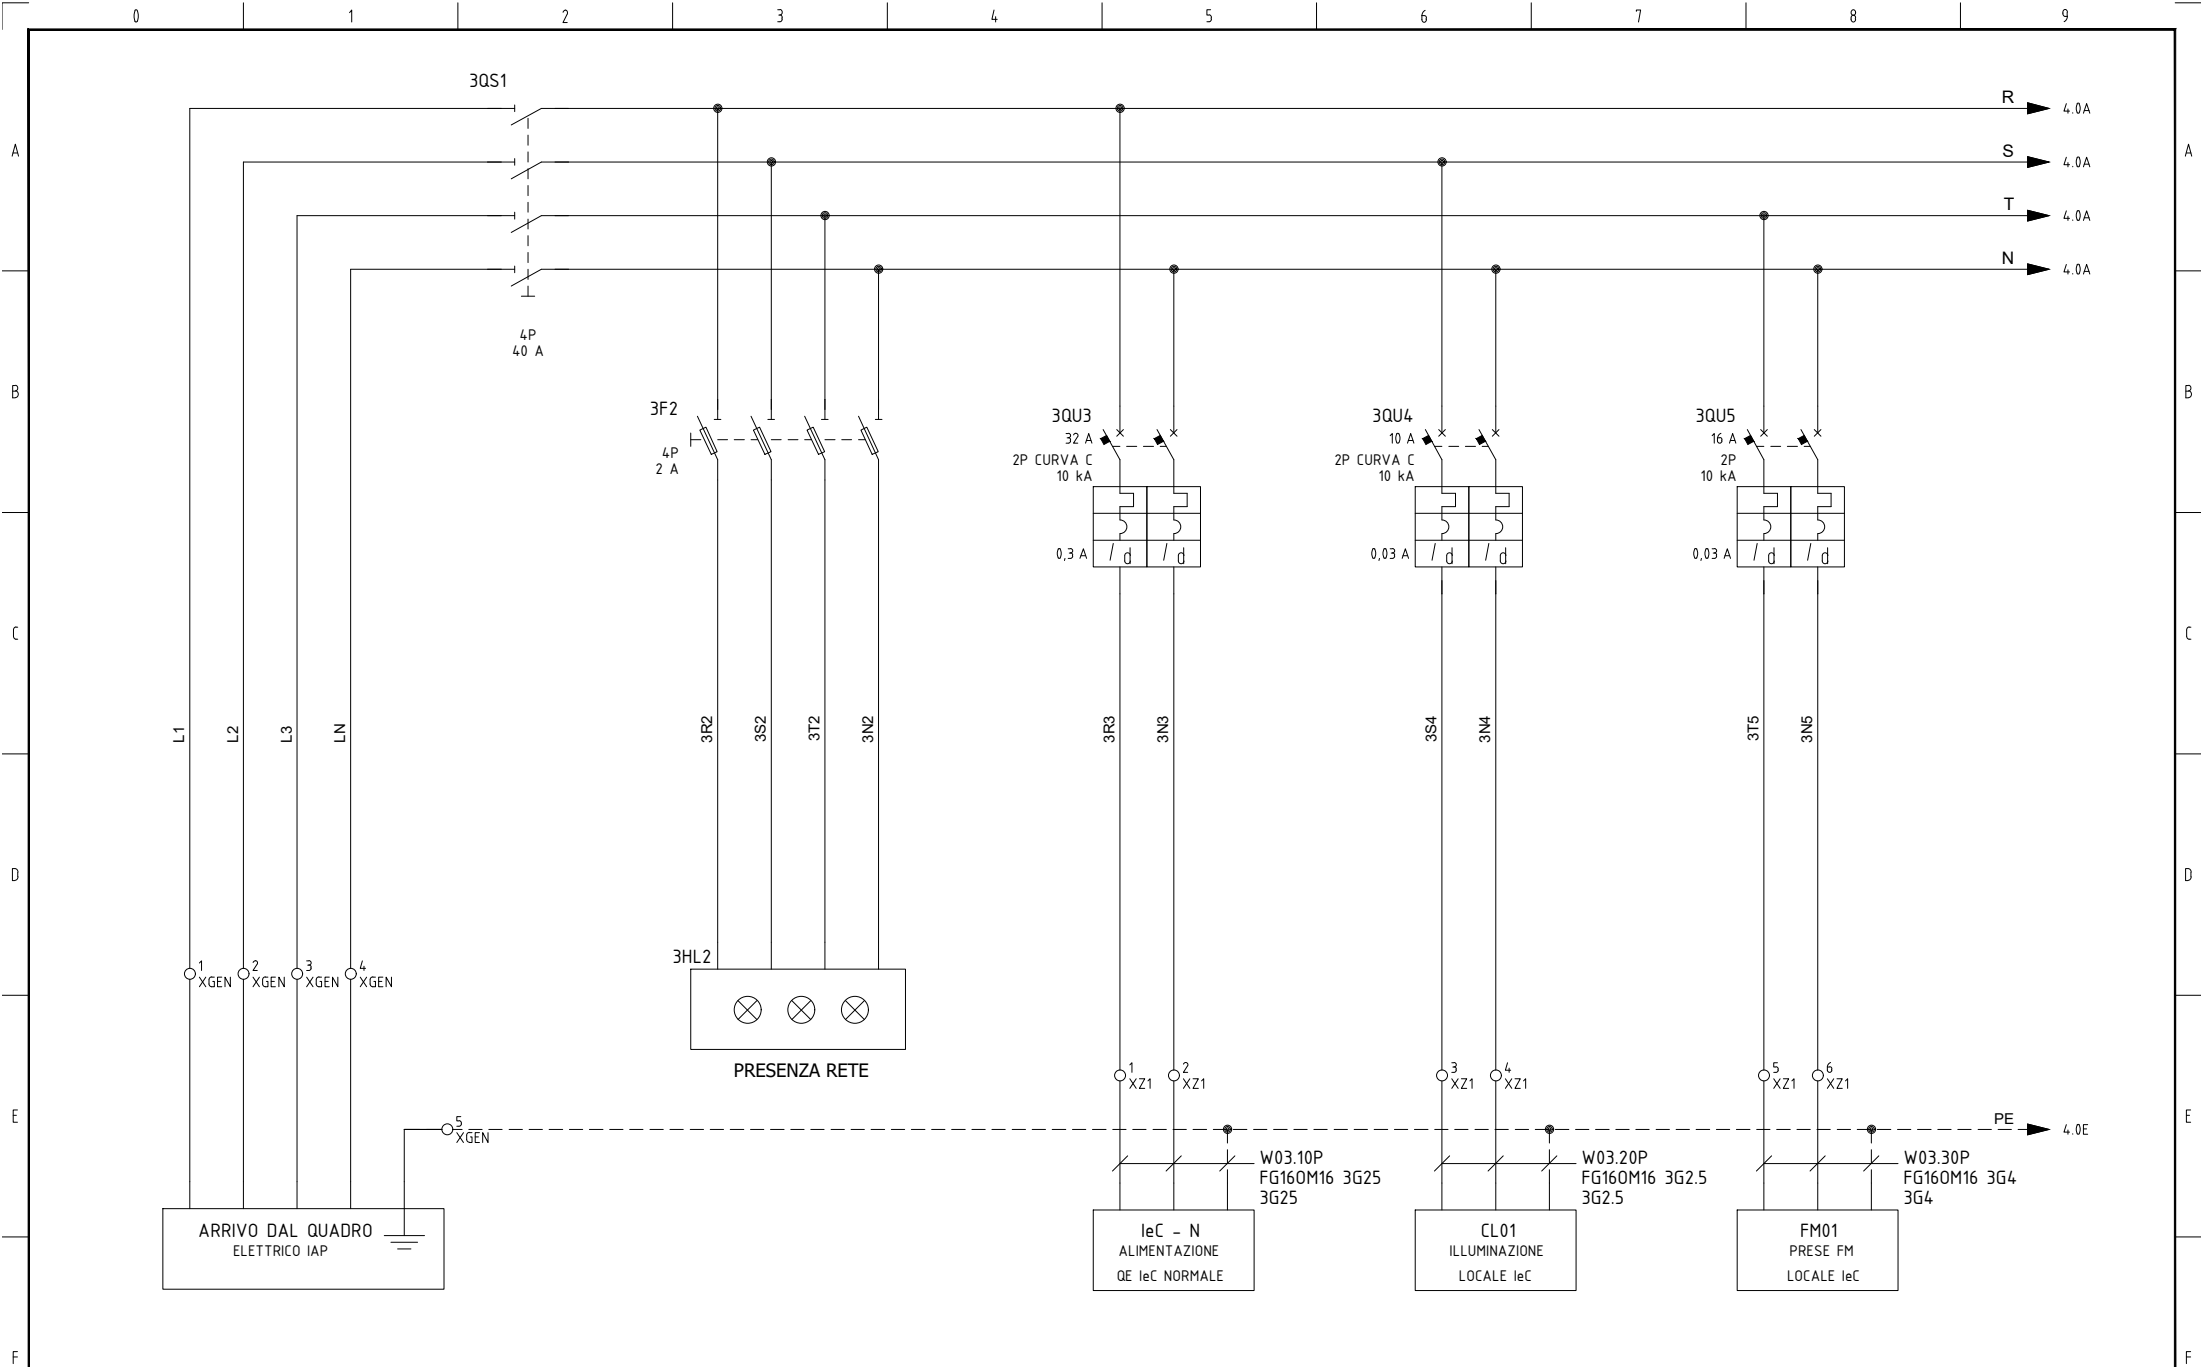

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SAMOLACO		COMMESSA:								
				DISEGN.	T.G.														
				VISTO	P.D.							SEZIONE NORMALE		250038		FG. 3			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	F.S. 4										
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	

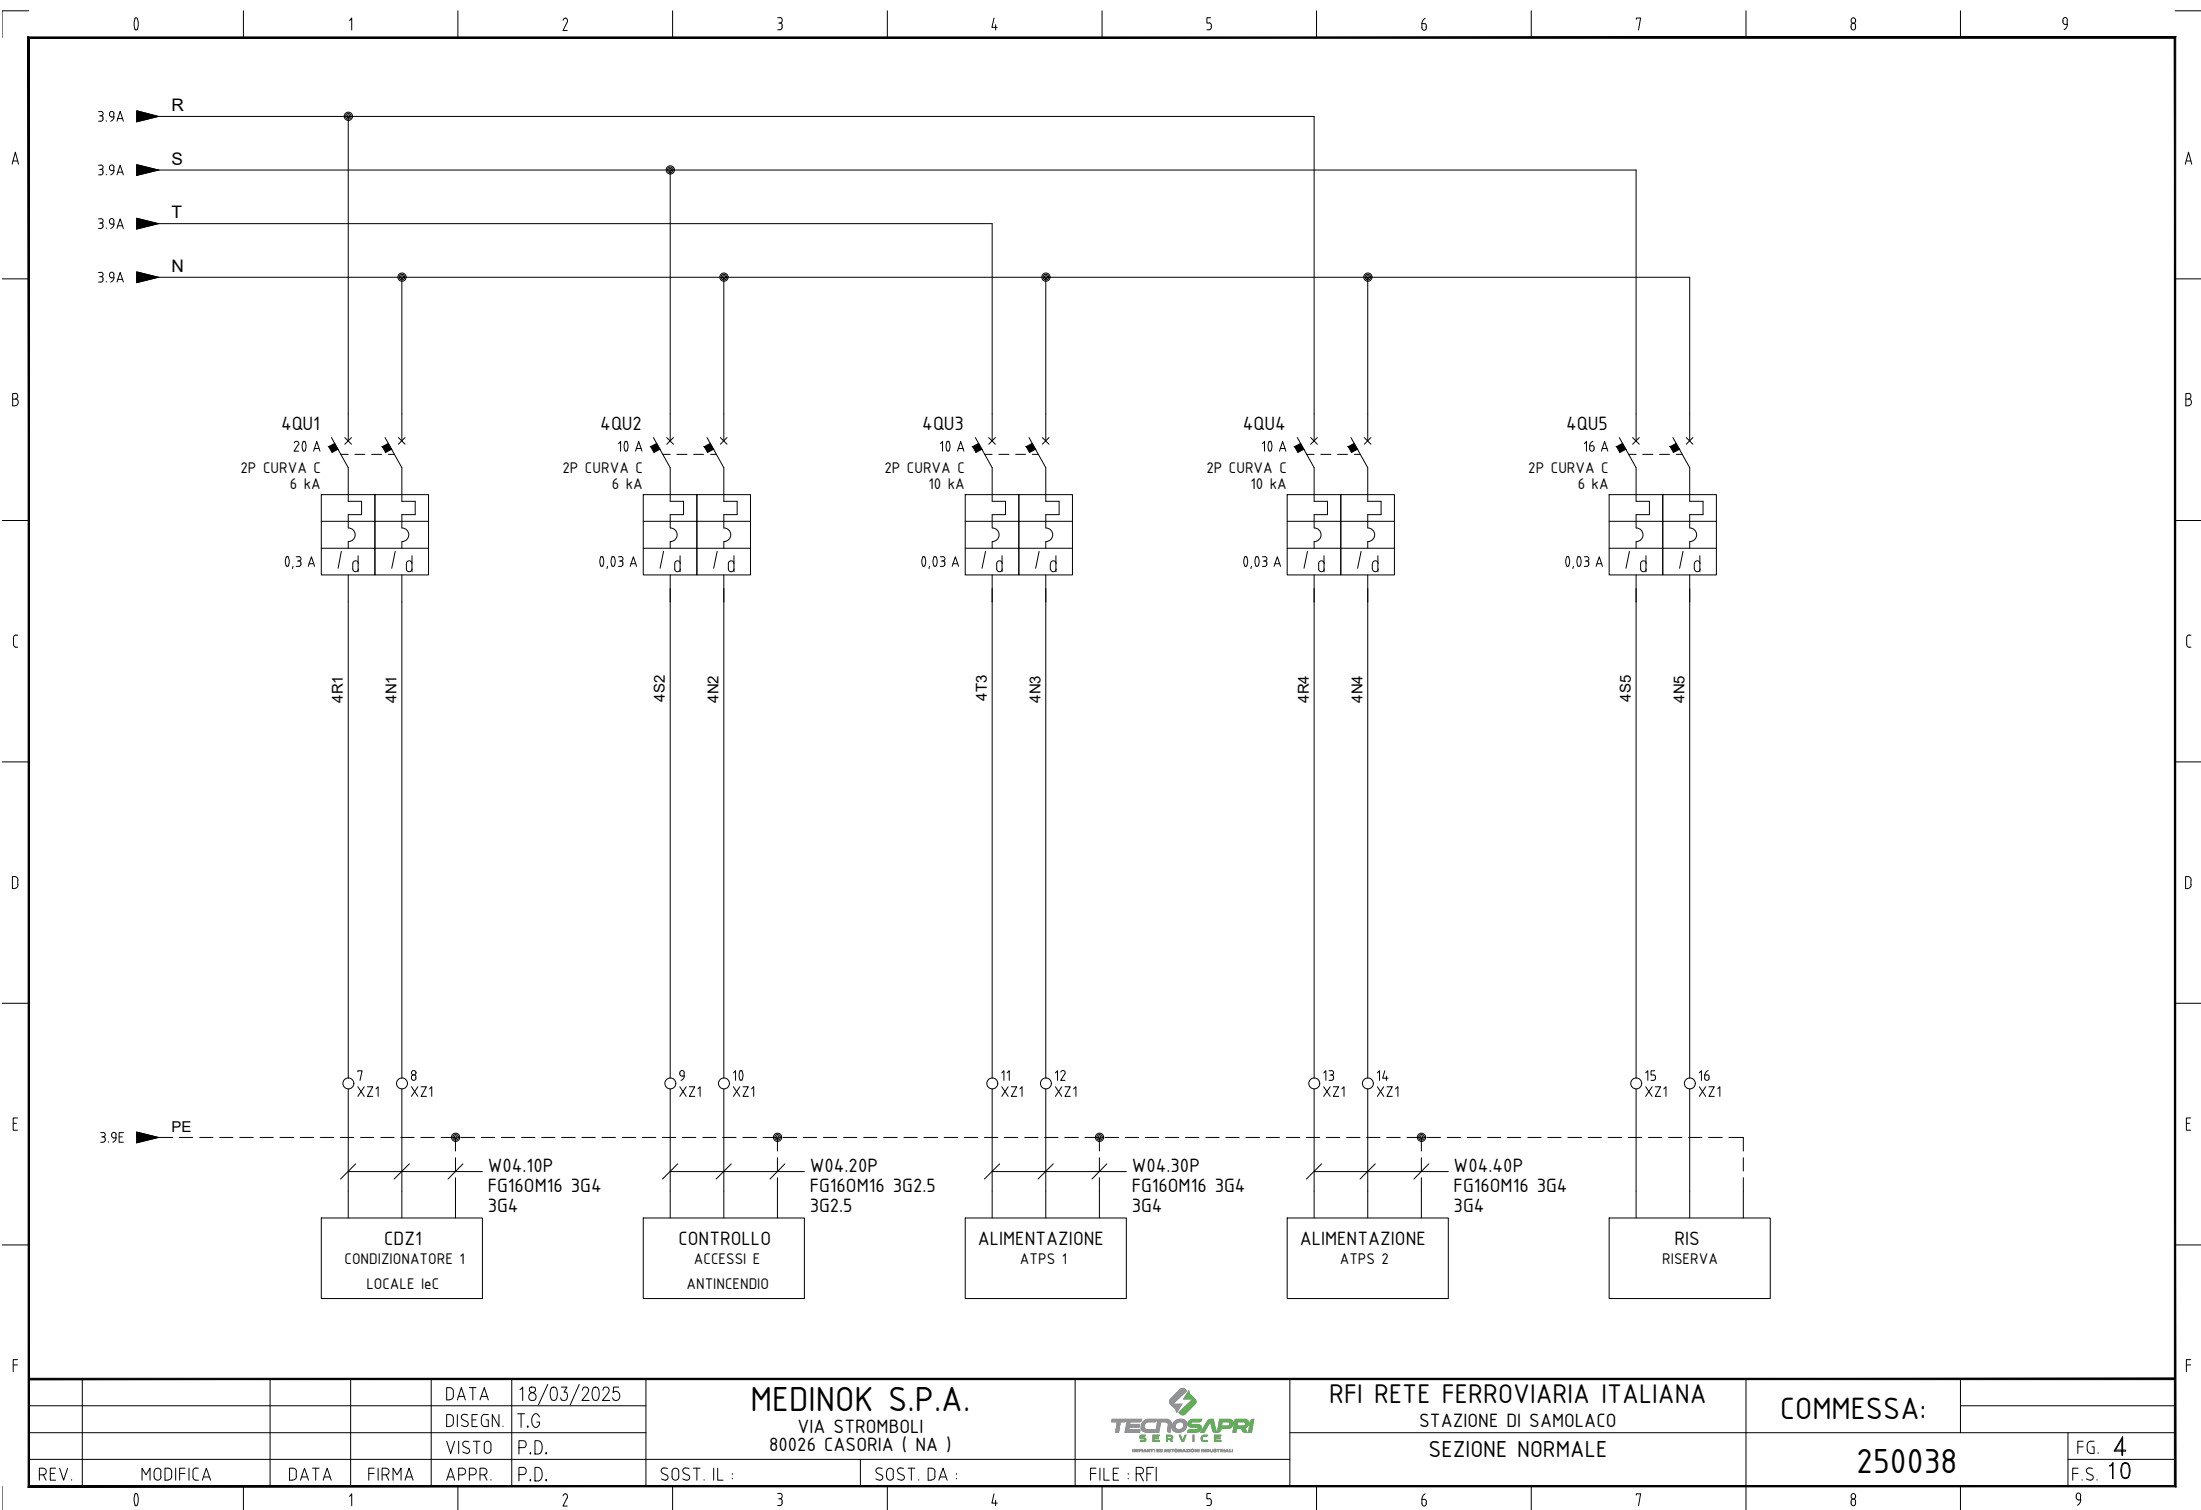

				DATA	18/03/2025
				DISEGN.	T.G
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.


MEDINOK S.P.A.	
VIA STROMBOLI	
80026 CASORIA (NA)	
SOST. IL :	SOST. DA :
FILE : RFI	




RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
STAZIONE DI SAMOLACO				
SEZIONE NORMALE		250038	FG. 4	
			F.S. 10	

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

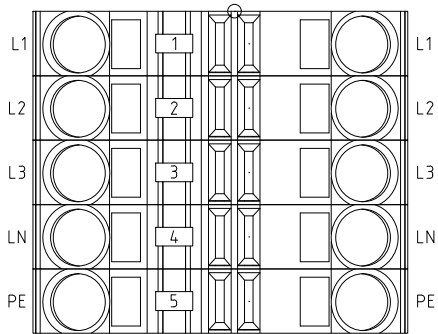

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

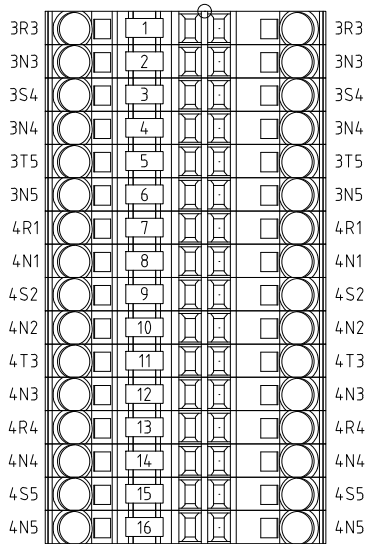

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SAMOLACO MORSETTIERA		COMMESSA: 250038		FG. 10 F.S. 15	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
CAVI \ CABLES												
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION			
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/5 3/5 3/1	1	3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25 ARRIVO DA QE IaP	10		BU	3R3		3/5 3/5 3/5	CAMPO IeC - N CAMPO IeC - N CAMPO IeC - N
		2	3N3	BN				BN	3N3			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/6 3/6 3/1	3	3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5 ILLUMINAZIONE LOCALE TLC	15		BU	3S4		3/6 3/6 3/7	CAMPO CL01 CAMPO CL01 CAMPO CL01
		4	3N4	BN				BN	3N4			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/8 3/8 3/1	5	3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4 PRESE DI SERVIZIO	25		BU	3T5		3/8 3/8 3/8	CAMPO FM01 CAMPO FM01 CAMPO FM01
		6	3N5	BN				BN	3N5			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/1 4/1 3/1	7	4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4 CONDIZIONAMENTO 1	20		BU	4R1		4/1 4/1 4/1	CAMPO CDZ1 CAMPO CDZ1 CAMPO CDZ1
		8	4N1	BN				BN	4N1			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/2 4/3 3/1	9	4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5 ANTINCENDIO	15		BU	4S2		4/2 4/3 4/3	CAMPO CONTROLLO CAMPO CONTROLLO CAMPO CONTROLLO
		10	4N2	BN				BN	4N2			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/4 4/4 3/1	11	4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4 ATPS 1	10		BU	4T3		4/4 4/4 4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE
		12	4N3	BN				BN	4N3			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/6 4/6 3/1	13	4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4 ATPS 2	10		BU	4R4		4/6 4/6 4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE CAMPO ALIMENTAZIONE
		14	4N4	BN				BN	4N4			
		5	PE	GNYE				GNYE	PE			