


PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

			DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)	
			DISEGN.	T.G		
			VISTO	P.D.		
CA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA

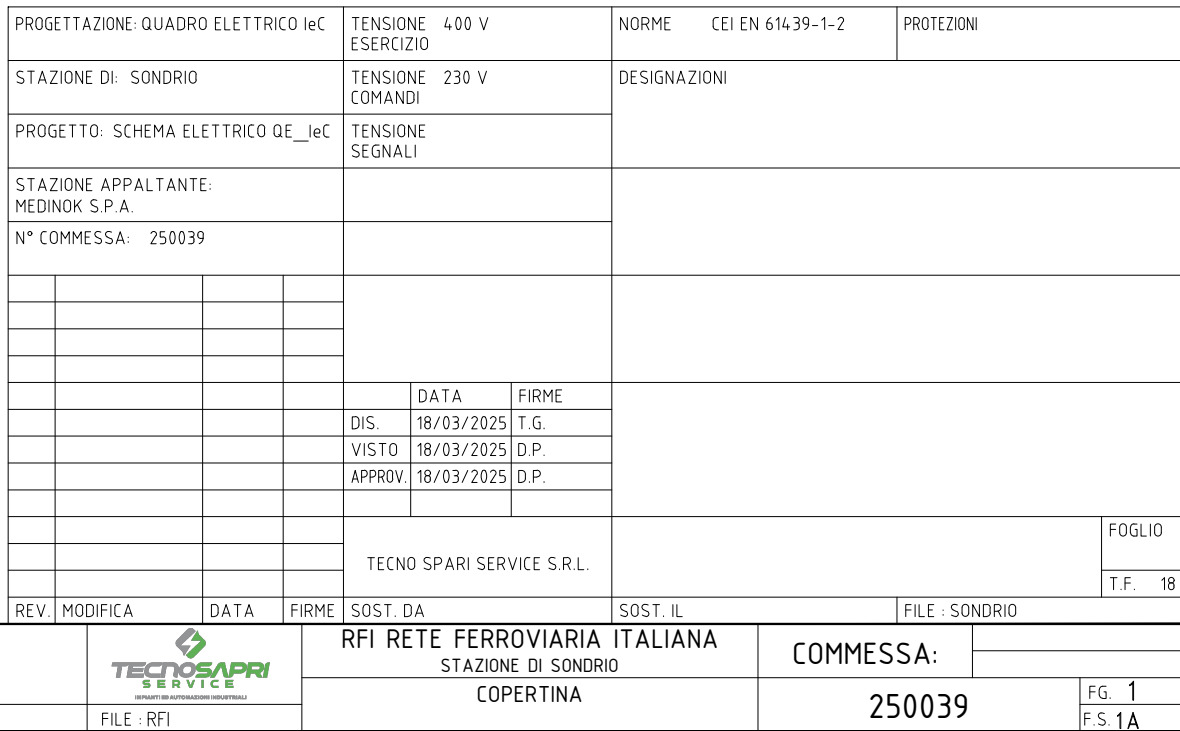

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

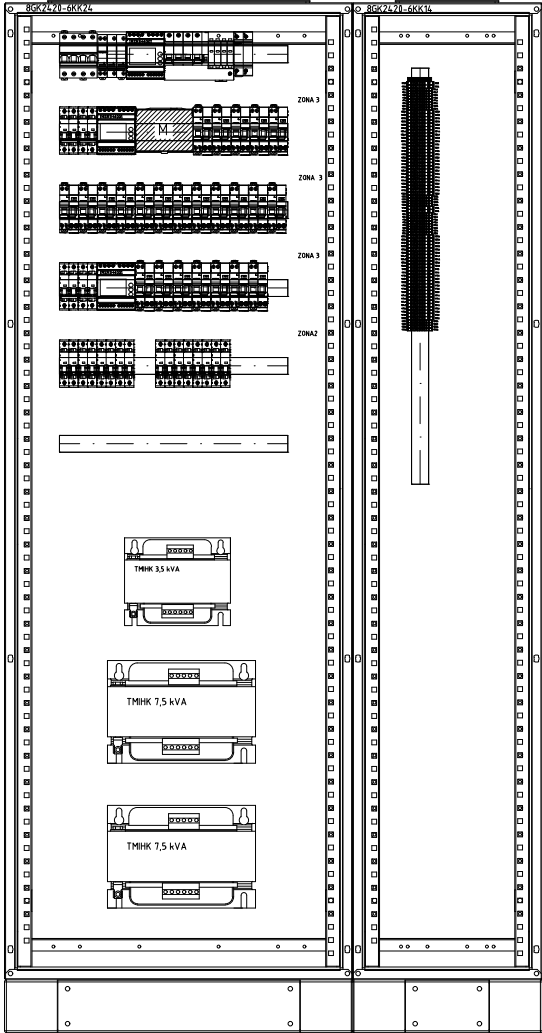

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.		COMMESSA: 250039		FG. 1A F.S. 1B	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

LAYOUT Q.E.

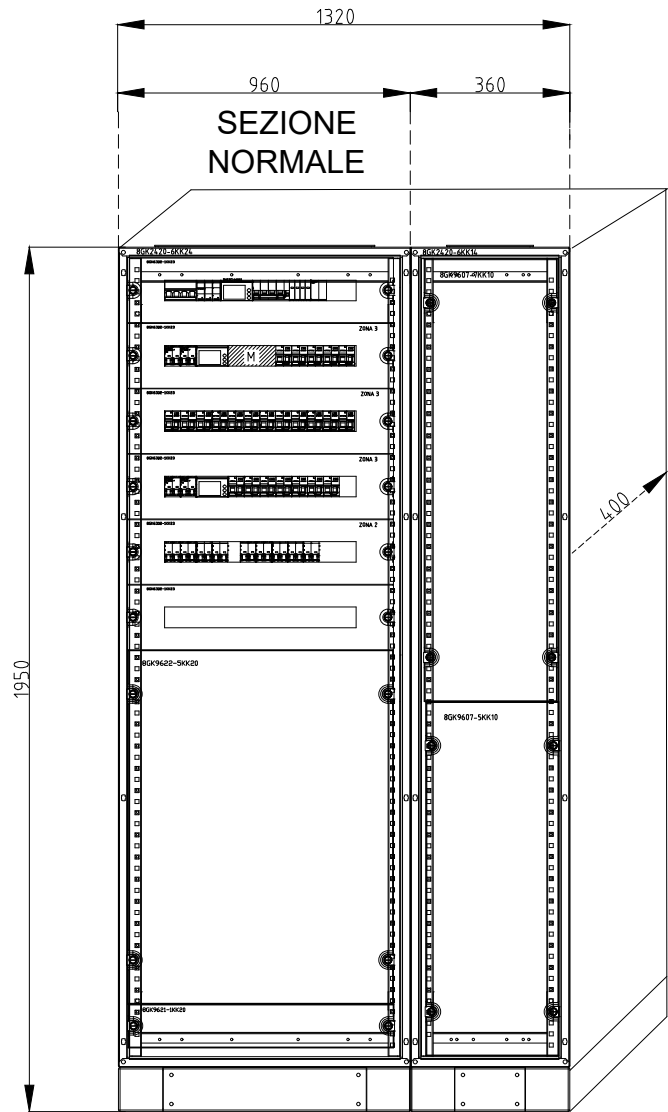

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO LAYOUT Q.E.		COMMESSA: 250039		FG. 1B F.S. 2	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

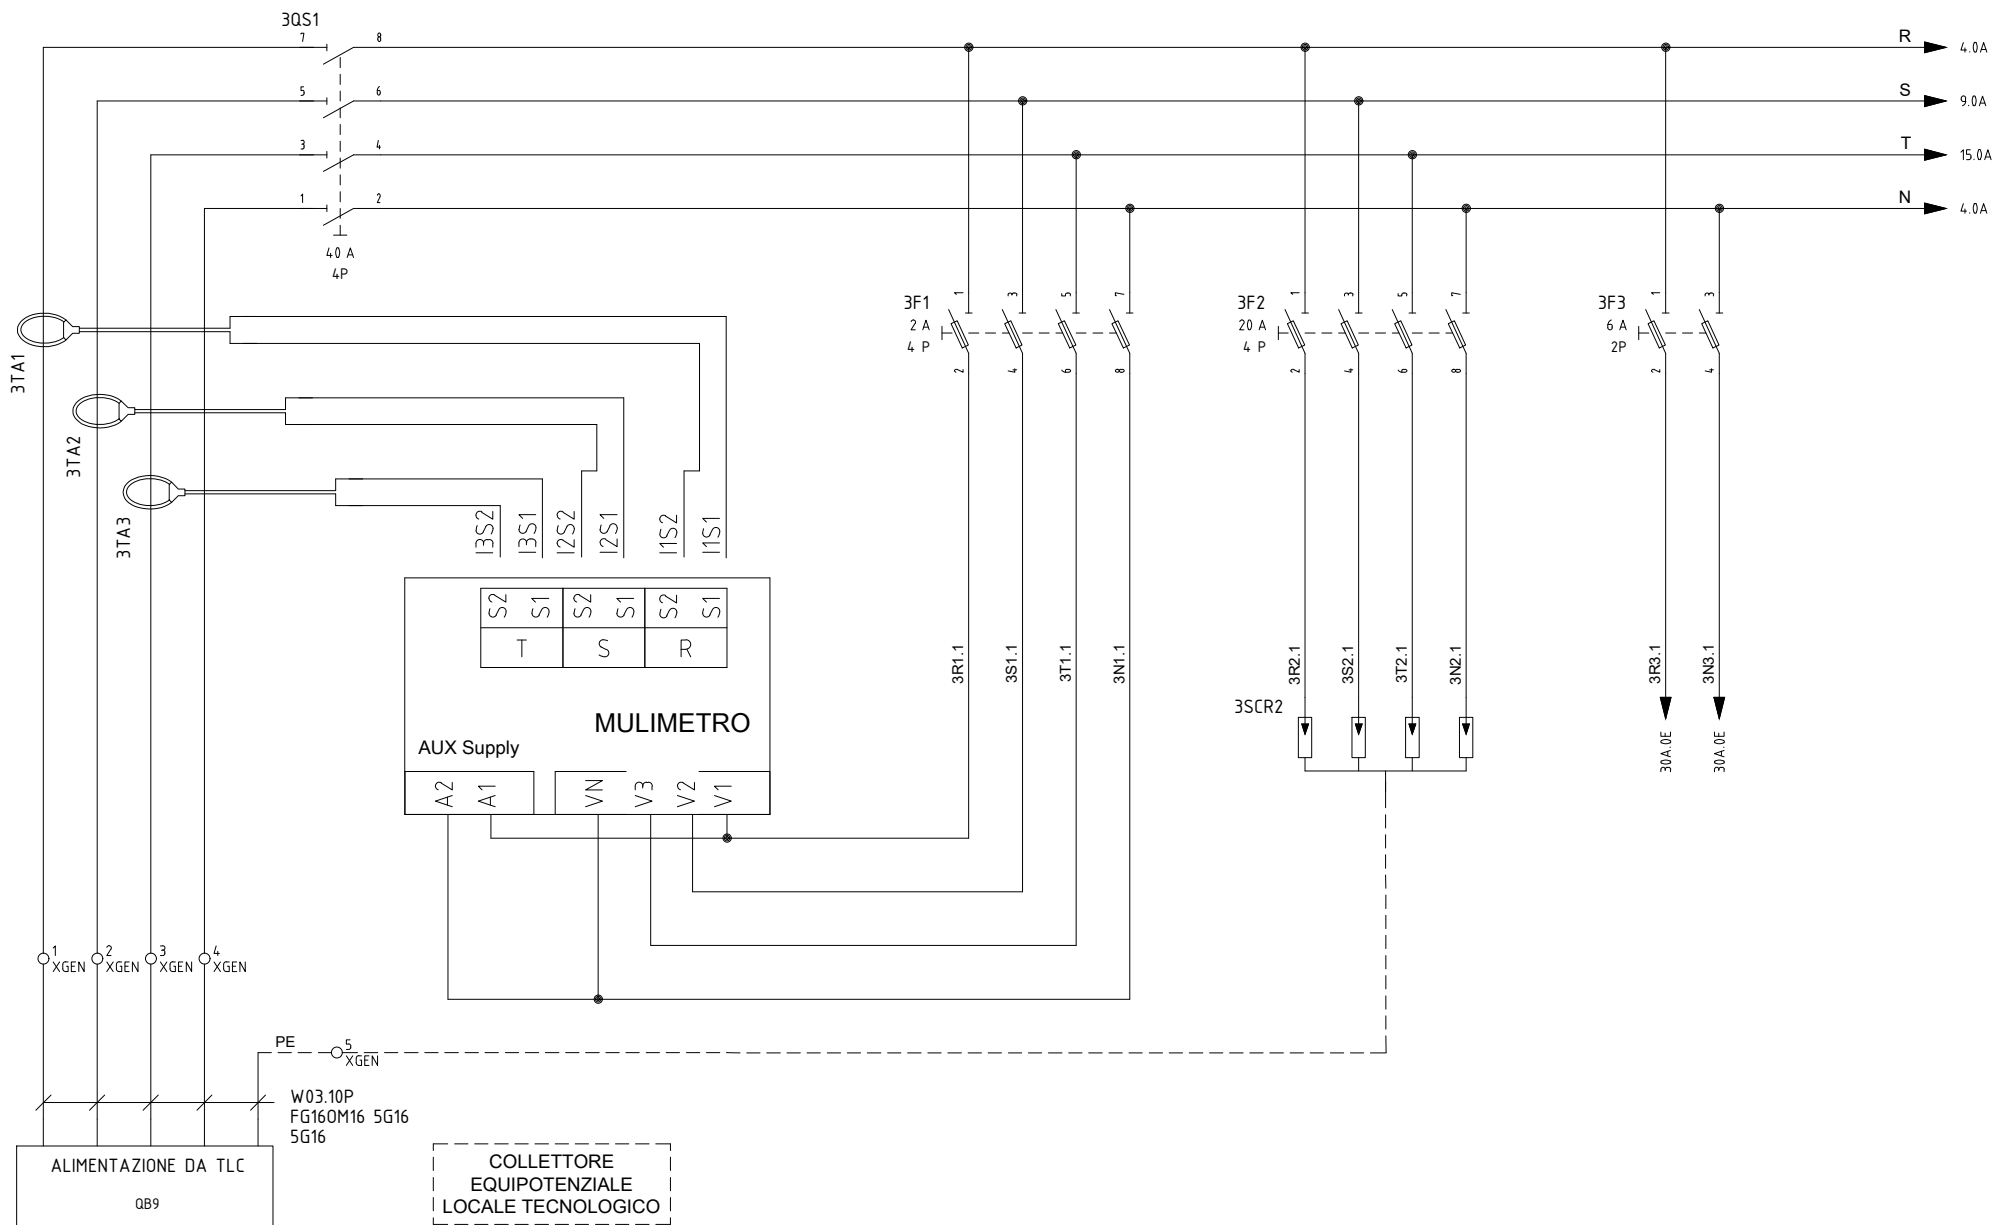

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

DATA 18/03/2025

DISEGN. T.G

VISTO P.D.

APPR. P.D.

SOST. IL :

SOST. DA :

MEDINOK S.P.A.

VIA STROMBOLI

800265 CASORIA (NA)

TECNOSAPRI

SERVICE

REPARTI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA

STAZIONE DI SONDRIO

SEZIONE NORMALE


COMMESSA:

250039

FG. 3


F.S. 4

ZONA 3

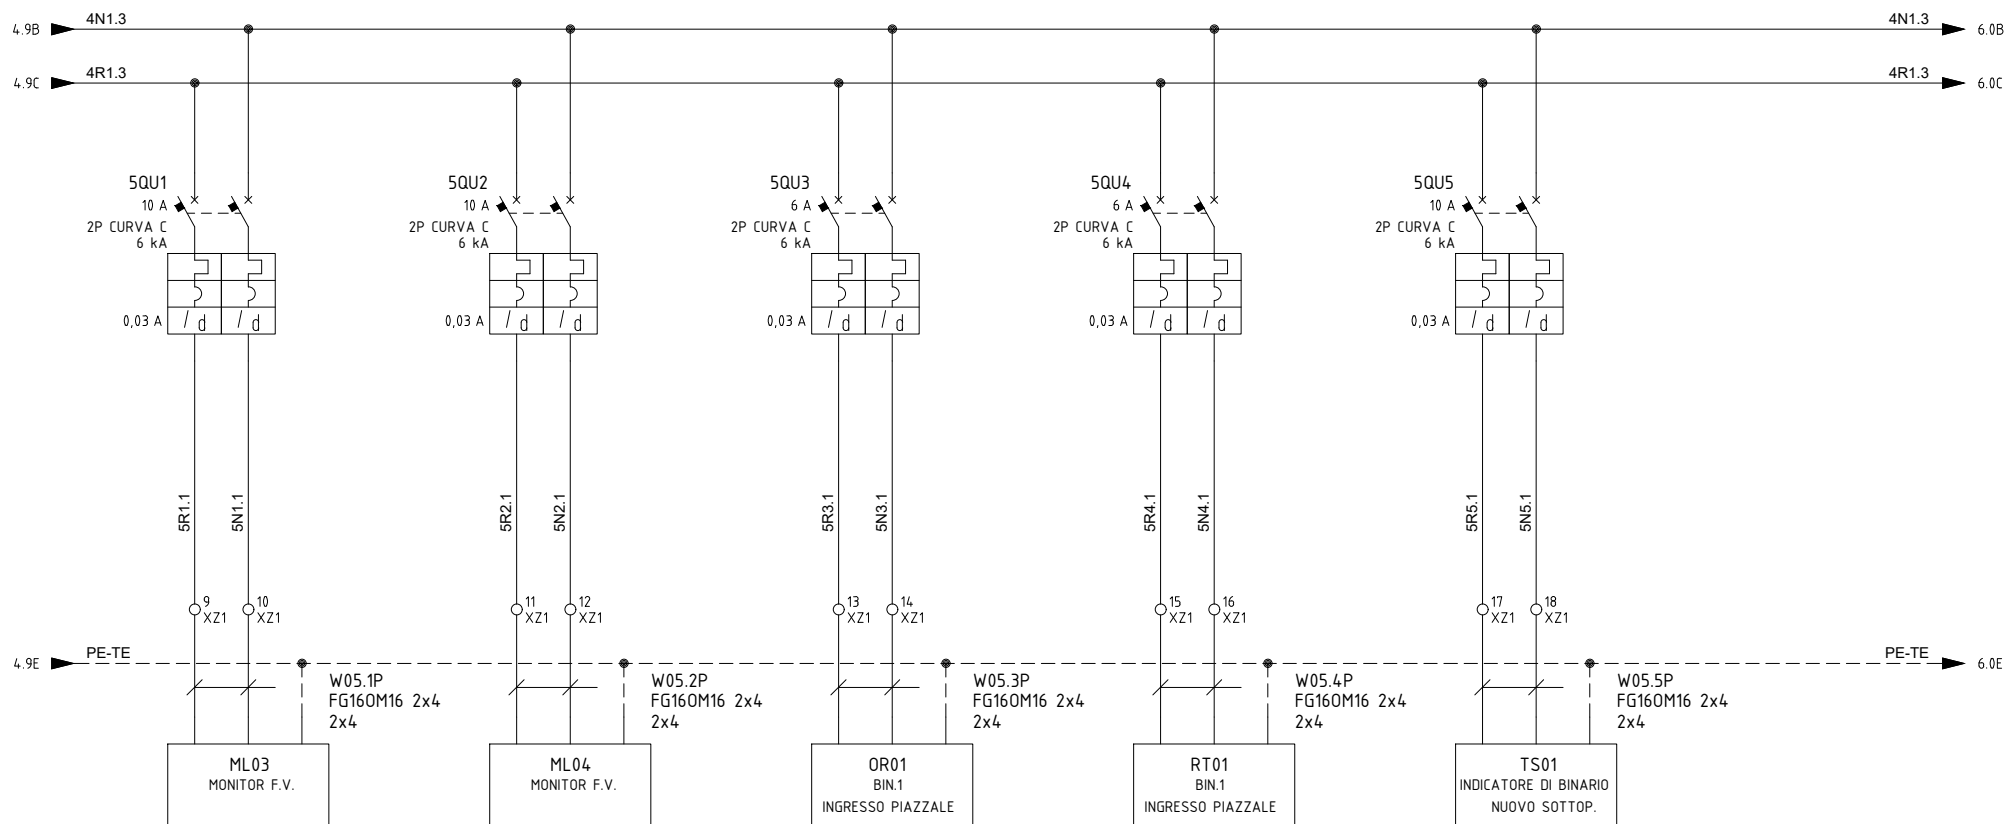


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO SEZIONE NORMALE (ZONA 3)	COMMESSA: 250039	FG. 5 F.S. 6
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			TECNOSAPRI SERVICE SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE		
				DISEGN.	T.G.						
				VISTO	P.D.						

ZONA 3

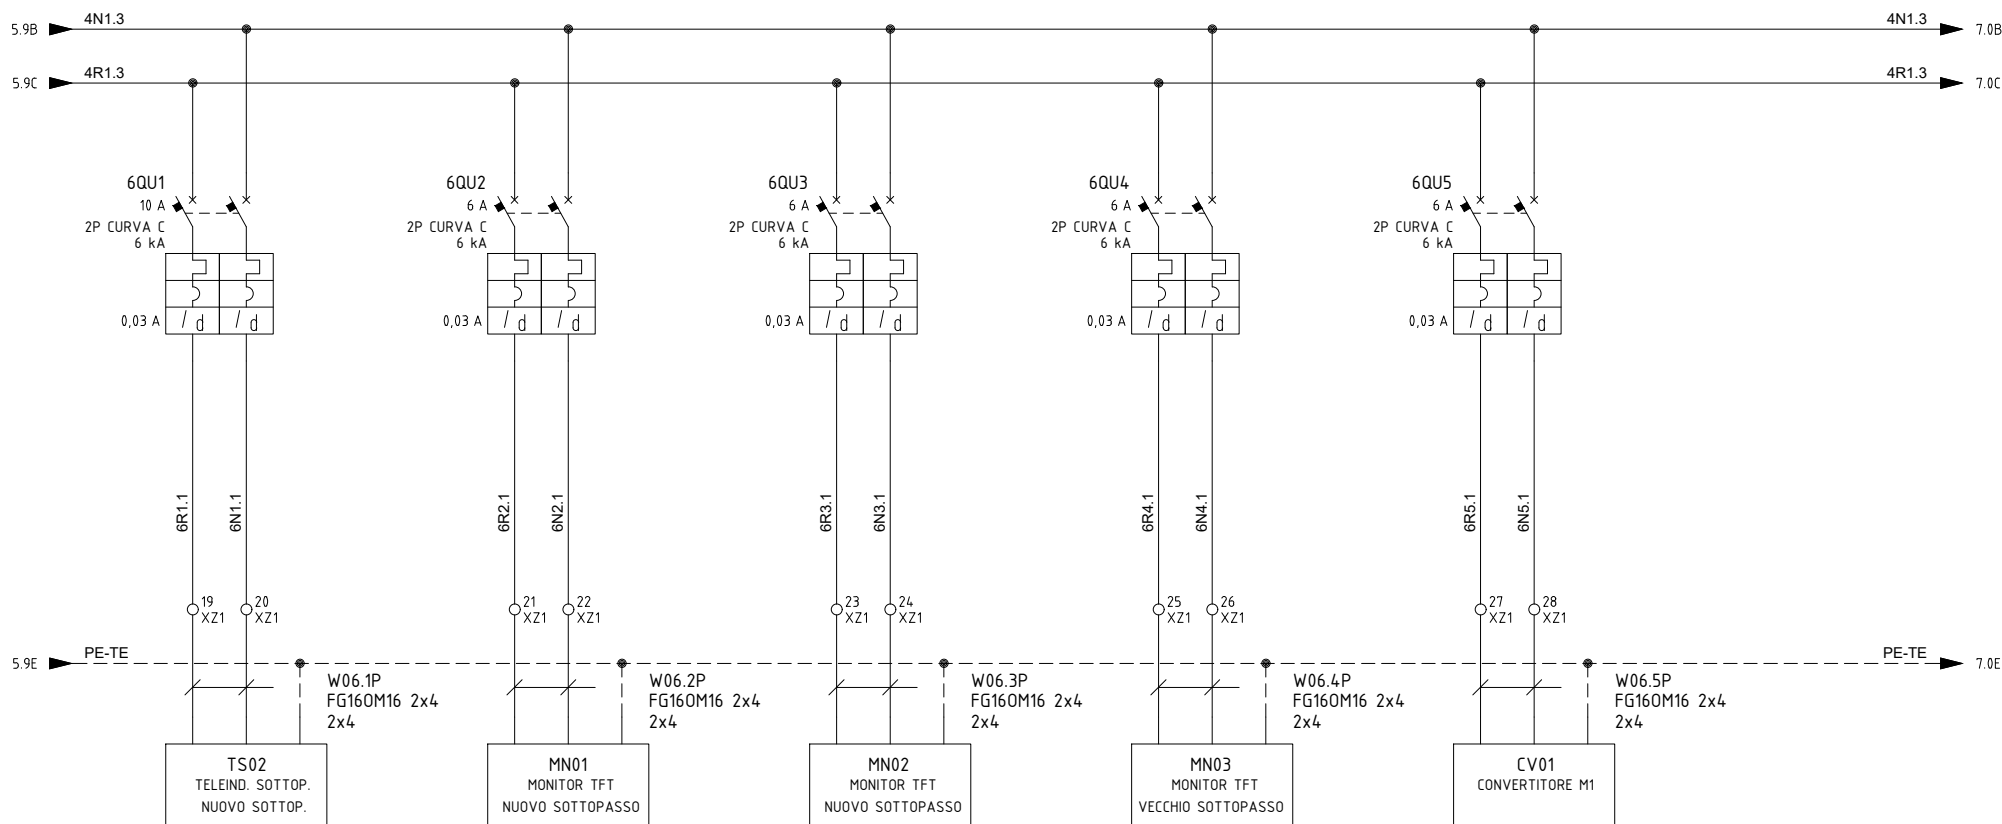


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO SEZIONE NORMALE (ZONA 3)	COMMESSA: 250039	FG. 6 F.S. 7
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			TECNOSAPRI SERVICE SERVIZI PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE		
				DISEGN.	T.G.						
				VISTO	P.D.						

ZONA 3

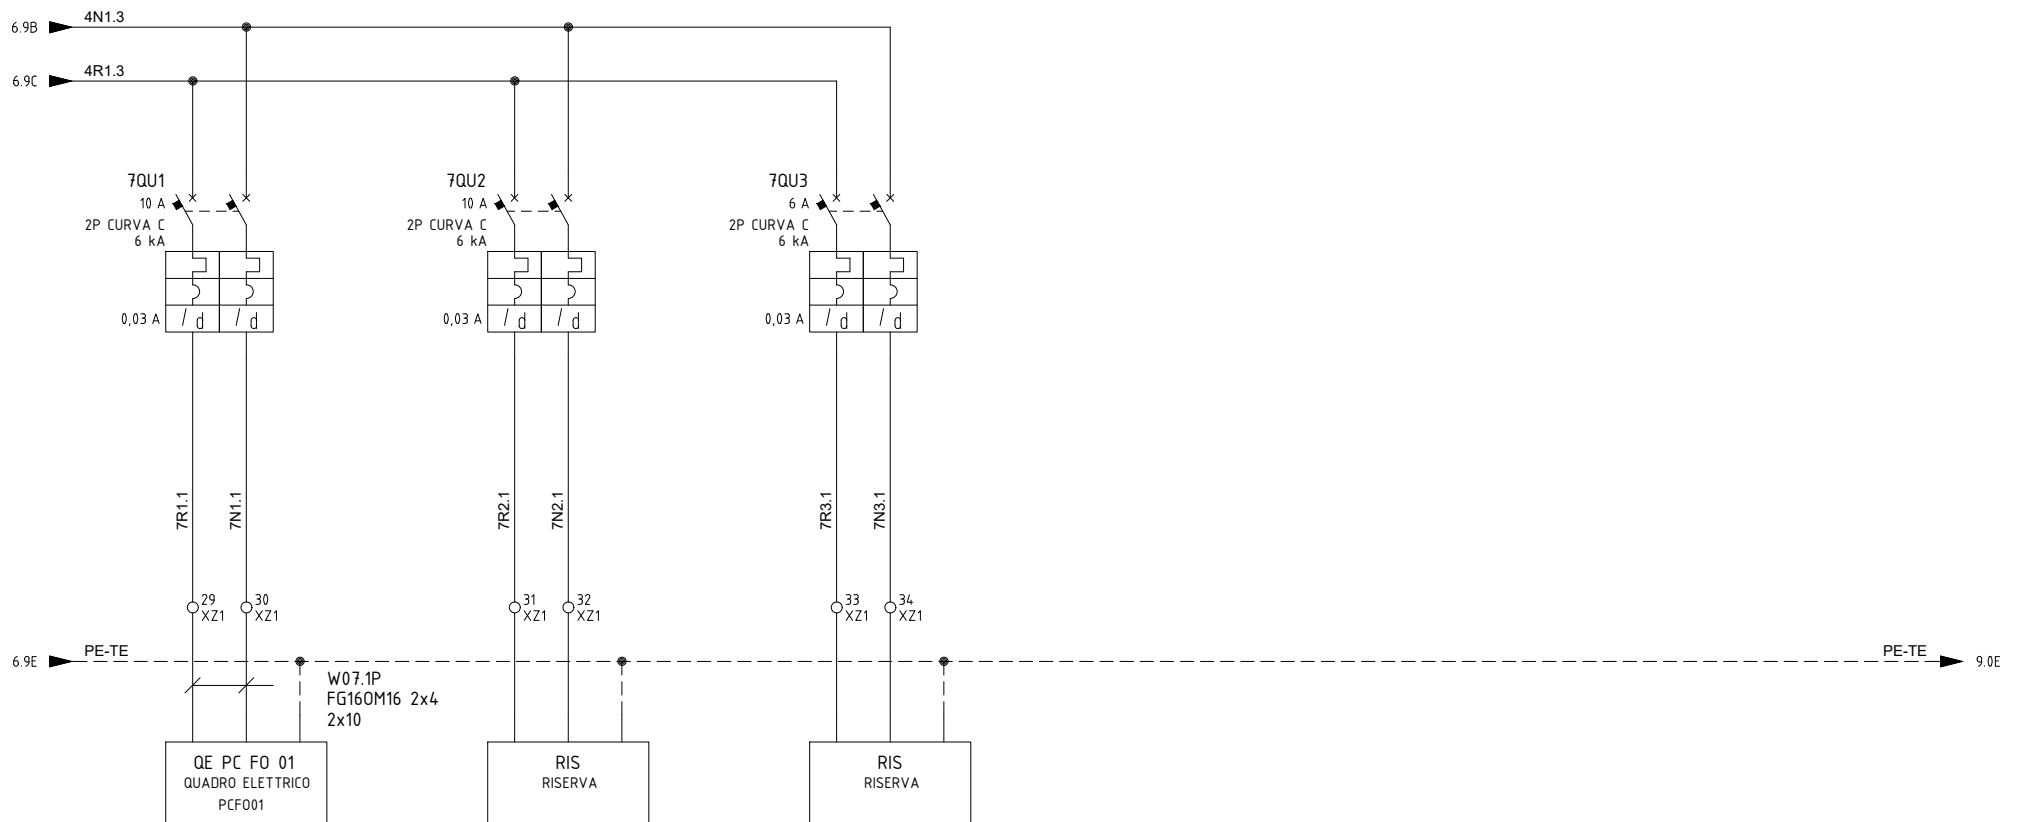


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI SONDRIO				
				VISTO	P.D.				SEZIONE NORMALE (ZONA 3)		250039		FG. 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI				F.S. 9	

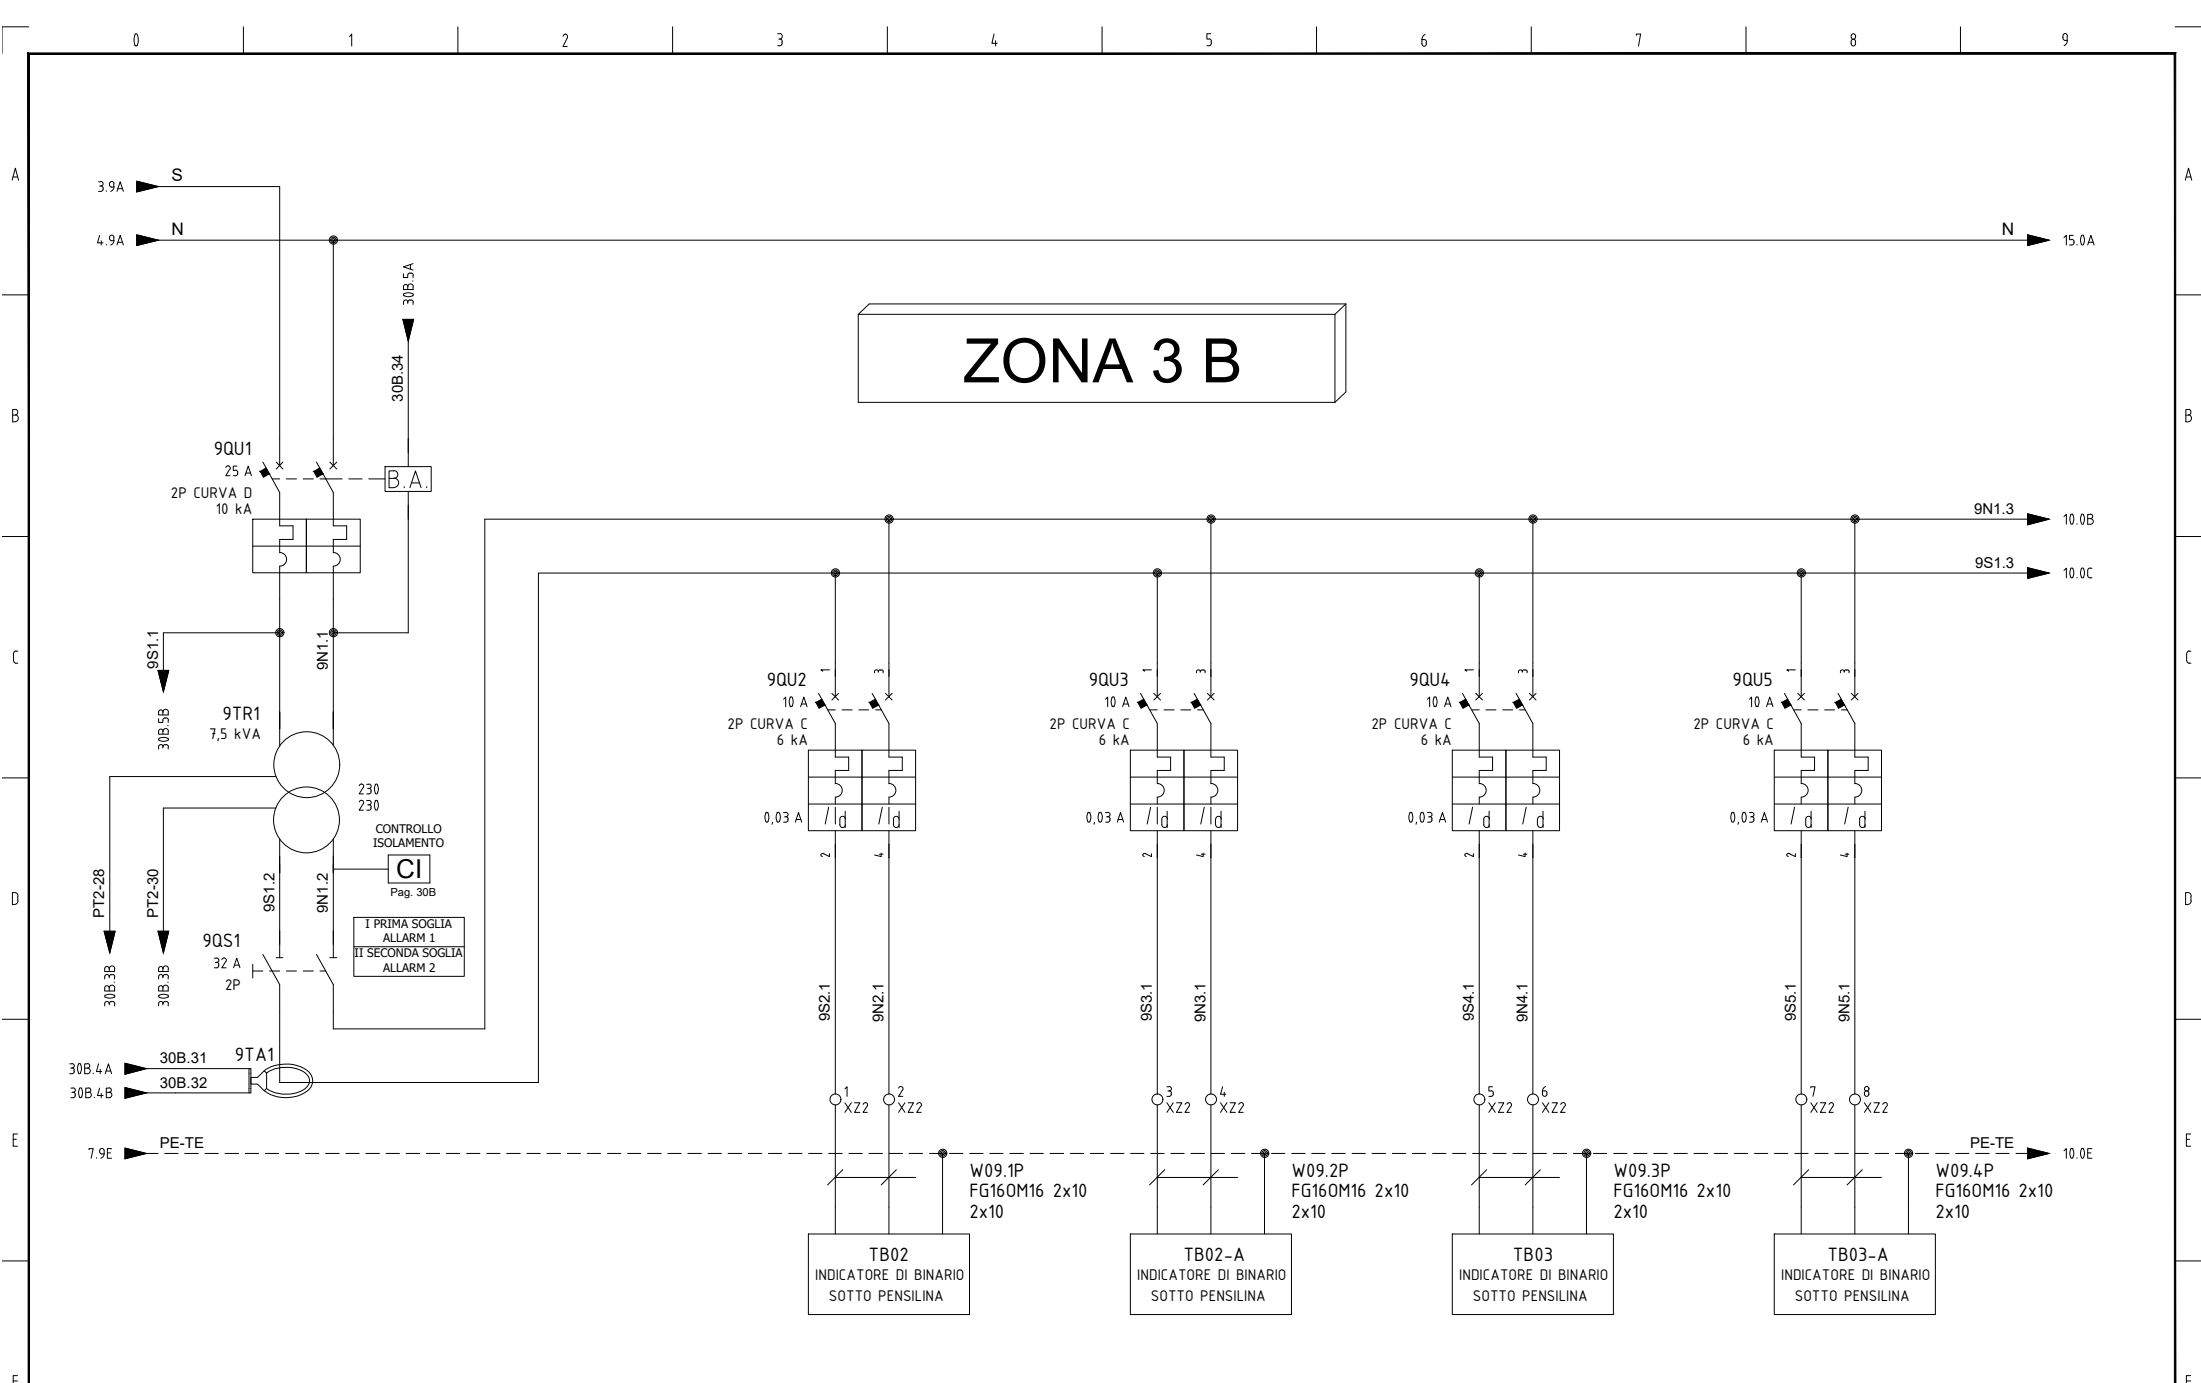

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)				RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO		COMMESSA:							
				DISEGN.	T.G.														
				VISTO	P.D.								SEZIONE NORMALE (ZONA 3)		250039		FG. 9		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :		SOST. DA :		FILE : RFI			F.S. 10						
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	


ZONA 3

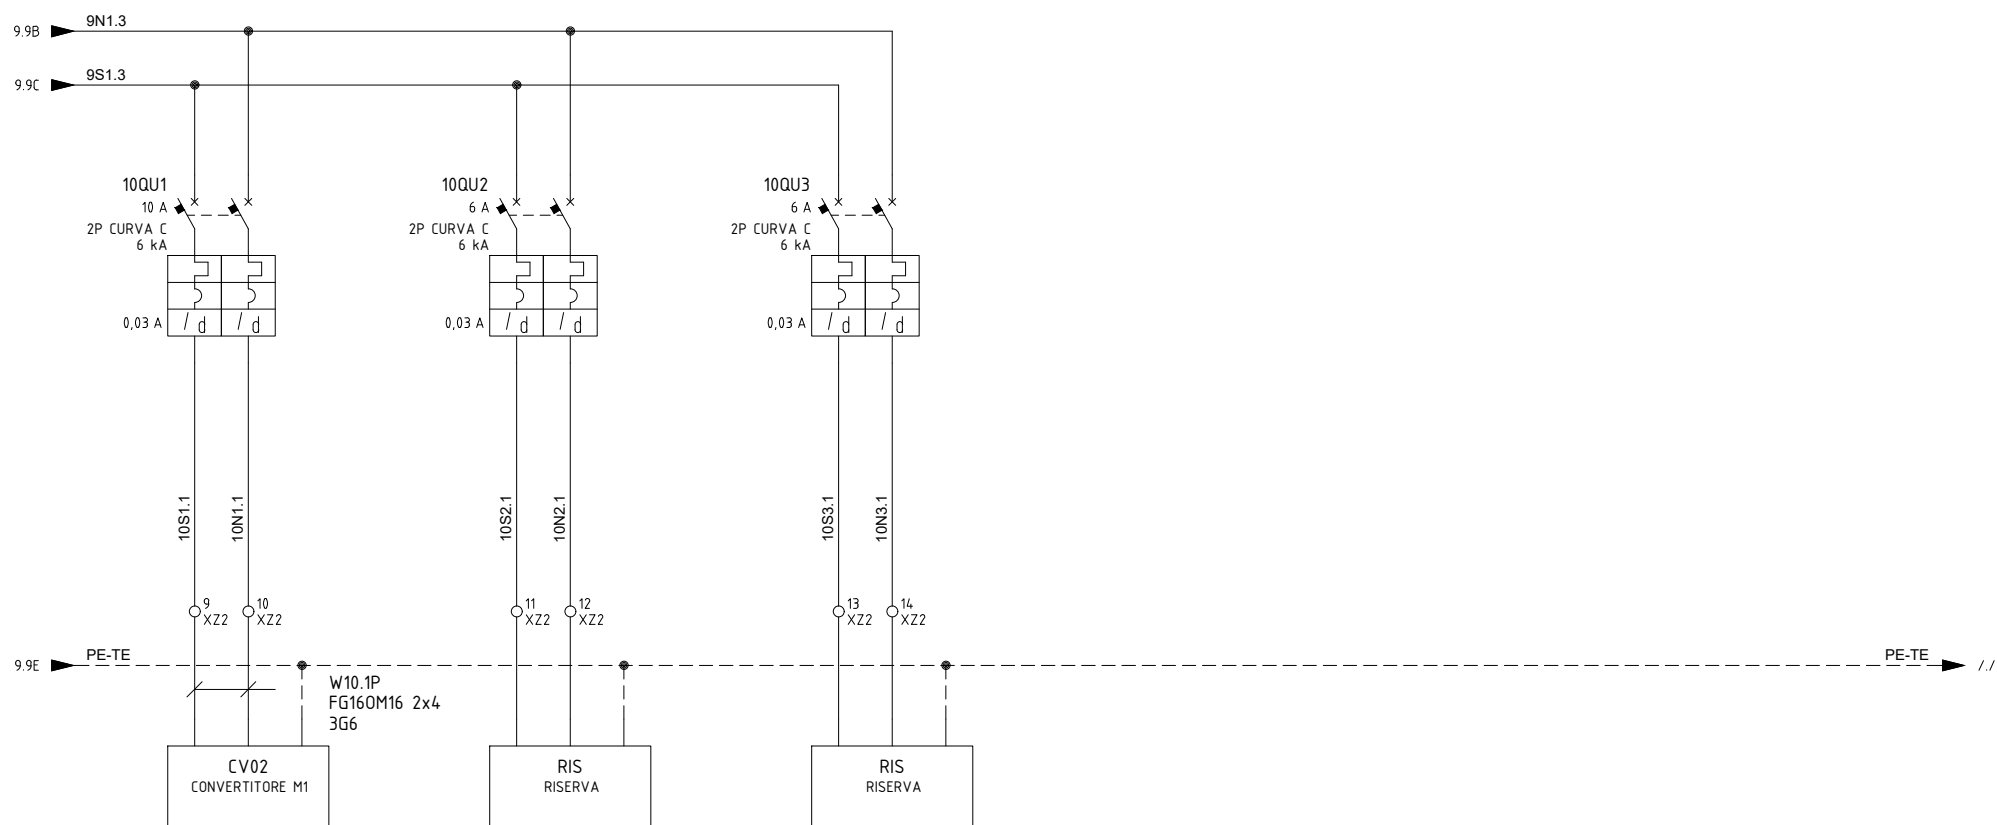


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO SEZIONE NORMALE (ZONA 3)	COMMESSA: 250039	FG. 10 F.S. 15
				DATA	18/03/2025						
				DISEGN.	T.G.						
				VISTO	P.D.						

MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
800265 CASORIA (NA)



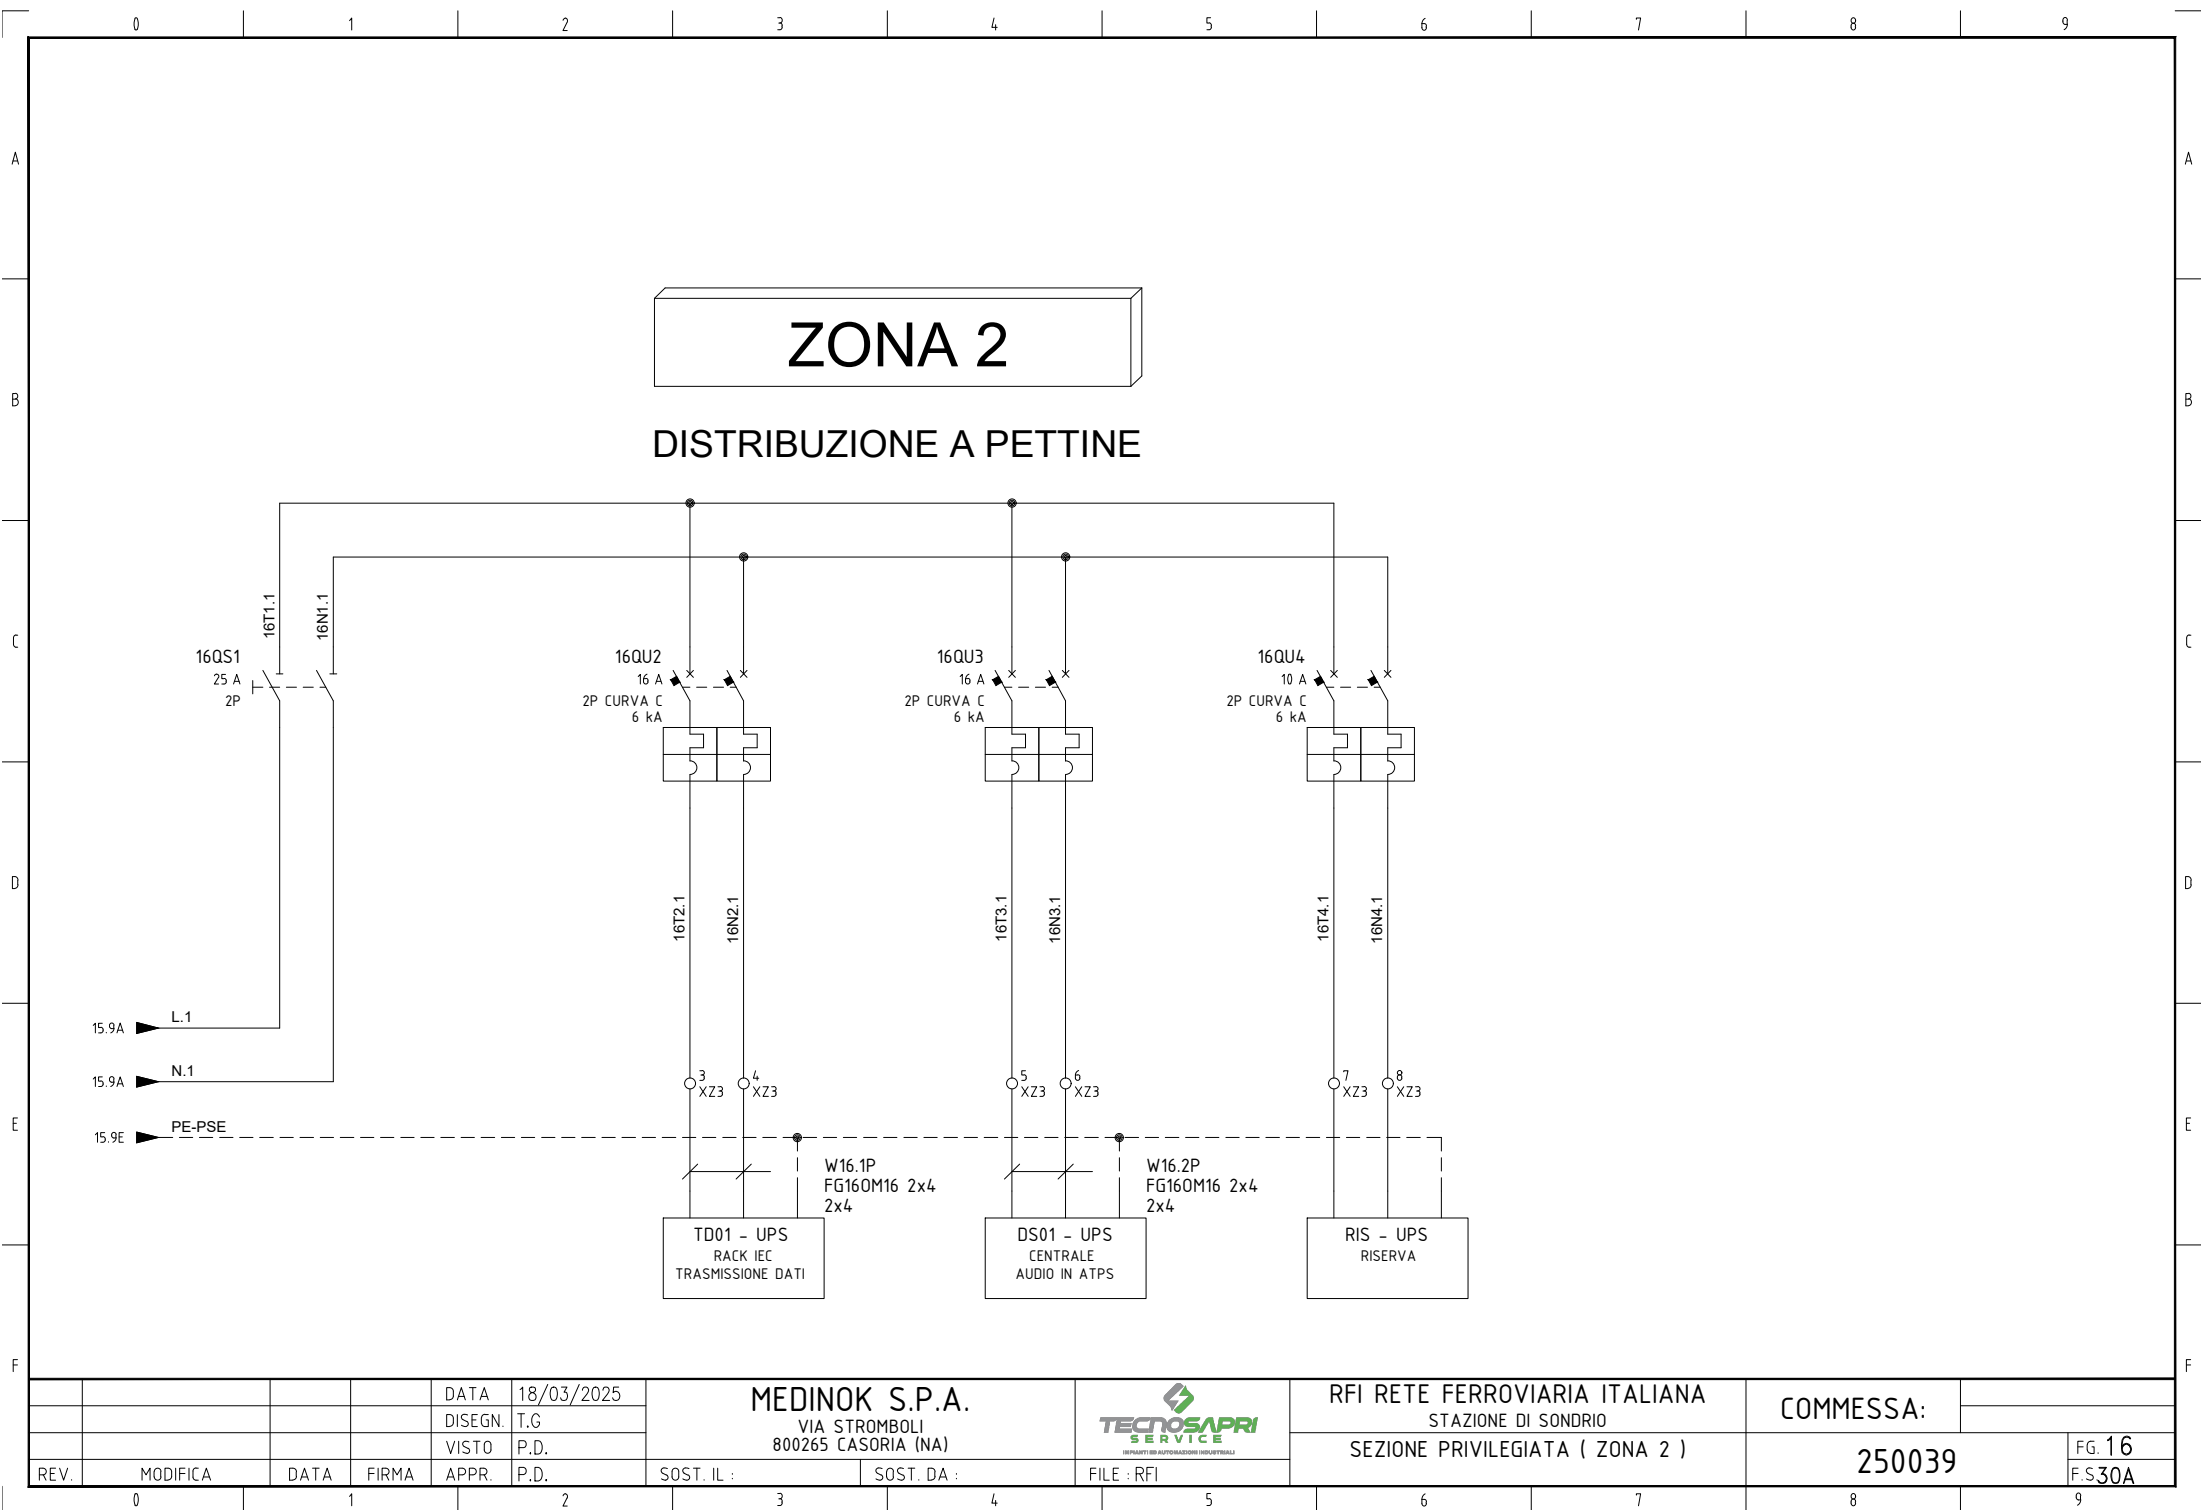


TIPICO COLLEGAMENTO MONITOR DI ISOLAMENTO

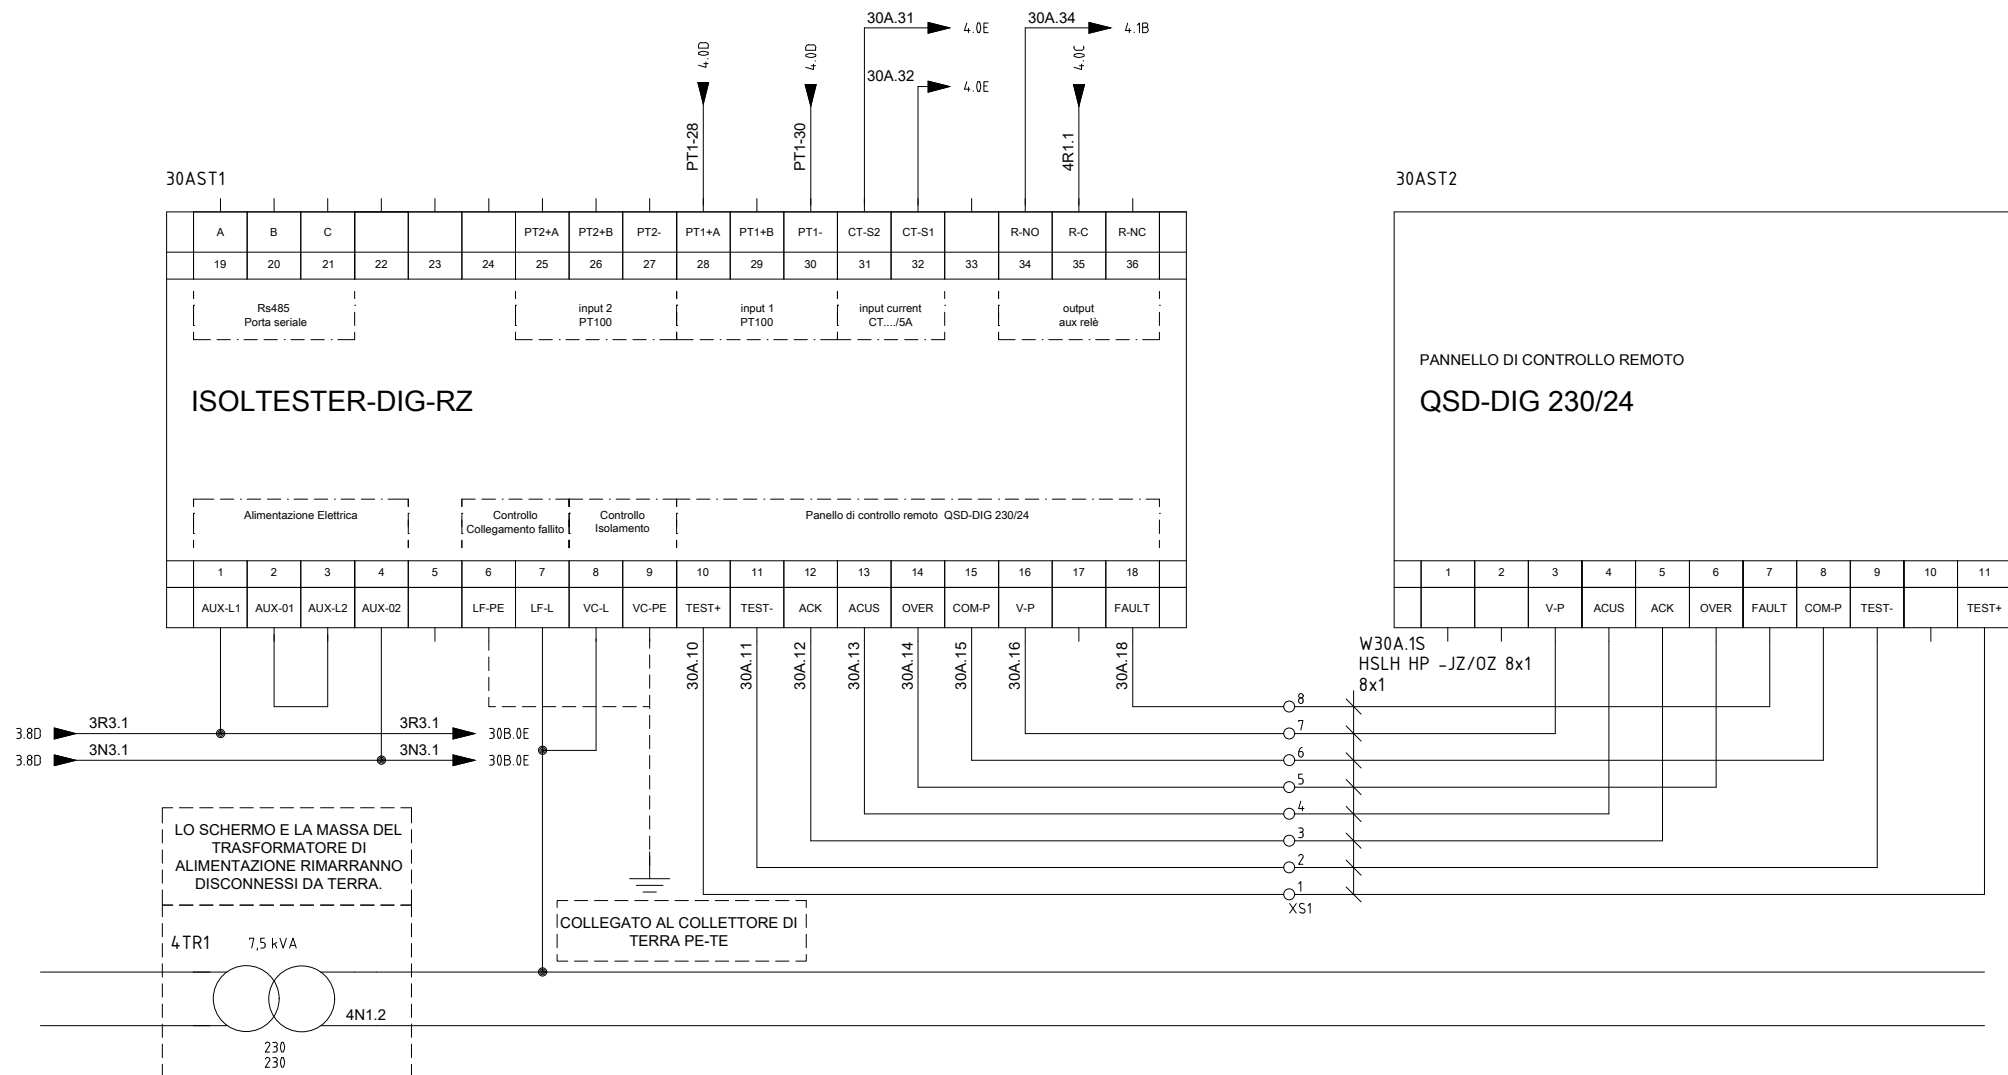

			DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE (E PARTI ED AUTORELLAZIONE INDUSTRIALI)	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO	COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G.							
			VISTO	P.D.						MONITOR ISOLAMENTO (4TR1)	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			FS30B


TIPICO COLLEGAMENTO MONITOR DI ISOLAMENTO

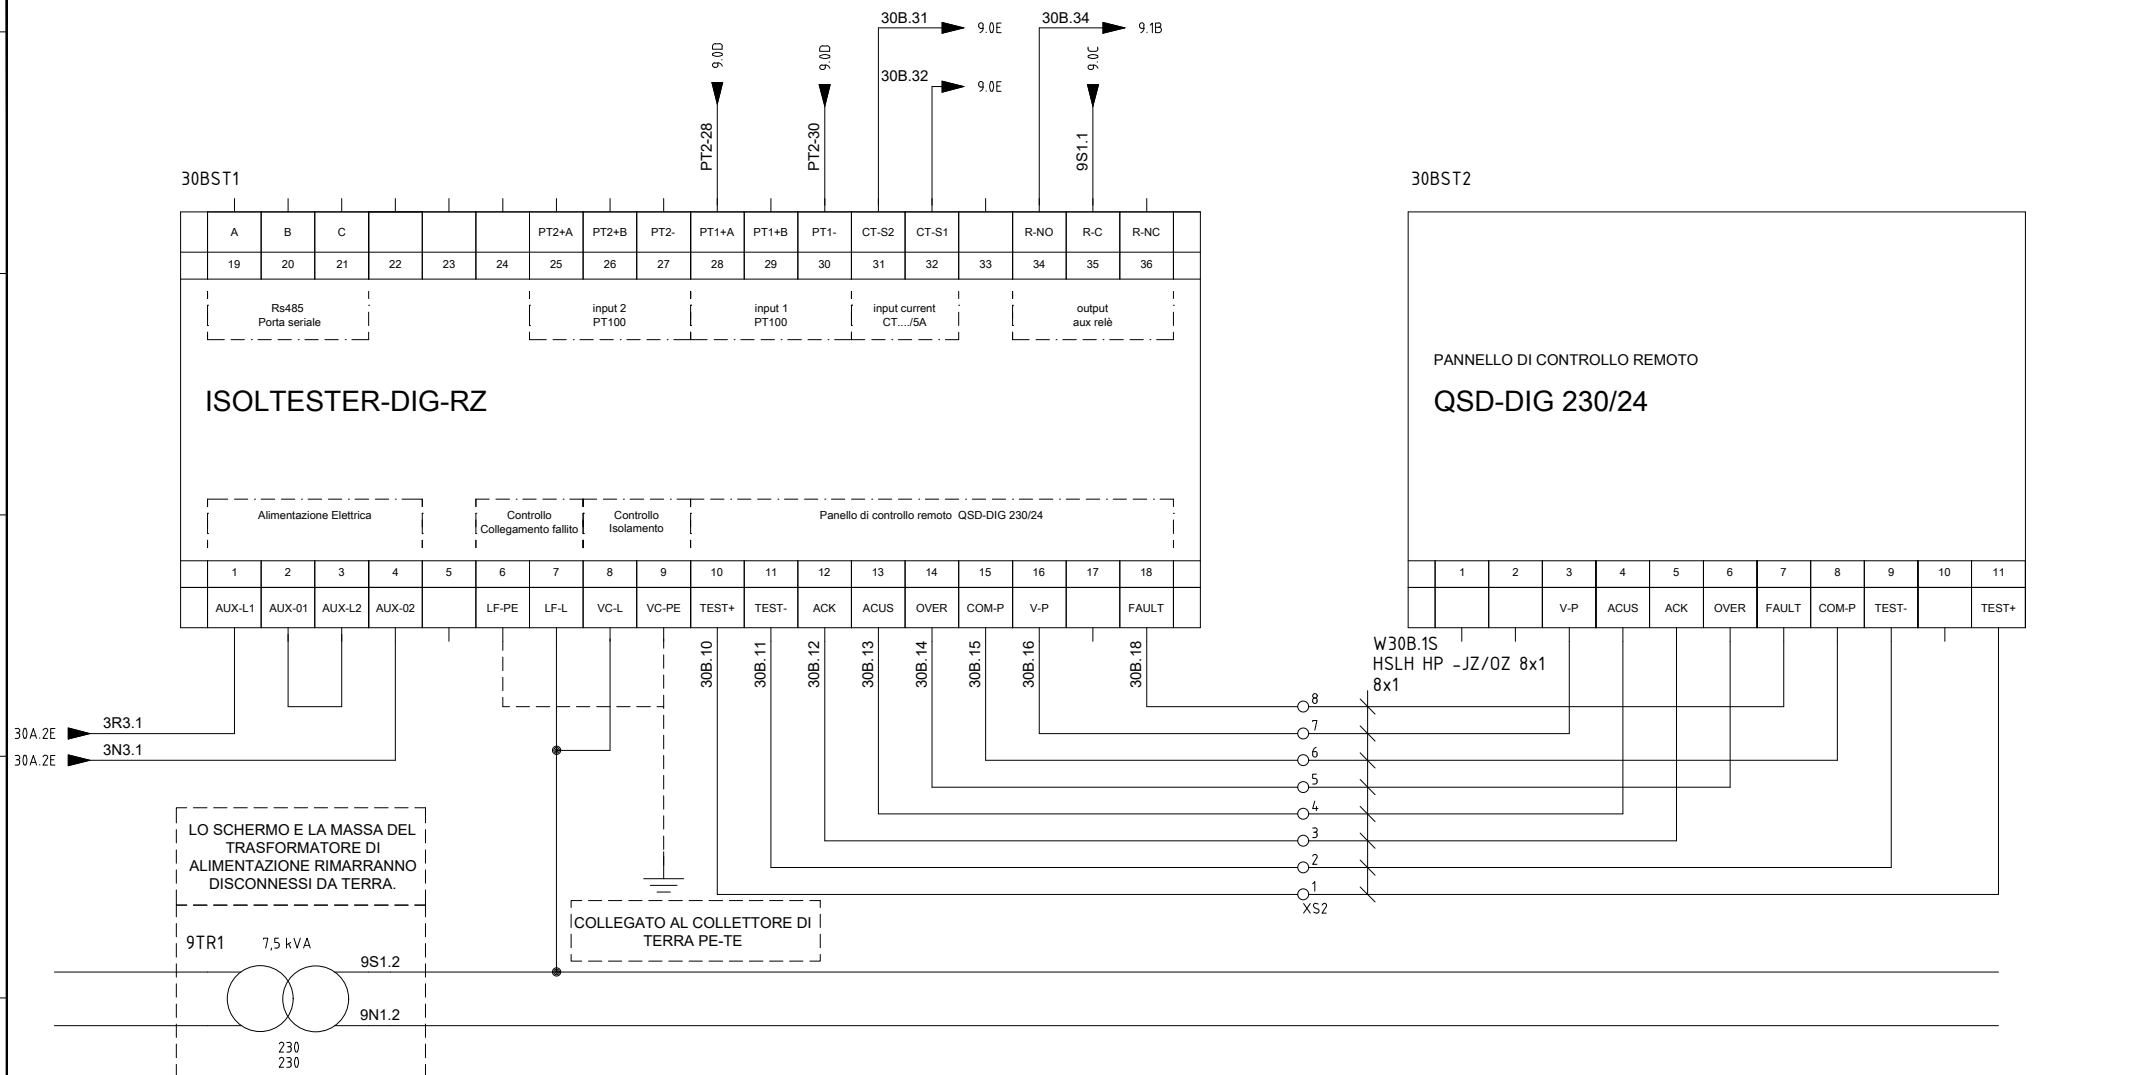


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI SONDRIO				
				VISTO	P.D.						MONITOR ISOLAMENTO (9TR1)		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE :RFI				F.S. 38	

MORSETTIERA SEZIONE NORMALE


+QG - XGEN
GENERALE

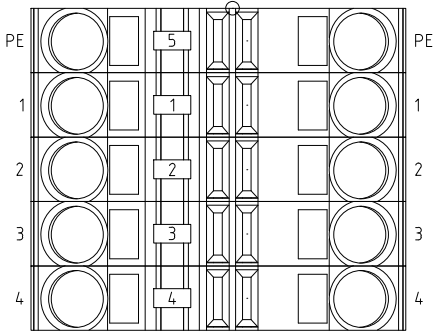


+QG - XZ1
ZONA 3 (4TR1)

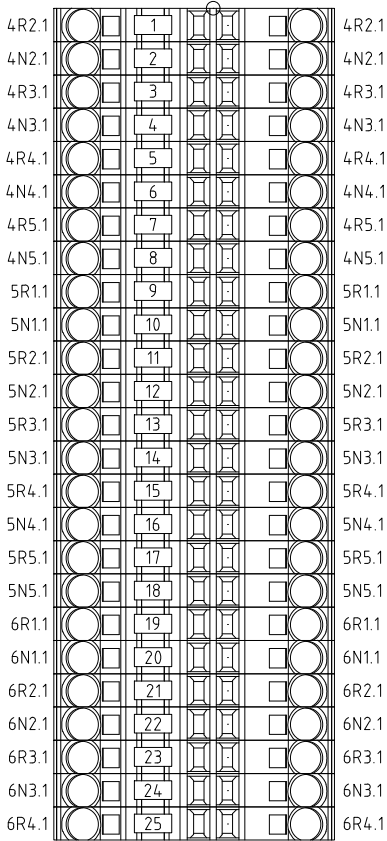

+QG - XZ1
ZONA 3 (4TR1)

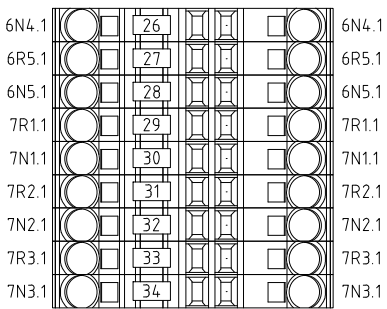

+QG - XZ2
ZONA 3 (9TR1)

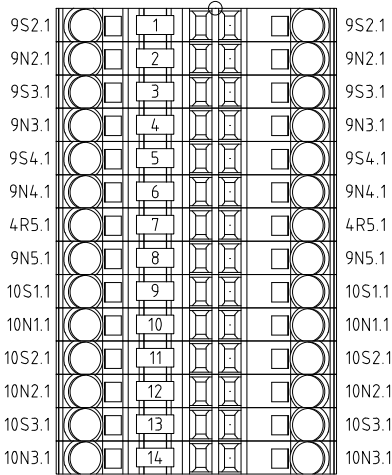

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.
		18/03/2025			

MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
800265 CASORIA (NA)



RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI SONDRIO
MORSETTIERA SEZIONE NORMALE


COMMESSA:

250039


FG. 38
F.S.38A

MORSETTIERA SEZIONE CONTINUITA'

+QG - XUPS
UPS

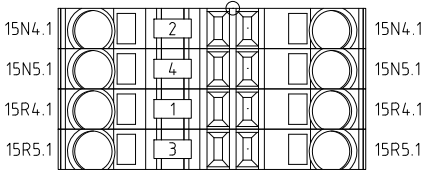


+QG - XZ3
ZONA 2 (15TR1)

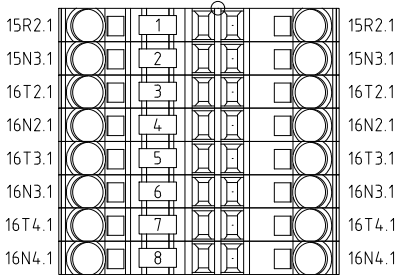


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO MORSETTIERA SEZIONE CONTINUITA'		COMMESSA: 250039		FG38A FS38B	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

MORSETTIERA PER TRASFORMATORI

+QG - XS1
4 TR1

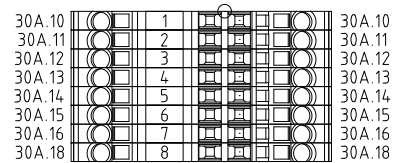

+QG - XS2
9 TR1

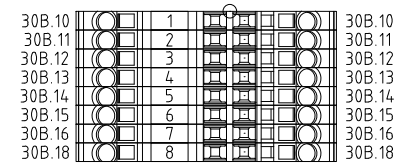

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			 RIFIUTATI DEI TRASFORMATORI INDUSTRIALI		RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO MORSETTIERA PER TRASFORMATORI		COMMESSA: 250039		FG38B F.S. 39	
				DISEGN.	T.G.											
				VISTO	P.D.											
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI								

DATI SALIENTI UTENZE

Utenza	Sistema	Circuito	Pn [kW]	Coef.	Pd [kW]	Cosfi	Ikm max [kA]	Designazione	Formazione	Lc [m]	CdtT (Ib) [%]	Ib<=In<=Iz
--------	---------	----------	------------	-------	------------	-------	-----------------	--------------	------------	--------	------------------	------------

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G								
				VISTO	P.D.						DATI SALIENTI UTENZE		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			F.S.39A		

DATI SALIENTI UTENZE

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G								
				VISTO	P.D.						DATI SALIENTI UTENZE		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
CAVI \ CABLES													
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION				
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
+QG XGEN +QG XGEN +QG XGEN +QG XGEN +QG XGEN	3/0E 3/0E 3/0E 3/1E 3/1E		1	BU	W03.0P FG160M16 5G16 ALIMENTAZIONE QE IeC			BU	1		3/0F 3/0F 3/0F 3/1F 3/1F	+QG ALIMENTAZIONE DA TLO +QG ALIMENTAZIONE DA TLO +QG ALIMENTAZIONE DA TLO +QG ALIMENTAZIONE DA TLO +QG ALIMENTAZIONE DA TLO	
		1	2	BN				BN	2				
		2	3	BK				BK	3				
		3	4	GY				GY	4				
		4	PE	GNYE				GNYE	PE				
+QG XZ1 +QG XZ1	4/3E 4/3E	1	4R2.1	BU	W04.1P FG160M16 2x10 TB01			BU	4R2.1		4/3F 4/3F	+QG TB01 +QG TB01	
		2	4N2.1	BN				BN	4N2.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	4/5E 4/5E	3	4R3.1	BU	W04.2P FG160M16 2x10 TB01-A			BU	4R3.1		4/5F 4/5F	+QG TB01-A +QG TB01-A	
		4	4N3.1	BN				BN	4N3.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	4/6E 4/7E	5	4R4.1	BU	W04.3P FG160M16 2x10 ML01			BU	4R4.1		4/6F 4/7F	+QG ML01 +QG ML01	
		6	4N4.1	BN				BN	4N4.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	4/8E 4/8E	7	4R5.1	BU	W04.4P FG160M16 2x10 ML02			BU	4R5.1		4/8F 4/8F	+QG ML02 +QG ML02	
		8	4N5.1	BN				BN	4N5.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	5/1E 5/1E	9	5R1.1	BU	W05.1P FG160M16 2x4 ML03			BU	5R1.1		5/1F 5/1F	+QG ML03 +QG ML03	
		10	5N1.1	BN				BN	5N1.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	5/2E 5/2E	11	5R2.1	BU	W05.2P FG160M16 2x4 ML04			BU	5R2.1		5/2F 5/2F	+QG ML04 +QG ML04	
		12	5N2.1	BN				BN	5N2.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	5/4E 5/4E	13	5R3.1	BU	W05.3P FG160M16 2x4 OR01			BU	5R3.1		5/4F 5/4F	+QG OR01 +QG OR01	
		14	5N3.1	BN				BN	5N3.1				
+QG XZ1 +QG XZ1	5/5E 5/5E	15	5R1.1	BU	W05.4P FG160M16 2x4 RT01			BU	5R1.1		5/5F 5/5F	+QG RT01 +QG RT01	
		16	5N1.1	BN				BN	5N1.1				
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO LISTA CAVI		COMMESSA: 250039		FG. 40 F.S.40A
			DISEGN.	T.G									
			VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE (IMPANTI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE)	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:				
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI SONDRIO						
				VISTO	P.D.				LISTA CAVI		250039		FG40A		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			250039		FG40A		
														FS40B	

[illegible]

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE (IMPARTI DEI RIFORNITORI INDUSTRIALI)	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G				STAZIONE DI SONDRIO				
				VISTO	P.D.						LISTA CAVI		250039
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			FG40C		

CAVI \ CABLES													
QUADRO \ PANEL				ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	DESTINAZIONE \ LOCATION				
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.						NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
+QG XS2 +QG XS2 +QG XS2 +QG XS2 +QG XS2 +QG XS2 +QG XS2 +QG XS2	30B/6E 30B/6E 30B/6E 30B/6E 30B/6E 30B/6E 30B/6E 30B/6E		30B.10	1	W30B.1S HSLH HP -JZ/OZ 8x1 16TR1	5		1	30B.10				
		1 ○	30B.11	2				2	30B.11	○ 11			
		2 ○	30B.12	3				3	30B.12	○ 9			
		3 ○	30B.13	4				4	30B.13	○ 5			
		4 ○	30B.14	5				5	30B.14	○ 4			
		5 ○	30B.15	6				6	30B.15	○ 6			
		6 ○	30B.16	7				7	30B.16	○ 8			
		7 ○	30B.18	8				8	30B.18	○ 3			
		8 ○							○ 7				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B										B	
C										C	
D										D	
E										E	
F										F	
				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 800265 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI SONDRIO	COMMESSA:	
			DISEGN.	T.G.							
			VISTO	P.D.							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI		250039	Fd 000 F.S. 1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		