

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPOICO

			DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)	
			DISEGN.	T.G		
			VISTO	P.D.		
CA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA

PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO TLC				TENSIONE 400 V ESERCIZIO		NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI: VILLA DI TIRANO				TENSIONE 230 V COMANDI		DESIGNAZIONI				
PROGETTO: SCHEMA ELETTRICO Q.E. TLC				TENSIONE SEGNALI						
STAZIONE APPALTANTE: MEDINOK S.P.A.										
N° COMMESSA: 250038										
					DATA	FIRME				
				DIS.	18/03/2025	T.G.				
				VISTO	18/03/2025	D.P.				
				APPROV.	18/03/2025	D.P.				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA		SOST. IL		FILE : VILLA DI TIRANO		
								FOGLIO T.F.		

 TECNOSAPRI SERVICE IMPRESA DI INTERMEDIAZIONE INGENIERING	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA	COMMESSA:		
	STAZIONE DI VILLA DI TIRANO			
	COPERTINA	250038	FG. 1	
FILE : RFI			F.S. 1A	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E


F

LAYOUT DISPOSIZIONI Q.E.

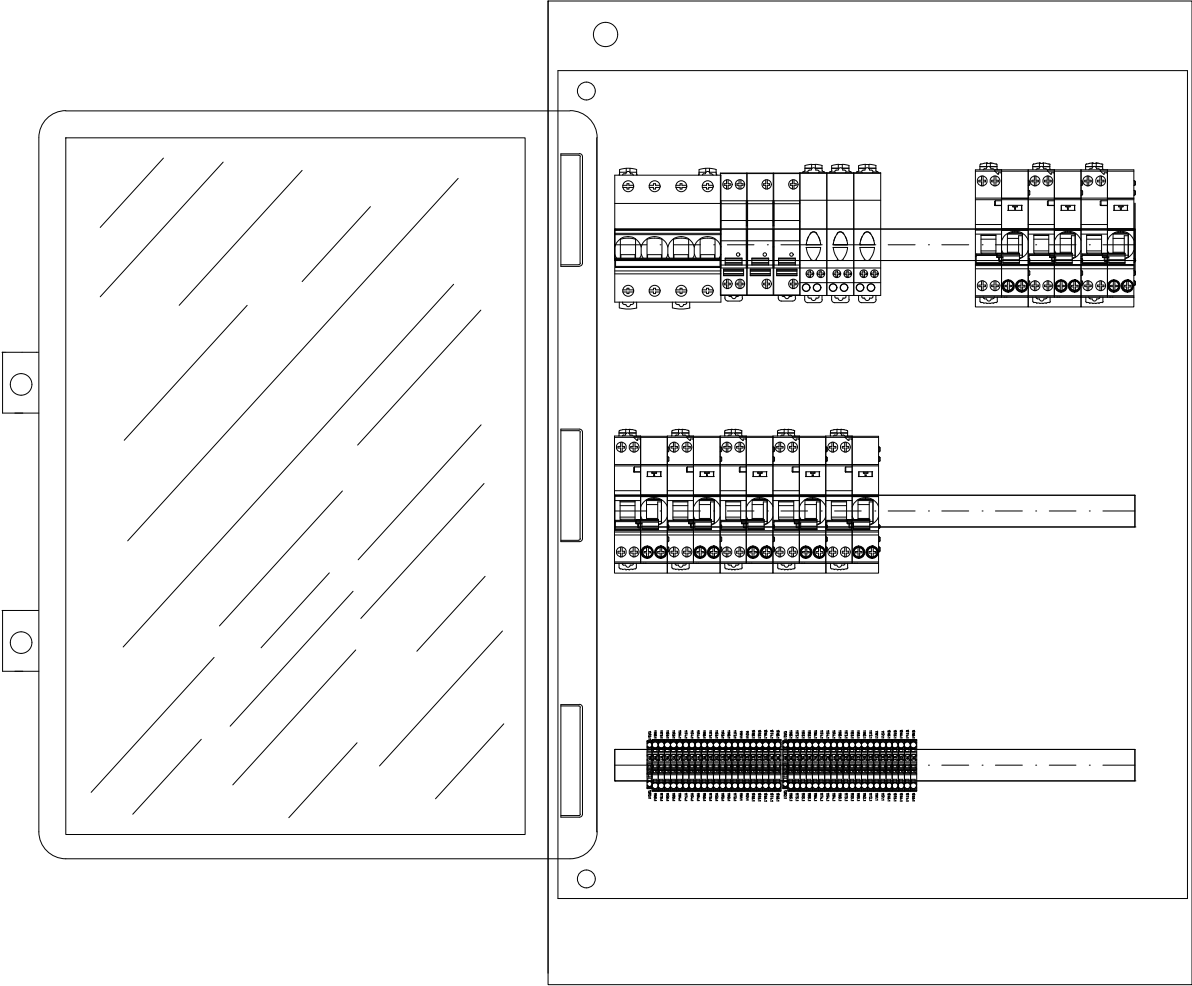

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI VILLA DI TIRANO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI	LAYOUT		250038	FG. 1A F.S. 1B	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

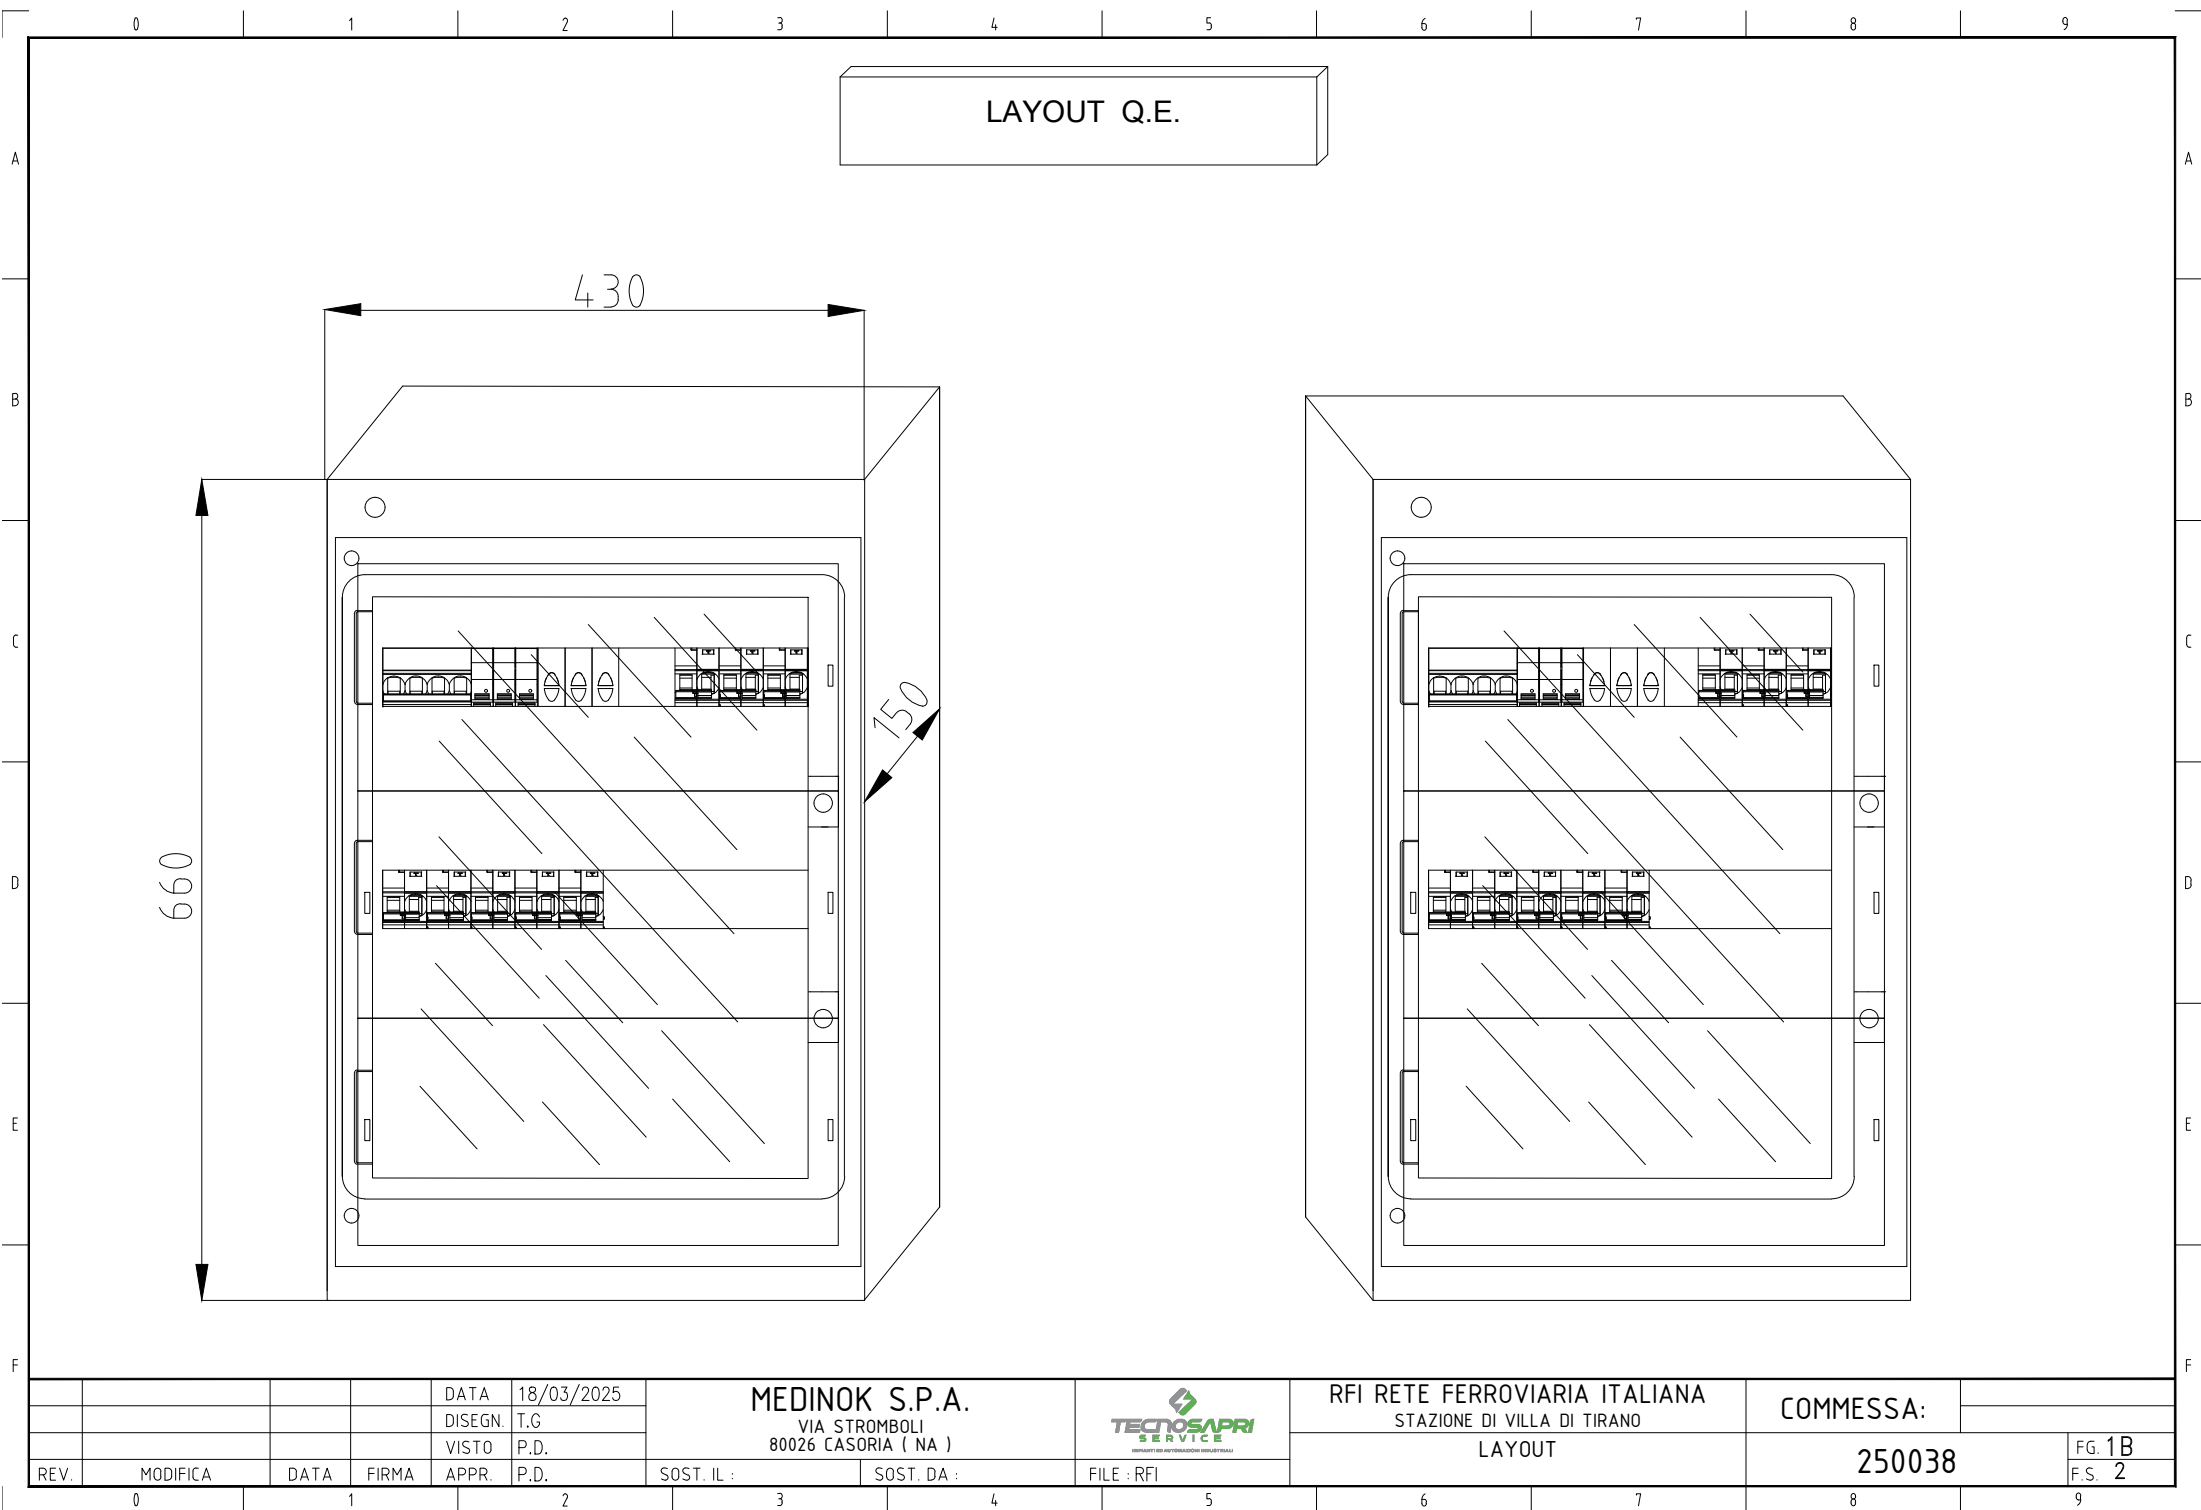


				DATA	18/03/2025
				DISEGN.	T.G
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

MEDINOK S.P.A.	
VIA STROMBOLI	
80026 CASORIA (NA)	
SOST. IL :	SOST. DA :


	FILE : RFI

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
STAZIONE DI VILLA DI TIRANO
LAYOUT

COMMESSA:	
250038	FG. 1B
	F.S. 2

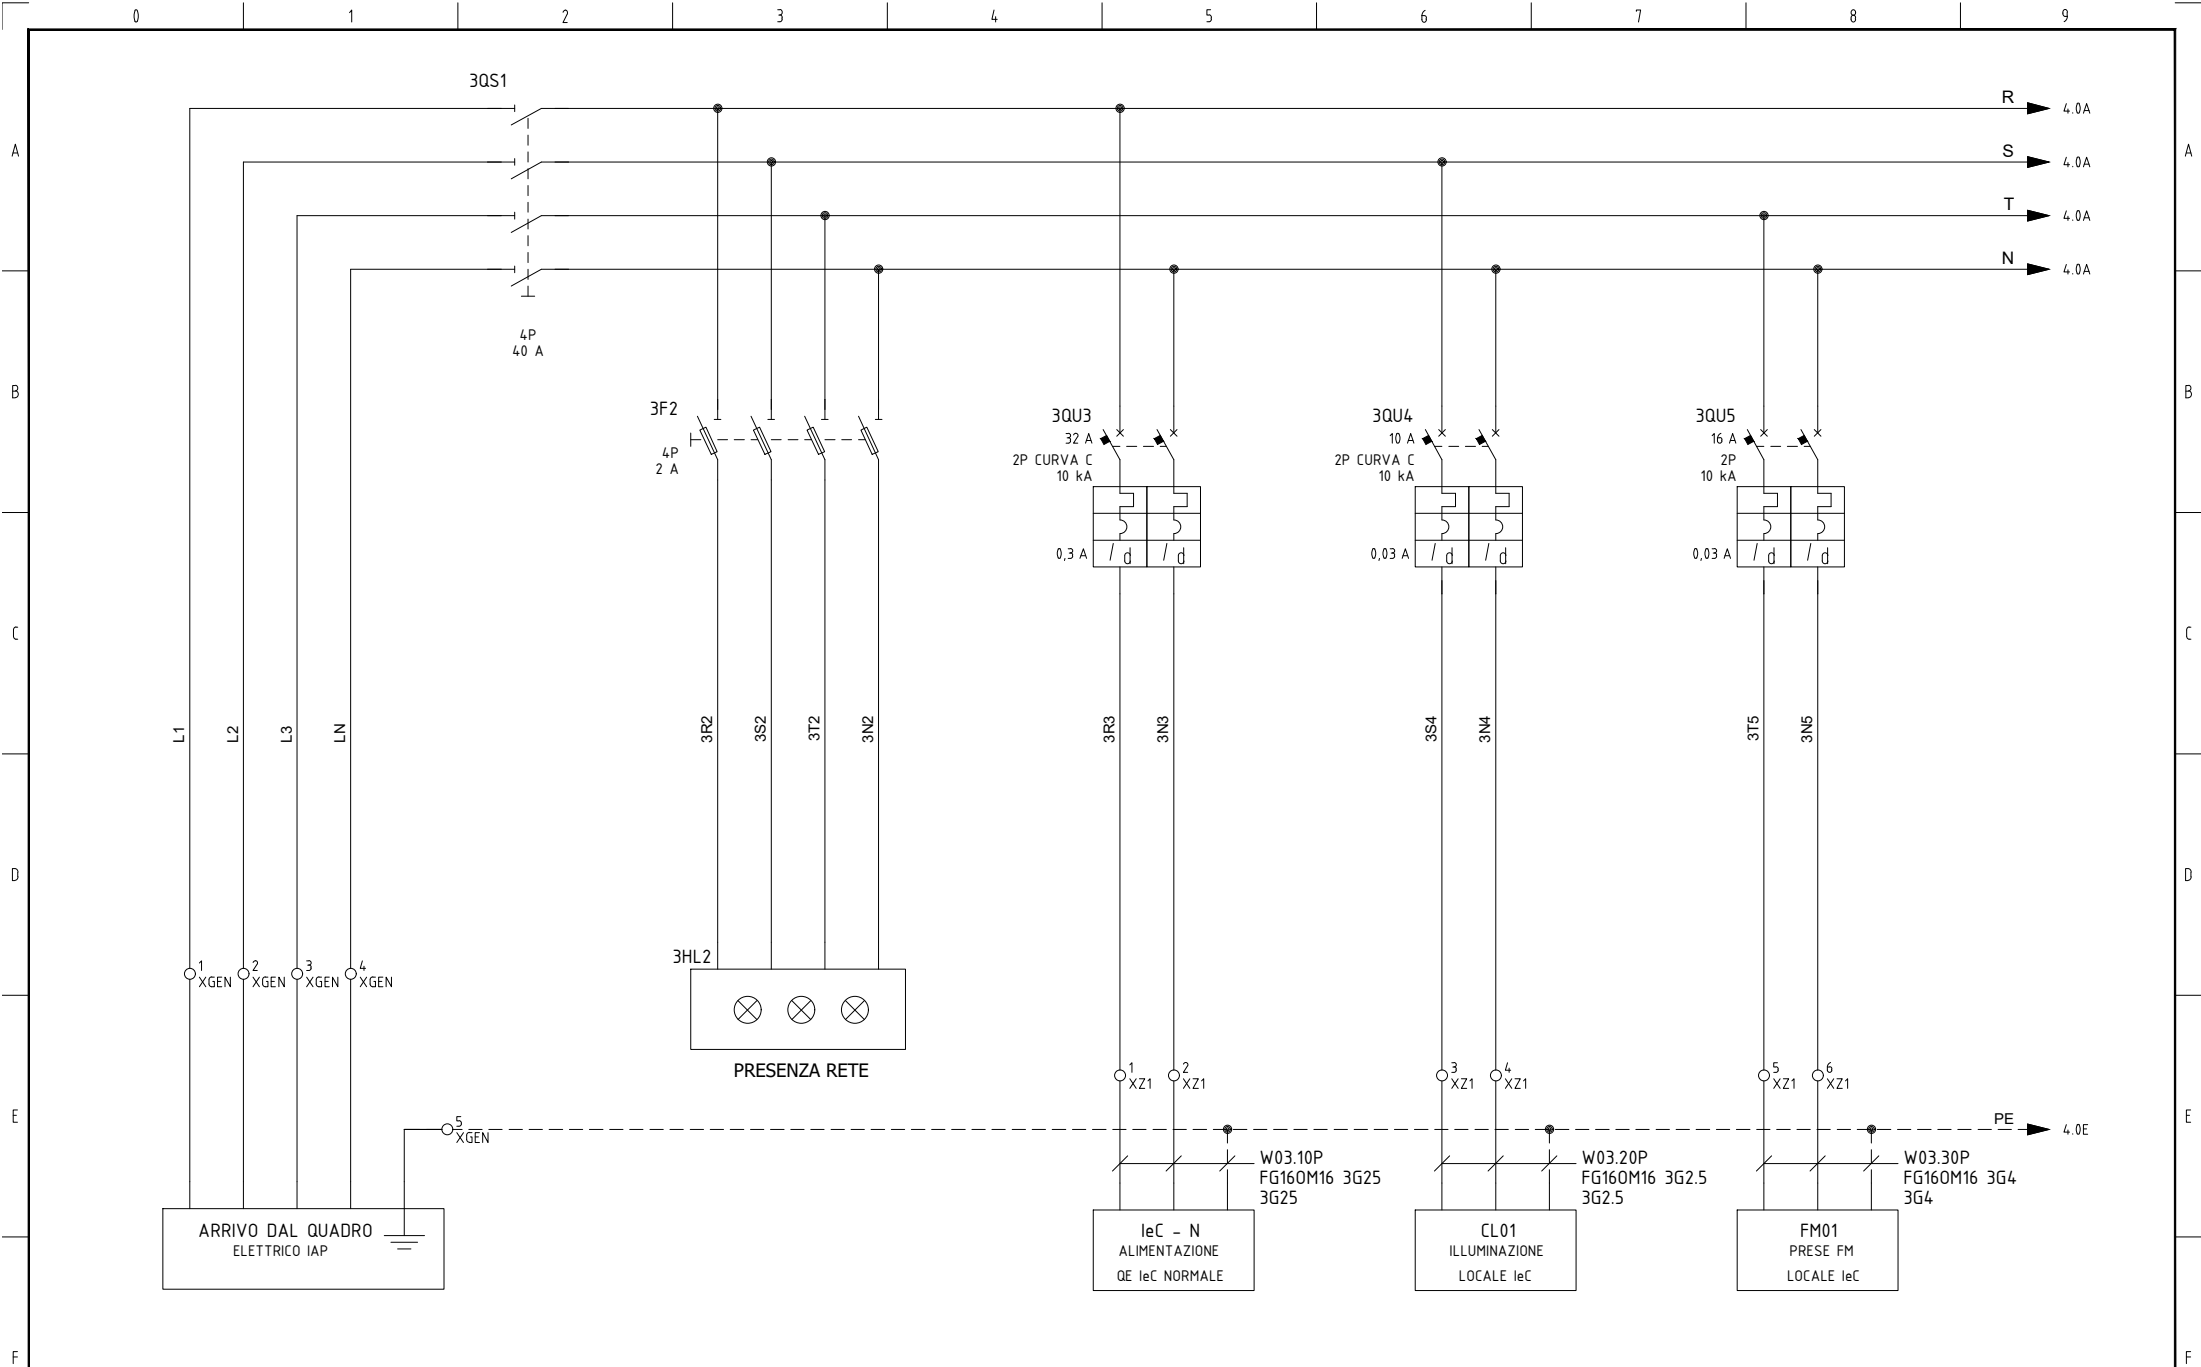


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI VILLA DI TIRANO SEZIONE NORMALE		COMMESSA: 250038								
				DISEGN.	T.G.														
				VISTO	P.D.														
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					FG. 3	F.S. 4					
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	

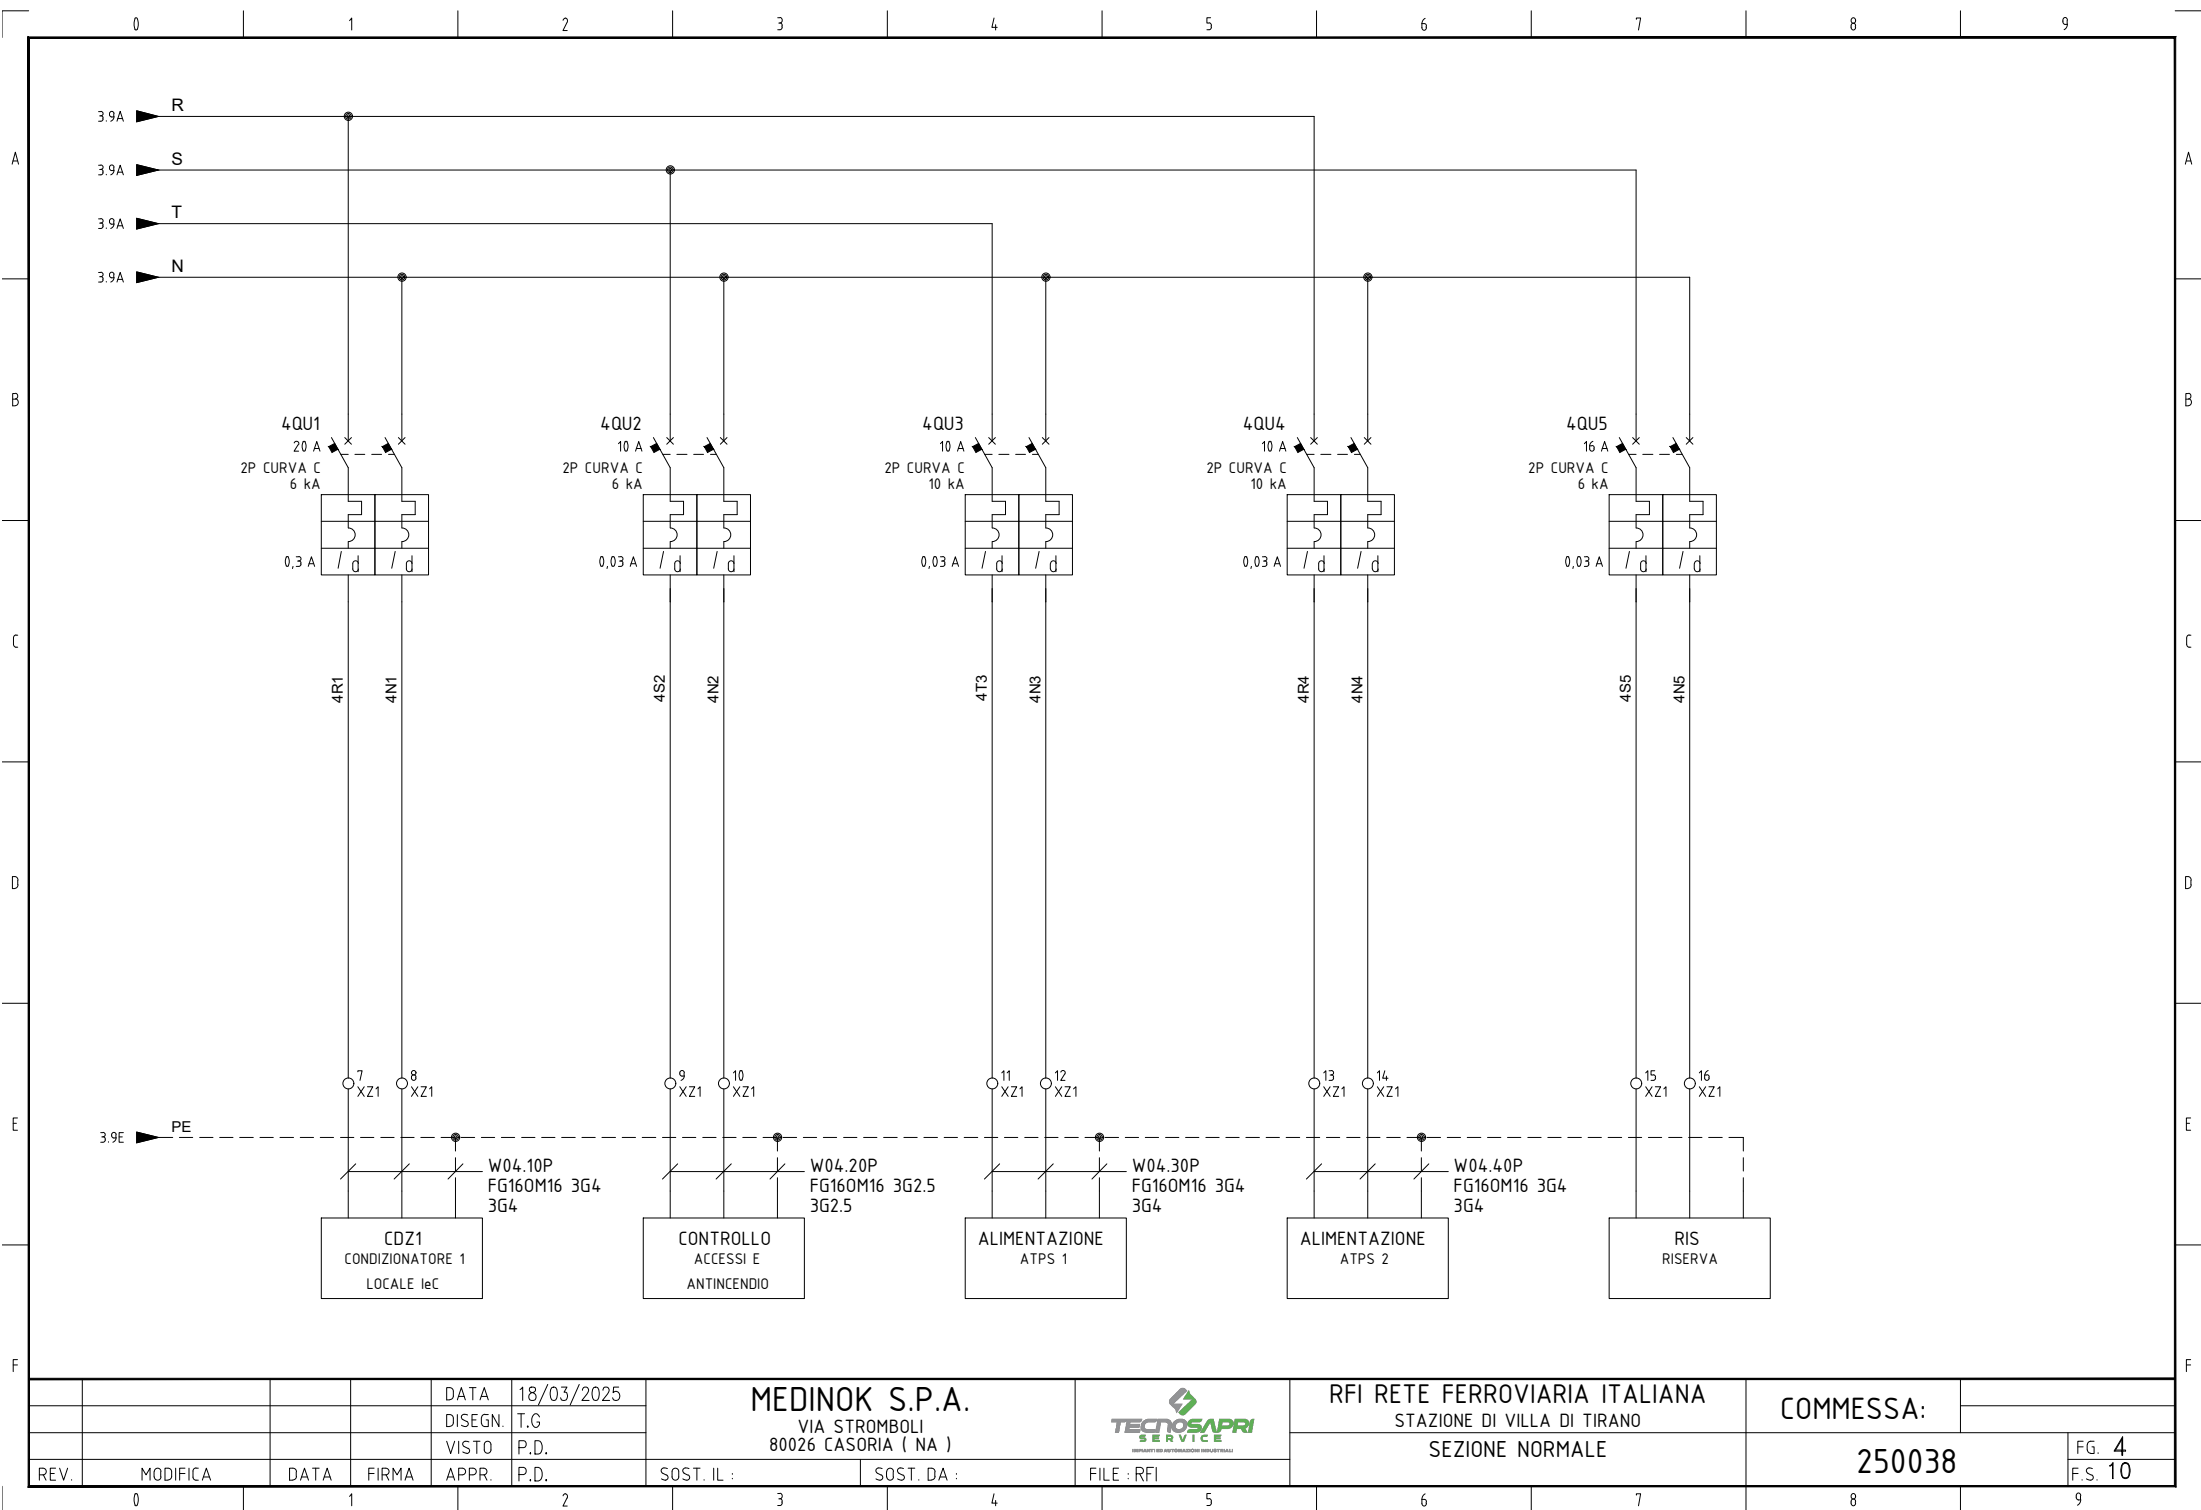


				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI VILLA DI TIRANO SEZIONE NORMALE		COMMESSA: 250038		FG. 4 F.S. 10	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI						

MORSETTIERA

+QG - XGEN
MORSETTIERA GENERALE

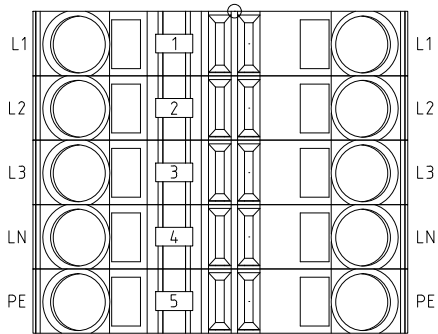

+QG - XZ1
MORSETTIERA DISTRIBUZIONE

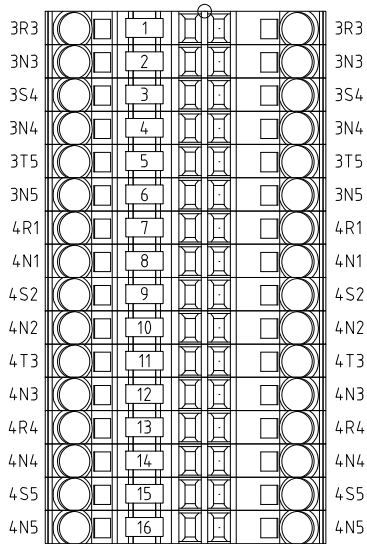

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA STAZIONE DI VILLA DI TIRANO MORSETTIERA		COMMESSA: 250038		FG. 10 F.S. 15
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI					

CAVI \ CABLES														
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION					
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD		
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/5		3R3	BU	W03.10P FG160M16 3G25 ARRIVO DA QE IaP	10		BU	3R3		3/5	CAMPO IeC - N		
	3/5	1 ○	3N3	BN				BN	3N3				3/5	CAMPO IeC - N
	3/1	2 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				3/5	CAMPO IeC - N
		5 ○												
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/6		3S4	BU	W03.20P FG160M16 3G2.5 ILLUMINAZIONE LOCALE TLC	15		BU	3S4		3/6	CAMPO CL01		
	3/6	3 ○	3N4	BN				BN	3N4				3/6	CAMPO CL01
	3/1	4 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				3/7	CAMPO CL01
		5 ○												
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	3/8		3T5	BU	W03.30P FG160M16 3G4 PRESE DI SERVIZIO	25		BU	3T5		3/8	CAMPO FM01		
	3/8	5 ○	3N5	BN				BN	3N5				3/8	CAMPO FM01
	3/1	6 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				3/8	CAMPO FM01
		5 ○												
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/1		4R1	BU	W04.10P FG160M16 3G4 CONDIZIONAMENTO 1	20		BU	4R1		4/1	CAMPO CDZ1		
	4/1	7 ○	4N1	BN				BN	4N1				4/1	CAMPO CDZ1
	3/1	8 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/1	CAMPO CDZ1
		5 ○												
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/2		4S2	BU	W04.20P FG160M16 3G2.5 ANTINCENDIO	15		BU	4S2		4/2	CAMPO CONTROLLO		
	4/3	9 ○	4N2	BN				BN	4N2				4/3	CAMPO CONTROLLO
	3/1	10 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/3	CAMPO CONTROLLO
		5 ○												
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/4		4T3	BU	W04.30P FG160M16 3G4 ATPS 1	10		BU	4T3		4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE		
	4/4	11 ○	4N3	BN				BN	4N3				4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
	3/1	12 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/4	CAMPO ALIMENTAZIONE
		5 ○												
+QG XZ1 +QG XZ1 +QG XGEN	4/6		4R4	BU	W04.40P FG160M16 3G4 ATPS 2	10		BU	4R4		4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE		
	4/6	13 ○	4N4	BN				BN	4N4				4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
	3/1	14 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				4/6	CAMPO ALIMENTAZIONE
		5 ○												

				DATA	18/03/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				STAZIONE DI VILLA DI TIRANO				
				VISTO	P.D.						LISTA CAVI		250038
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : RFI			F.S. /		