

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPO

VIA STROMBOLI, 80026

VIA GIOVANNI DUPRE', 50018 SCANDICCI (FI)

QUADRO ELETTICO GENERALE (QEG)



IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI


PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO GENERALE				TENSIONE 400 V ESERCIZIO			NORME CEI EN 61439-1-2			PROTEZIONI		
STAZIONE DI:				TENSIONE 220 V COMANDI			DESIGNAZIONI					
PROGETTO:				TENSIONE 24 VAC SEGNALI								
STAZIONE APPALTANTE:												
N° COMMESSA: 250098												
					DATA	FIRME						
				DIS.	11/09/2025	T.G.						
				VISTO	11/09/2025	D.P.						
				APPROV.	11/09/2025	D.P.						
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA			SOST. IL			FILE : QEG		

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE IMPRESA DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G				FIBER COP VINGONE					
				VISTO	P.D.						COPERTINA		250098	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBER COP VINGONE					F.S. 2	


LISTA FOGLI \ INDEX


[illegible]

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)		 TECNOSAPRI SERVICE SERVIZIO DEI MANTENIMENTI INDUSTRIALI	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.				FIBERCOP VINGONE					
				VISTO	P.D.						LEGENDA		250098	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE					F.S. 3	

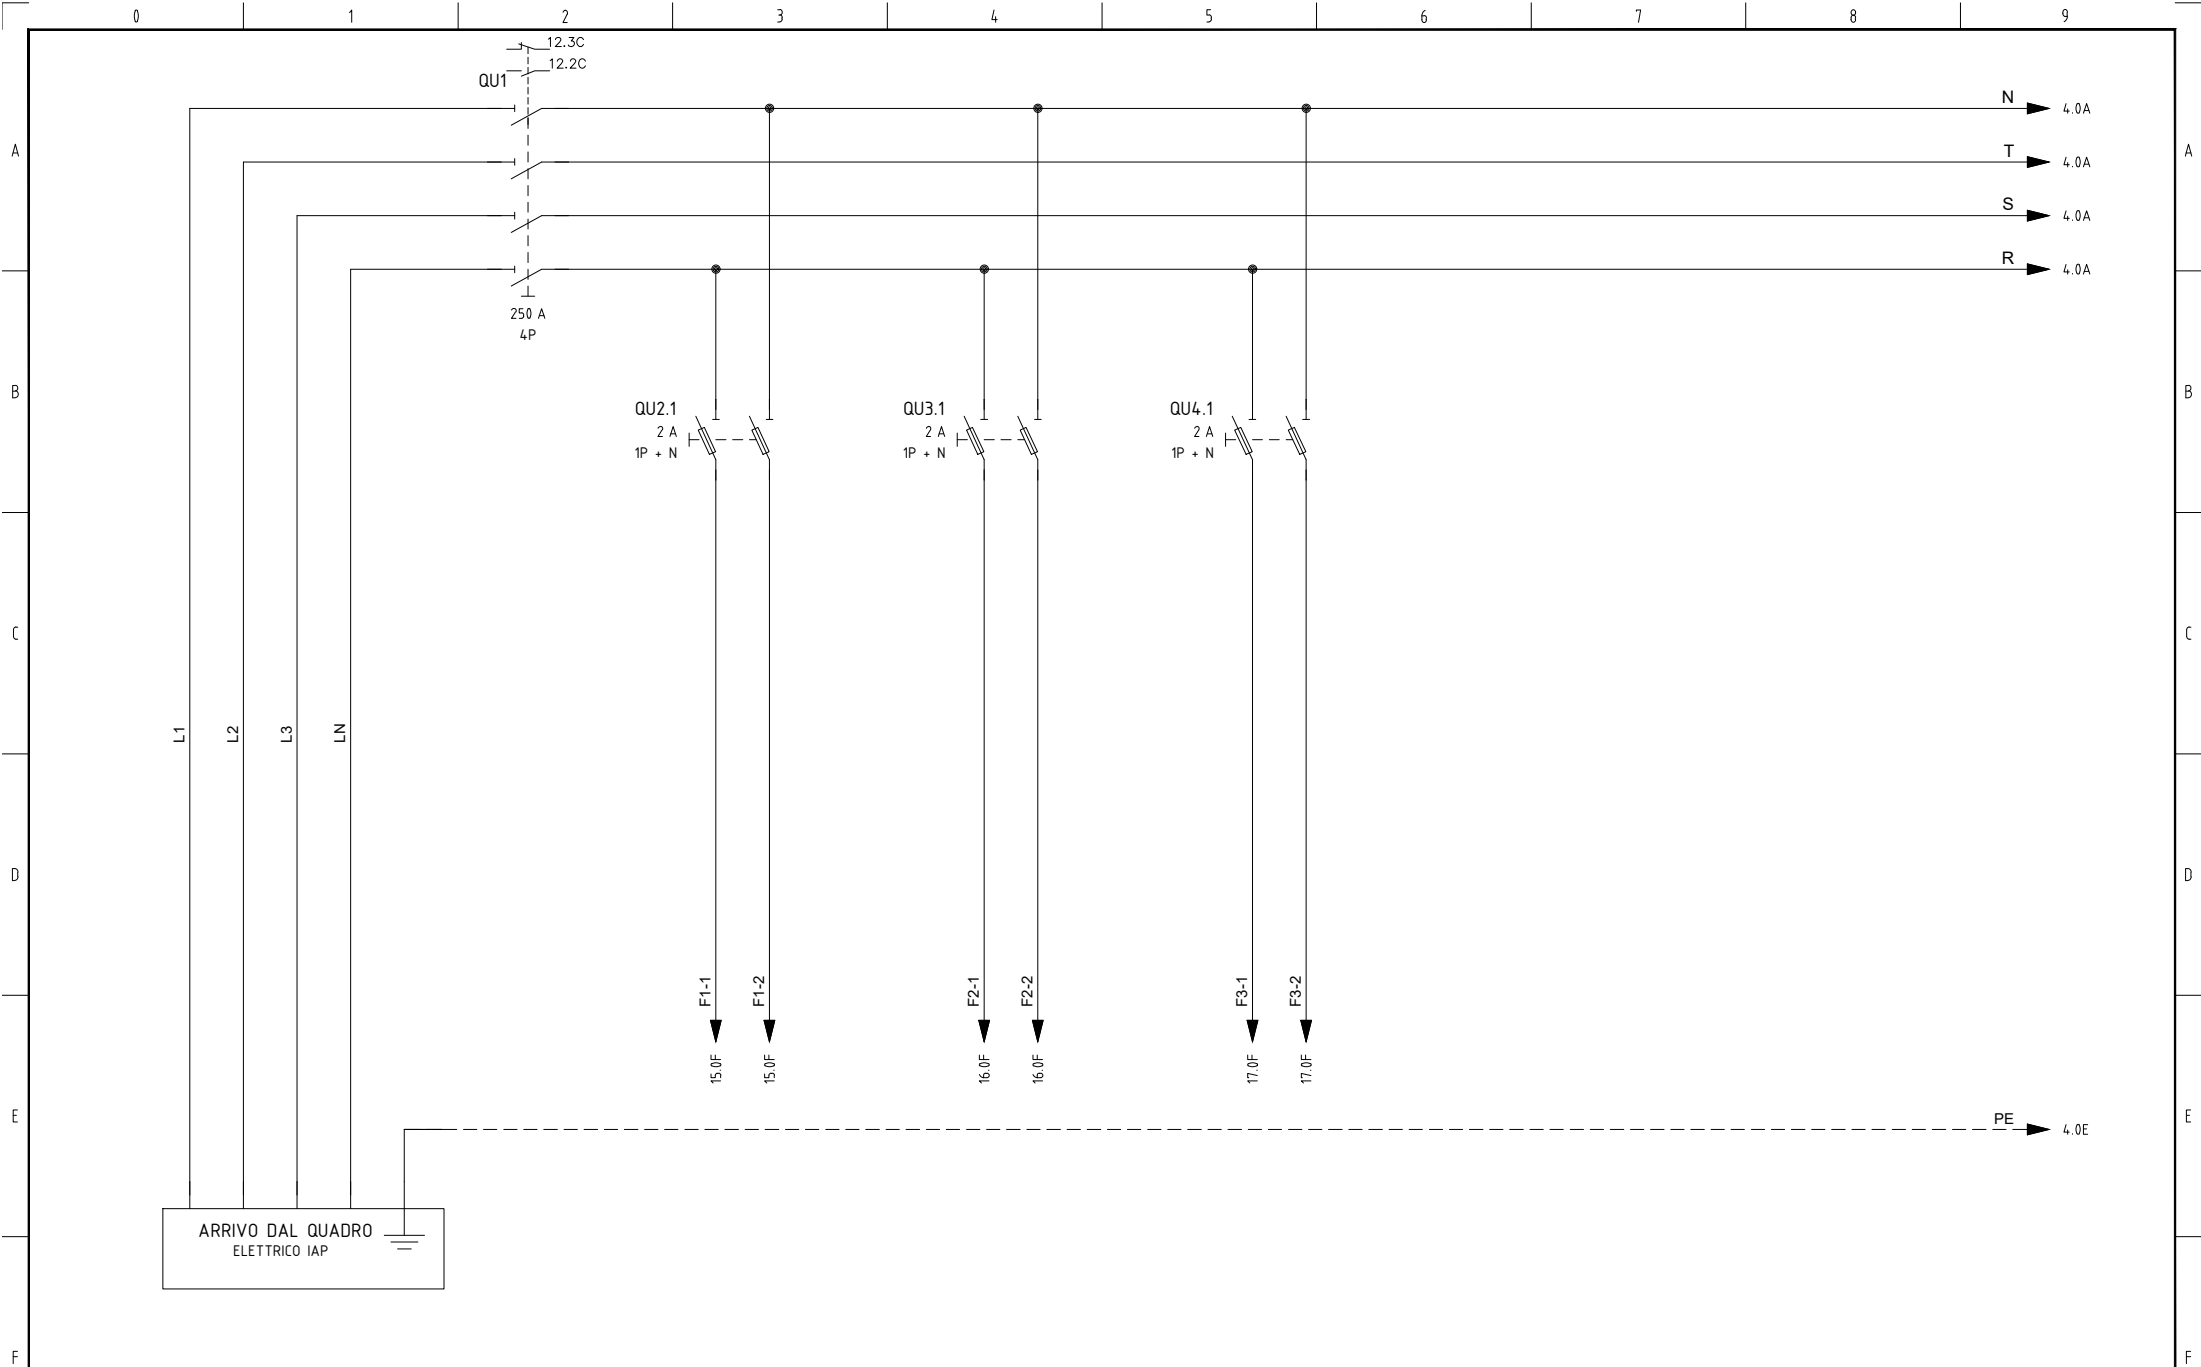

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE SEZIONE NORMALE		COMMESSA: 250098		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								FG. 3
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE					F.S. 4

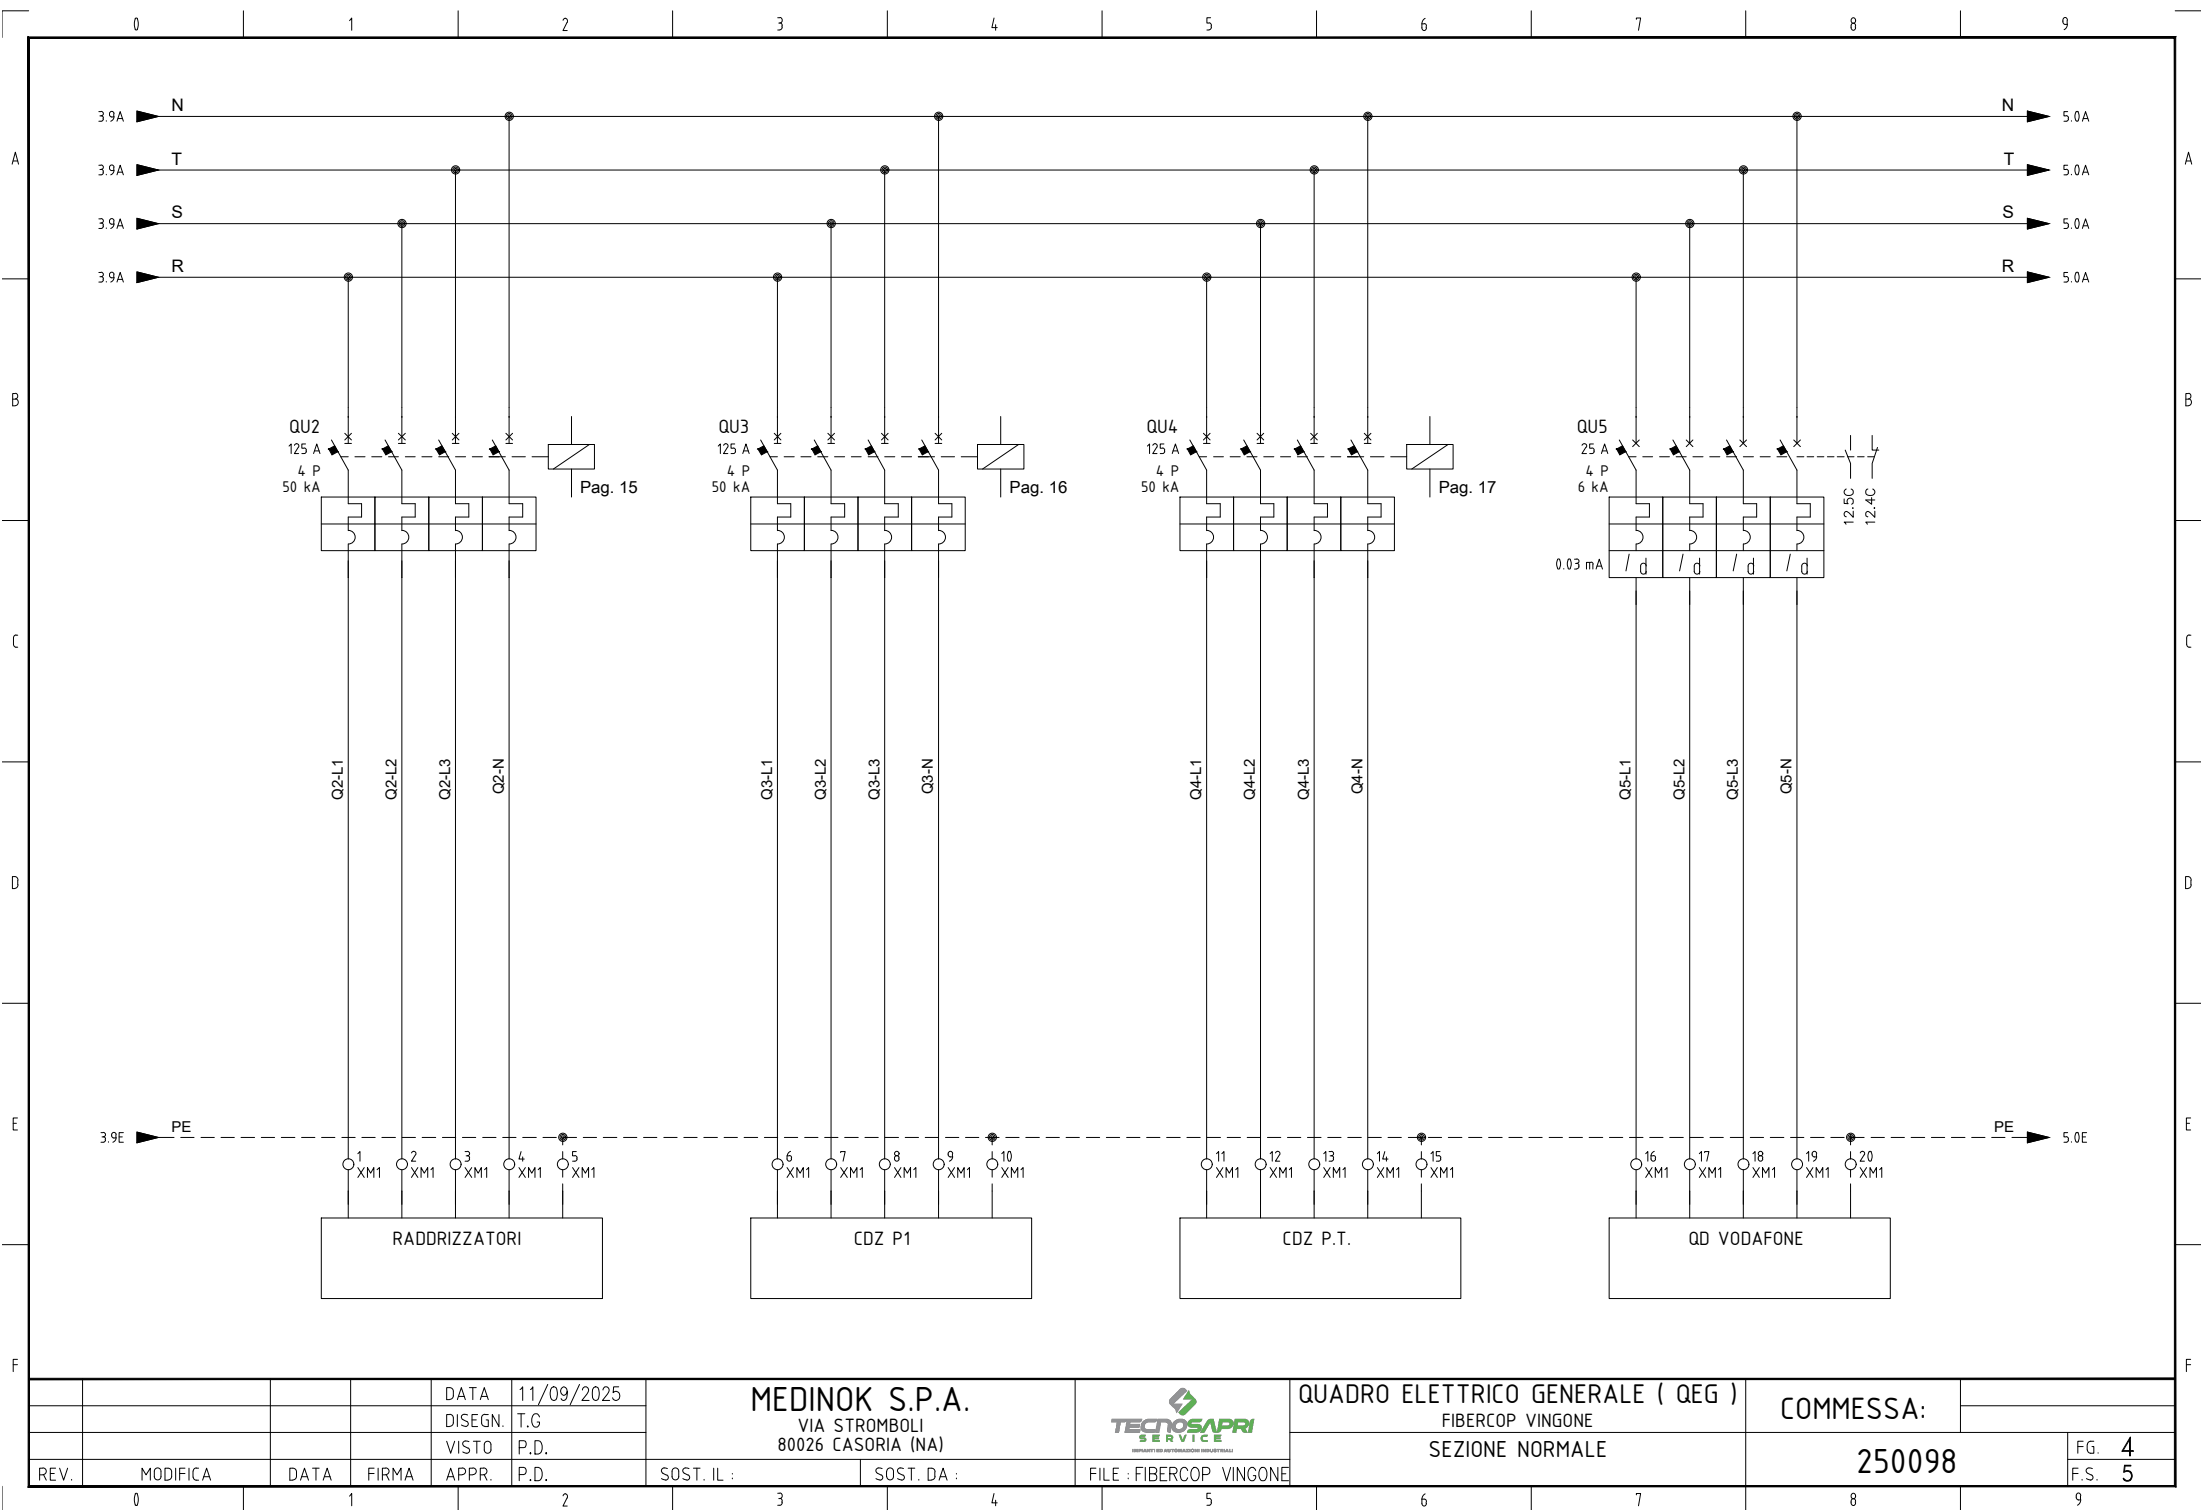

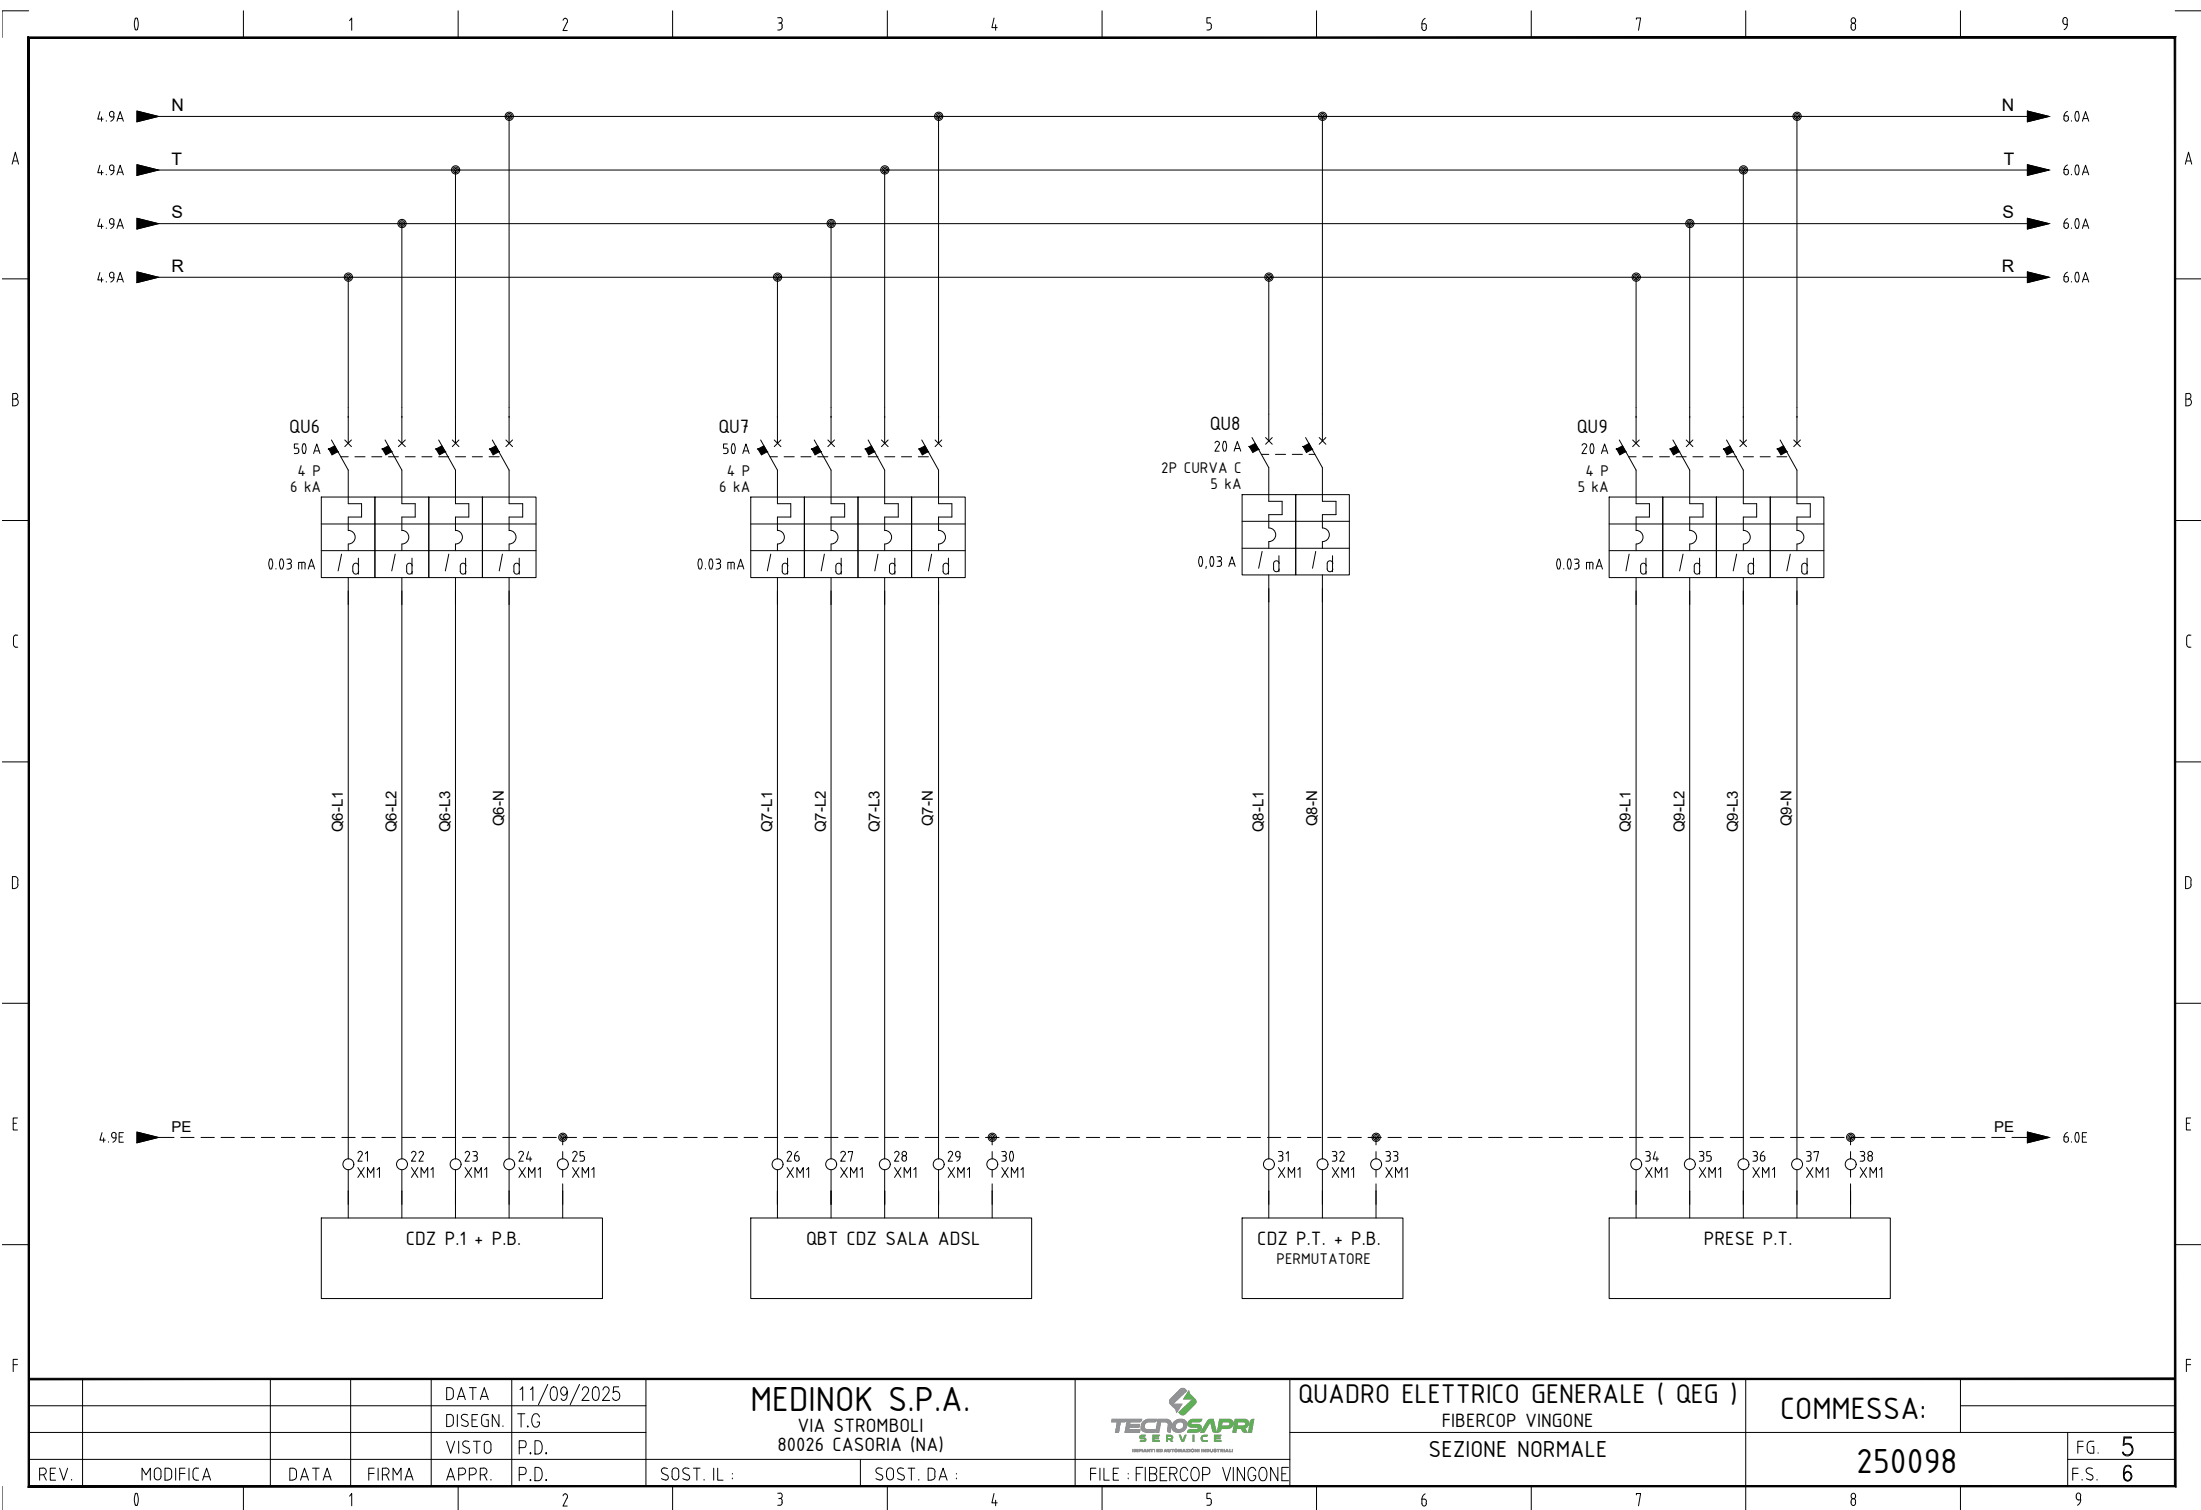


				DATA	11/09/2025
				DISEGN.	T.G
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
80026 CASORIA (NA)




QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)
FIBERCOP VINGONE
SEZIONE NORMALE


COMMESSA:	
250098	FG. 5 F.S. 6

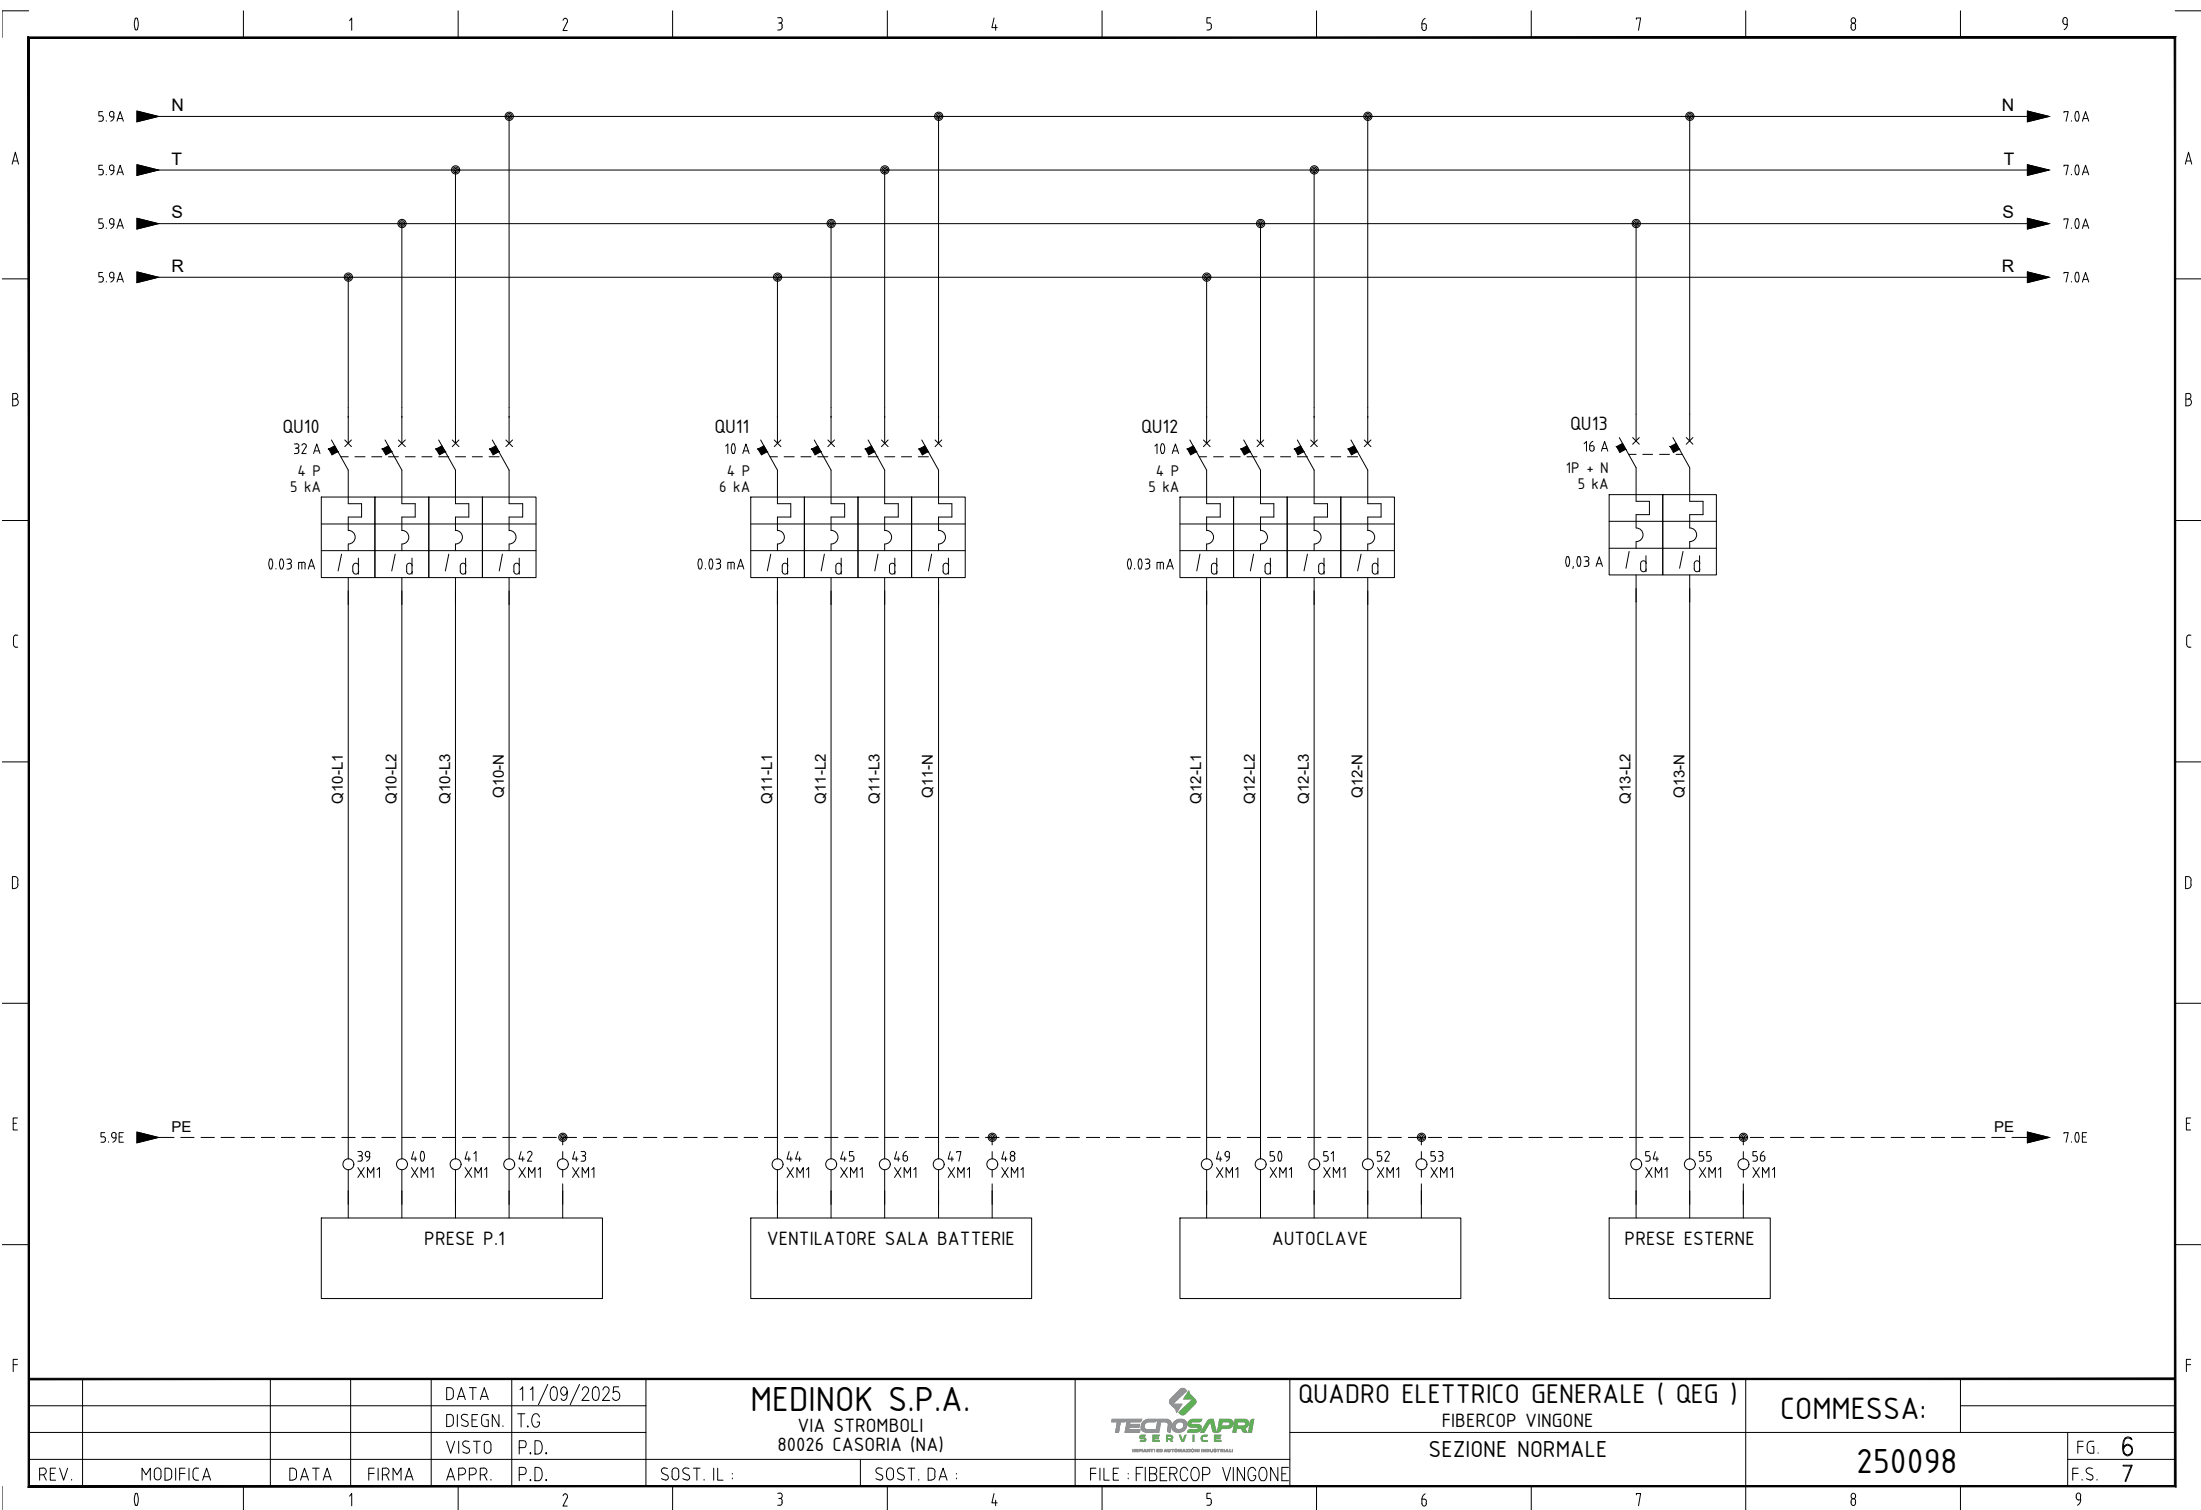


				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G				FIBERCOP VINGONE					
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE		250098	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE					F.S. 7	

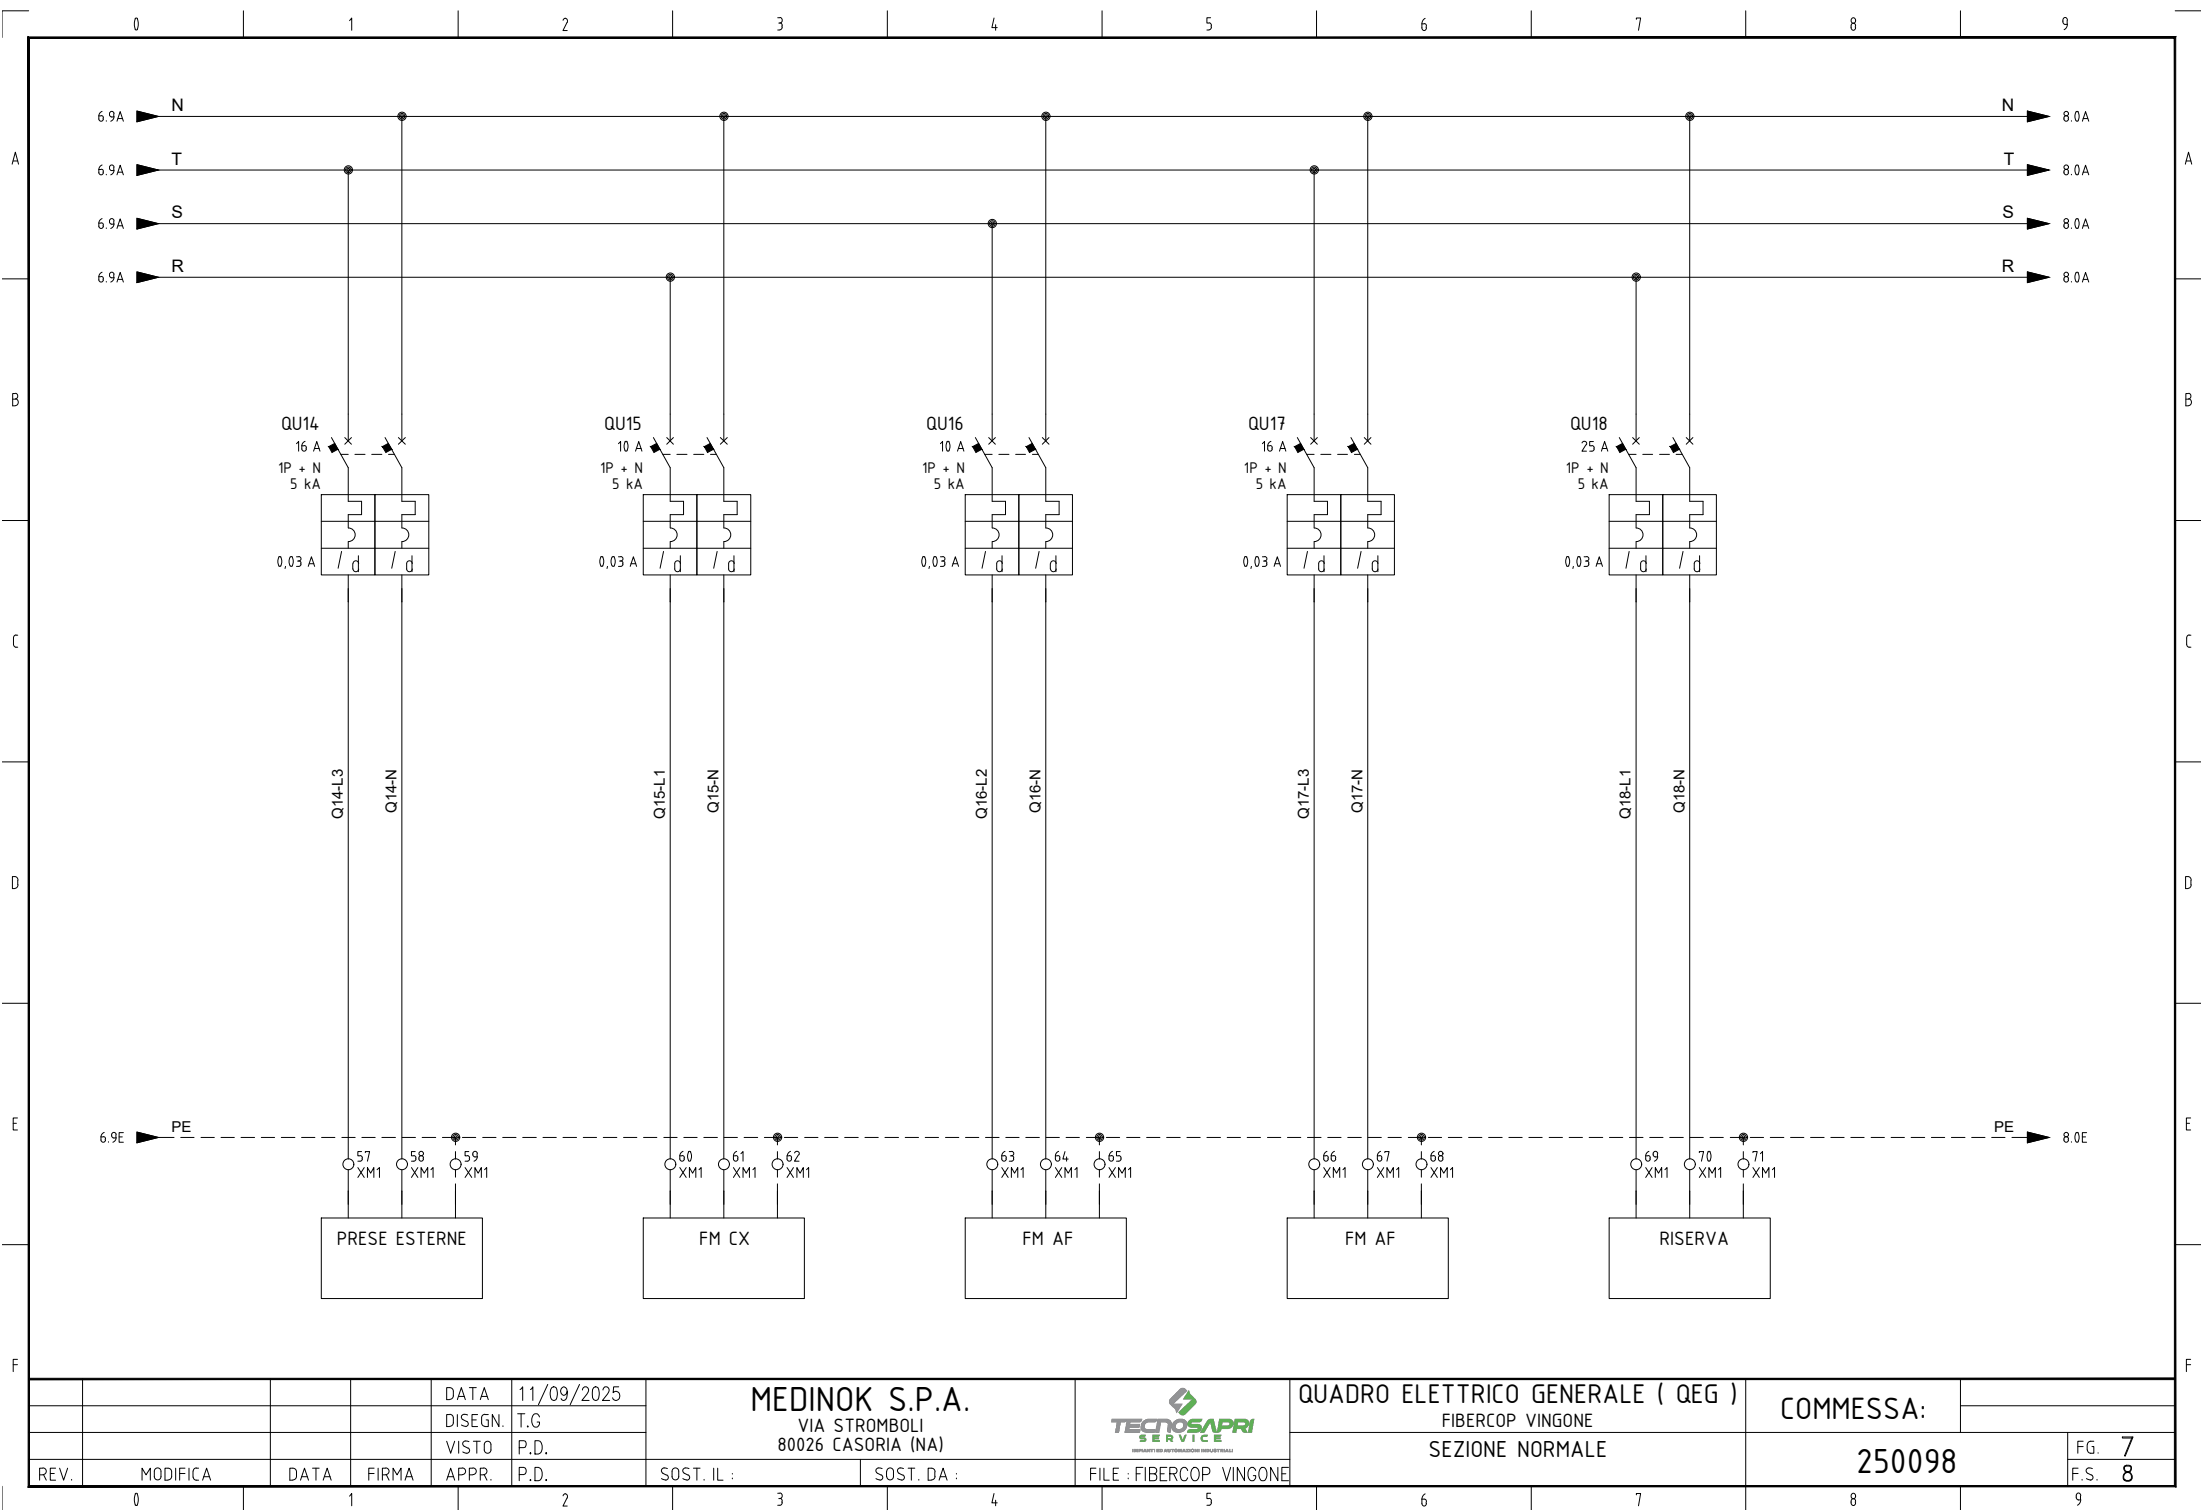


				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.				FIBERCOP VINGONE					
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE		250098	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE					F.S.	8

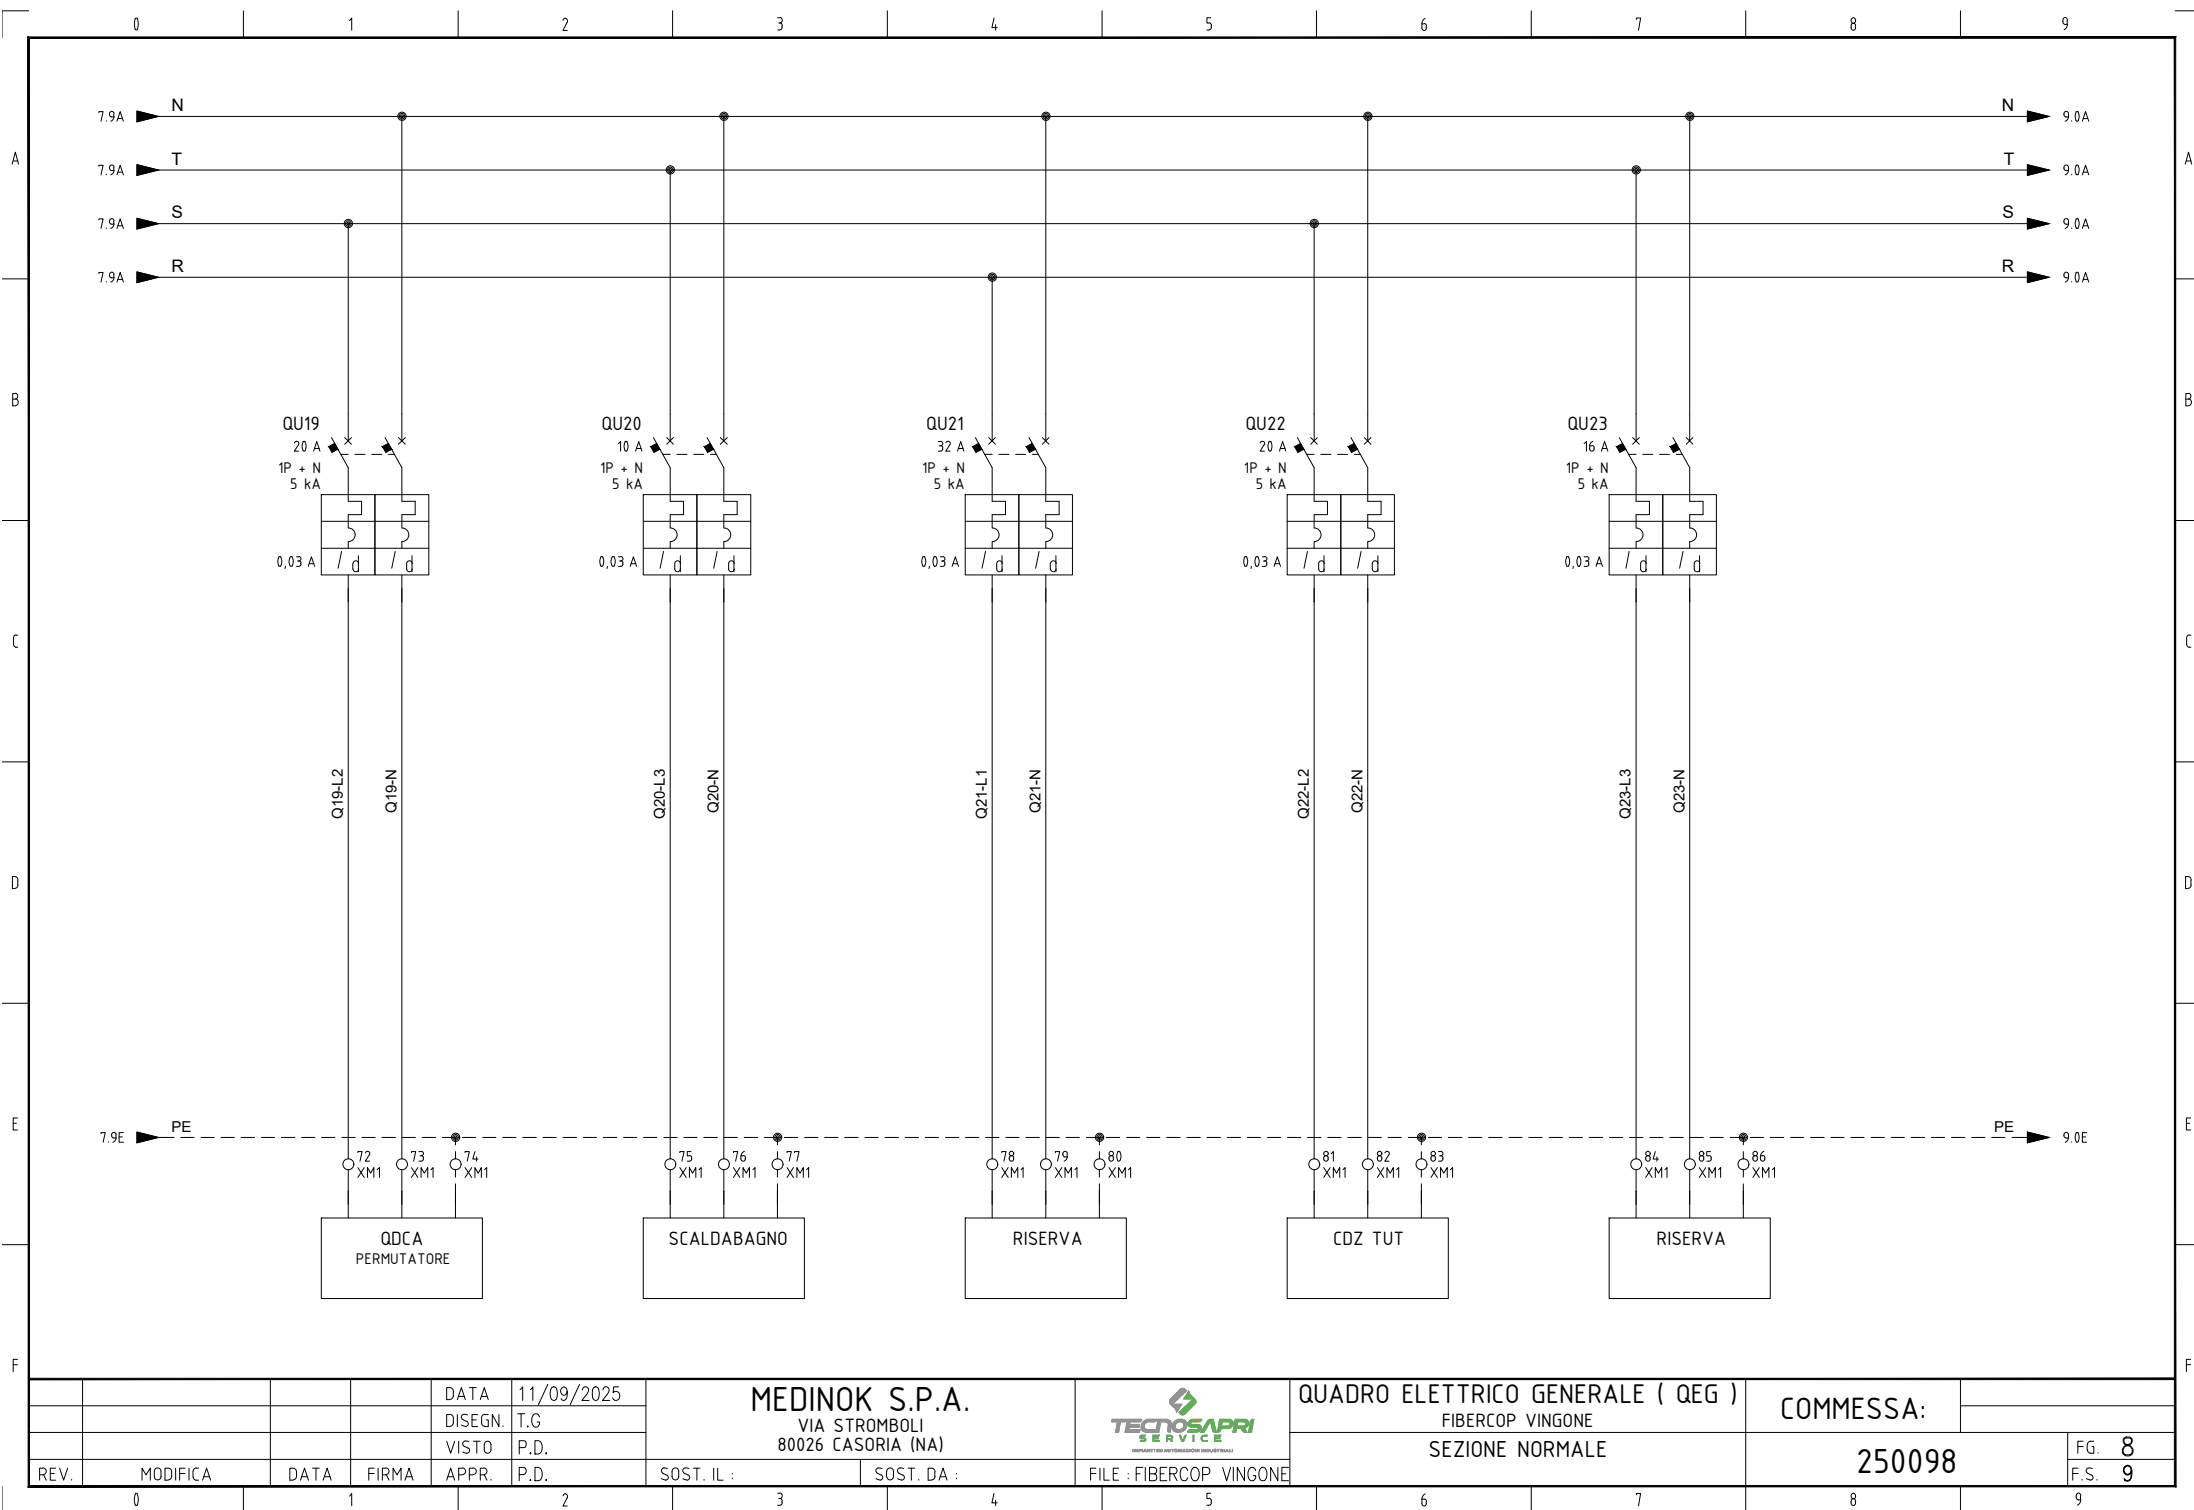


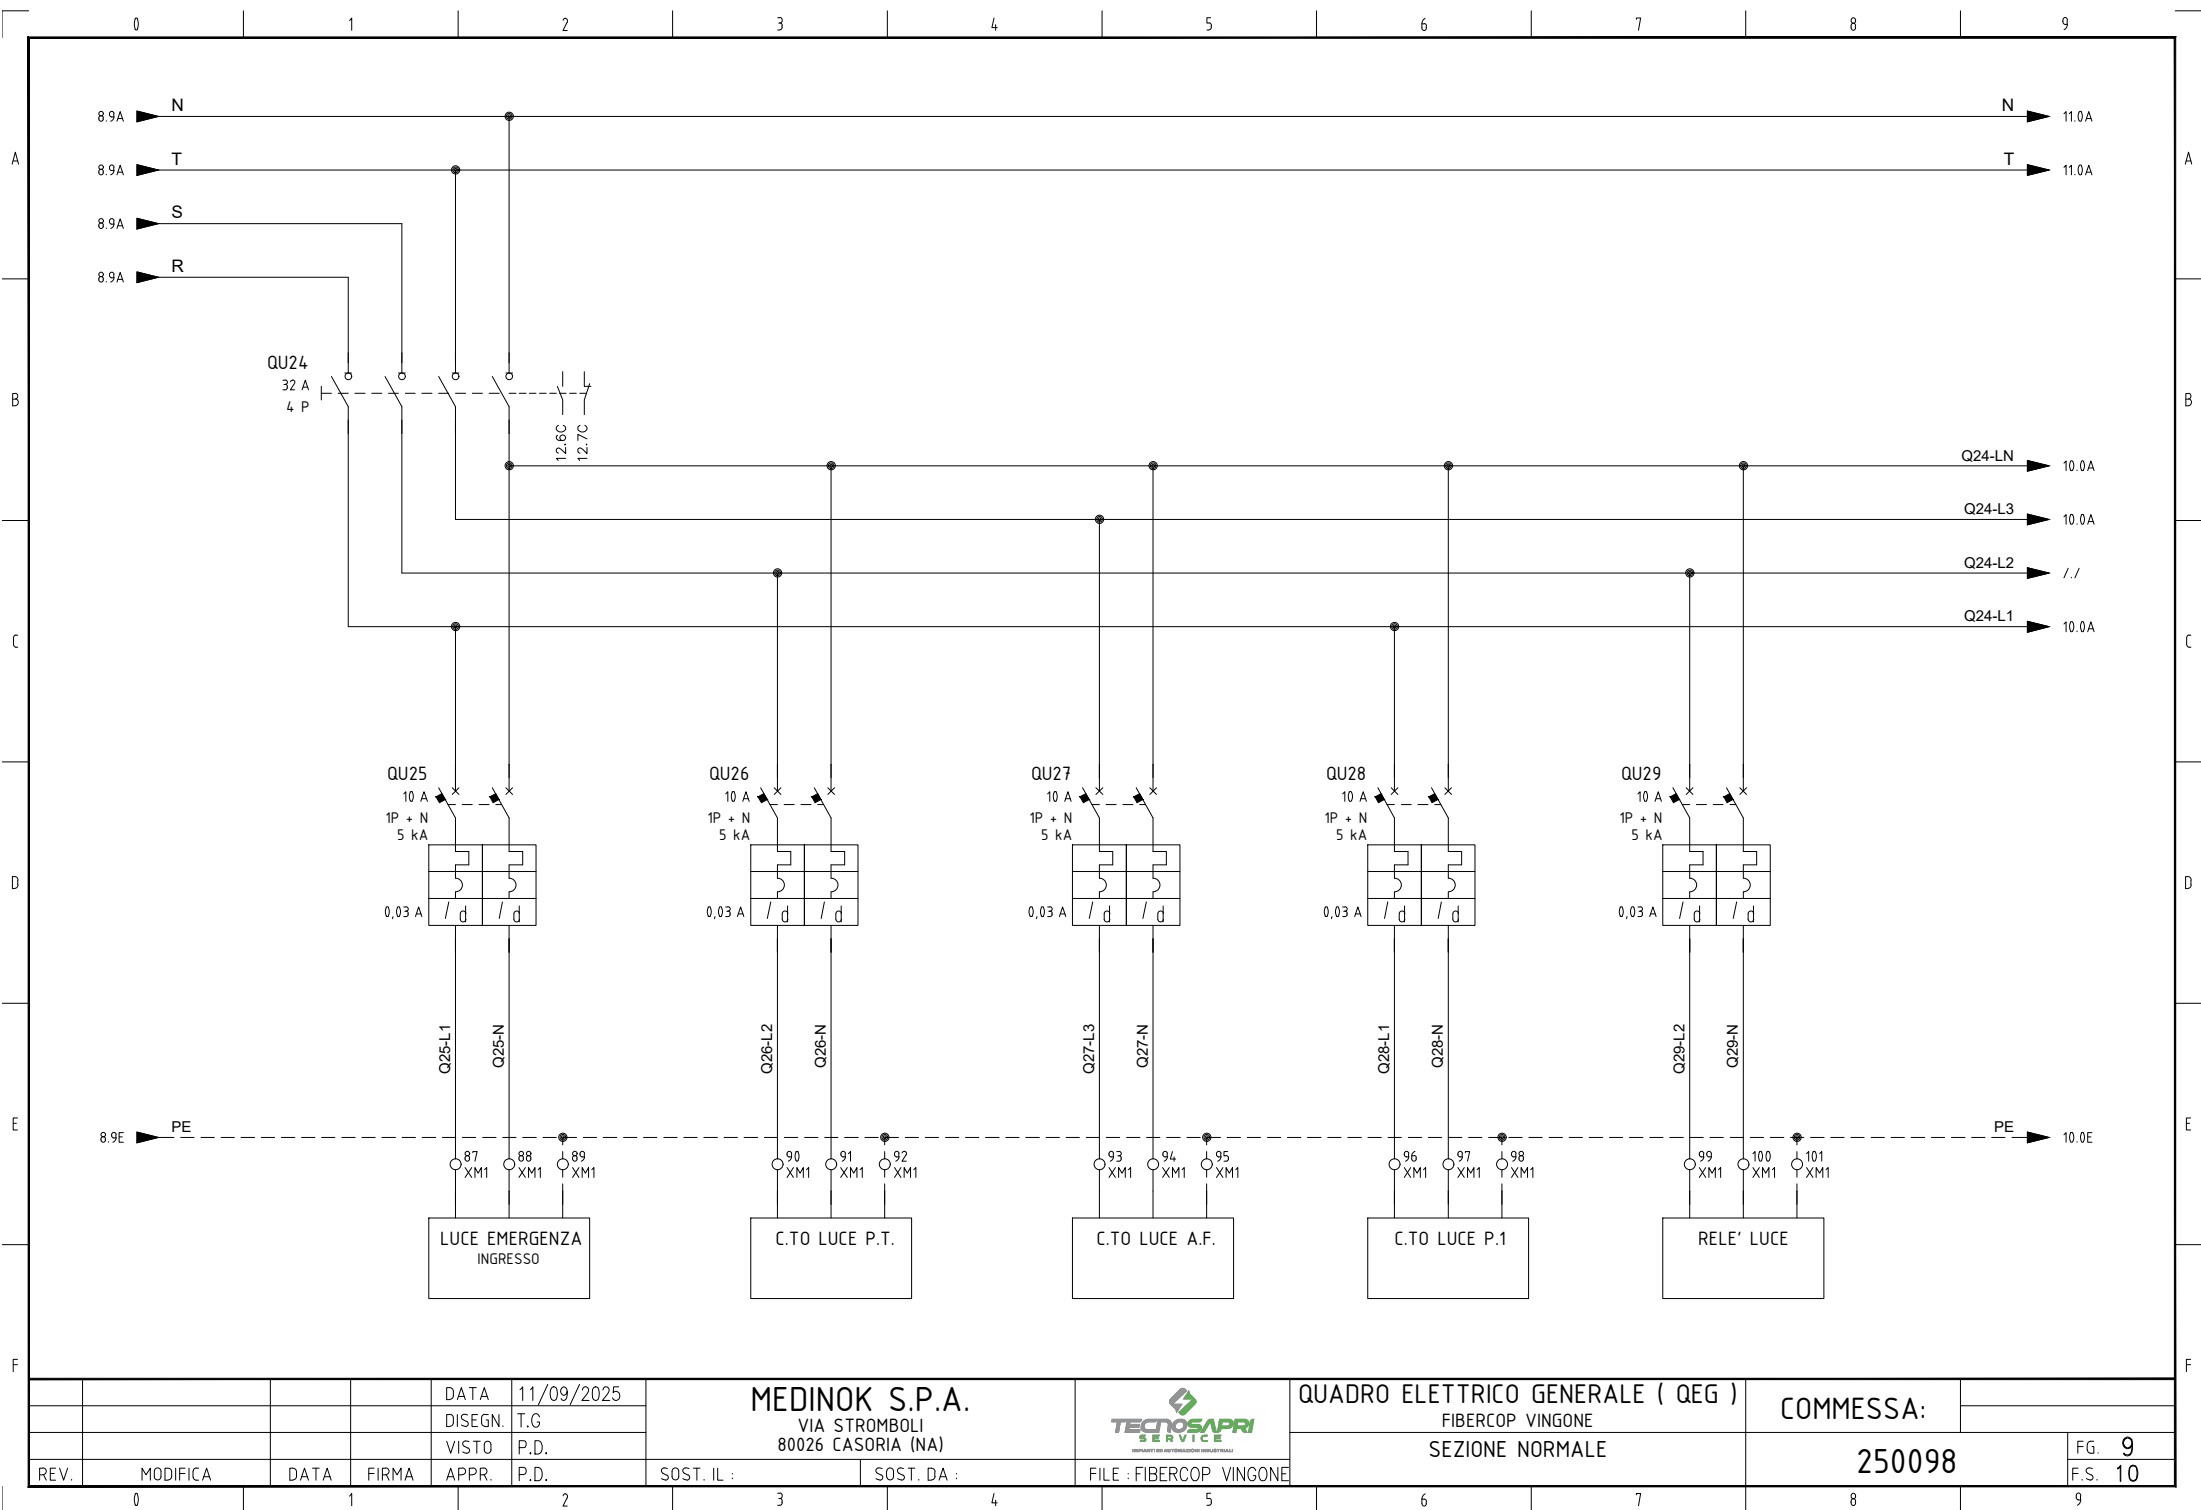

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.				FIBERCOP VINGONE					
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE		250098	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE					F.S. 10	

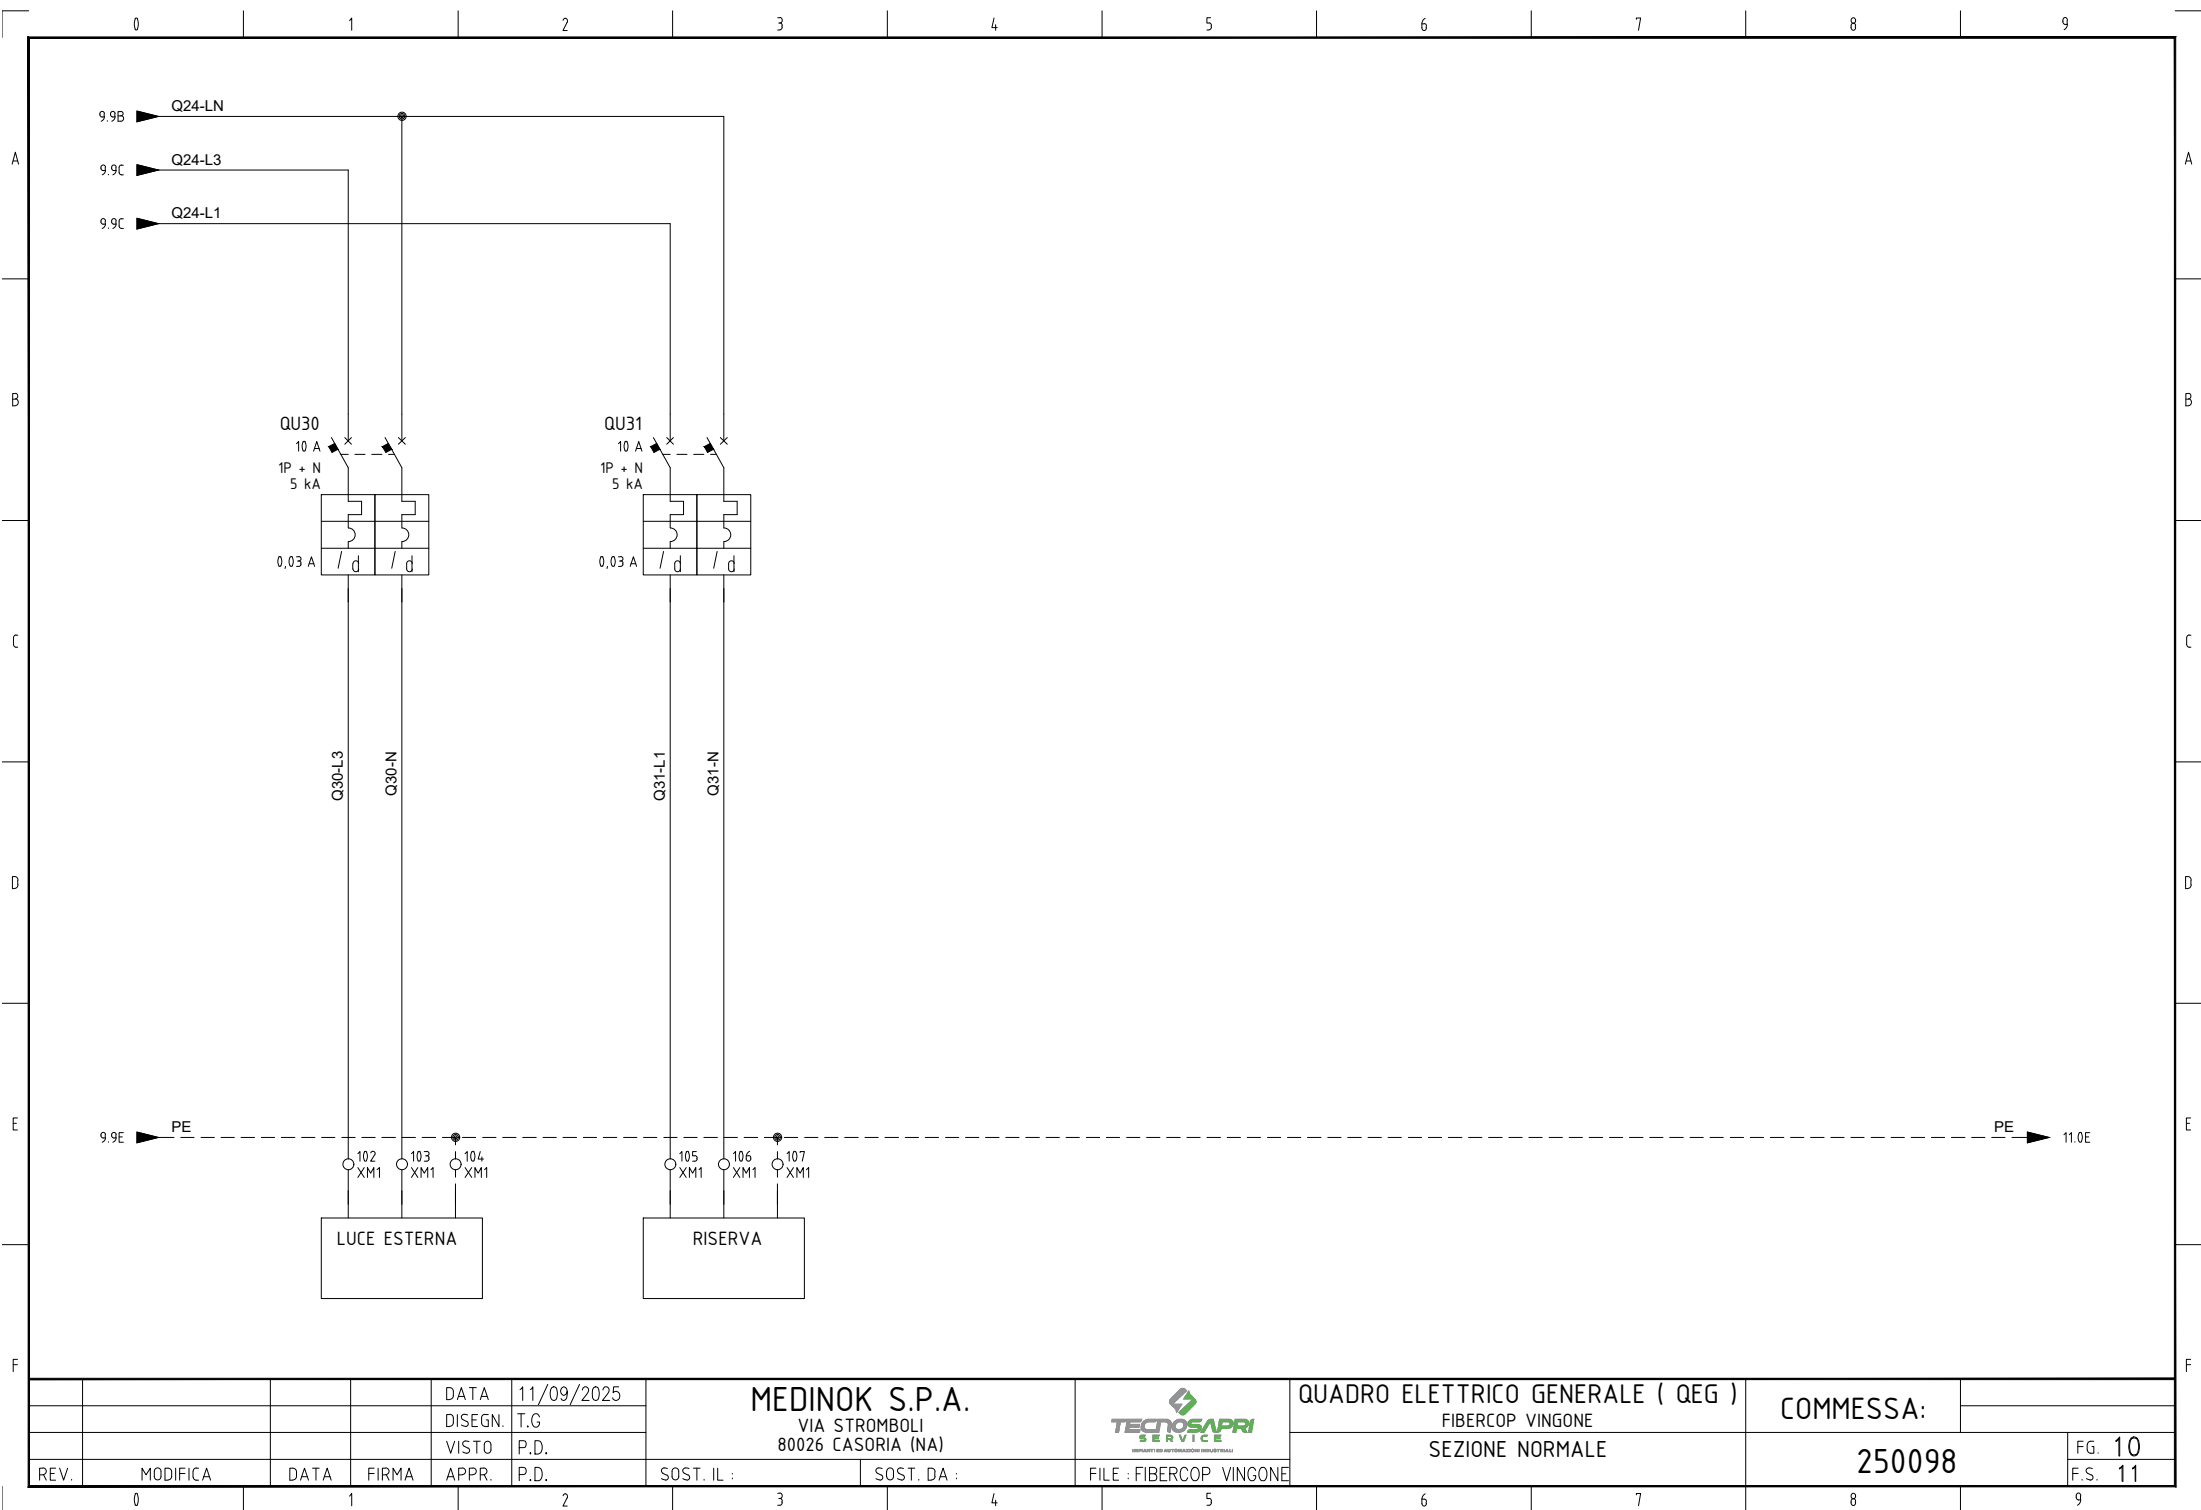

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE	SEZIONE NORMALE		250098		FG. 10 F.S. 11

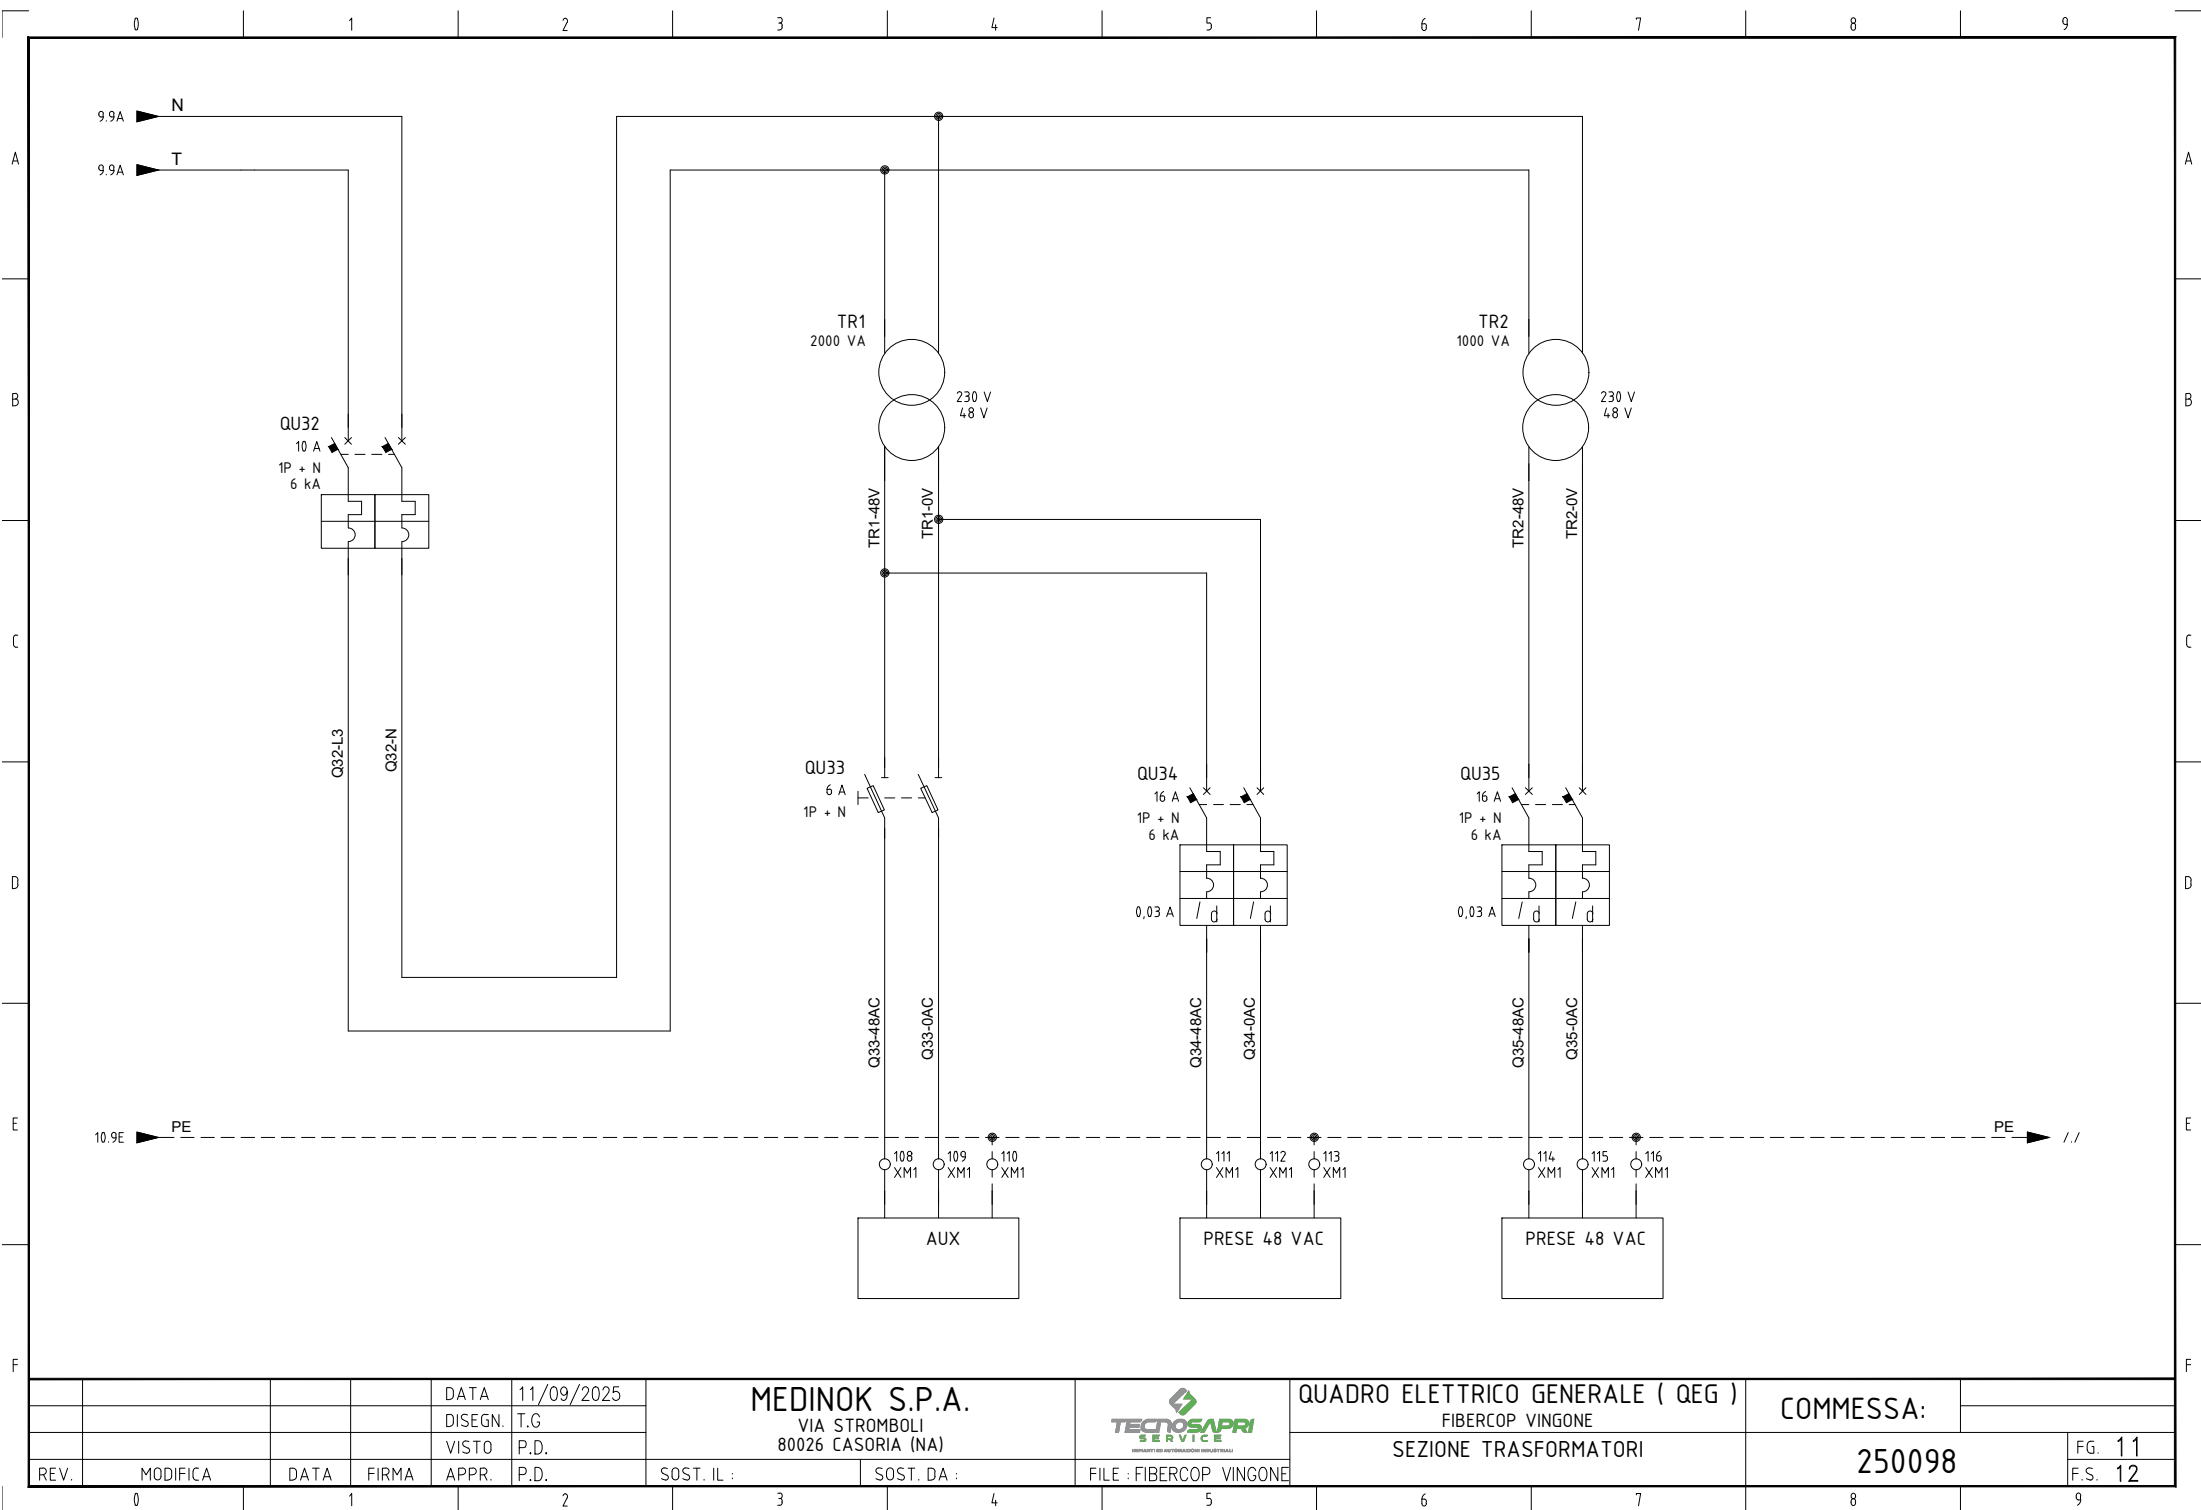

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.
		11/09/2025			
		DISIGN.	T.G.		
		VISTO	P.D.		


MEDINOK S.P.A.	
VIA STROMBOLI	
80026 CASORIA (NA)	
SOST. IL :	SOST. DA :

FILE : FIBERCOP VINGONE


QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)
FIBERCOP VINGONE
SEZIONE TRASFORMATORI

COMMESSA:	
250098	FG. 11
	F.S. 12

CONTATTI INTERRUTTORI

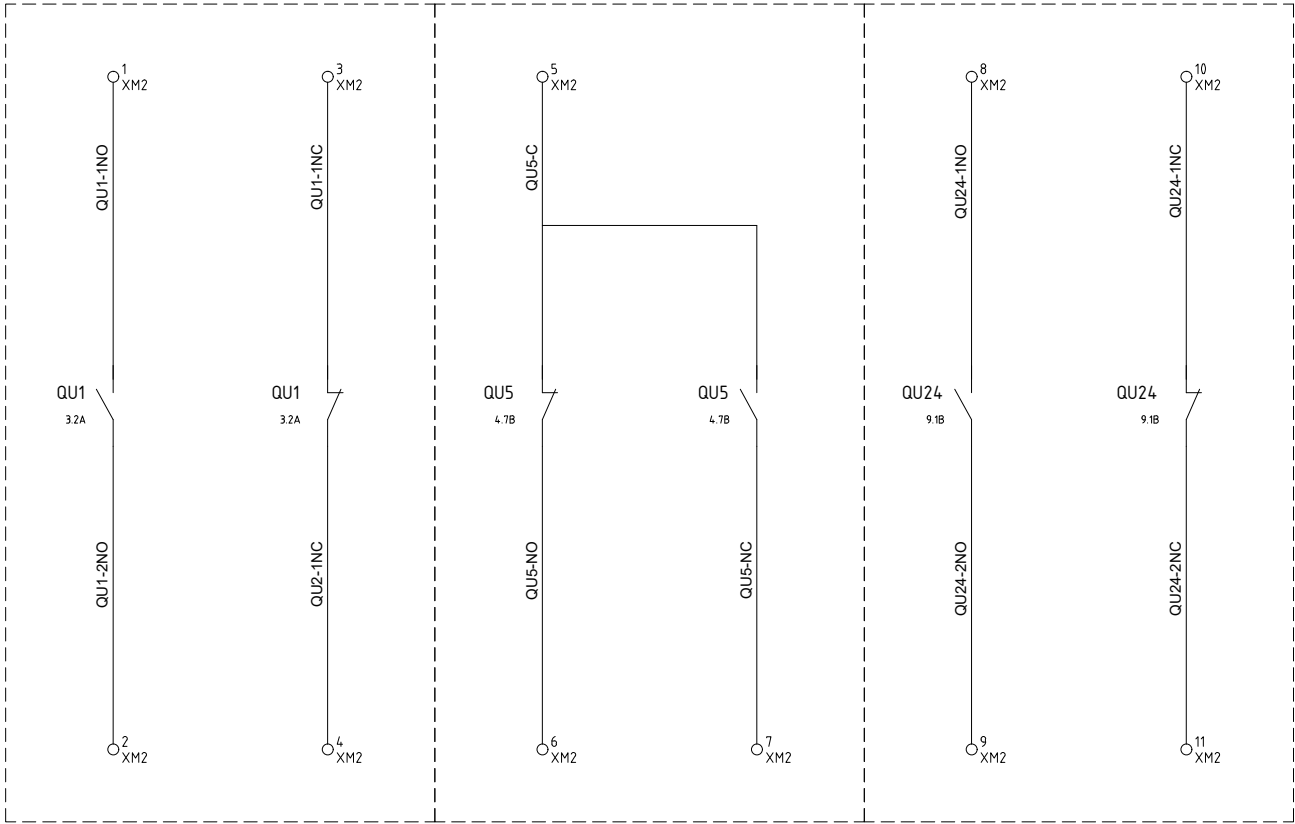

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE	CONTATTI INTERRUTTORI		250098		FG. 12 F.S. 13

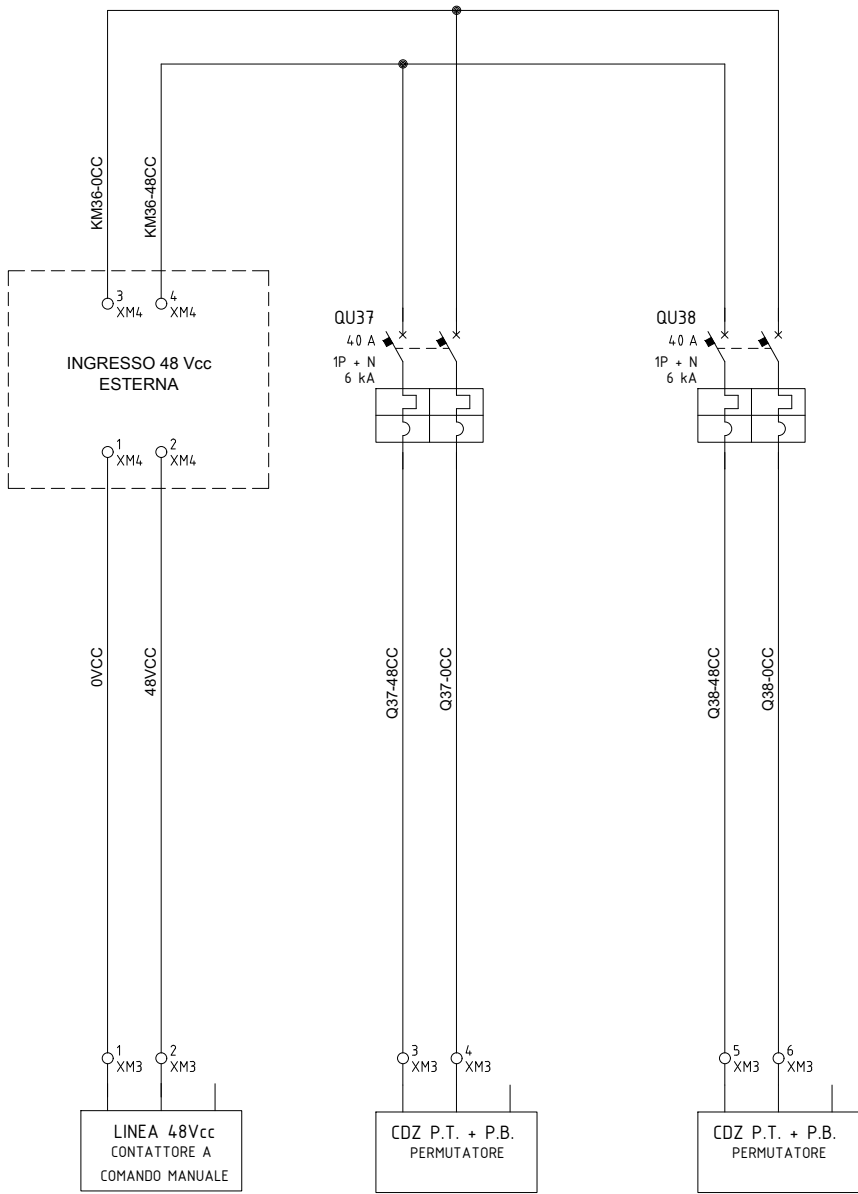

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE		COMMESSA:	
				DISEGN.	T.G.							
				VISTO	P.D.							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE	ALIMENTAZIONE ESTERNA 48VCC		250098	FG. 13 F.S. 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F

RELE' DIFFERENZIALE (QU2)

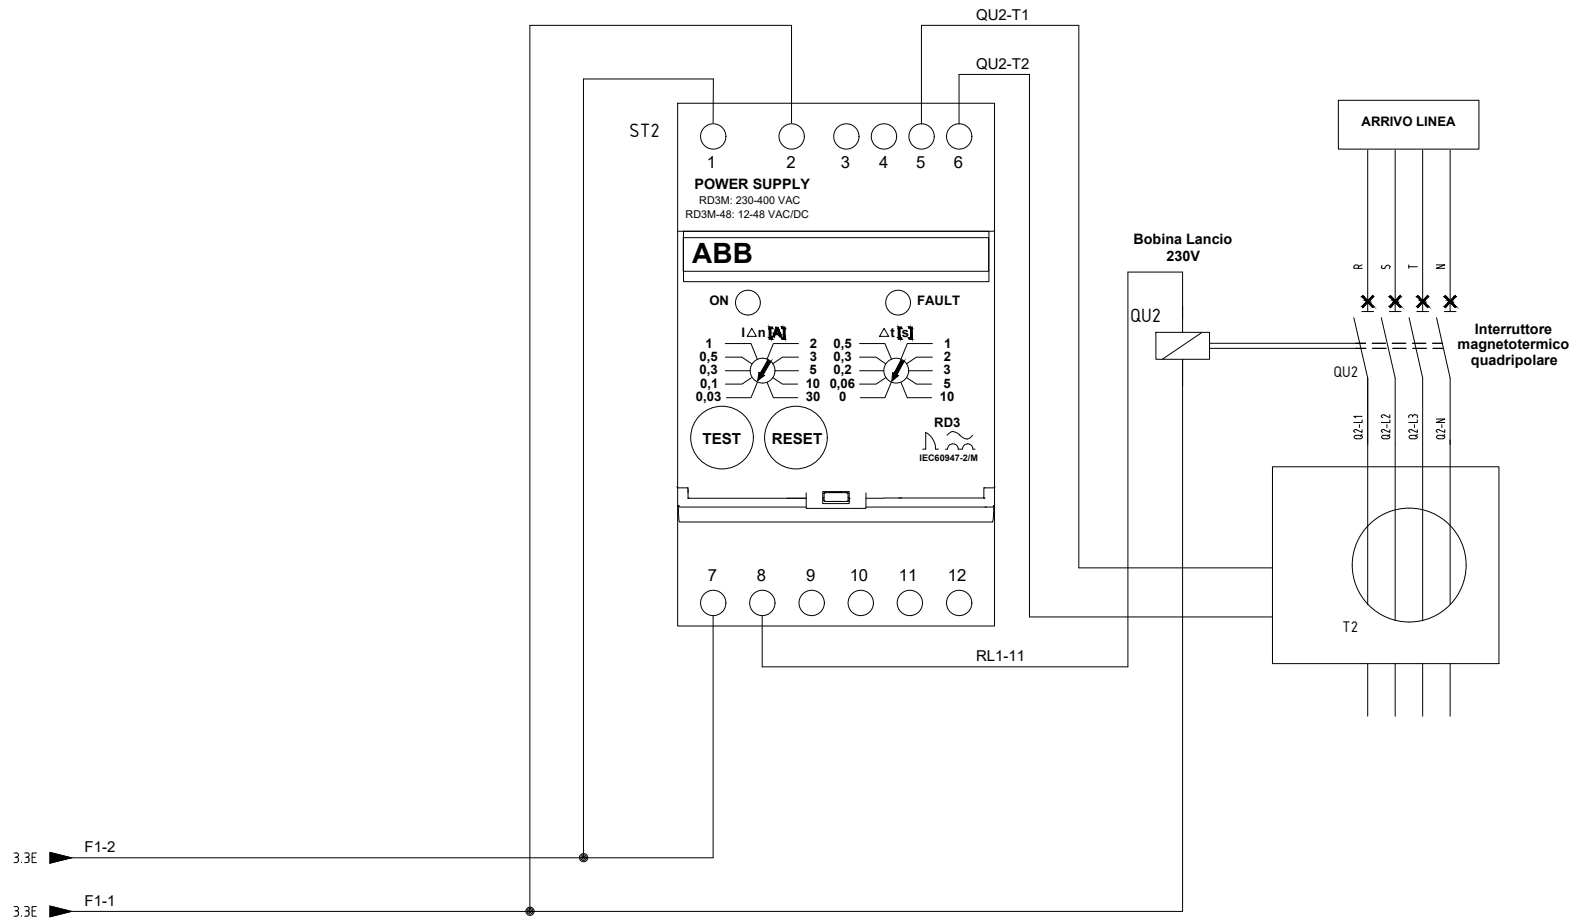

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.				FIBERCOP VINGONE					
				VISTO	P.D.						RELE' DIFFERENZIALE (QU2)		250098	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE					F.S. 16	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F


RELE' DIFFERENZIALE (QU3)

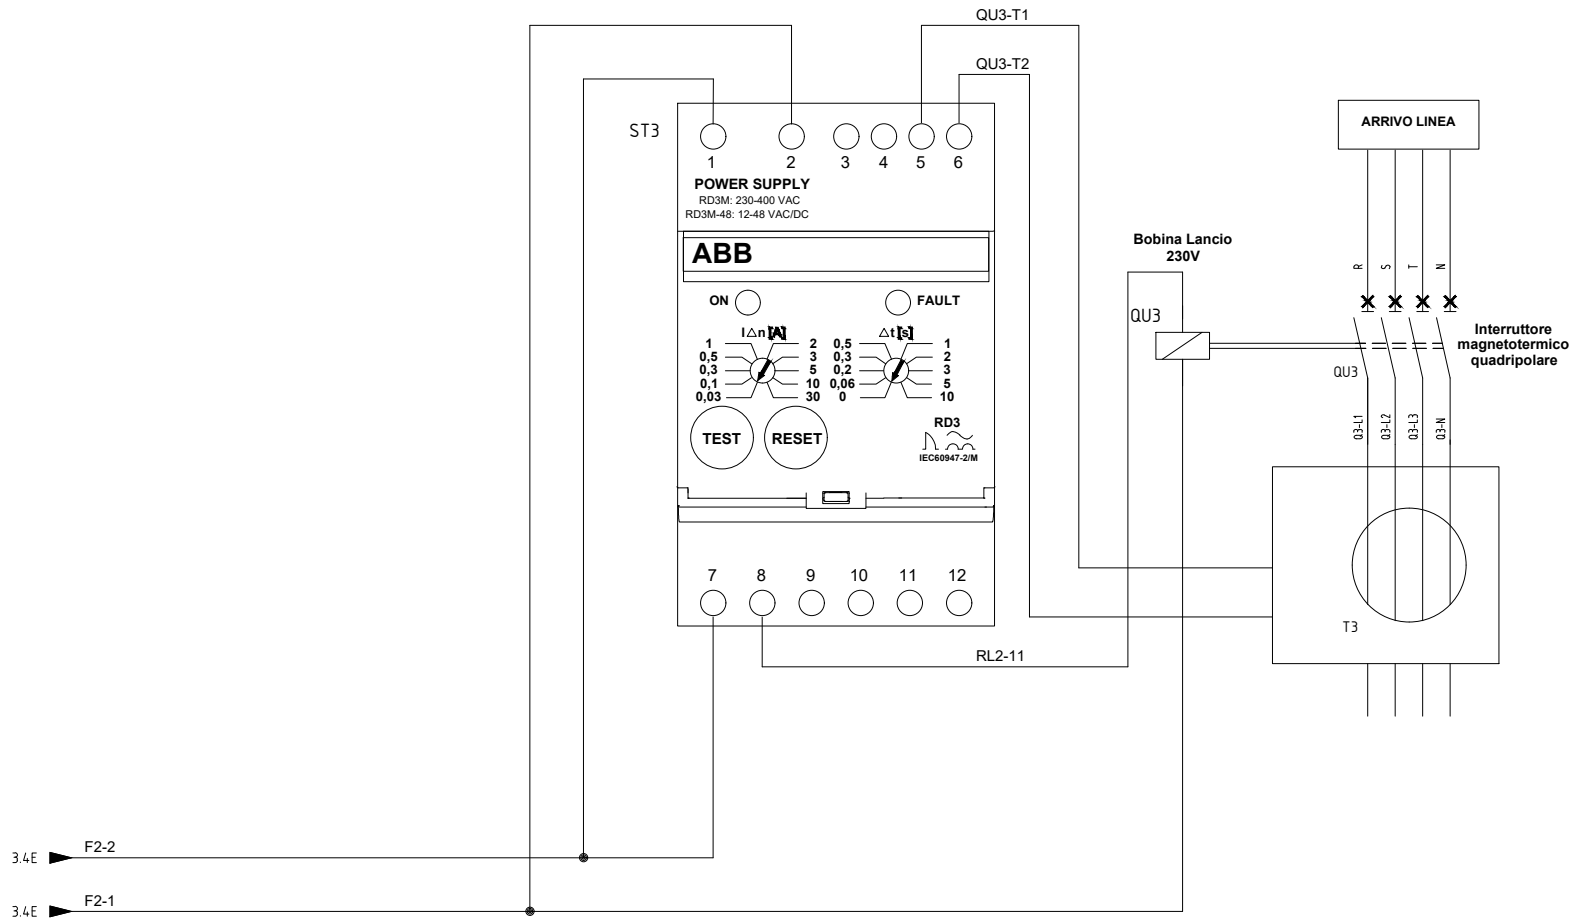

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				FIBERCOP VINGONE				
				VISTO	P.D.						RELE' DIFFERENZIALE (QU3)		250098
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE			F.S. 17		

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




RELE' DIFFERENZIALE (QU4)

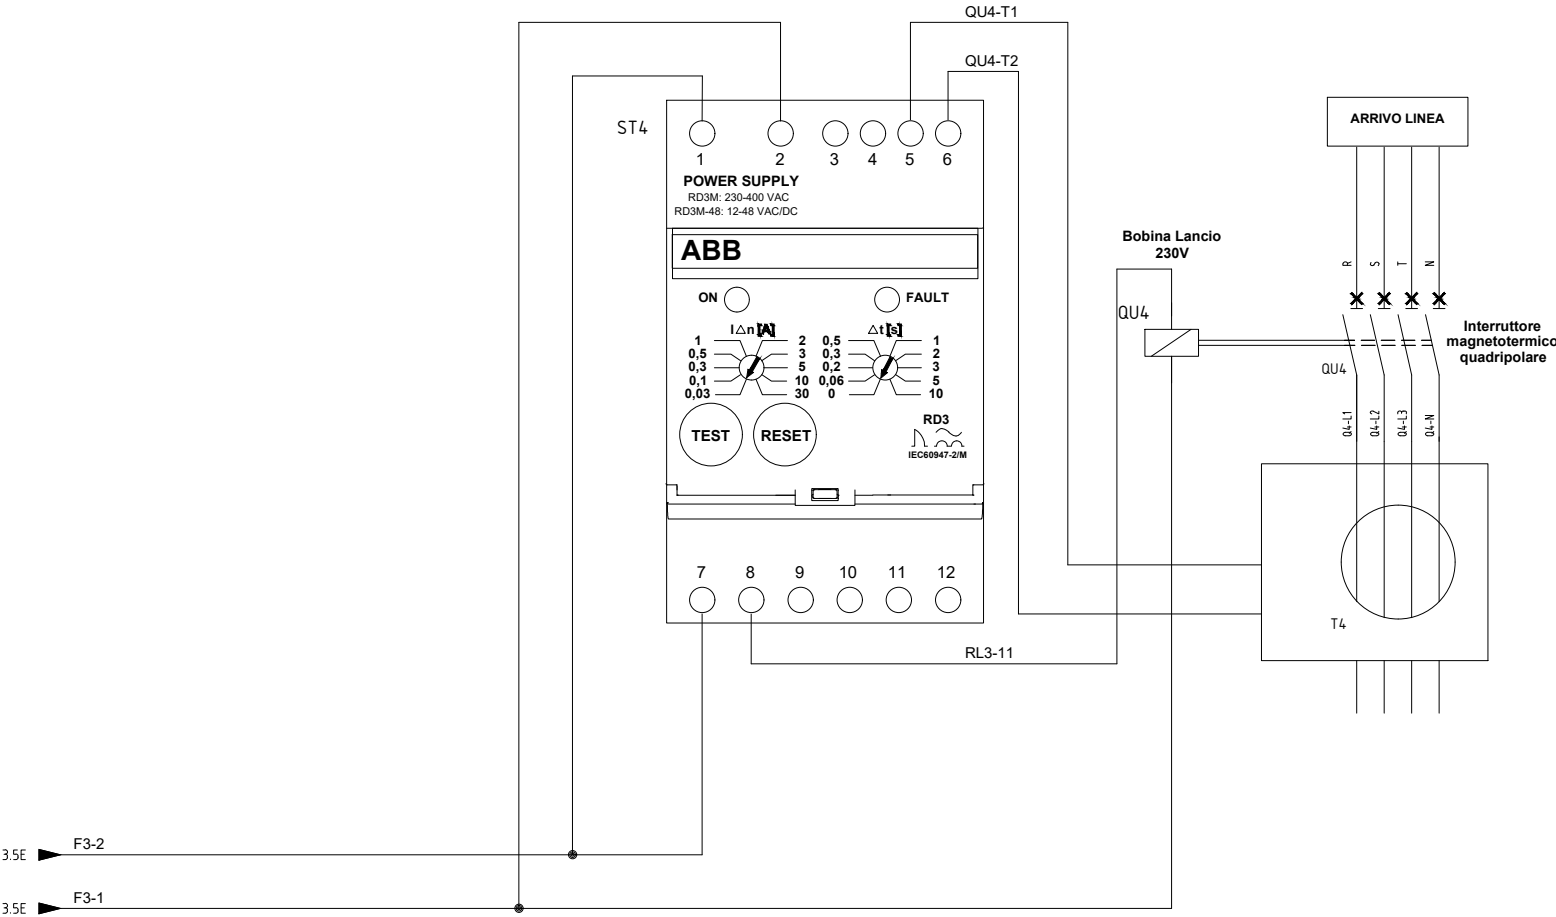

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE	COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G.								
			VISTO	P.D.						RELE' DIFFERENZIALE (QU4)	250098	FG. 17
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE			F.S. 25	

MORSETTIERE XM1

+QG - XM1

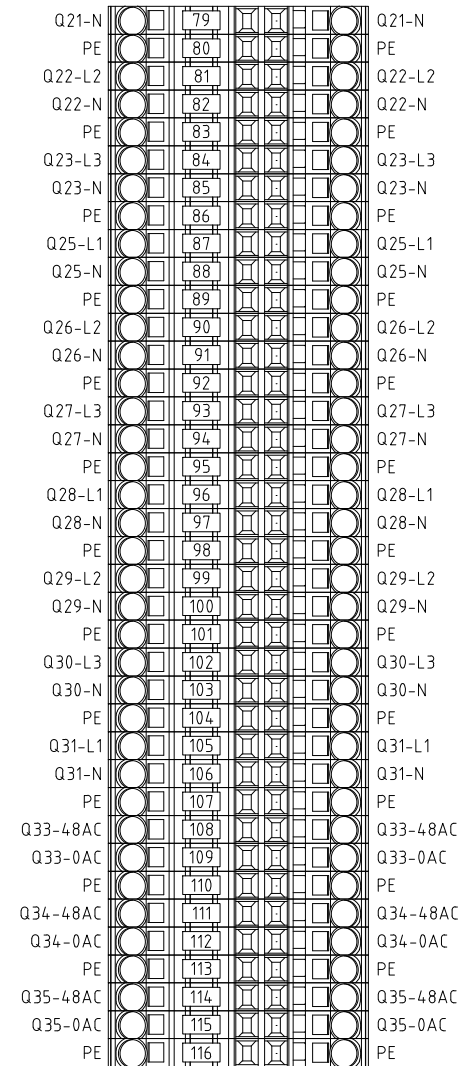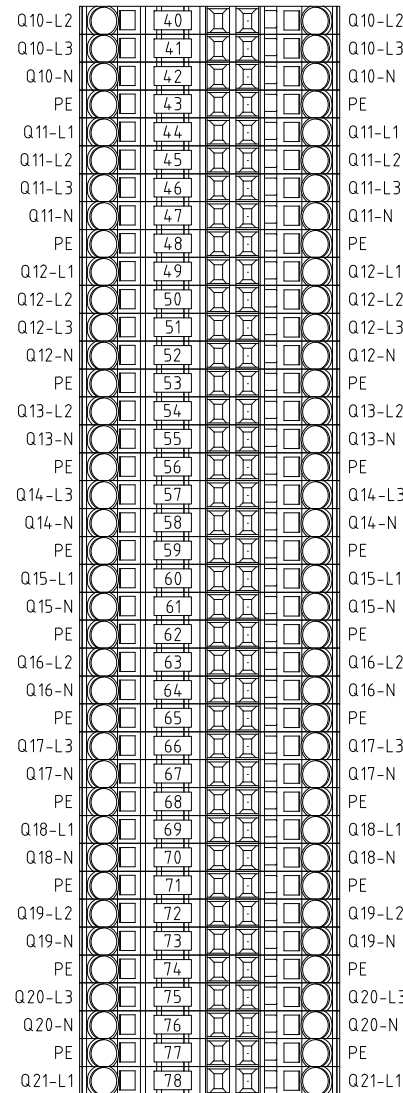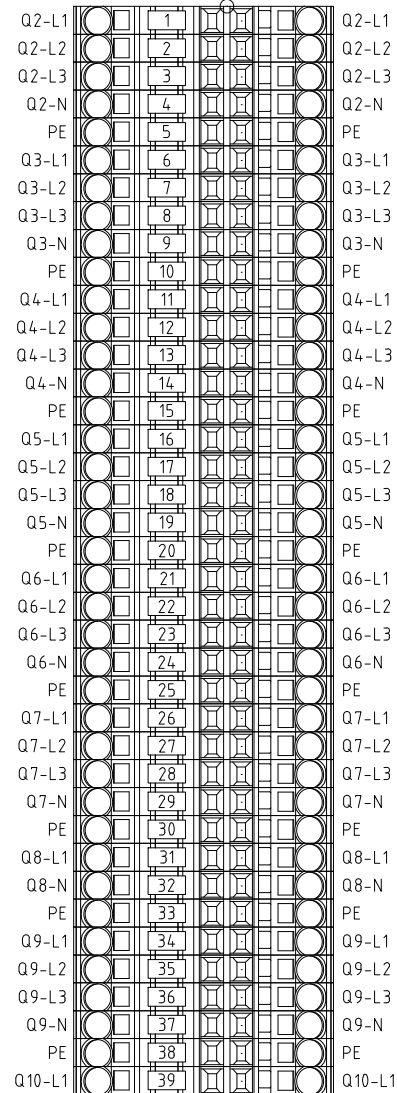

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE MORSETTIERA XM1	COMMESSA: 250098	FG. 25 F.S. 26
------	----------	------	-------	-------	------	------------	------------	-------------------------	--	-------------------------	-------------------

MEDINOK S.P.A.
VIA STROMBOLI
80026 CASORIA (NA)



QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG)
FIBERCOP VINGONE
MORSETTIERA XM1


COMMESSA:

250098


FG. 25
F.S. 26

MORSETTIERE XM1

+QG - XM2

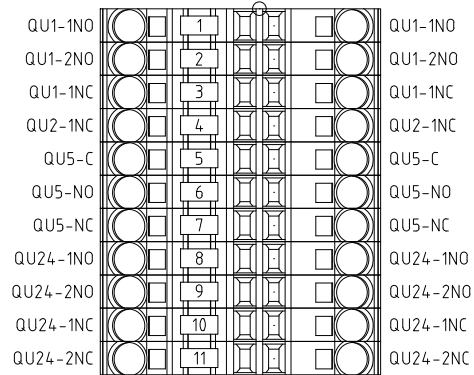

+QG - XM3

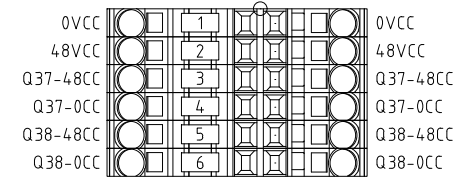

				DATA	11/09/2025	MEDINOK S.P.A. VIA STROMBOLI 80026 CASORIA (NA)			QUADRO ELETTRICO GENERALE (QEG) FIBERCOP VINGONE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.								
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : FIBERCOP VINGONE	MORSETTIERA XM2 E XM3		250098		FG. 26 F.S. /