

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO

COMMITTENTE:

CNR - ISAFoM ISTITUTO PER
SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI
DEL MEDITERRANEO

P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello,
80055 Portici NA



IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI


COMMESSA: IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE

QUADRO: QUADRO ALLARMI POMPE SOLLEVAMENTO (QALM)

PROGETTAZIONE: IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE				TENSIONE 220 V ESERCIZIO			NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
STAZIONE DI:				TENSIONE 220 V COMANDI			DESIGNAZIONI				
PROGETTO:				TENSIONE SEGNALI							
STAZIONE APPALTANTE:											
N° COMMESSA: 250132											
					DATA	FIRME					
				DIS.	11/03/2026	T.G.					
				VISTO	11/03/2026	D.P.					
				APPROV.	11/03/2026	D.P.					
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L.							
							FOGLIO				
							T.F.				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA			SOST. IL		FILE : QALM		







				DATA	11/03/2026	CNR - ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			QUADRO ALLARMI POMPE QALM		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				COPERTINA				
				VISTO	P.D.							FG. 1	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1			250132	F.S. 1A	

LAYOUT DISPOSIZIONI (QALM)

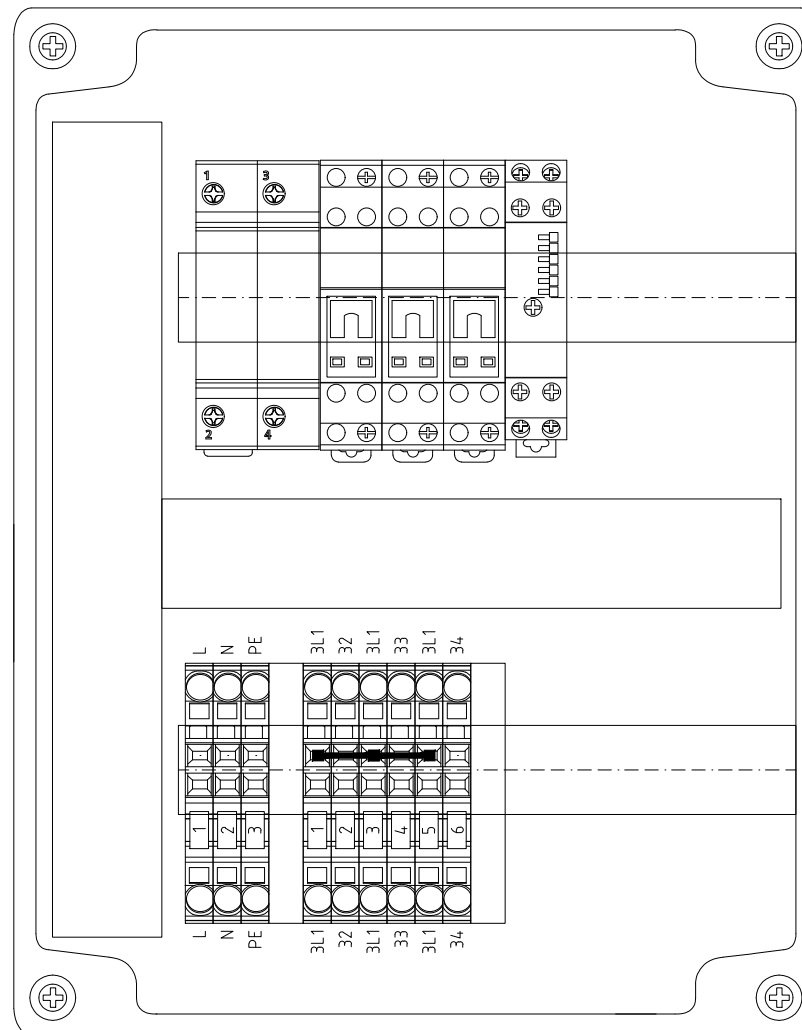


				DATA	11/03/2026	CNR - ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			TECHNOSAPRI SERVICE IMPRESA PER PROGETTAZIONE INDUSTRIALE		QUADRO ALLARMI POMPE QALM LAYOUT DISPOSIZIONI (QALM)		COMMESSA: 250132		FG. 1A F.S. 1B	
				DISEGN.	T.G.											
				VISTO	P.D.											
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1								


LAYOUT (QALM)

		
DENOMINAZIONE: QUADRO ALLARMI POMPE		
TENSIONE NOMINALE: 220 V	CORRENTE NOMINALE: 2 A	
GRADO DI PROTEZIONE: IP 55	MATRICOLA: QALM_250132	
SCANSIONA QR CODE PER DOCUMENTAZIONE TECNICA:		
NORMA DI RIFERIMENTO: CEI EN 61439-1-2		
TECNO SAPRI SERVICE S.R.L. - Via Henri Matisse n° 140 - 80147 Napoli (NA) Tel: 081049 02 68 - www.tecnosapriservice.it - email: info@tecnosapriservice.it		
PRESENZA RETE  3HL1.1 BIANCA TACITA SIRENA  5SB2  HA2 SSM  4HL1 ROSSA ACQUA ALTA  4HL2 ROSSA FUORI SERVIZIO  4HL3 ROSSA		


				DATA	11/03/2026	CNR - ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			QUADRO ALLARMI POMPE	COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QALM			
				VISTO	P.D.				LAYOUT (QALM)			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1		250132	FG. 1B	F.S. 2

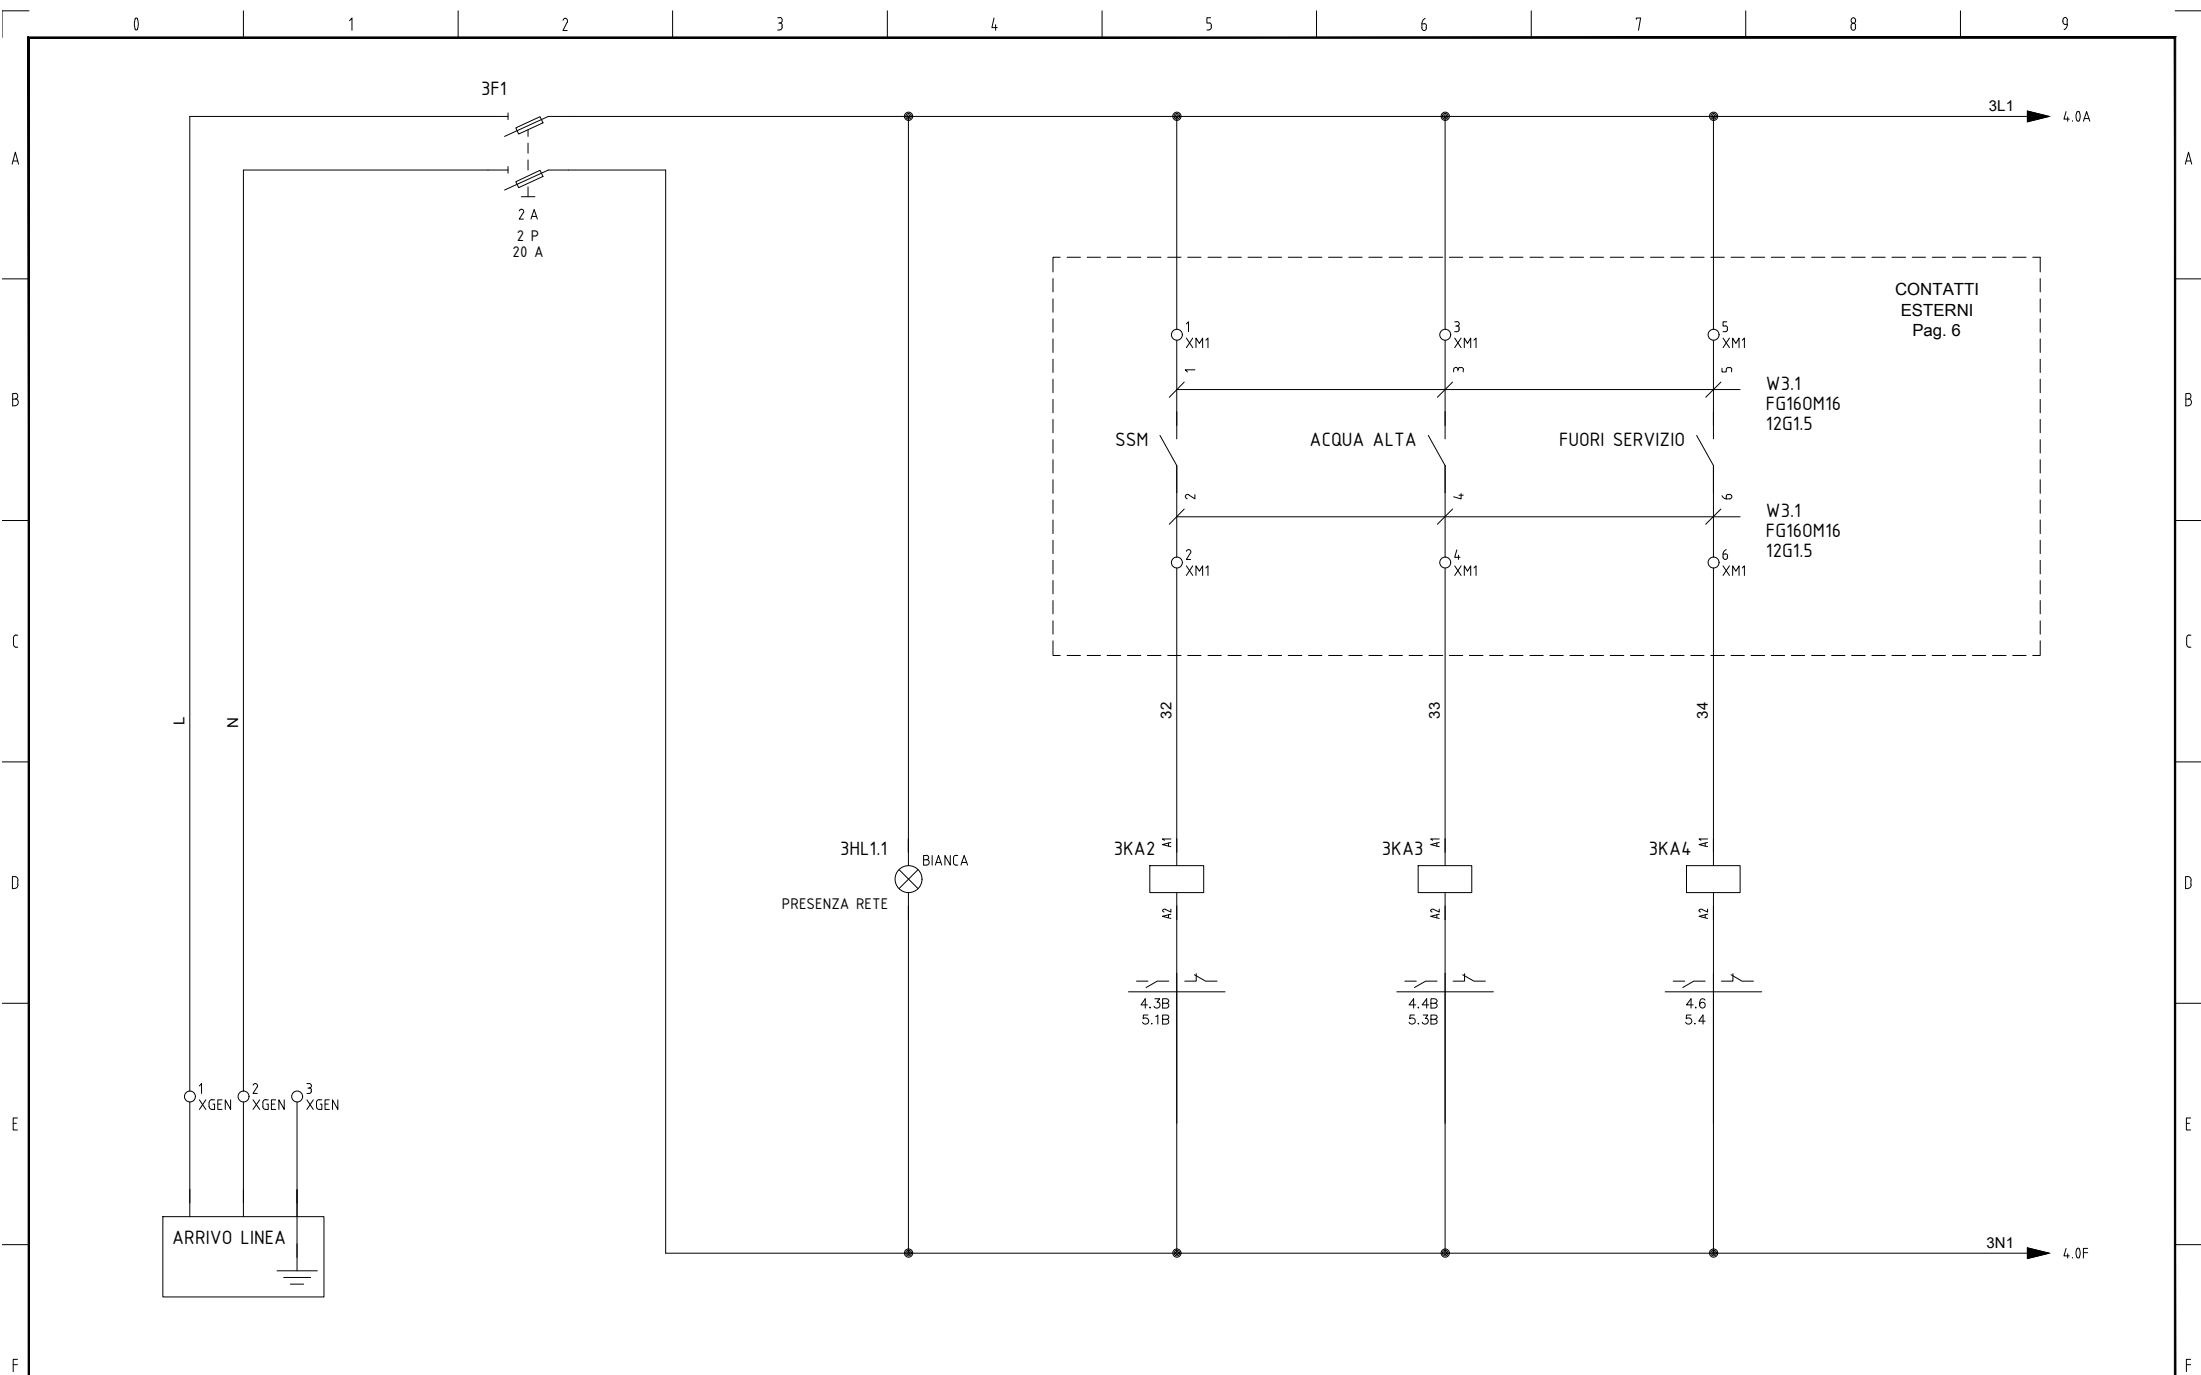

				DATA	11/03/2026	CNR - ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			QUADRO ALLARMI POMPE QALM		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1	SEZIONE NORMALE		250132		FG. 3	F.S. 4

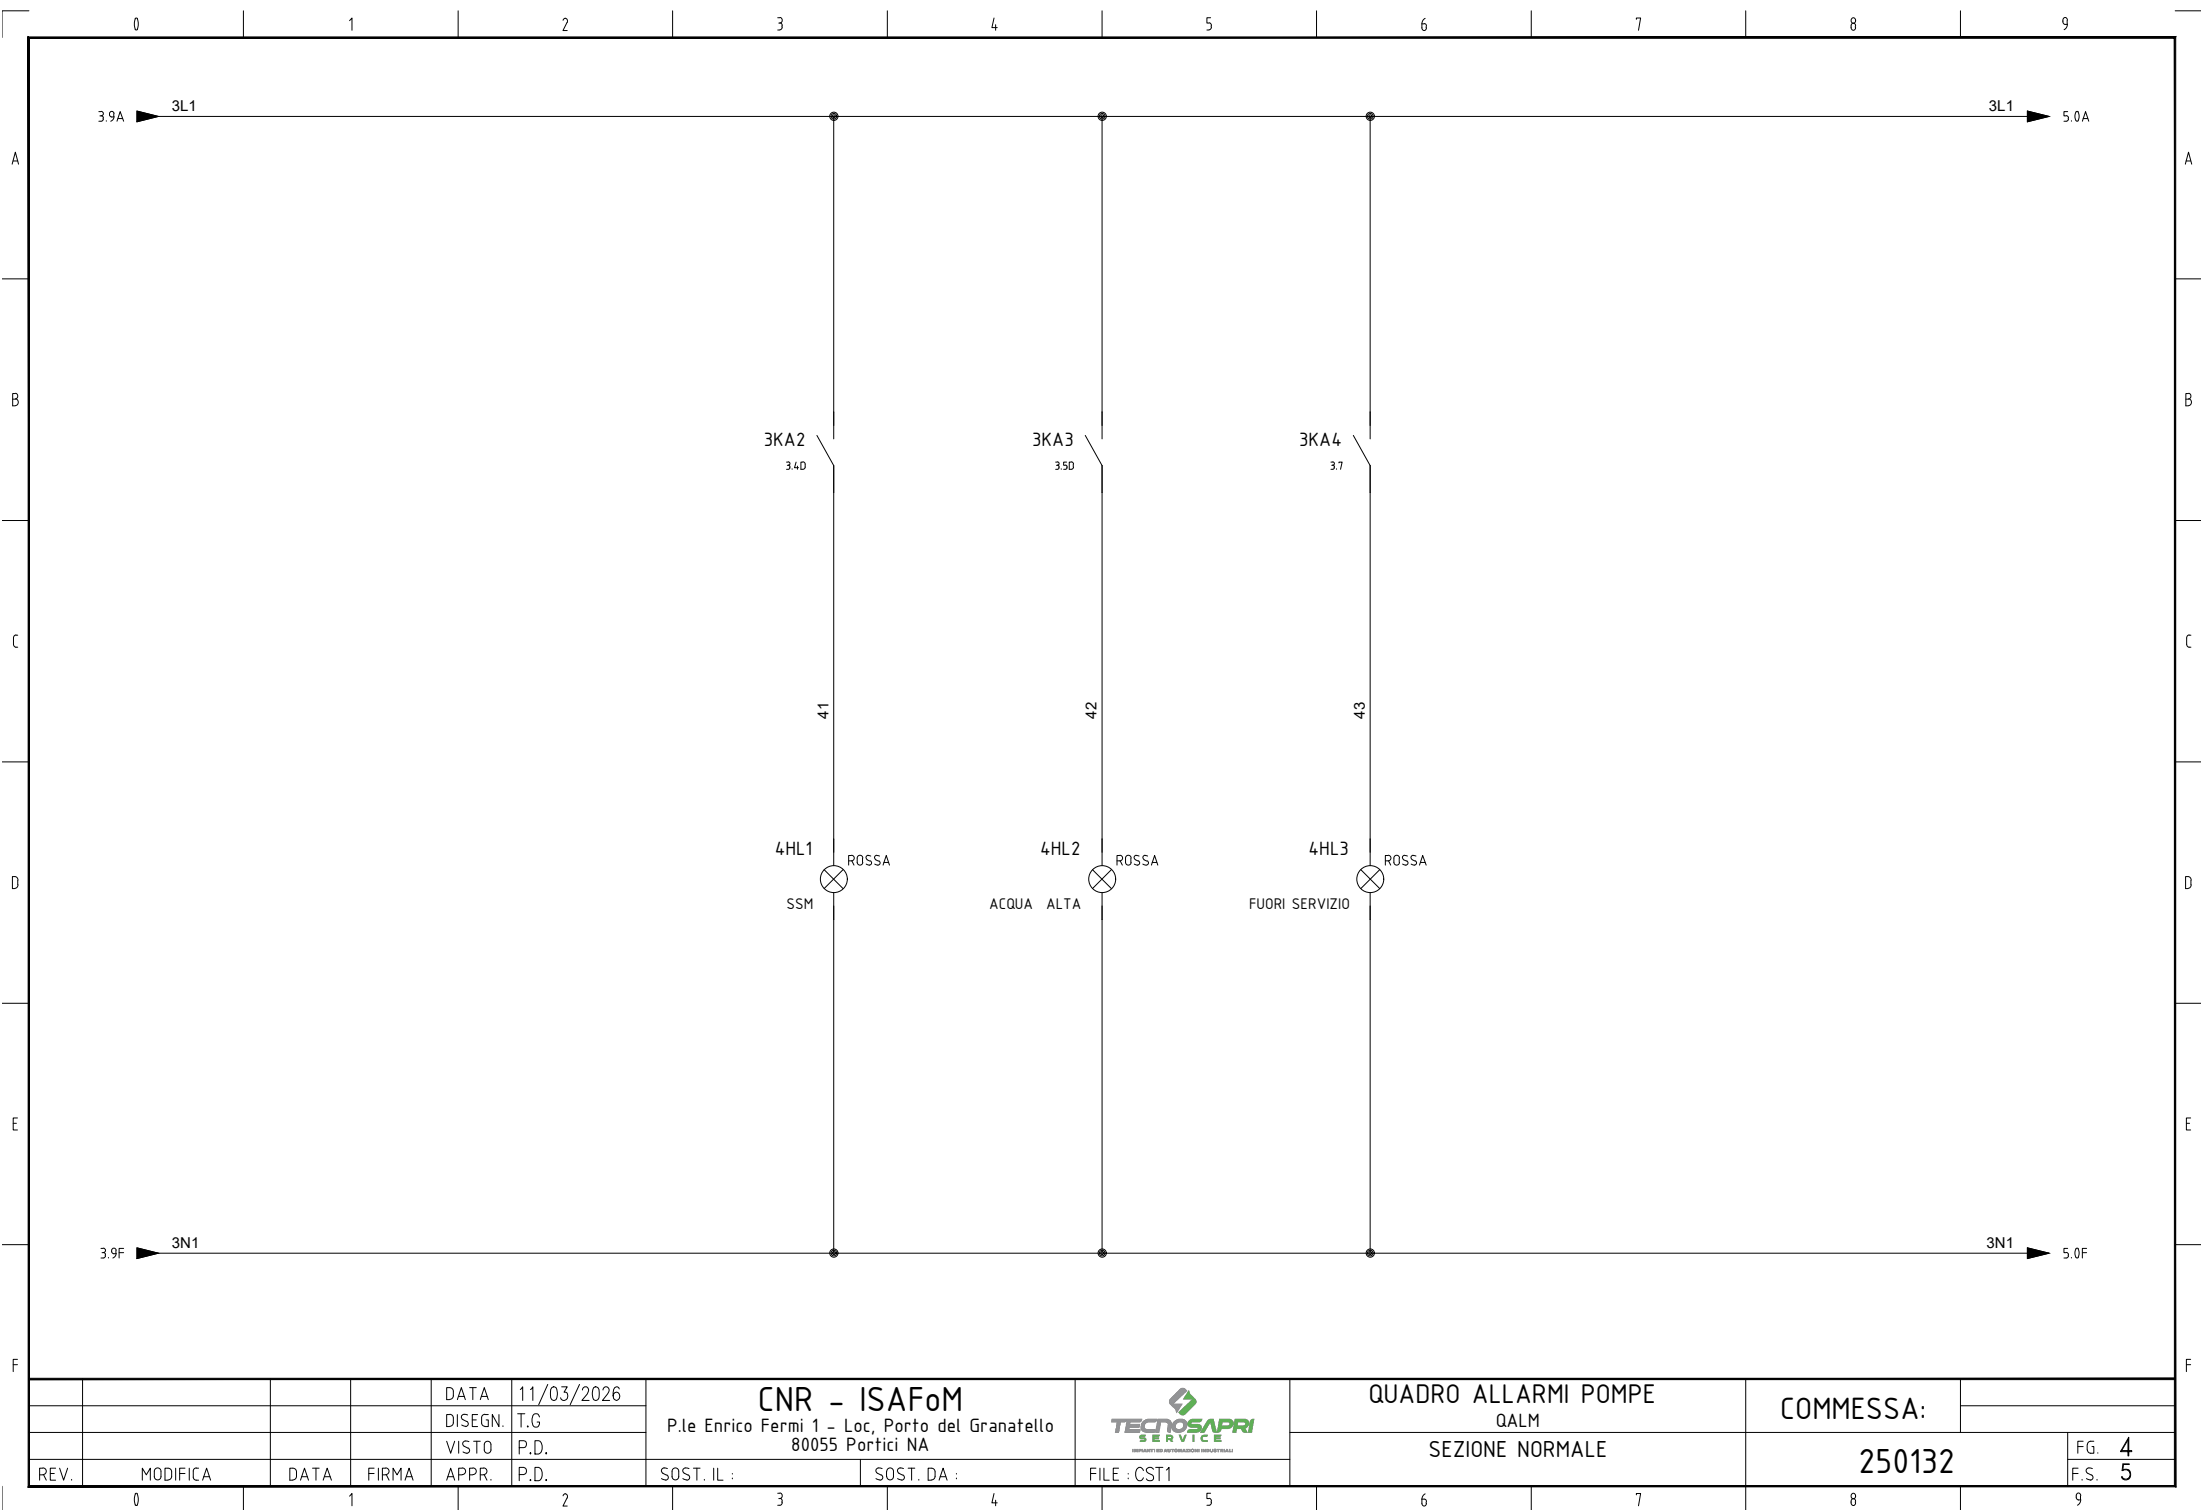

				DATA	11/03/2026	CNR – ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 – Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			QUADRO ALLARMI POMPE		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QALM				
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE		250132
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1					F.S. 5

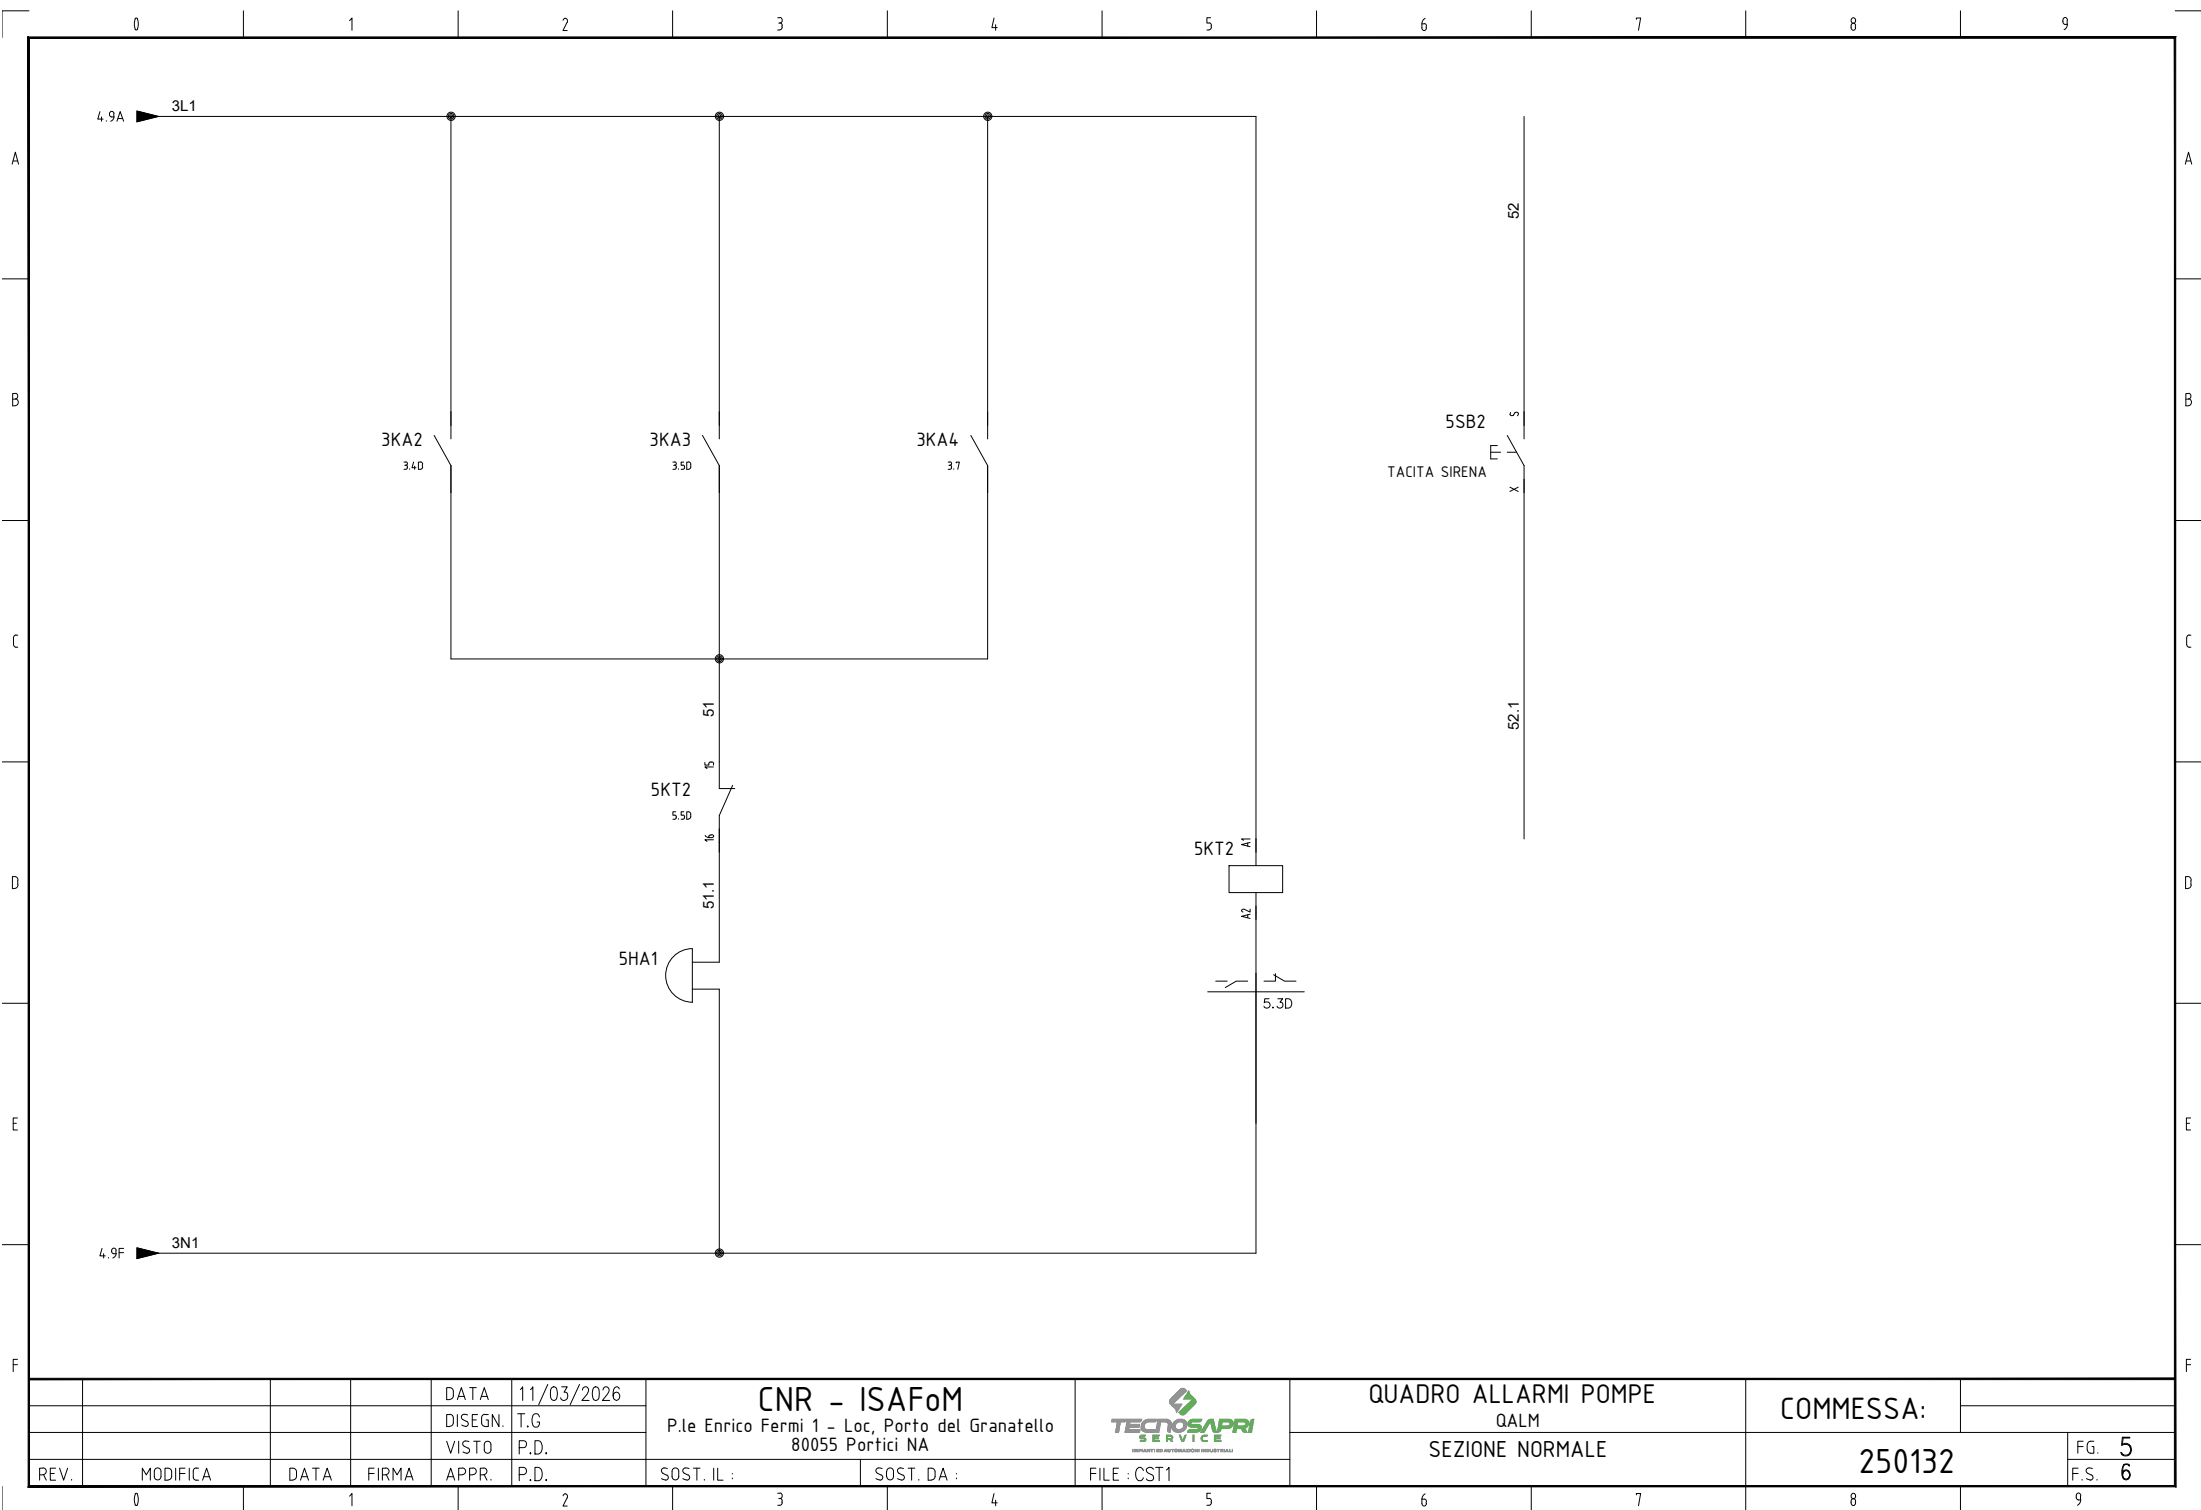


				DATA	11/03/2026	CNR - ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			QUADRO ALLARMI POMPE QALM		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1	SEZIONE NORMALE		250132		FG. 5	F.S. 6

A


F

MORSETTIERA

+QG - XGEN



+QG - XM1

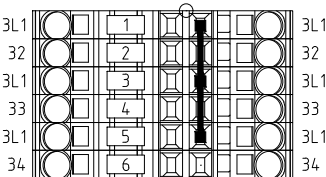

				DATA	11/03/2026	CNR - ISAFoM P.le Enrico Fermi 1 - Loc. Porto del Granatello 80055 Portici NA			 QUADRO ALLARMI POMPE QALM MORSETTIERA		COMMESSA: 250132		FG. 15 F.S. 20	
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CST1						

