

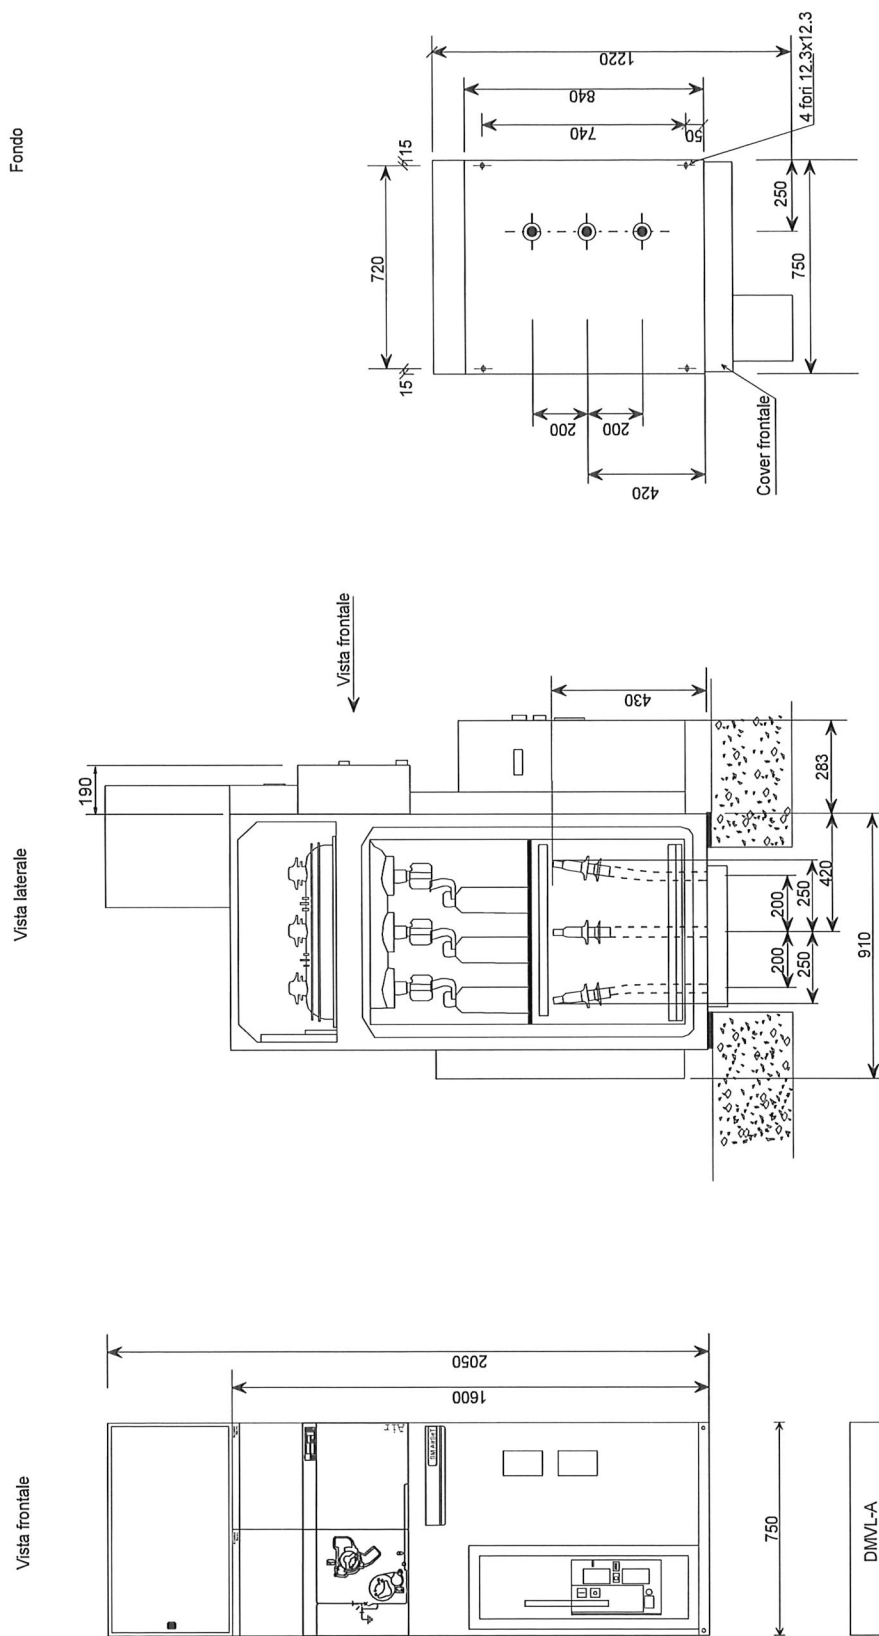


Foglio		Descrizione		Indice di revisione				Foglio		Descrizione		Indice di revisione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01	INTESTAZIONE			A0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



ARCHIVIO MICROFILM	REVISIONE FOGLIO					DATA ULTIMA REV.	DESCRIZIONE FOGLIO DIMENSIONI SCOMPARTO VISTA CONNESSIONE CAVI	DESCRIZIONE DOCUMENTO SCHEMI GENERALI DMVLA CB MANUAL		= +	
	A0									24kV - 630A - 16kA/1s - 12,5kA/1s	FOGLIO 04/08
									BRU9587102		

[illegible]

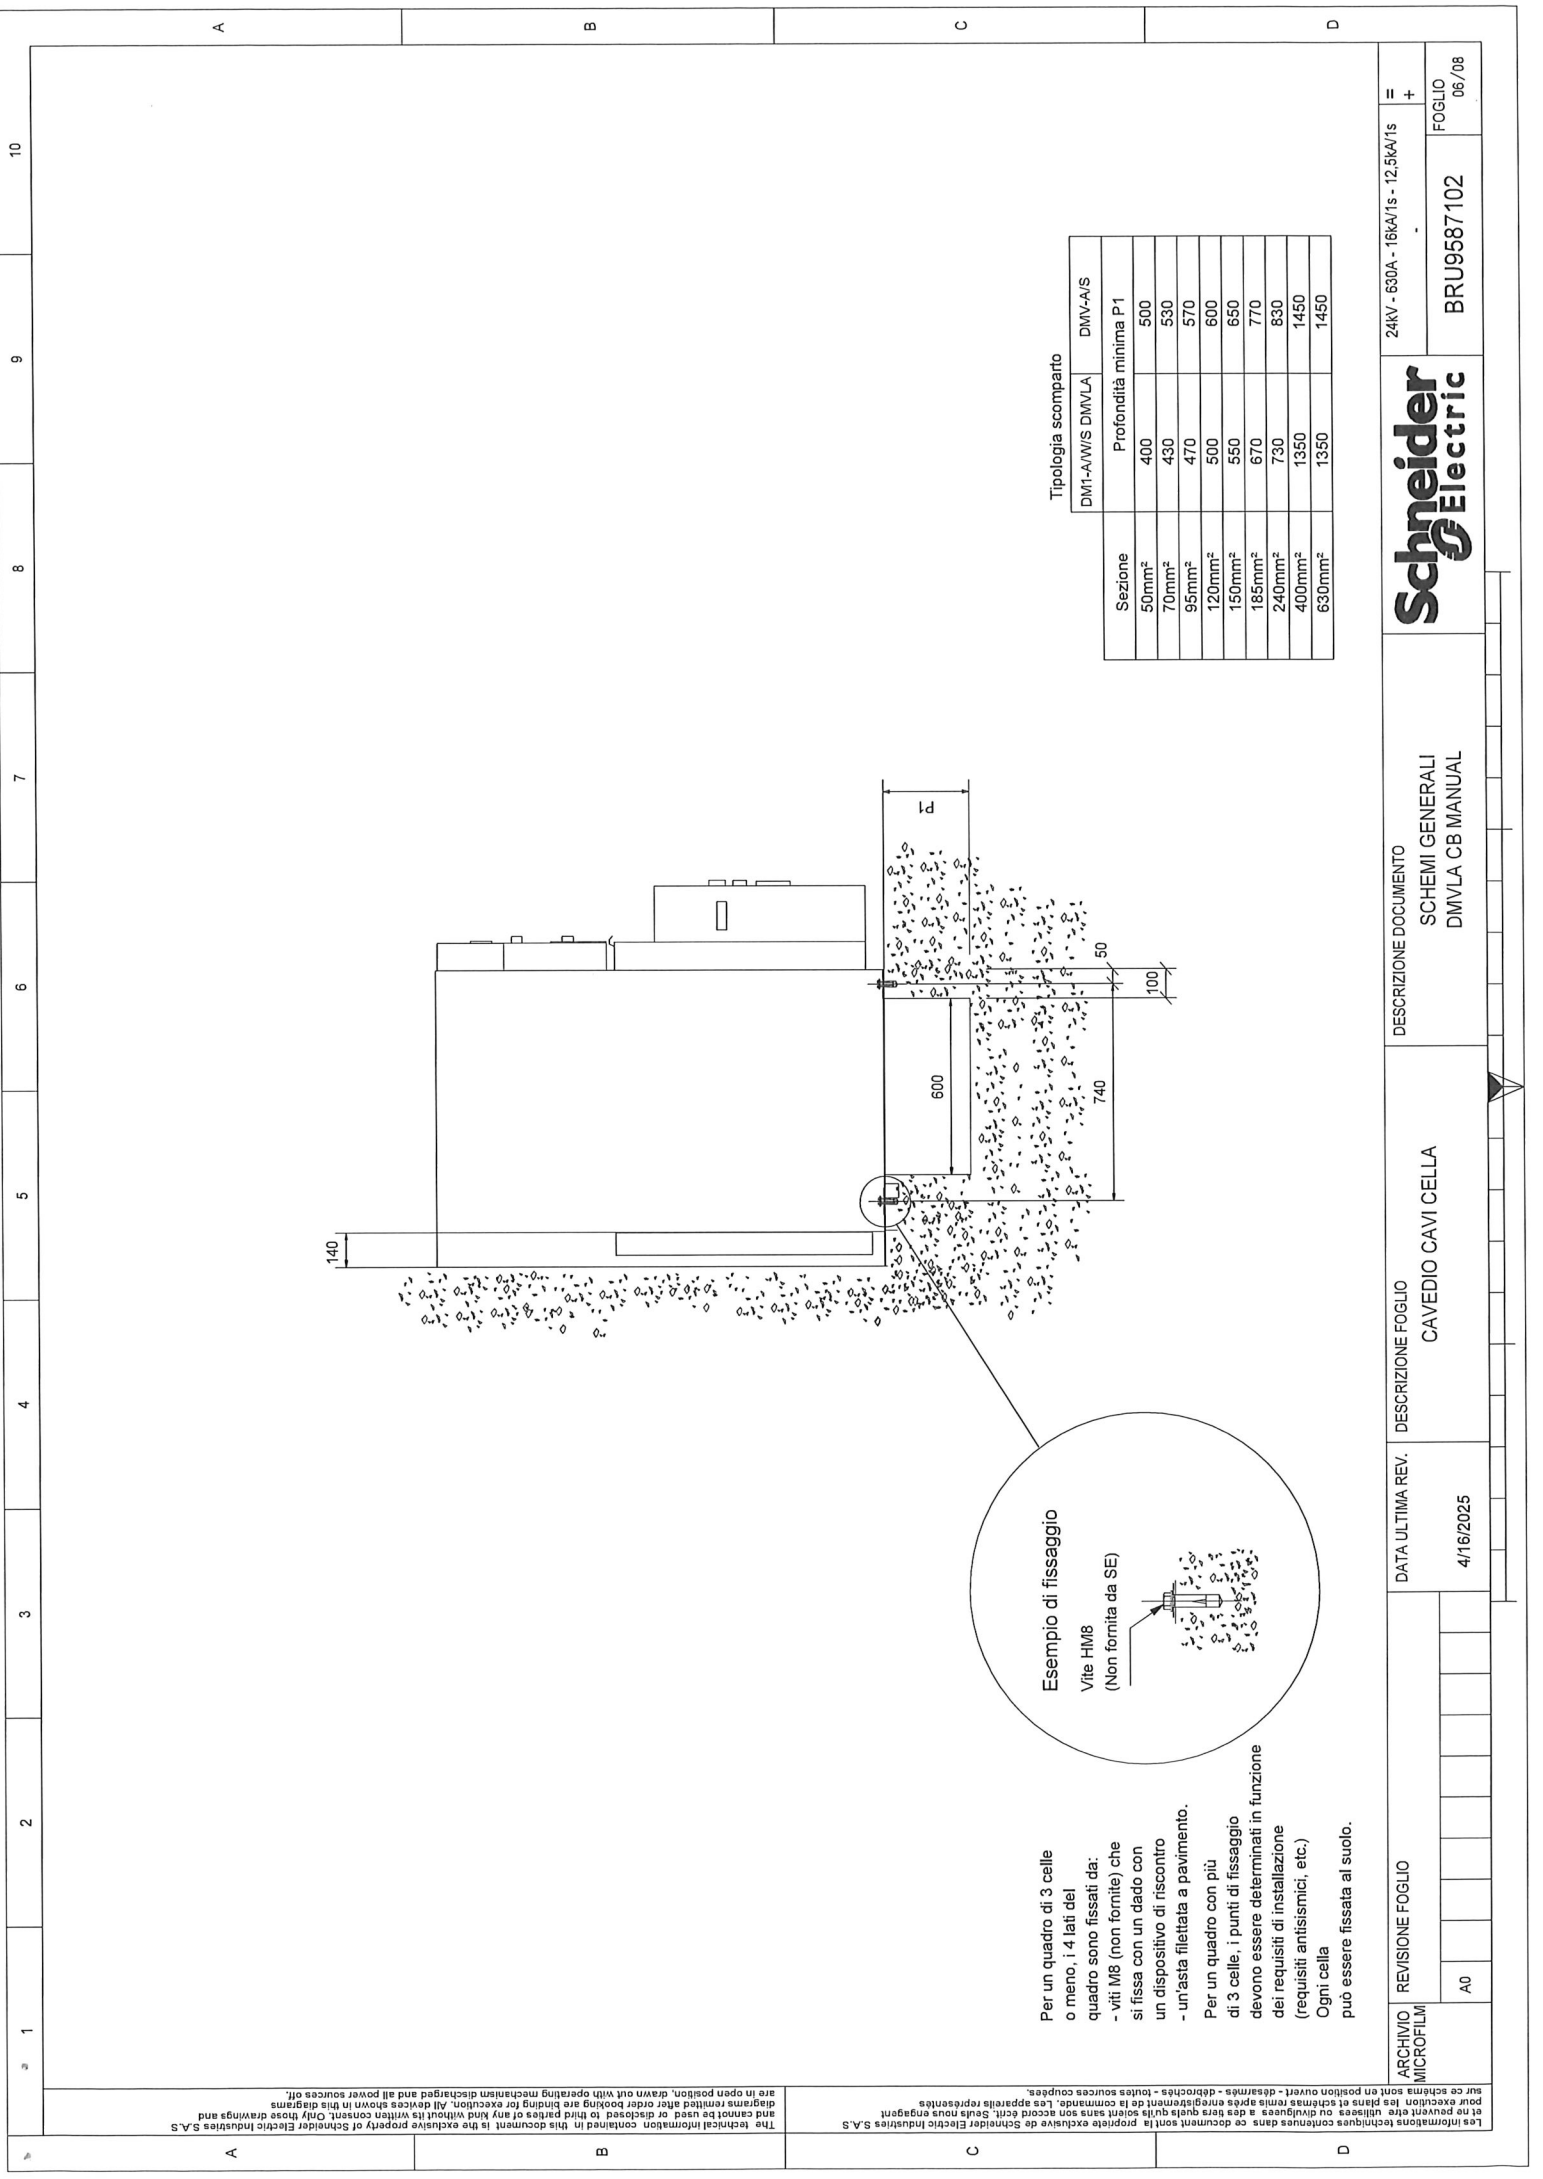

										10	
										9	
										8	
										7	
										6	
										5	
										4	
										3	
										2	
										1	
										A	
										B	
										C	
										D	

The technical information contained in this document is the exclusive property of Schneider Electric Industries S.A.S. and cannot be used or disclosed to third parties or any non without its written consent. Only those drawings and diagrams rendered after order booking are binding for execution. All devices shown in this diagram are in open position, drawn out with operating mechanism discharged and all power sources off.

Les informations techniques contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Schneider Electric Industries S.A.S. et ne peuvent être divulguées à tiers sans son accord écrit. Seuls nos engagements pour exécution des plans et schémas rendus après réservation de commande. Les appareils représentés sont en position ouverte, les plans et schémas sont en position ouverte et toutes les sources d'alimentation sont débranchées - débranchées - débranchées - toutes les sources d'alimentation sont débranchées.

Per un quadro di 3 celle o meno, i 4 lati del quadro sono fissati da: - viti M8 (non fornite) che si fissa con un dado con un dispositivo di riscontro - un'asta filettata a pavimento. Per un quadro con più di 3 celle, i punti di fissaggio devono essere determinati in funzione dei requisiti di installazione (requisiti antisismici, etc.) Ogni cella può essere fissata al suolo.

Esempio di fissaggio

Vite HM8
(Non fornita da SE)

Tipologia scomparto

Sezione	DM1-A/W/S DMVLA		DMV-A/S
	Profondità minima P1		
50mm ²	400		500
70mm ²	430		530
95mm ²	470		570
120mm ²	500		600
150mm ²	550		650
185mm ²	670		770
240mm ²	730		830
400mm ²	1350		1450
630mm ²	1350		1450

Schneider Electric

SCHEMI GENERALI
DMVLA CB MANUAL

DESCRIZIONE DOCUMENTO

CAVEDIO CAVI CELLA

DESCRIZIONE FOGLIO

DATA ULTIMA REV.

4/16/2025

ARCHIVIO REVISIONE FOGLIO

A0

24KV - 630A - 18kA/1s - 12,5kA/1s

=

+

FOGLIO

BRU9587102

06/08

