

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO

COMMITENTE:
RI.GENERA S.R.L.

VIA BERTOLOTI, 7
10121 TORINO (TO)

COMMESSA:

QUADRO GENERALE EDIFICIO A

SEDE DI: RI.GENERA S.R.L.
VIA NUOVA DEL BOSCO
80034 MARIGLIANO (NA)


QUADRO:
QUADRO ELETTRICO OFFICINA
EDIFICIO A
QOFF_250129




PROGETTAZIONE: QUADRO ELETTRICO OFFICINA ED.A				TENSIONE 400 V ESERCIZIO			NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
COMMESSA: 250129				TENSIONE 220 V COMANDI			DESIGNAZIONI				
PROGETTO:				TENSIONE SEGNALI							
COMMITTENTE: RI.GENERA S.R.L.											
					DATA	FIRME					
				DIS.	15/04/2026	T.G.					
				VISTO	15/04/2026	D.P.					
				APPROV.	15/04/2026	D.P.					
							DISEGNO N° SCH-2025-129-003-01				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L. VIA HENRI MATISSE, 140 80147 NAPOLI (NA)			FOGLIO				
											T.F.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA			SOST. IL		FILE : QOFF_250129		

				DATA	15/04/2026	RI.GENERA S.R.L. VIA BERTOLOTI, 7 10121 TORINO (TO)				QUADRO GENERALE EDIFICIO A		COMMESSA:				
				DISEGN.	T.G.					QOFF_250129						
				VISTO	P.D.											
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129	COPERTINA		250129		FG. 1		F.S. 1A	


LAYOUT QUADRO ELETTRICO

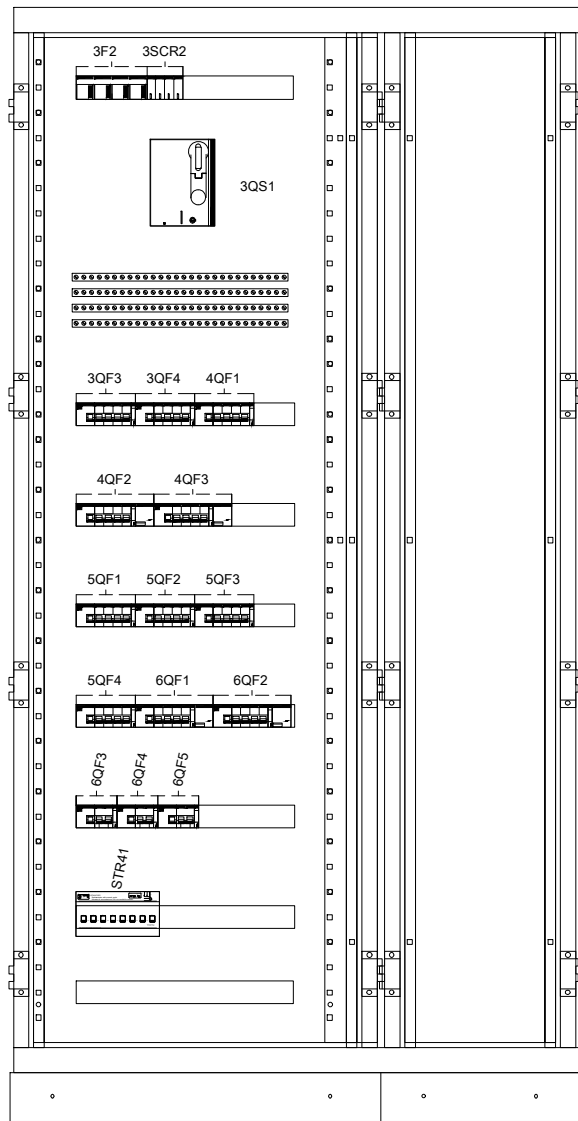

				DATA	15/04/2026	RI.GENERA S.R.L. VIA BERTOLOTTI, 7 10121 TORINO (TO)			QUADRO GENERALE EDIFICIO A		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.				QOFF_250129					
				VISTO	P.D.						LAYOUT QUADRO ELETTRICO			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129			250129		F.S. 2	

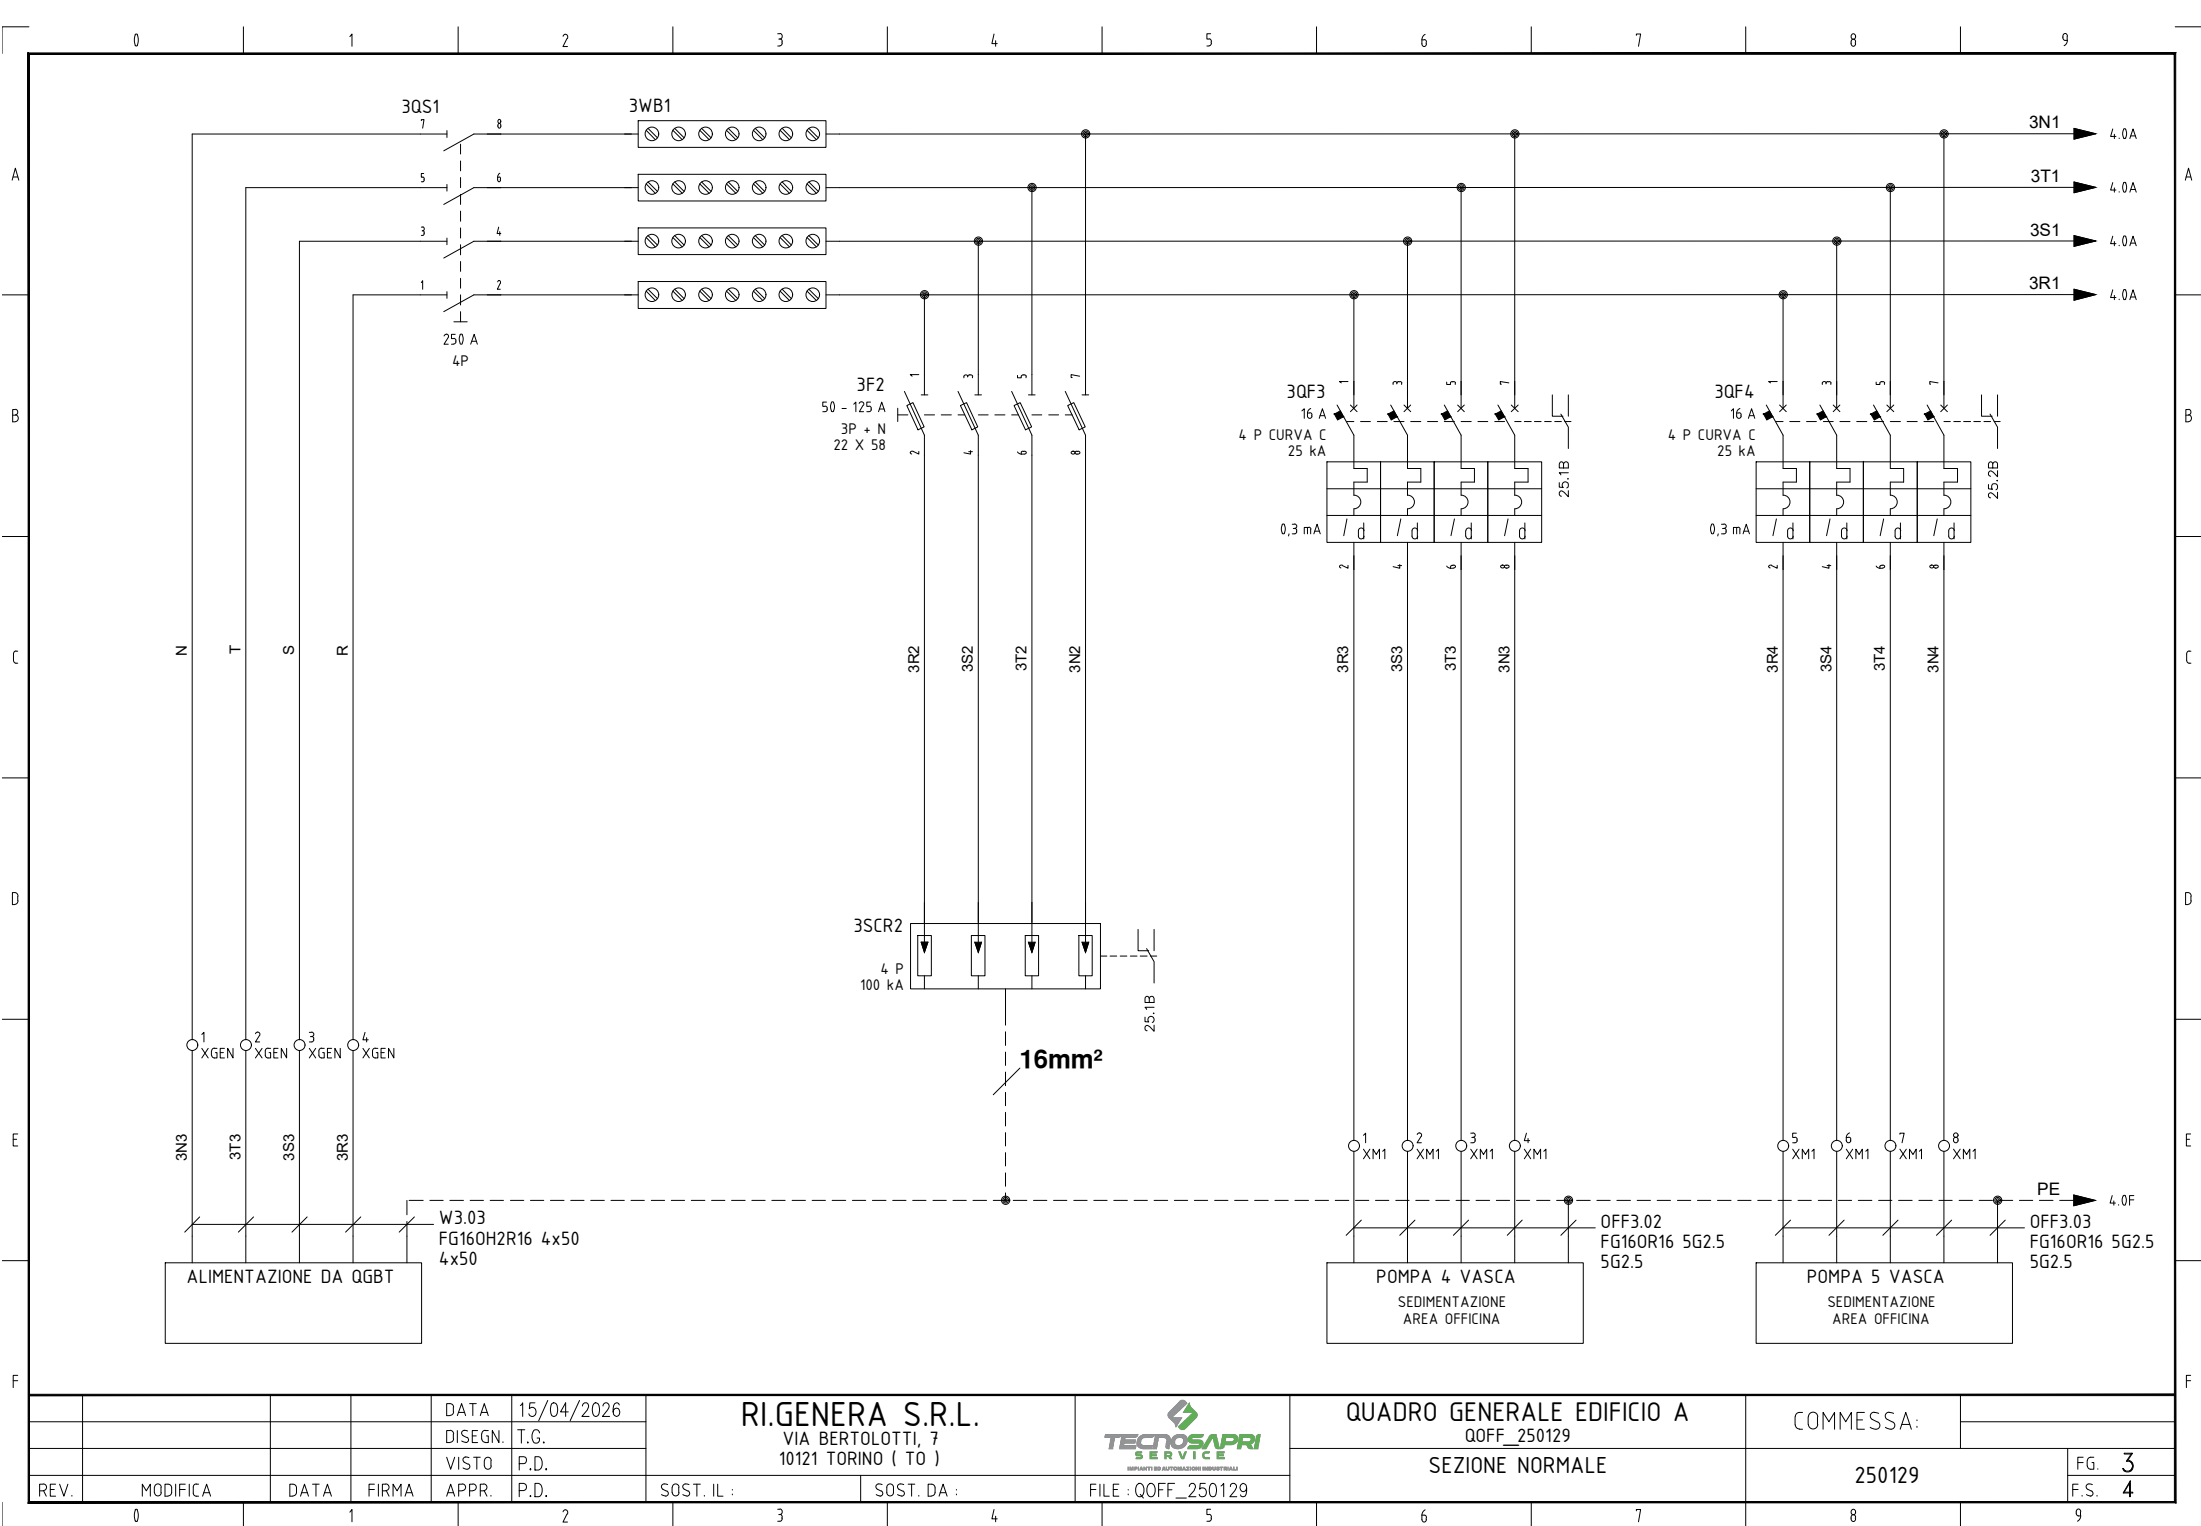

				DATA	15/04/2026	RI.GENERA S.R.L. VIA BERTOLOTI, 7 10121 TORINO (TO)			QUADRO GENERALE EDIFICIO A		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QOFF_250129				
				VISTO	P.D.						SEZIONE NORMALE		250129
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129					

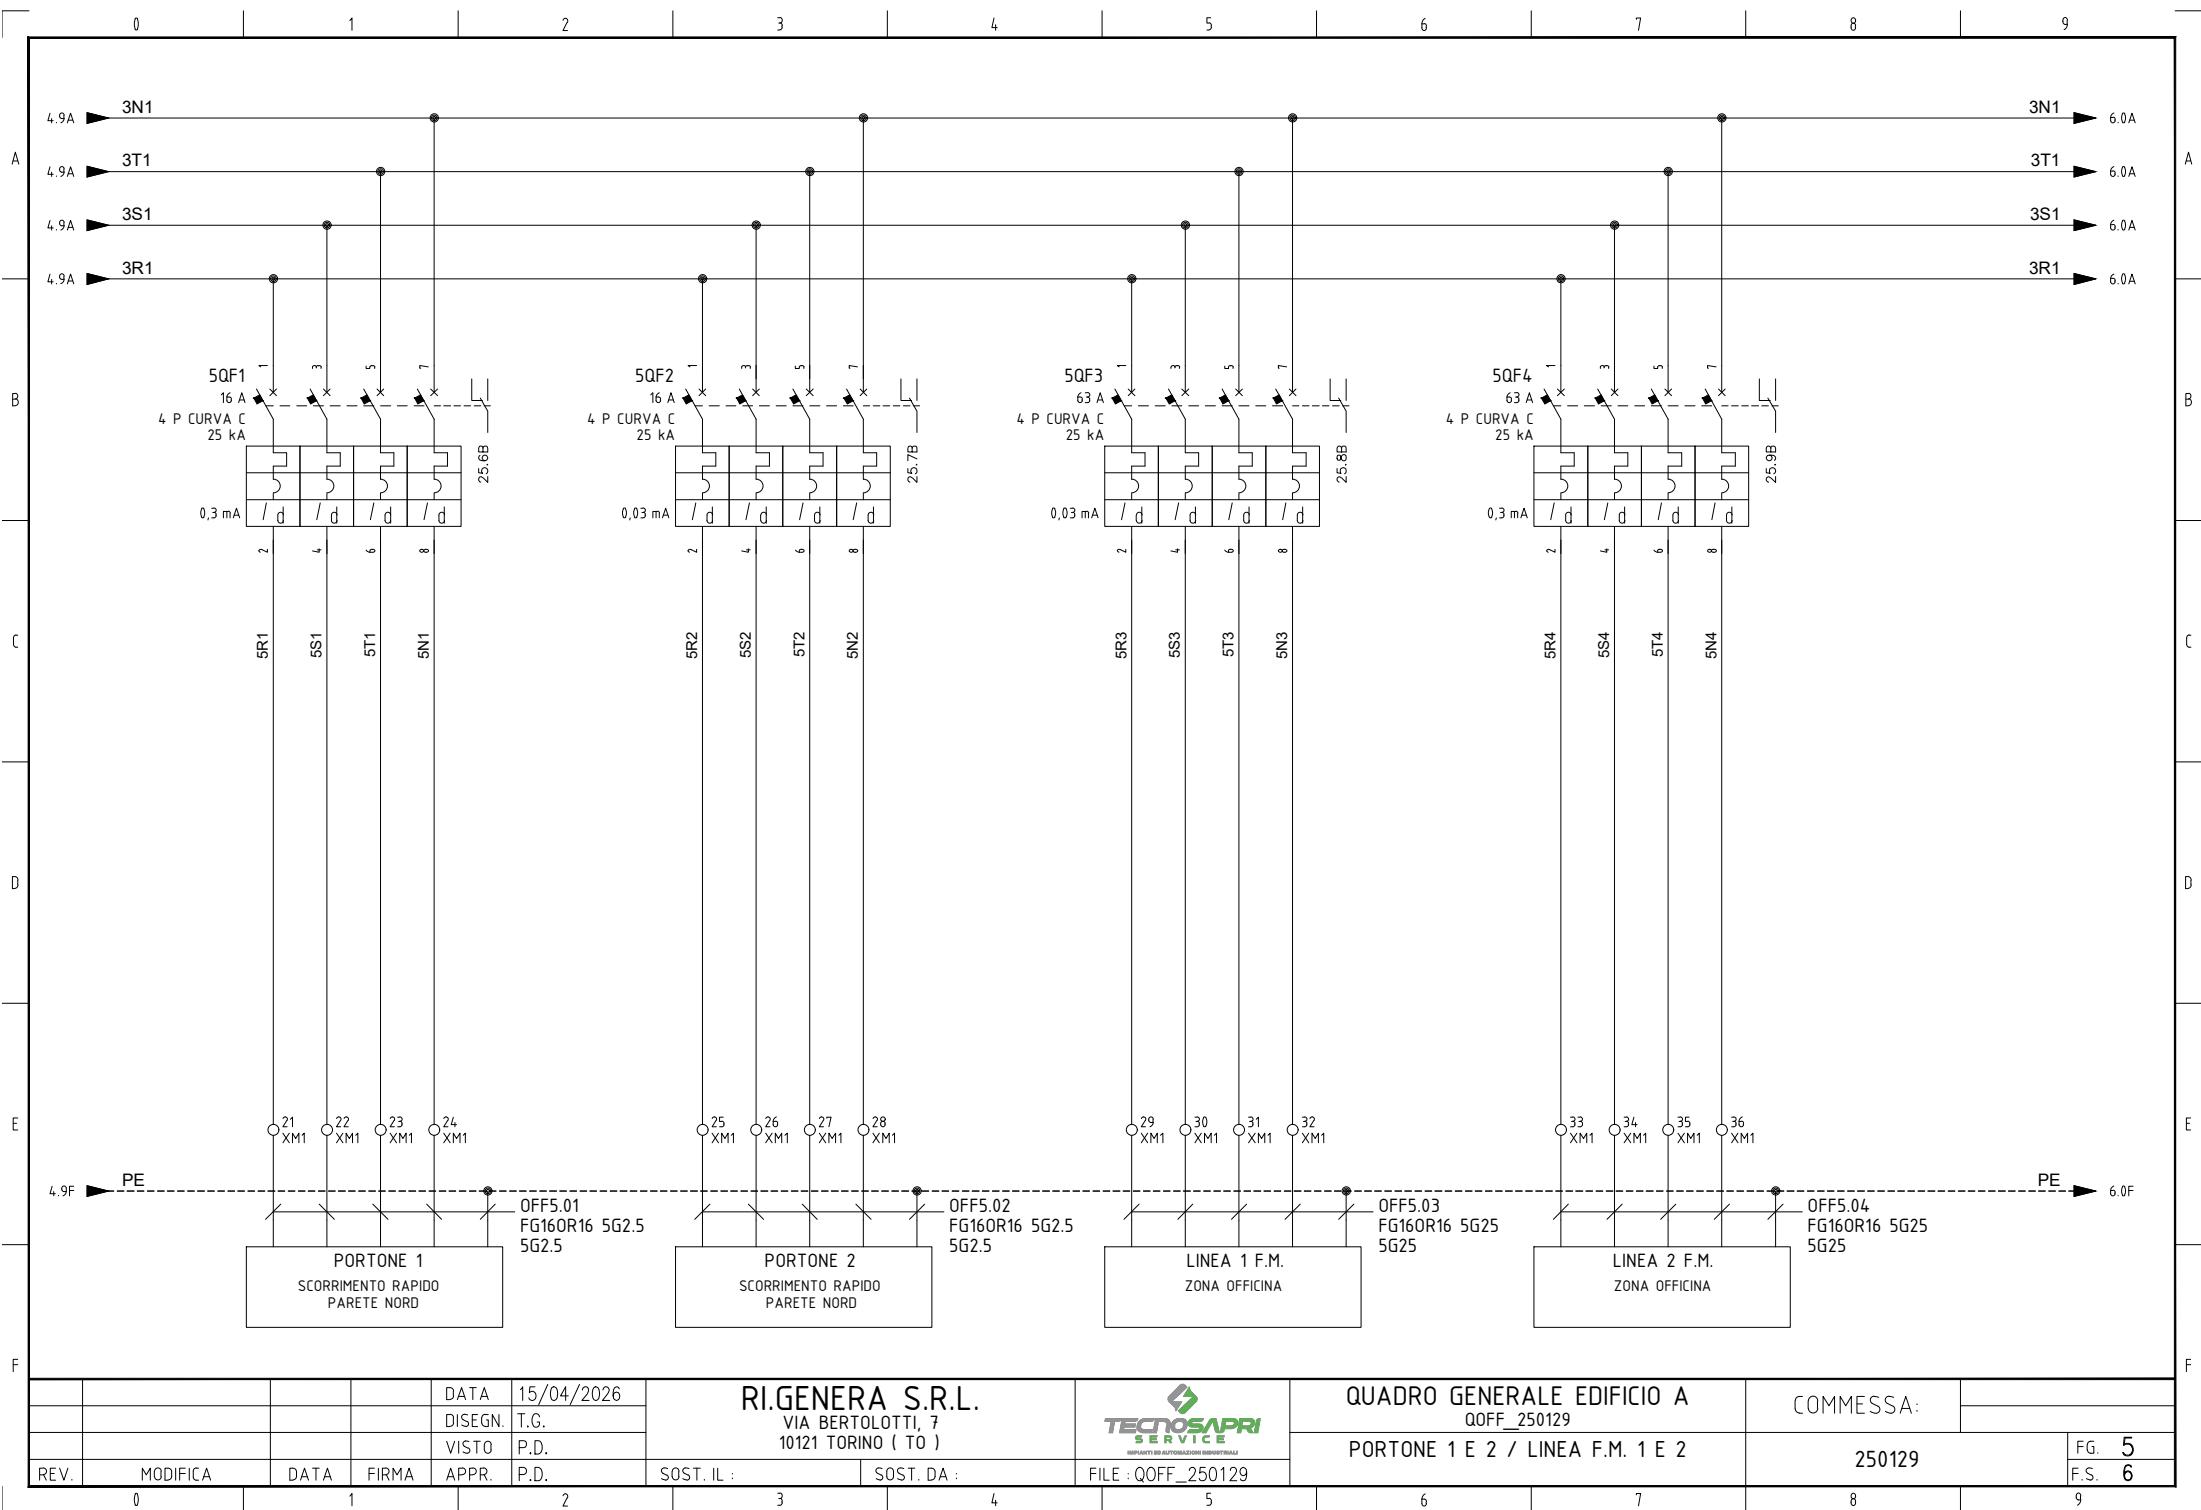

				DATA	15/04/2026
				DISEGN.	T.G.
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.


RI.GENERA S.R.L.
VIA BERTOLOTTI, 7
10121 TORINO (TO)

SOST. IL : SOST. DA :



QUADRO GENERALE EDIFICIO A
QOFF_250129
PORTONE 1 E 2 / LINEA F.M. 1 E 2

COMMESSA:	
250129	FG. 5 F.S. 6

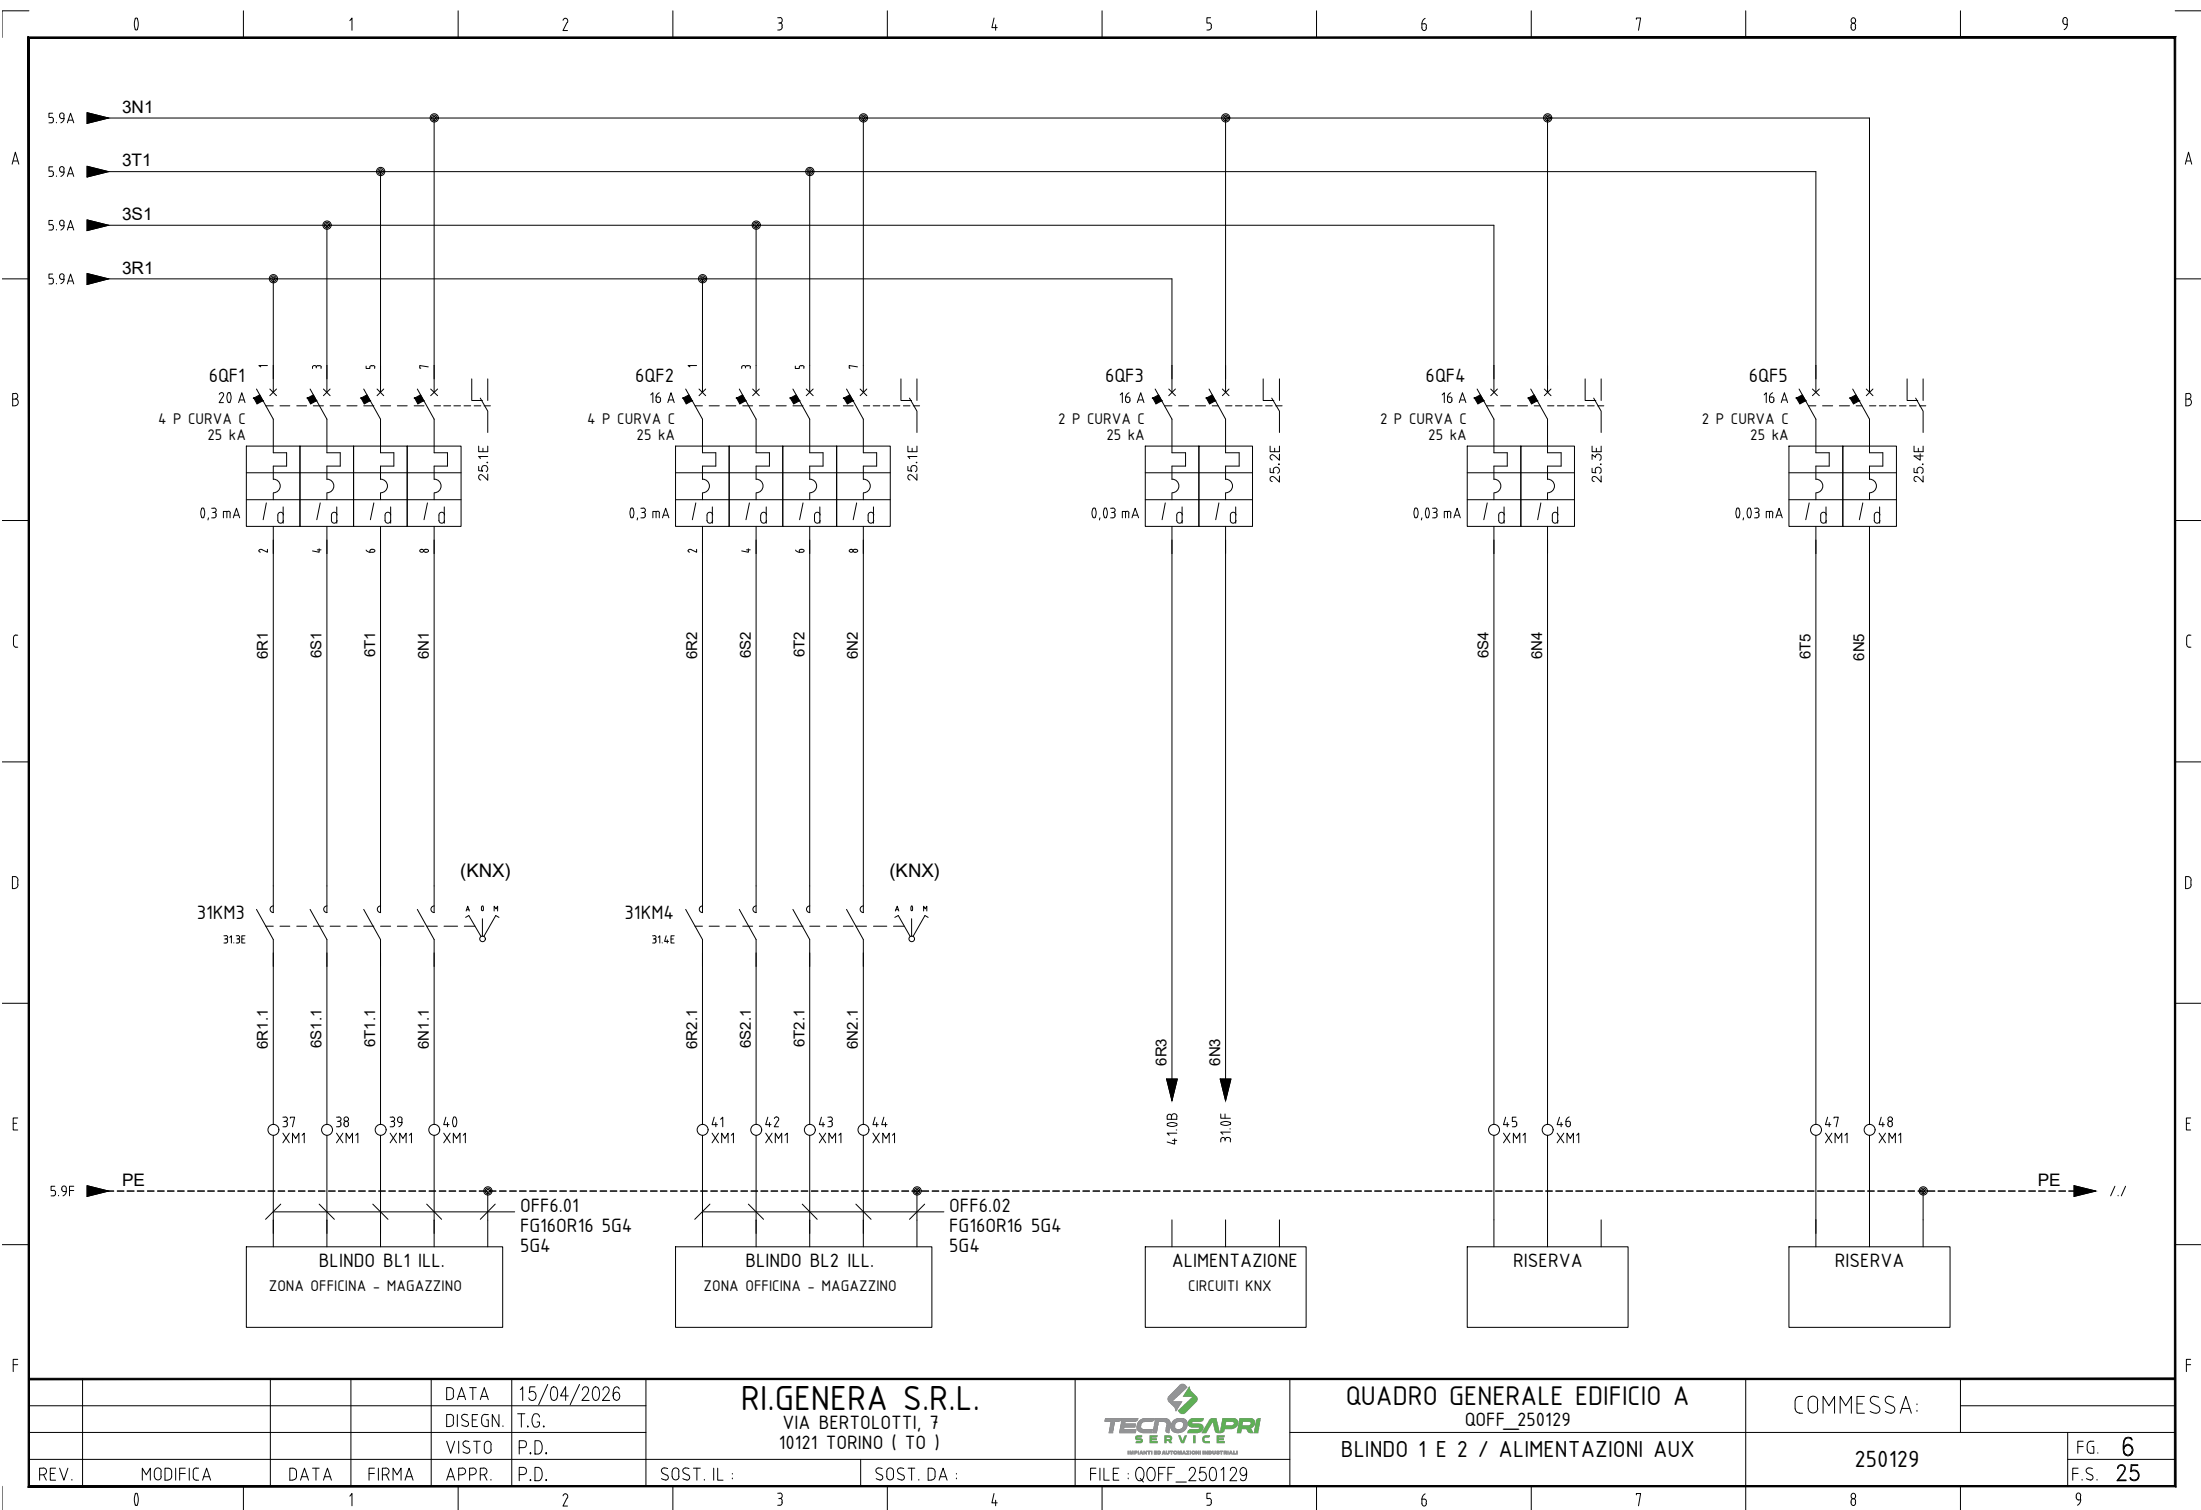

				DATA	15/04/2026
				DISEGN.	T.G.
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

RI.GENERA S.R.L.
VIA BERTOLOTTI, 7
10121 TORINO (TO)

SOST. IL : SOST. DA :




QUADRO GENERALE EDIFICIO A
QOFF_250129


BLINDO 1 E 2 / ALIMENTAZIONI AUX

COMMESSA:	
250129	FG. 6
	F.S. 25

CONTATTI AUSILIARI IN MORSETTIERA

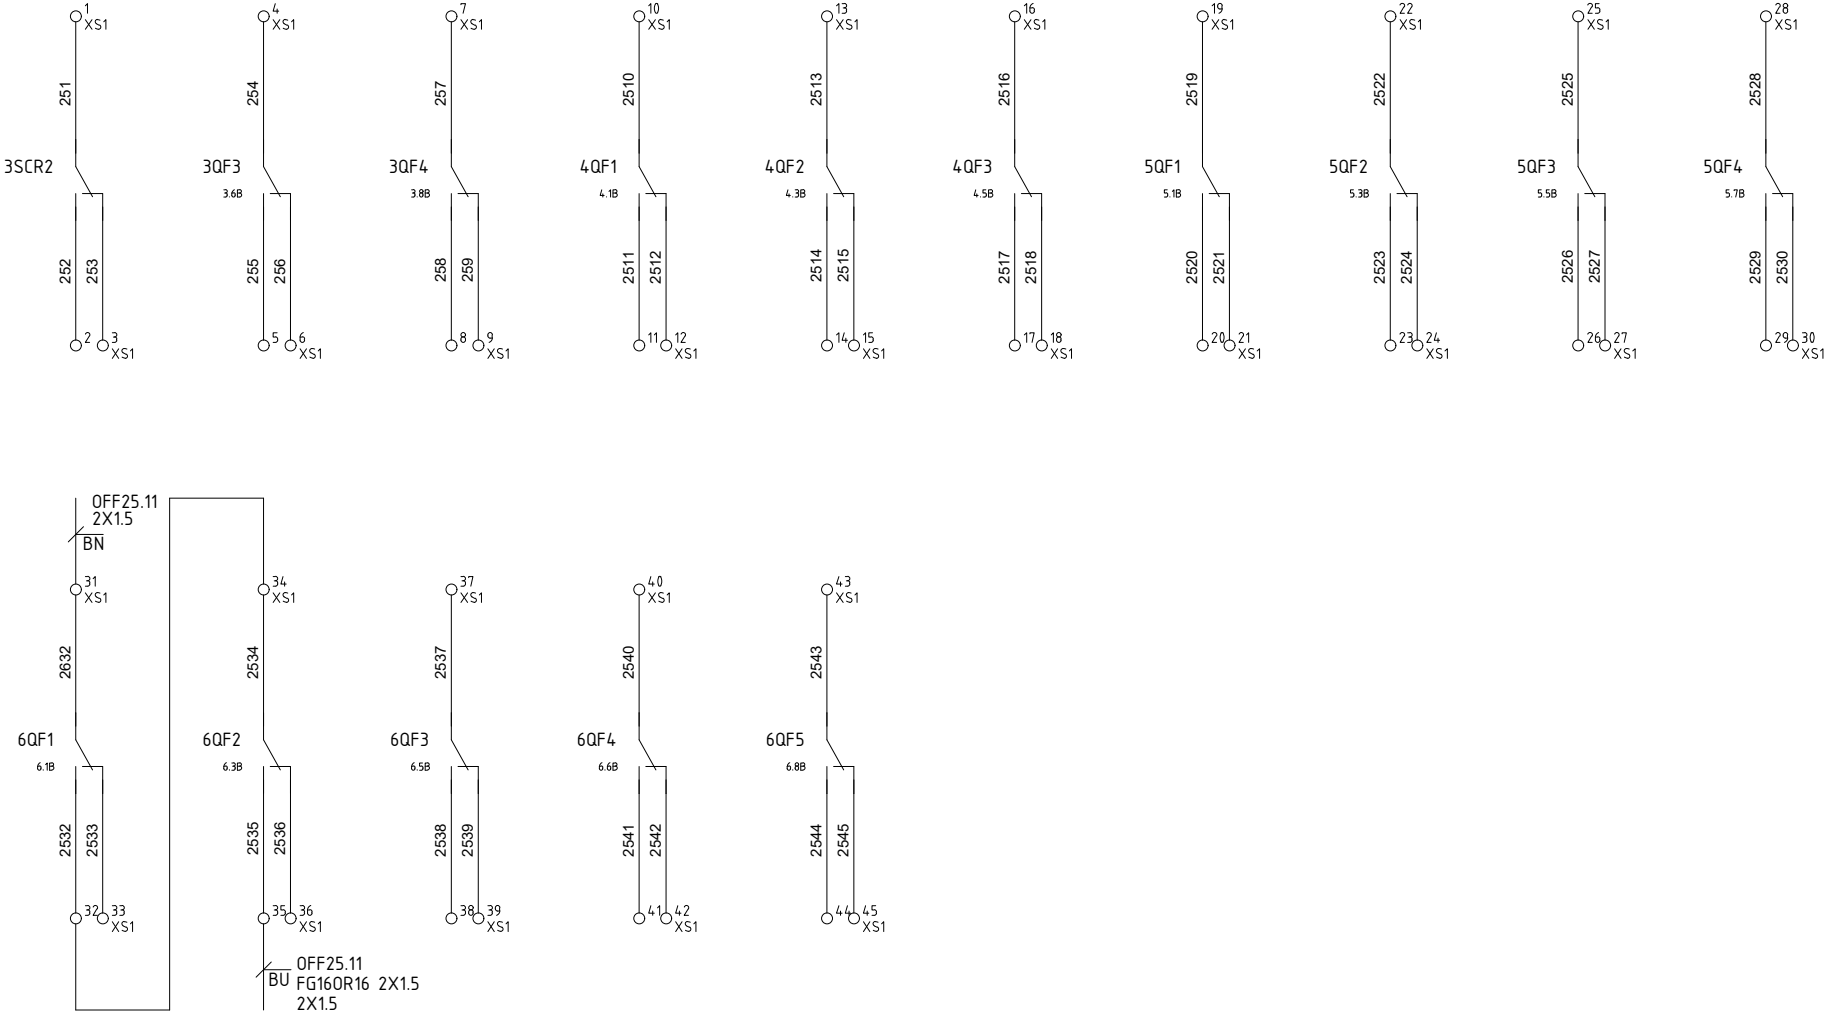

				DATA	15/04/2026	RI.GENERA S.R.L. VIA BERTOLOTTI, 7 10121 TORINO (TO)			QUADRO GENERALE EDIFICIO A QOFF_250129		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.								
				VISTO	P.D.						CONTATTI INTERRUTTORI		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129			250129	F.S. 31	

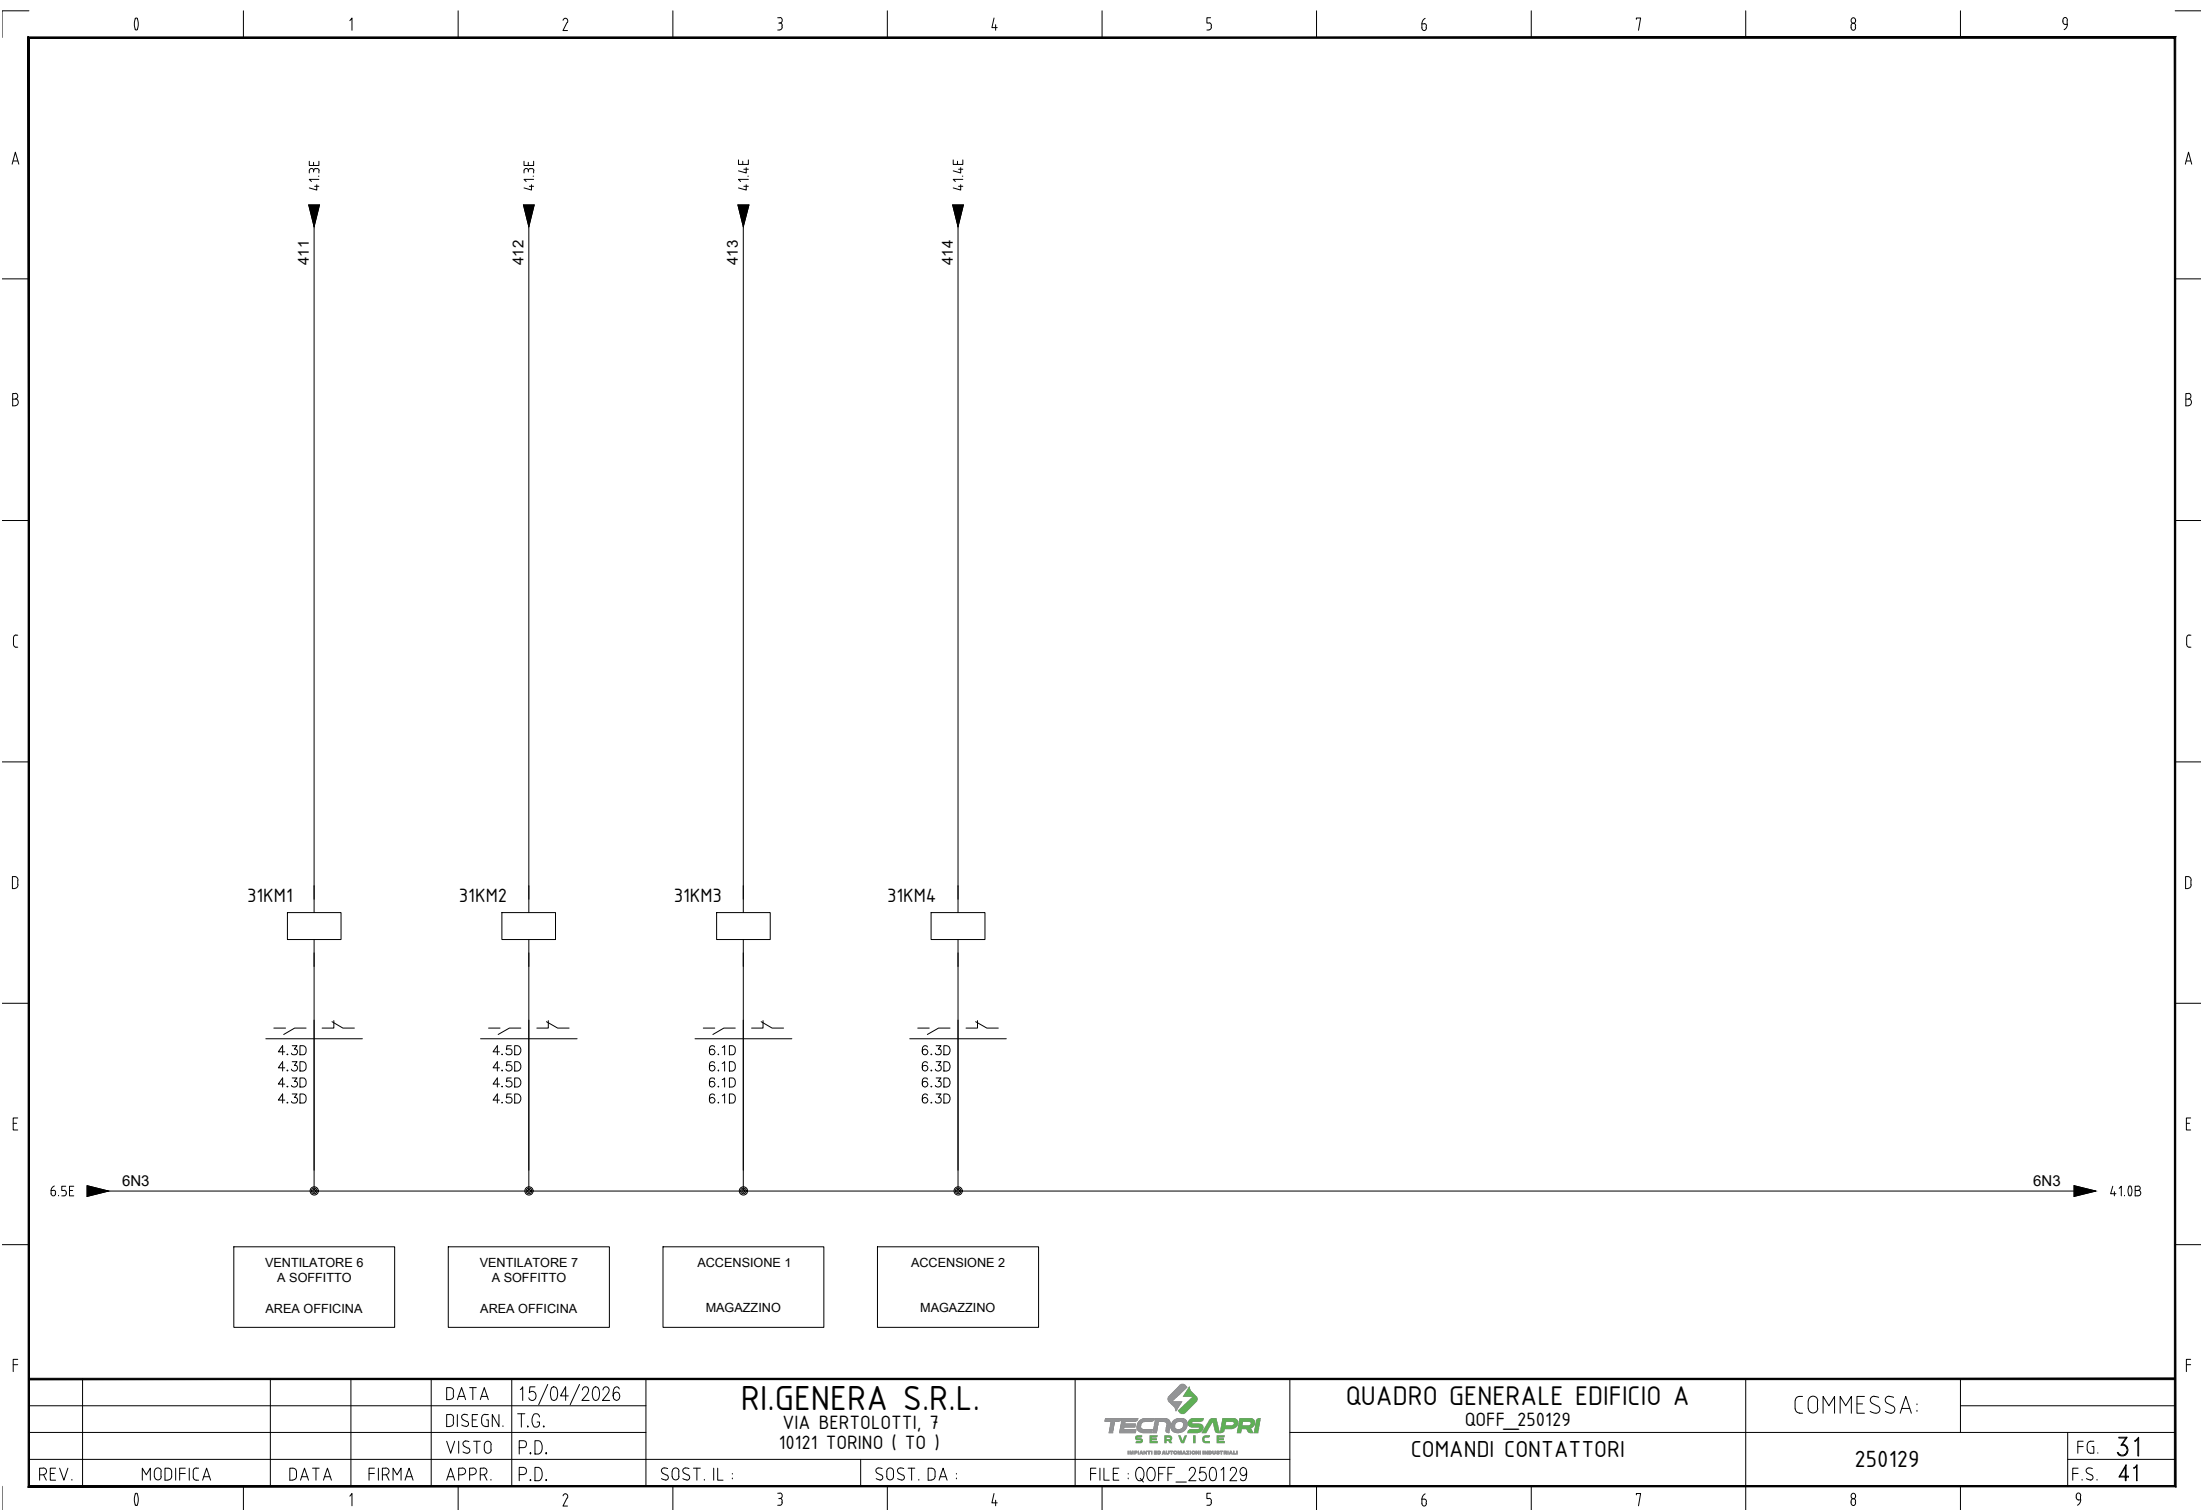

				DATA	15/04/2026
				DISEGN.	T.G.
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

RI.GENERA S.R.L.
VIA BERLOTTI, 7
10121 TORINO (TO)

SOST. IL : SOST. DA :


FILE : QOFF_250129

QUADRO GENERALE EDIFICIO A QOFF_250129		COMMESSA:		
COMANDI CONTATTORI				
		250129	FG. 31	
			F.S. 41	

A

F

TIPICO PULSANTIERE LUCI IN CAMPO

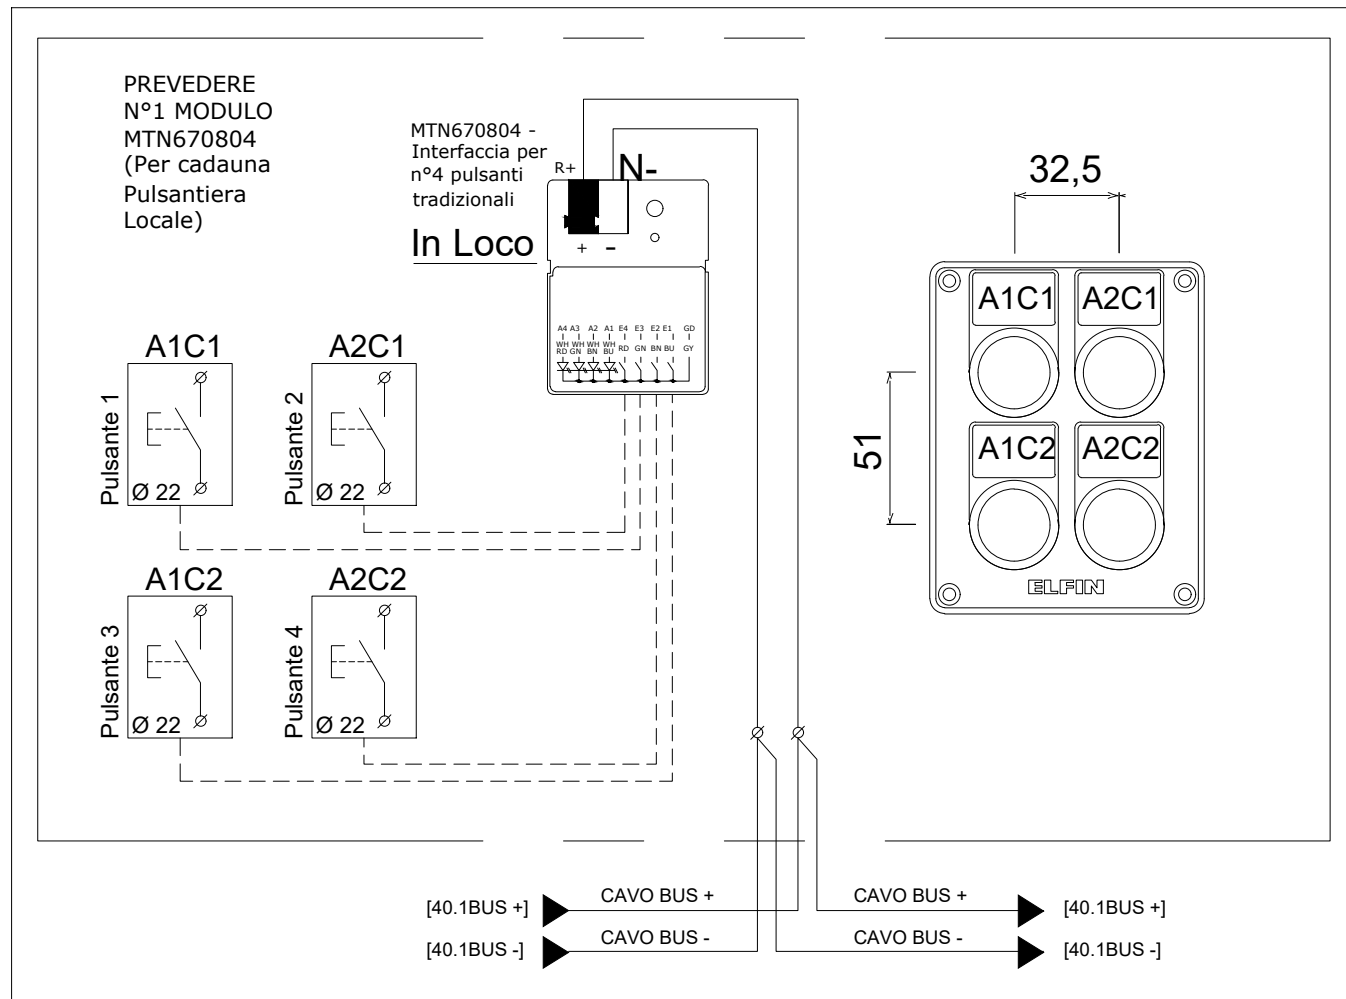


N.B.PER QUANTITA' PULSANTI FDARE RIFERIMENTO ALLA PLANIMETRIA ALLEGATA A PROGETTO


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129	QUADRO GENERALE EDIFICIO A QOFF_250129	COMMESSA:	FG. 45
									TIPICO PULSANTIERE LUCI IN CAMPO	250129	F.S. 50

MORSETTIERE


+QG - XGEN

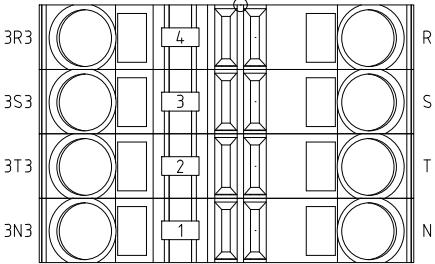


+QG - XBUS



+QG - XM1

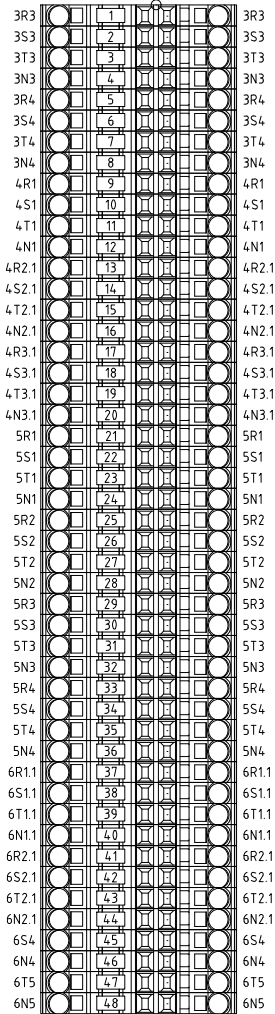

+QG - XS1

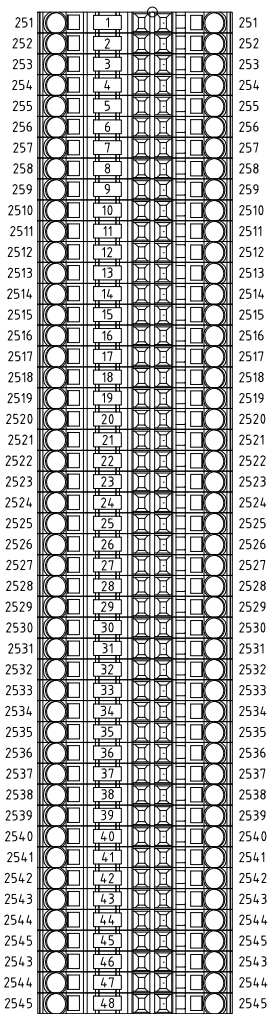

CAVI \ CABLES															
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION						
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD			
+QG XGEN	3/0E	1	○	3N3	BU	W3.03 FG160H2R16 4x50	120	BU	3N3		3/0F	+QG ALIMENTAZIONE DA QGBT			
	+QG XGEN	3/0E	2	○	3T3			BN	BN	3T3				3/0F	+QG ALIMENTAZIONE DA QGBT
	+QG XGEN	3/1E	3	○	3S3			BK	BK	3S3				3/1F	+QG ALIMENTAZIONE DA QGBT
	+QG XGEN	3/1E	4	○	3R3			GY	GY	3R3				3/1F	+QG ALIMENTAZIONE DA QGBT
	+QG ALIMENTAZIONE DA QGBT	3/1F			PE			Sch	Sch	PE					
+QG XM1	3/6E	1	○	3R3	BU	OFF3.02 FG160R16 5G2.5	50	BU	3R3		3/6F	+QG POMPA 4 VASCA			
	+QG XM1	3/6E	2	○	3S3			BN	BN	3S3				3/6F	+QG POMPA 4 VASCA
	+QG XM1	3/6E	3	○	3T3			BK	BK	3T3				3/6F	+QG POMPA 4 VASCA
	+QG XM1	3/6E	4	○	3N3			GY	GY	3N3				3/6F	+QG POMPA 4 VASCA
	+QG POMPA 4 VASCA	3/7F			PE			GNYE	GNYE	PE					
+QG XM1	3/8E	5	○	3R4	BU	OFF3.03 FG160R16 5G2.5	50	BU	3R4		3/8F	+QG POMPA 5 VASCA			
	+QG XM1	3/8E	6	○	3S4			BN	BN	3S4				3/8F	+QG POMPA 5 VASCA
	+QG XM1	3/8E	7	○	3T4			BK	BK	3T4				3/8F	+QG POMPA 5 VASCA
	+QG XM1	3/9E	8	○	3N4			GY	GY	3N4				3/9F	+QG POMPA 5 VASCA
	+QG POMPA 5 VASCA	3/9F			PE			GNYE	GNYE	PE					
+QG XM1	4/1E	9	○	4R1	BN	OFF4.01 FG160R16 4G4	20	BN	4R1		4/1F	+QG COMPRESSORE ARIA			
	+QG XM1	4/1E	10	○	4S1			BK	BK	4S1				4/1F	+QG COMPRESSORE ARIA
	+QG XM1	4/1E	11	○	4T1			GY	GY	4T1				4/1F	+QG COMPRESSORE ARIA
	+QG COMPRESSORE ARIA	4/2F			PE			GNYE	GNYE	PE					
+QG XM1	4/3E	13	○	4R2.1	BN	OFF4.02 FG160R16 4G2.5	80	BN	4R2.1		4/3F	+QG VENTILATORE 6 A SOFFITTO			
	+QG XM1	4/3E	14	○	4S2.1			BK	BK	4S2.1				4/3F	+QG VENTILATORE 6 A SOFFITTO
	+QG XM1	4/3E	15	○	4T2.1			GY	GY	4T2.1				4/3F	+QG VENTILATORE 6 A SOFFITTO
	+QG VENTILATORE 6 A SOFFITTO	4/4F			PE			GNYE	GNYE	PE					
+QG XM1	4/5E	17	○	4R3.1	BN	OFF4.03 FG160R16 4G2.5	80	BN	4R3.1		4/5F	+QG VENTILATORE 7 A SOFFITTO			
	+QG XM1	4/5E	18	○	4S3.1			BK	BK	4S3.1				4/5F	+QG VENTILATORE 7 A SOFFITTO
	+QG XM1	4/5E	19	○	4T3.1			GY	GY	4T3.1				4/5F	+QG VENTILATORE 7 A SOFFITTO
	+QG VENTILATORE 7 A SOFFITTO	4/6F			PE			GNYE	GNYE	PE					

				DATA	15/04/2026	RI.GENERA S.R.L. VIA BERTOLOTI, 7 10121 TORINO (TO)			QUADRO GENERALE EDIFICIO A		COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G.	QOFF_250129								
			VISTO	P.D.							LISTA CAVI		250129
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129			F.S. 60A		

CAVI \ CABLES													
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION				
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
+QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG PORTONE 1	5/1E 5/1E 5/1E 5/1E 5/2F		5R1	BU	OFF5.01 FG160R16 5G2.5 PORTONE 1	30		BU	5R1		5/1F 5/1F 5/1F 5/1F	+QG PORTONE 1 +QG PORTONE 1 +QG PORTONE 1 +QG PORTONE 1	
		21 ○	5S1	BN				BN	5S1				
		22 ○	5T1	BK				BK	5T1				
		23 ○	5N1	GY				GY	5N1				
		24 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG PORTONE 2	5/3E 5/3E 5/3E 5/3E 5/4F		5R2	BU	OFF5.02 FG160R16 5G2.5 PORTONE 2	30		BU	5R2		5/3F 5/3F 5/3F 5/3F	+QG PORTONE 2 +QG PORTONE 2 +QG PORTONE 2 +QG PORTONE 2	
		25 ○	5S2	BN				BN	5S2				
		26 ○	5T2	BK				BK	5T2				
		27 ○	5N2	GY				GY	5N2				
		28 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG LINEA 1 F.M	5/5E 5/5E 5/5E 5/5E 5/6F		5R3	BU	OFF5.03 FG160R16 5G25 LINEA 1 F.M. ZONA OFFICINA	20		BU	5R3		5/5F 5/5F 5/5F 5/5F	+QG LINEA 1 F.M +QG LINEA 1 F.M +QG LINEA 1 F.M +QG LINEA 1 F.M	
		29 ○	5S3	BN				BN	5S3				
		30 ○	5T3	BK				BK	5T3				
		31 ○	5N3	GY				GY	5N3				
		32 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG LINEA 2 F.M	5/7E 5/7E 5/7E 5/7E 5/8F		5R4	BU	OFF5.04 FG160R16 5G25 LINEA 2 F.M. ZONA OFFICINA	50		BU	5R4		5/7F 5/7F 5/7F 5/7F	+QG LINEA 2 F.M +QG LINEA 2 F.M +QG LINEA 2 F.M +QG LINEA 2 F.M	
		33 ○	5S4	BN				BN	5S4				
		34 ○	5T4	BK				BK	5T4				
		35 ○	5N4	GY				GY	5N4				
		36 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG BLINDO BL1 ILL	6/1E 6/1E 6/1E 6/1E 6/2F		6R1.1	BU	OFF6.01 FG160R16 5G4 ILLUMINAZIONE BLINDO 1	100		BU	6R1.1		6/1F 6/1F 6/1F 6/1F	+QG BLINDO BL1 ILL +QG BLINDO BL1 ILL +QG BLINDO BL1 ILL +QG BLINDO BL1 ILL	
		37 ○	6S1.1	BN				BN	6S1.1				
		38 ○	6T1.1	BK				BK	6T1.1				
		39 ○	6N1.1	GY				GY	6N1.1				
		40 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG XM1 +QG BLINDO BL2 ILL	6/3E 6/3E 6/3E 6/3E 6/4F		6R2.1	BU	OFF6.02 FG160R16 5G4 ILLUMINAZIONE BLINDO 2	20		BU	6R2.1		6/3F 6/3F 6/3F 6/3F	+QG BLINDO BL2 ILL +QG BLINDO BL2 ILL +QG BLINDO BL2 ILL +QG BLINDO BL2 ILL	
		41 ○	6S2.1	BN				BN	6S2.1				
		42 ○	6T2.1	BK				BK	6T2.1				
		43 ○	6N2.1	GY				GY	6N2.1				
		44 ○	PE	GNYE				GNYE	PE				

				DATA	15/04/2026	RI.GENERA S.R.L. VIA BERTOLOTTI, 7 10121 TORINO (TO)			QUADRO GENERALE EDIFICIO A	COMMESSA:		
			DISEGN.	T.G.	QOFF_250129							
			VISTO	P.D.					LISTA CAVI	250129	FG 60A	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QOFF_250129			250129	F.S. /