

PROGETTO
BANCA DIS.
TIPICO



TECNOSAPRI
SERVICE


IMPIANTI ED AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

QUADRO:
QUADRO ARCHIVIO MINISTERO
DELLA CULTURA
QAMDC 260045


PROGETTAZIONE: QUADRO ARCHIVIO MINISTERO DELLA CULTURA				TENSIONE 400 V ESERCIZIO			NORME CEI EN 61439-1-2		PROTEZIONI		
COMMESSA: 260045				TENSIONE 220 V COMANDI			DESIGNAZIONI				
PROGETTO:				TENSIONE SEGNALI							
COMMITTENTE: MINISTERO DELLA CULTURA											
					DATA	FIRME					
				DIS.	11/05/2026	T.G.					
				VISTO	11/05/2026	D.P.					
				APPROV.	11/05/2026	D.P.					
							DISEGNO N° SCH-2026-045-001-01				
				TECNO SAPRI SERVICE S.R.L. VIA HENRI MATISSE, 140 80147 NAPOLI (NA)							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA			SOST. IL		FILE : QAMDC 260045		
									T.F.		

				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA			IMPIANTI ELETTRICI		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QUADRO ARCHIVIO				
				VISTO	P.D.						COPERTINA		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045			260045		F.S. 1A

LAYOUT QUADRO ELETTRICO

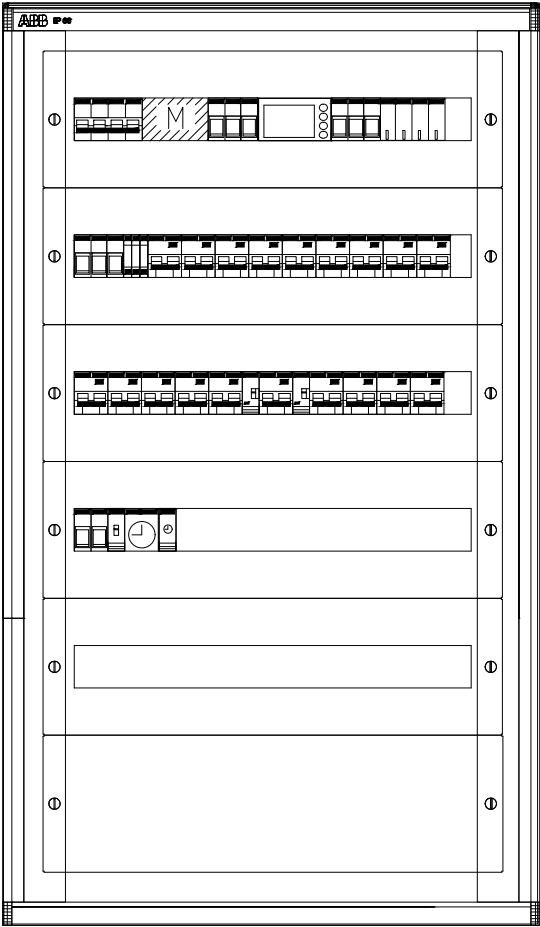

				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA			IMPIANTI ELETTRICI QUADRO ARCHIVIO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045			260045		FG. 1A	
													F.S. 2	

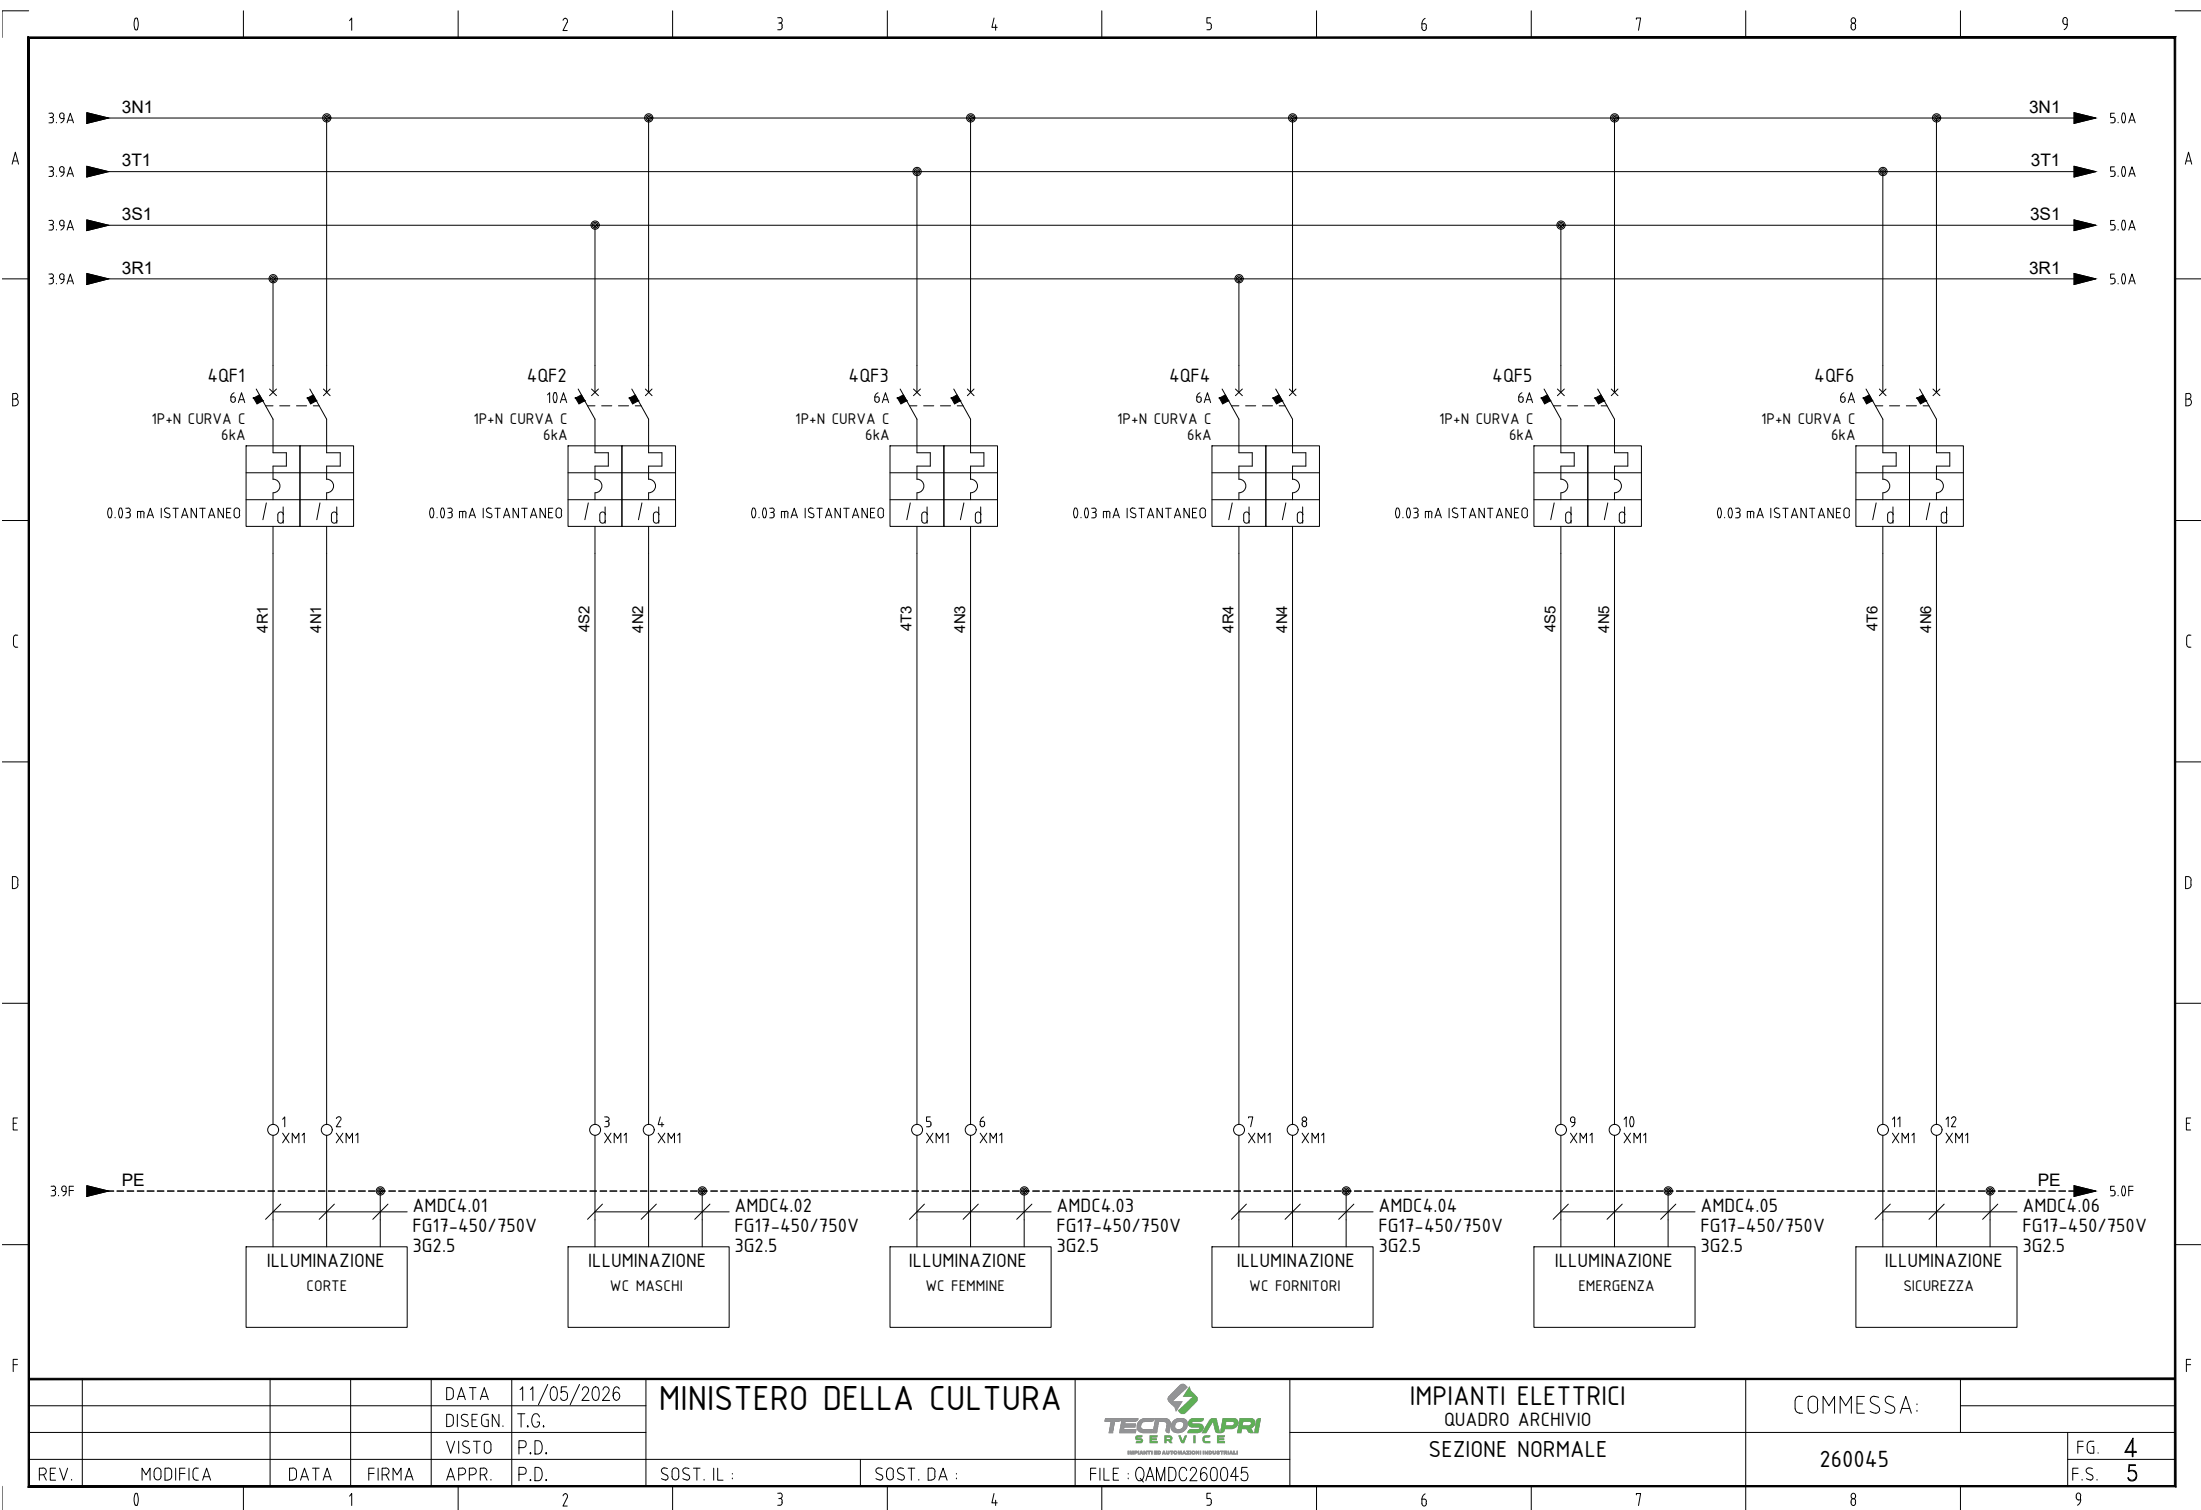

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.

DATA 11/05/2026
DISEGN. T.G.
VISTO P.D.
P.D.

MINISTERO DELLA CULTURA


SOST. IL : SOST. DA :




IMPIANTI ELETTRICI
QUADRO ARCHIVIO
SEZIONE NORMALE

FILE : QAMDC260045

COMMESSA:	
260045	FG. 4 F.S. 5

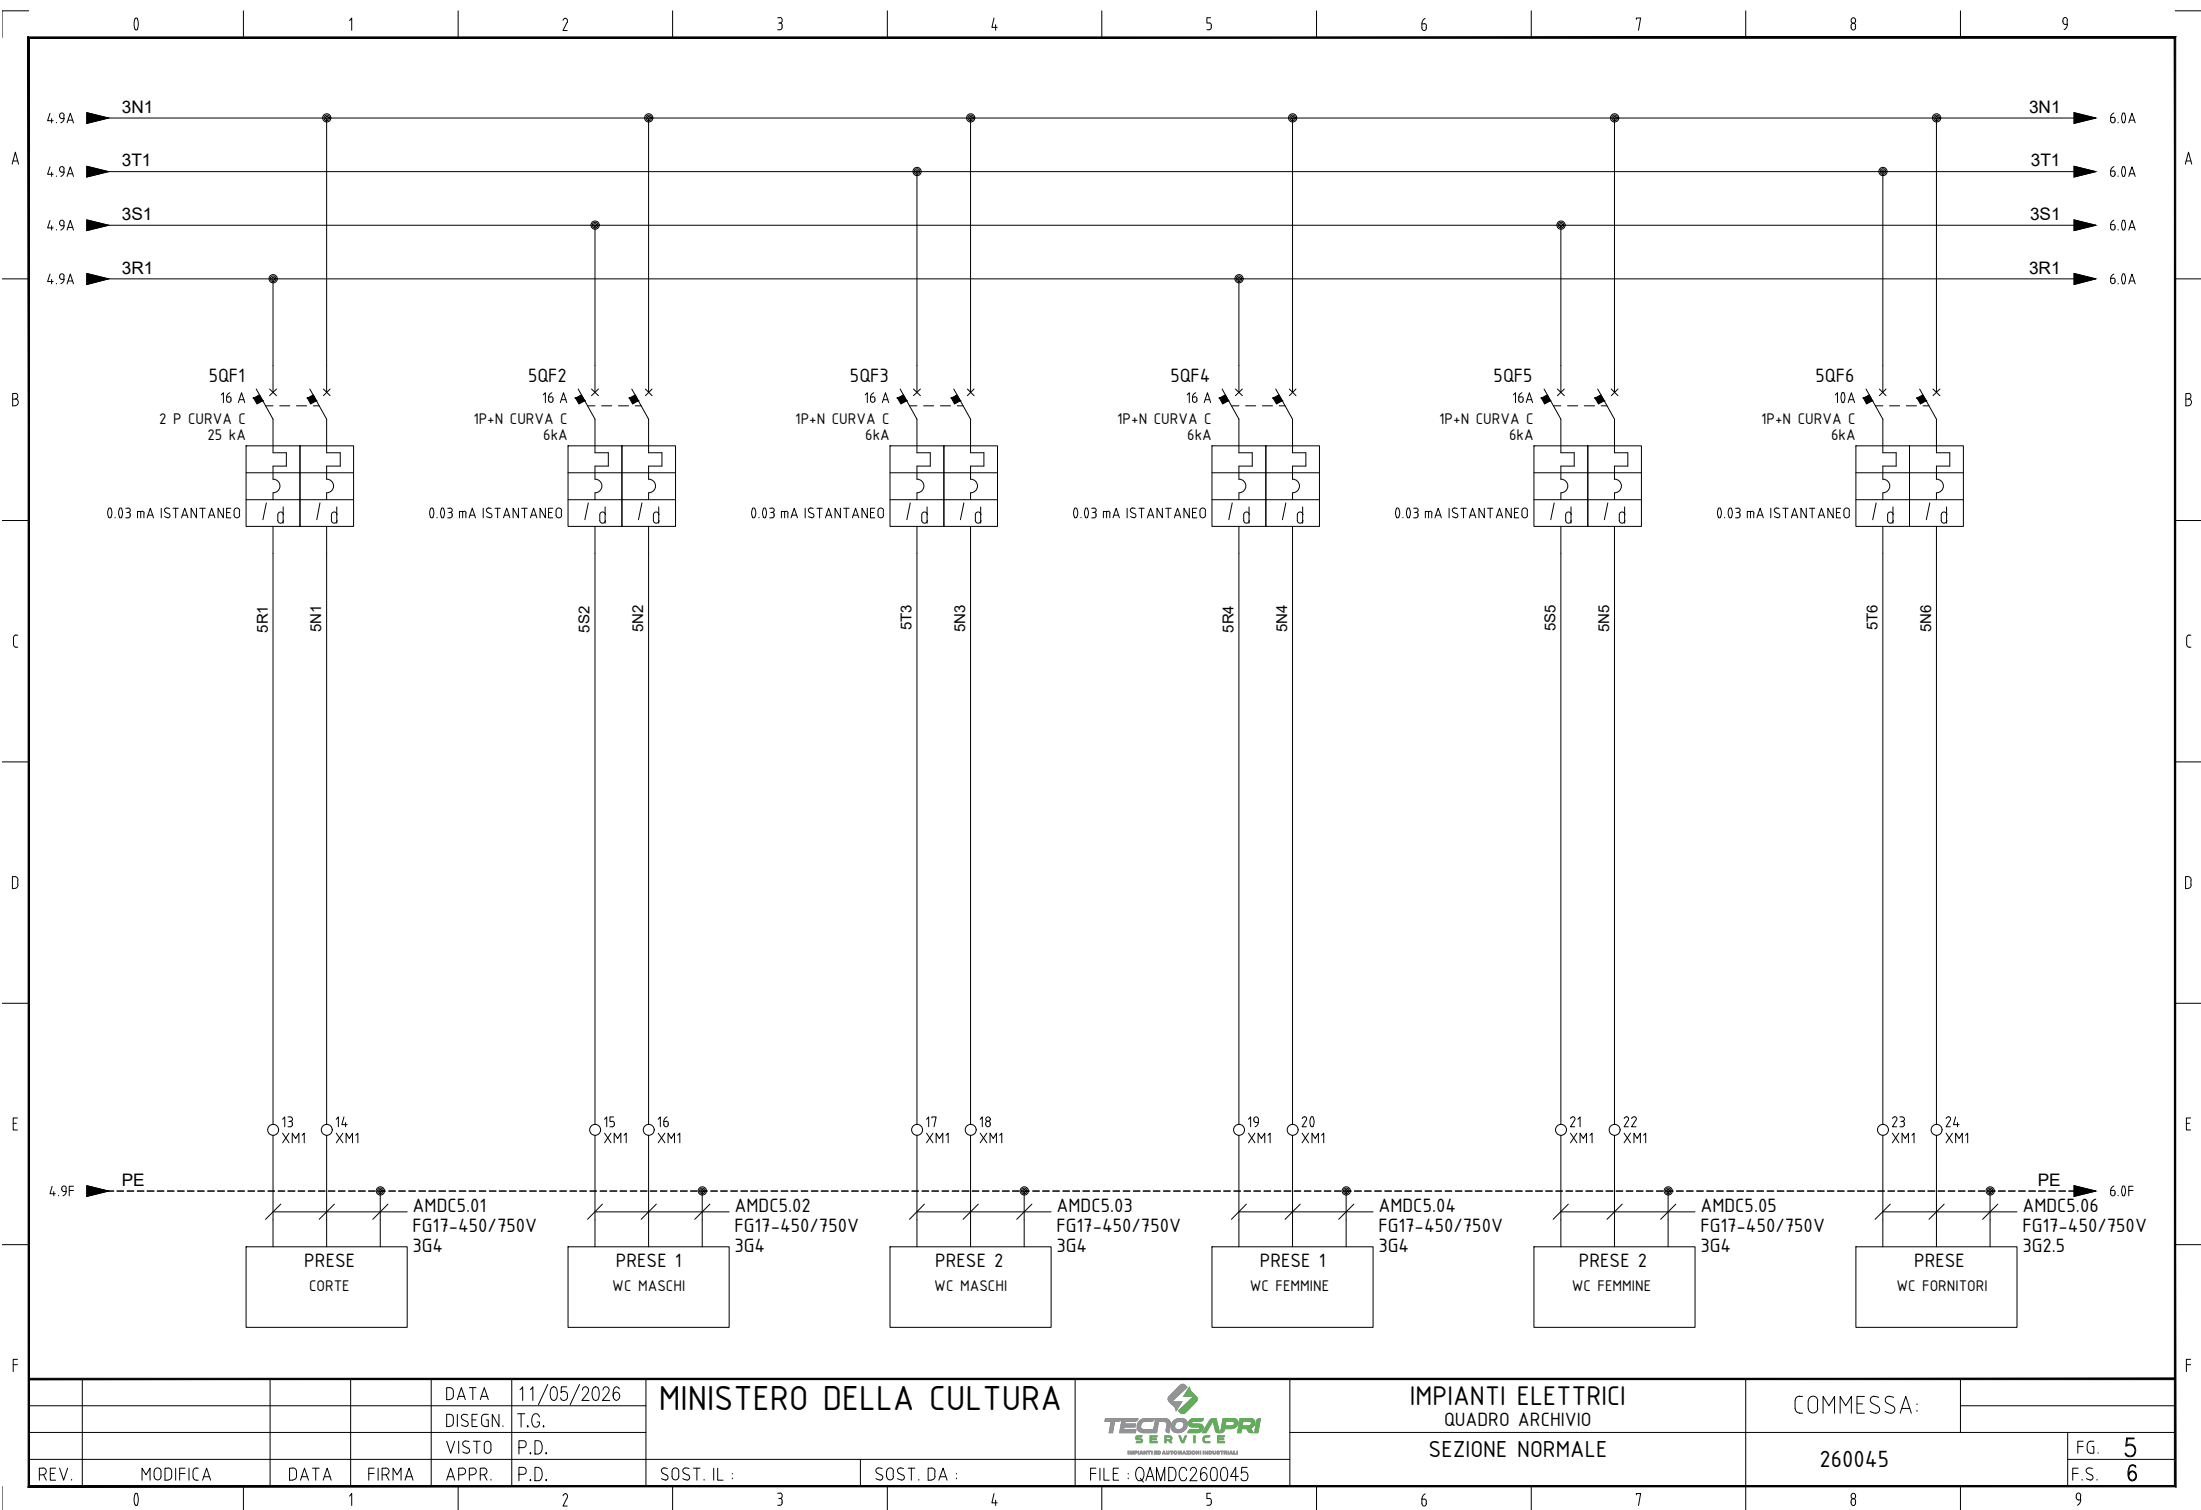

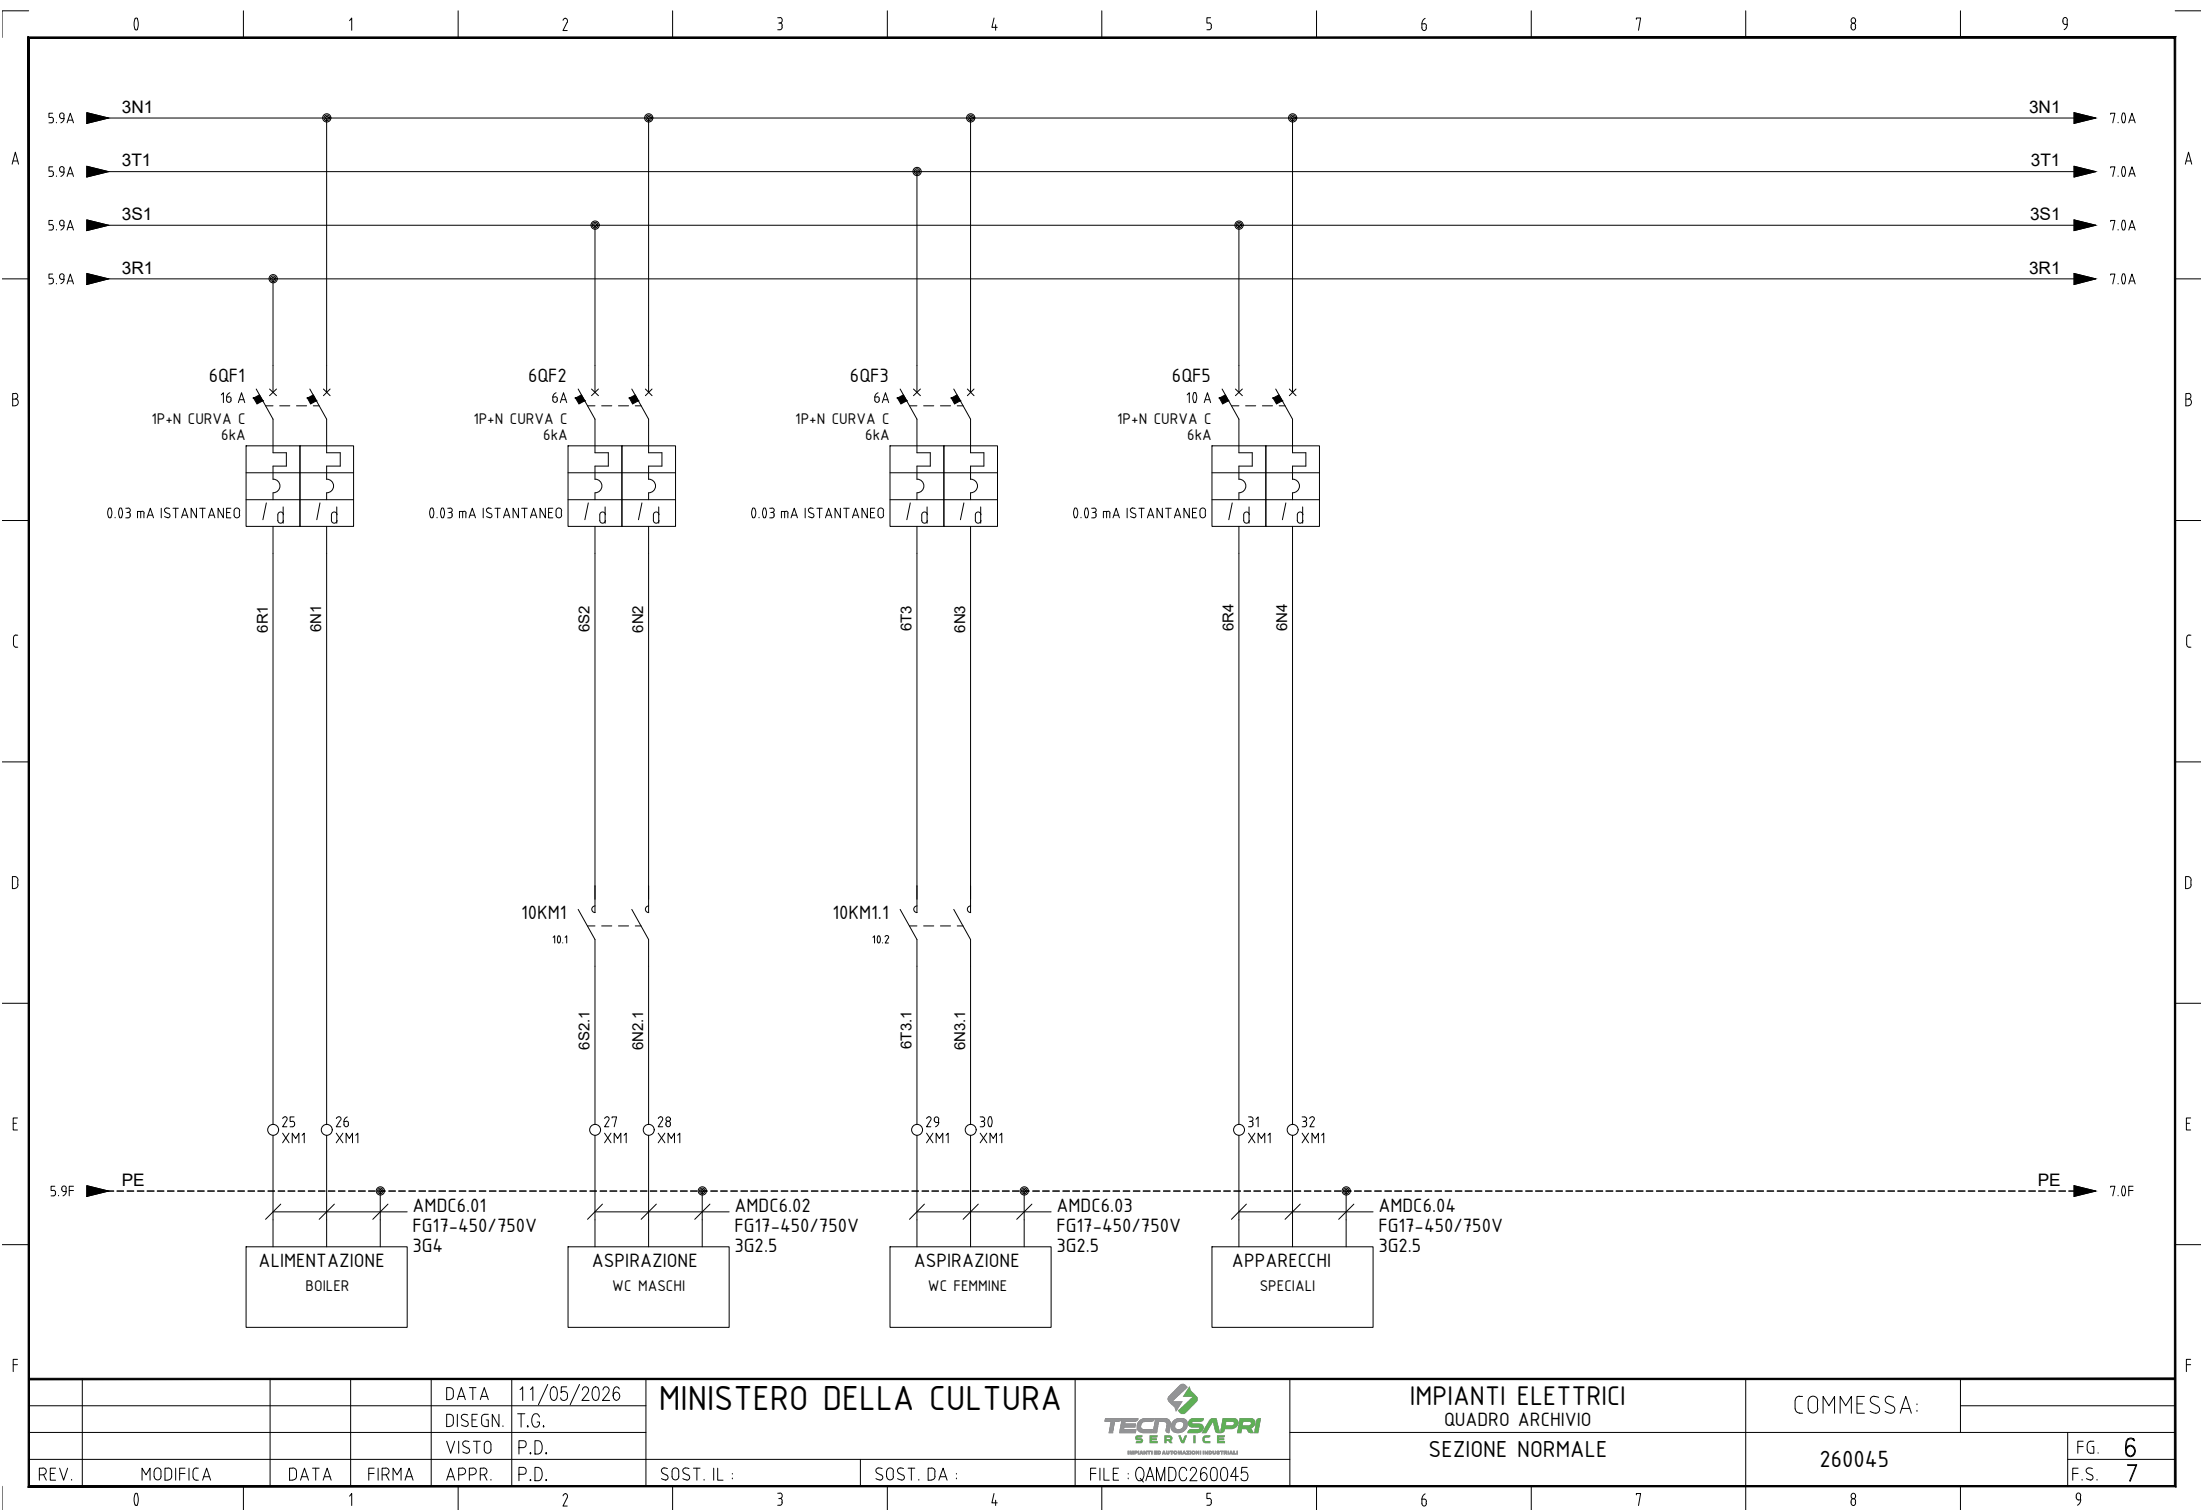

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.


DATA	11/05/2026
DISEGN.	T.G.
VISTO	P.D.
APPR.	P.D.
SOST. IL :	
SOST. DA :	




IMPIANTI ELETTRICI
QUADRO ARCHIVIO
SEZIONE NORMALE

FILE : QAMDC260045

IMPIANTI ELETTRICI QUADRO ARCHIVIO SEZIONE NORMALE	COMMESSA:	
	260045	FG. 6 F.S. 7

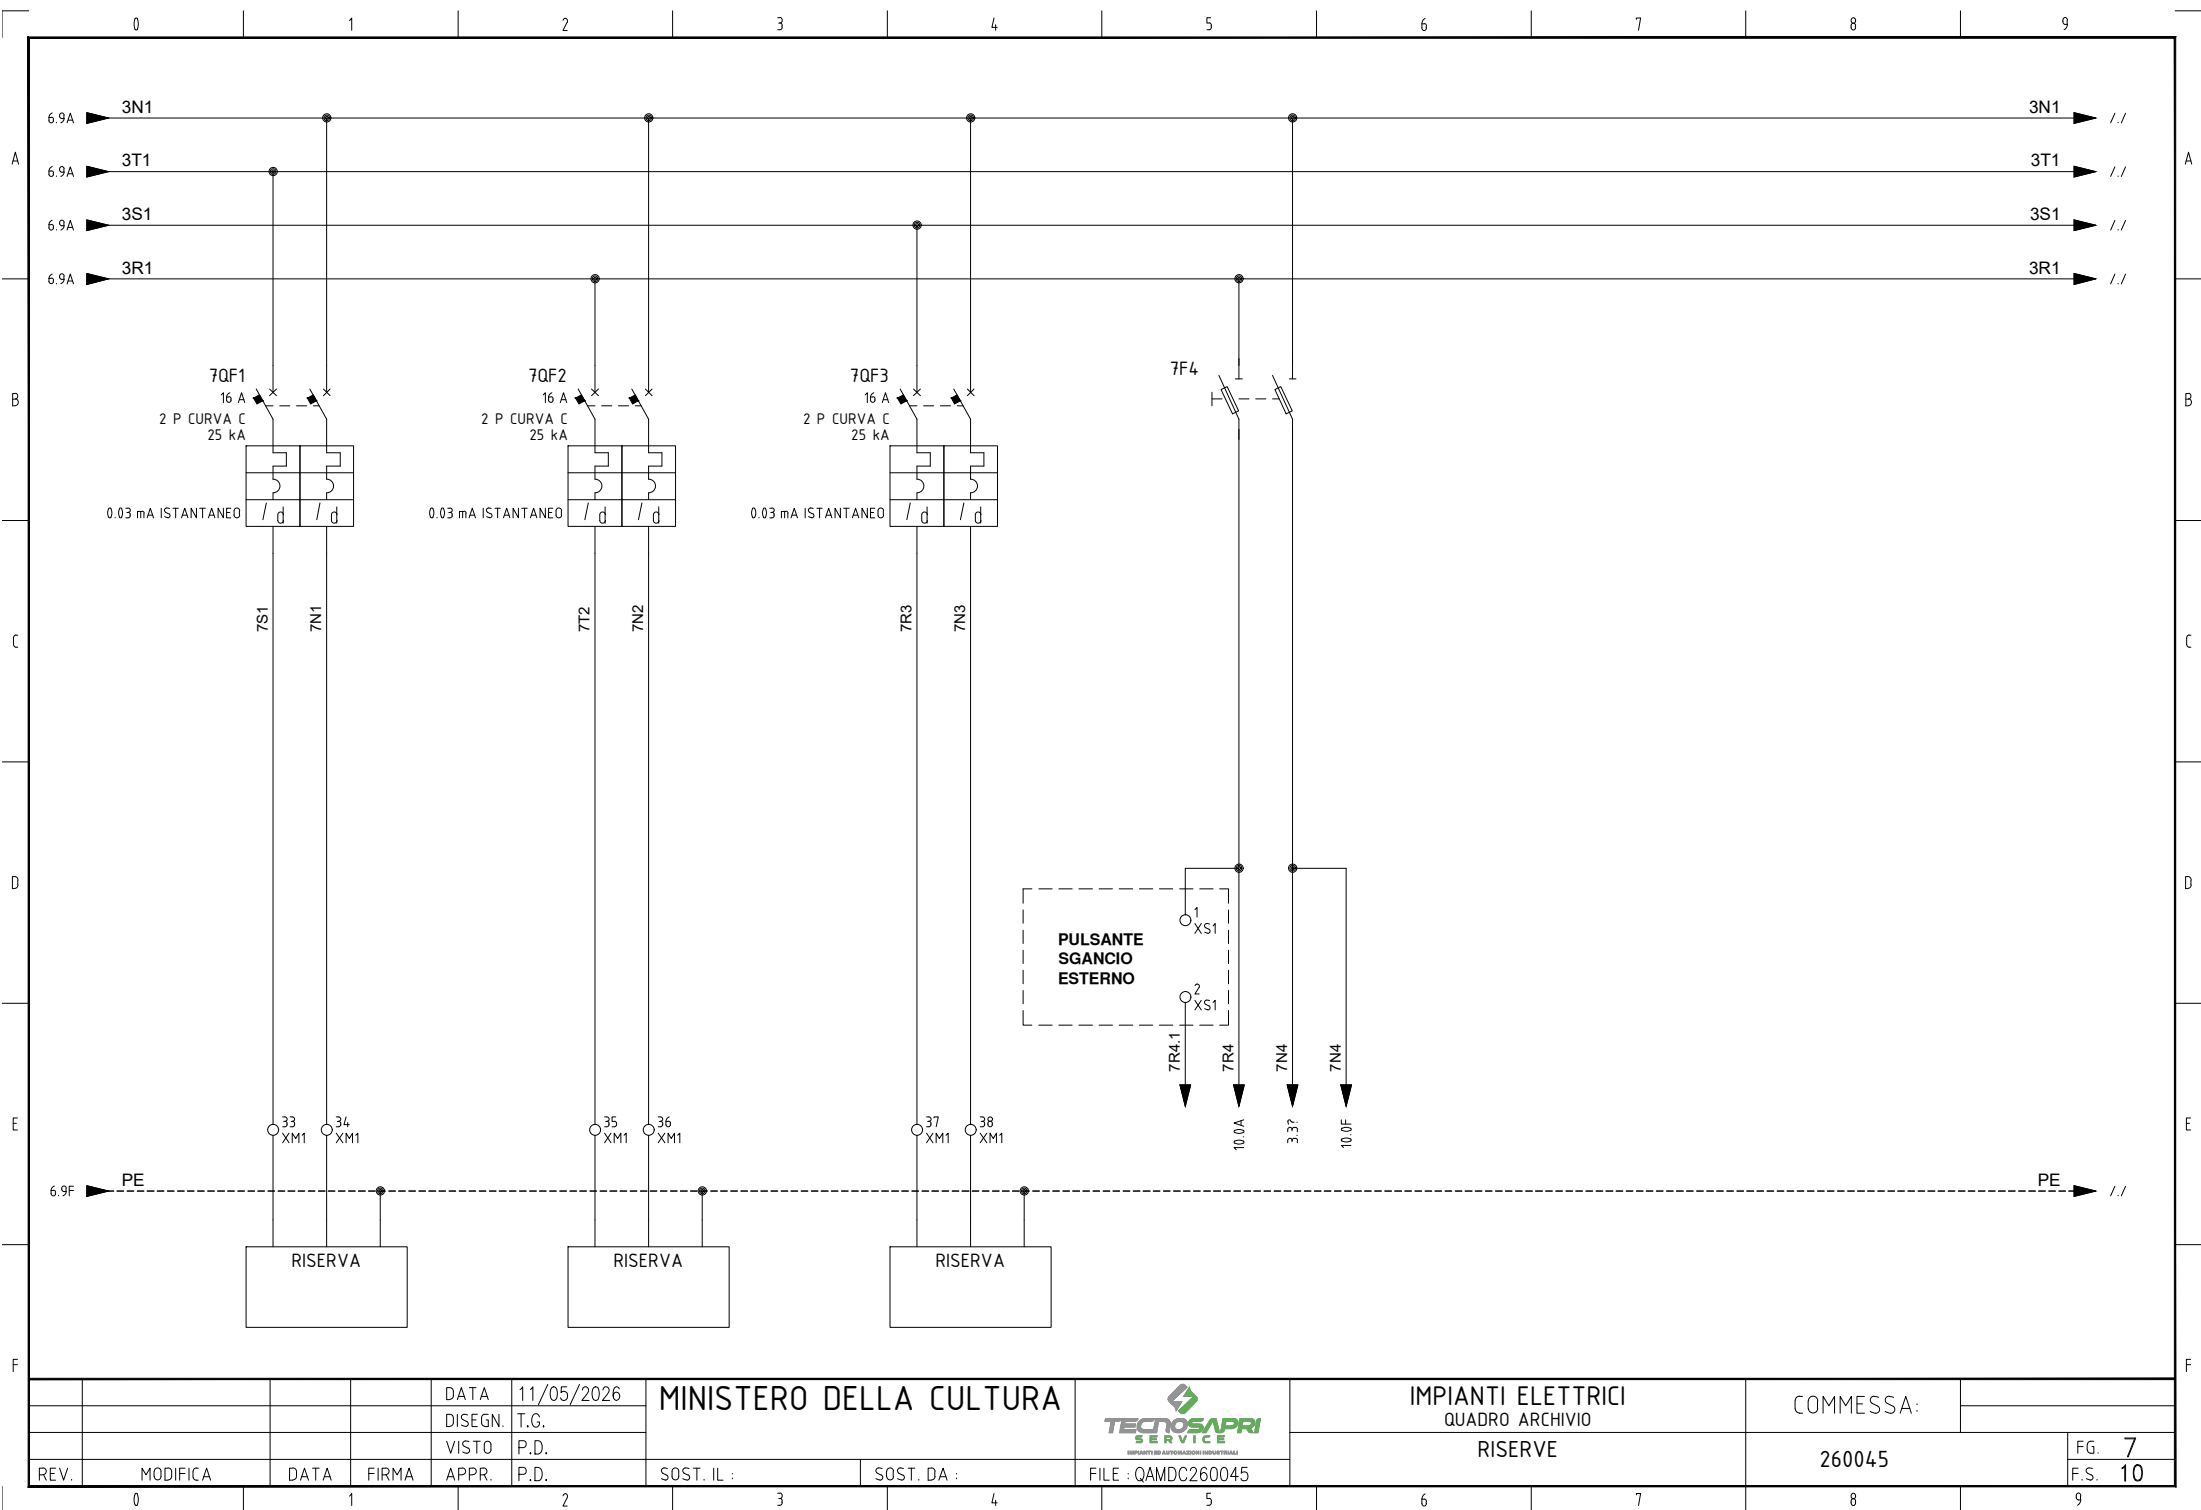

				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA			IMPIANTI ELETTRICI QUADRO ARCHIVIO		COMMESSA:			
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045	RISERVE		260045		FG. 7	
													F.S. 10	

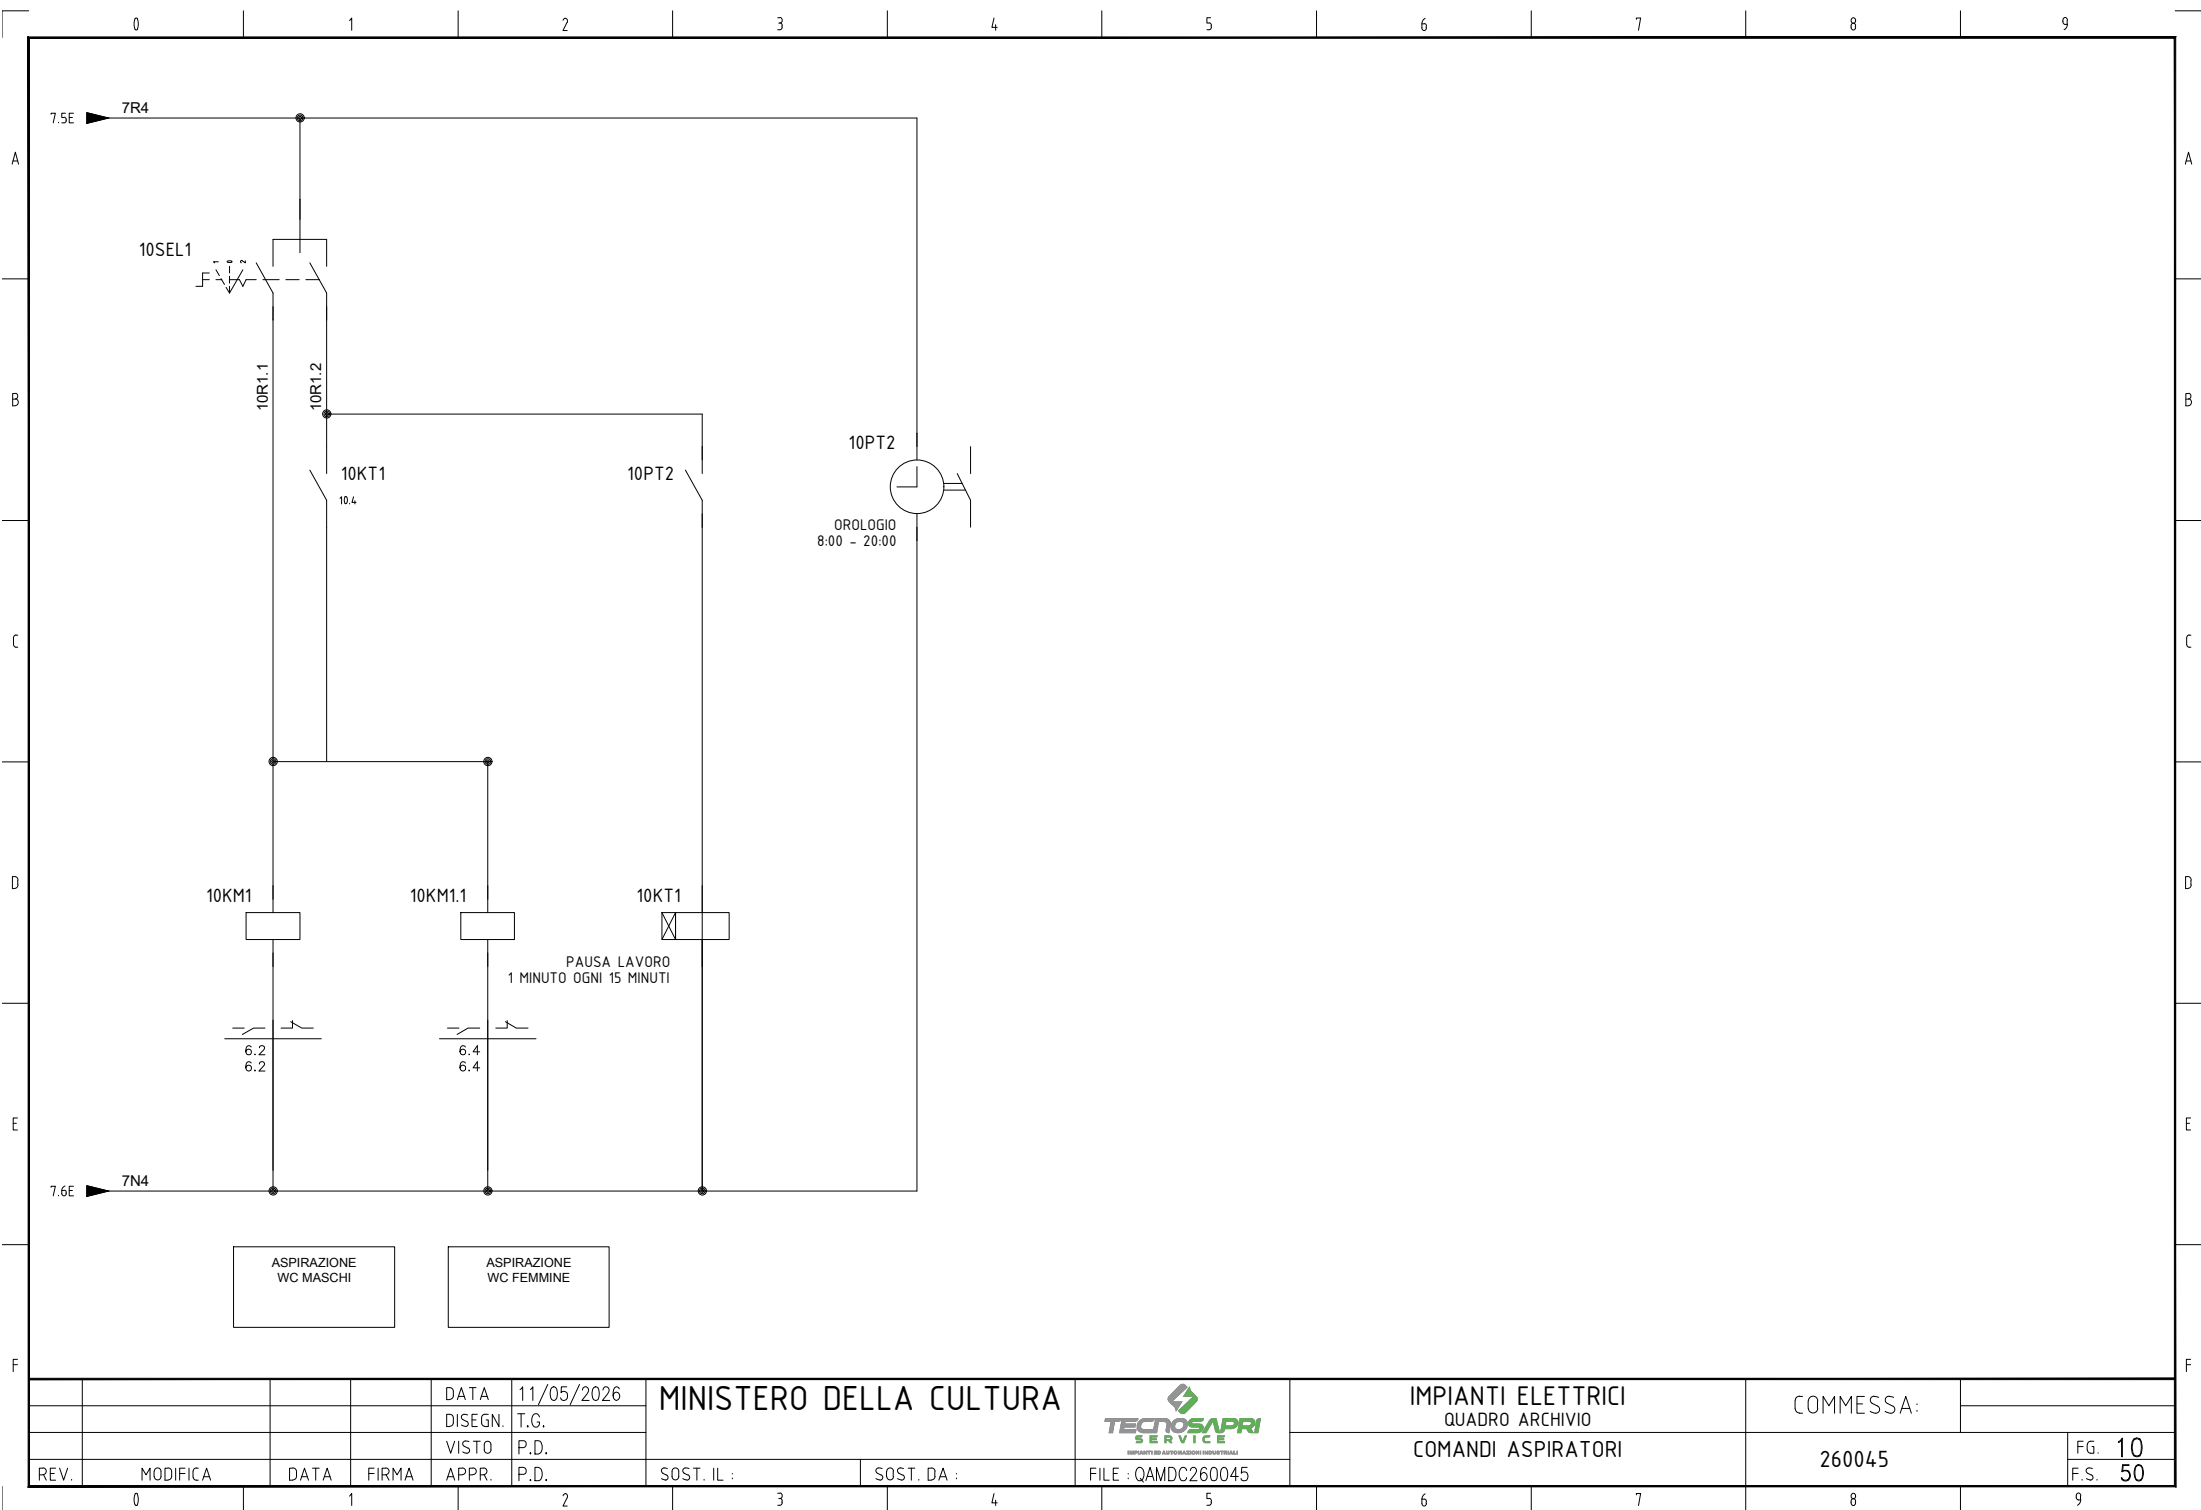

				DATA	11/05/2026
				DISEGN.	T.G.
				VISTO	P.D.
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.




MINISTERO DELLA CULTURA



IMPIANTI ELETTRICI
QUADRO ARCHIVIO
COMANDI ASPIRATORI

COMMESSA:	
260045	FG. 10 F.S. 50

MORSETTIERE

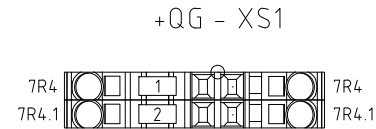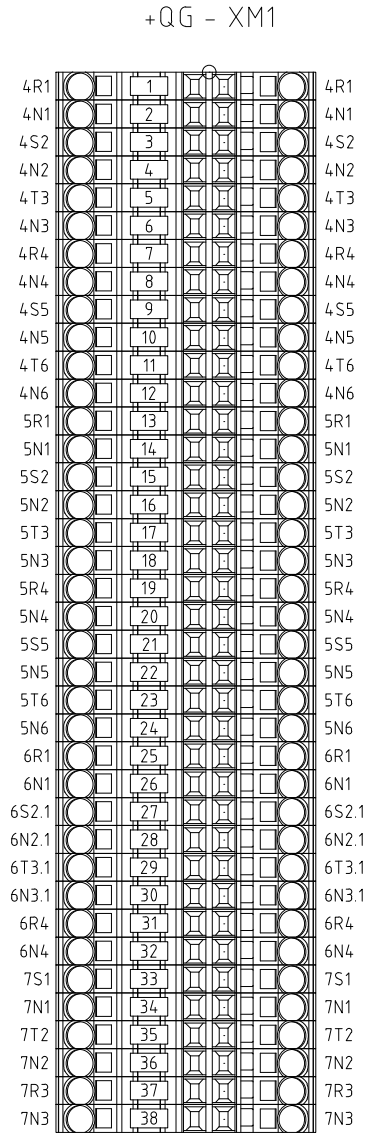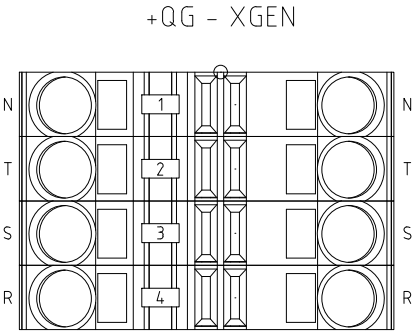

				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA			IMPIANTI ELETTRICI		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QUADRO ARCHIVIO				
				VISTO	P.D.				MORSETTIERE				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045			260045	FG. 50 F.S. 60	

CAVI \ CABLES													
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION				
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
+QG XGEN +QG XGEN +QG XGEN +QG XGEN CAMPO 3TA2.3	3/0E 3/0E 3/1E 3/1E 3/3B		N	BU	AMDC3.01 FG160M16 5G25	50		BU	N		3/0F 3/0F 3/1F 3/1F 3/1F	+QG ALIMENTAZIONE +QG ALIMENTAZIONE +QG ALIMENTAZIONE +QG ALIMENTAZIONE +QG ALIMENTAZIONE	
		1	T	BN				BN	T				
		2	S	BK				BK	S				
		3	R	GY				GY	R				
		4	PE	GYNE				GYNE	PE				
				Sch					Sch				
+QG XM1 +QG XM1 +QG ILLUMINAZIONE	4/1E 4/1E 4/1F	1	4R1	LBU	AMDC4.01 FG17-450/750V 3G2.5	???		LBU	4R1		4/1F 4/1F	+QG ILLUMINAZIONE +QG ILLUMINAZIONE	
		2	4N1	BN				BN	4N1				
			PE	GYNE				GYNE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG ILLUMINAZIONE	4/2E 4/2E 4/3F	3	4S2	LBU	AMDC4.02 FG17-450/750V 3G2.5	40		LBU	4S2		4/2F 4/2F	+QG ILLUMINAZIONE +QG ILLUMINAZIONE	
		4	4N2	BN				BN	4N2				
			PE	GYNE				GYNE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG ILLUMINAZIONE	4/4E 4/4E 4/4F	5	4T3	LBU	AMDC4.03 FG17-450/750V 3G2.5	40		LBU	4T3		4/4F 4/4F	+QG ILLUMINAZIONE +QG ILLUMINAZIONE	
		6	4N3	BN				BN	4N3				
			PE	GYNE				GYNE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG ILLUMINAZIONE	4/5E 4/5E 4/6F	7	4R4	LBU	AMDC4.04 FG17-450/750V 3G2.5	40		LBU	4R4		4/5F 4/5F	+QG ILLUMINAZIONE +QG ILLUMINAZIONE	
		8	4N4	BN				BN	4N4				
			PE	GYNE				GYNE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG ILLUMINAZIONE	4/7E 4/7E 4/7F	9	4S5	LBU	AMDC4.05 FG17-450/750V 3G2.5	40		LBU	4S5		4/7F 4/7F	+QG ILLUMINAZIONE +QG ILLUMINAZIONE	
		10	4N5	BN				BN	4N5				
			PE	GYNE				GYNE	PE				
+QG XM1 +QG XM1 +QG ILLUMINAZIONE	4/8E 4/8E 4/9F	11	4T6	LBU	AMDC4.06 FG17-450/750V 3G2.5	40		LBU	4T6		4/8F 4/8F	+QG ILLUMINAZIONE +QG ILLUMINAZIONE	
		12	4N6	BN				BN	4N6				
			PE	GYNE				GYNE	PE				

				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA			IMPIANTI ELETTRICI		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.				QUADRO ARCHIVIO				
				VISTO	P.D.						LISTA CAVI		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045			260045		F.S. 60A

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	CAVI \ CABLES													
	QUADRO \ PANEL								DESTINAZIONE \ LOCATION					
	QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD	
A	+QG XM1	5/1E	13 ○	5R1	BU	AMDC5.01 FG17-450/750V 3G4 PRESE 1 CORTE	40		BU	5R1		5/1F 5/1F	+QG PRESE +QG PRESE	
	+QG XM1	5/1E	14 ○	5N1	BN				BN	5N1				
	+QG PRESE	5/1F		PE	GNYE				GNYE	PE				
B	+QG XM1	5/2E	15 ○	5S2	BU	AMDC5.02 FG17-450/750V 3G4 PRESE 1 WC MASCHI	40		BU	5S2		5/2F 5/2F	+QG PRESE 1 +QG PRESE 1	
	+QG XM1	5/2E	16 ○	5N2	BN				BN	5N2				
	+QG PRESE 1	5/3F		PE	GNYE				GNYE	PE				
	+QG XM1	5/4E	17 ○	5T3	BU	AMDC5.03 FG17-450/750V 3G4 PRESE 2 WC MASCHI	7R4.1		BU	5T3		5/4F 5/4F	+QG PRESE 2 +QG PRESE 2	
	+QG XM1	5/4E	18 ○	5N3	BN				BN	5N3				
	+QG PRESE 2	5/4F		PE	GNYE				GNYE	PE				
C	+QG XM1	5/5E	19 ○	5R4	BU	AMDC5.04 FG17-450/750V 3G4 PRESE 1 WC FEMMINE	40		BU	5R4		5/5F 5/5F	+QG PRESE 1 +QG PRESE 1	
	+QG XM1	5/5E	20 ○	5N4	BN				BN	5N4				
	+QG PRESE 1	5/6F		PE	GNYE				GNYE	PE				
	+QG XM1	5/7E	21 ○	5S5	BU	AMDC5.05 FG17-450/750V 3G4 PRESE 2 WC FEMMINE	40		BU	5S5		5/7F 5/7F	+QG PRESE 2 +QG PRESE 2	
	+QG XM1	5/7E	22 ○	5N5	BN				BN	5N5				
	+QG PRESE 2	5/7F		PE	GNYE				GNYE	PE				
D	+QG XM1	5/8E	23 ○	5T6	LBU	AMDC5.06 FG17-450/750V 3G2.5 PRESE WC FORNITORI	40		LBU	5T6		5/8F 5/8F	+QG PRESE +QG PRESE	
	+QG XM1	5/8E	24 ○	5N6	BN				BN	5N6				
	+QG PRESE	5/9F		PE	GNYE				GNYE	PE				
	+QG XM1	6/1E	25 ○	6R1	BU	AMDC6.01 FG17-450/750V 3G4 ALIMENTAZIONE BOILER	40		BU	6R1		6/1F 6/1F	+QG ALIMENTAZIONE +QG ALIMENTAZIONE	
	+QG XM1	6/1E	26 ○	6N1	BN				BN	6N1				
	+QG ALIMENTAZIONE	6/1F		PE	GNYE				GNYE	PE				
	+QG XM1	6/2E	27 ○	6S2.1	LBU	AMDC6.02 FG17-450/750V 3G2.5 ASPIRAZIONE WC MASCHI	40		LBU	6S2.1		6/2F 6/2F	+QG ASPIRAZIONE +QG ASPIRAZIONE	
	+QG XM1	6/2E	28 ○	6N2.1	BN				BN	6N2.1				
	+QG ASPIRAZIONE	6/3F		PE	GNYE				GNYE	PE				
F														
				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA				IMPIANTI ELETTRICI QUADRO ARCHIVIO		COMMESSA:		
				DISEGN.	T.G.									
				VISTO	P.D.									
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045	LISTA CAVI			260045	FG. 60A F.S. 60B
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

CAVI \ CABLES												
QUADRO \ PANEL									DESTINAZIONE \ LOCATION			
QUADRO BOARD	FOGLIO SHEET	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	NR. FILO CONDUCTOR NO.	ID SUL CAVO ID IN CABLE	CAVO CABLE	LUNGHEZZA LENGHT [m]	DISTURBO NOISE LEVEL	ID SUL CAVO ID IN CABLE	NR. FILO CONDUCTOR NO.	NR. MORSETTO TERMINAL NO.	FOGLIO SHEET	QUADRO BOARD
+QG XM1 +QG XM1 +QG ASPIRAZIONE	6/4E	29 ○	6T3.1	LBU	AMDC6.03 FG17-450/750V 3G2.5 ASPIRAZIONE WC FEMMINE	40		LBU	6T3.1		6/4F 6/4F	+QG ASPIRAZIONE +QG ASPIRAZIONE
	6/4E	30 ○	6N3.1	BN				BN	6N3.1			
	6/4F		PE	GNYE				GNYE	PE			
+QG XM1 +QG XM1 +QG APPARECCH	6/5E	31 ○	6R4	LBU	AMDC6.04 FG17-450/750V 3G2.5 APPARECCHI SPECIALI	40		LBU	6R4		6/5F 6/5F	+QG APPARECCH +QG APPARECCH
	6/5E	32 ○	6N4	BN				BN	6N4			
	6/6F		PE	GNYE				GNYE	PE			

				DATA	11/05/2026	MINISTERO DELLA CULTURA			IMPIANTI ELETTRICI		COMMESSA:	
				DISEGN.	T.G.				QUADRO ARCHIVIO			
				VISTO	P.D.						LISTA CAVI	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	P.D.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : QAMDC260045			260045	FG. 60B F.S. /